


EATON CS-88/250

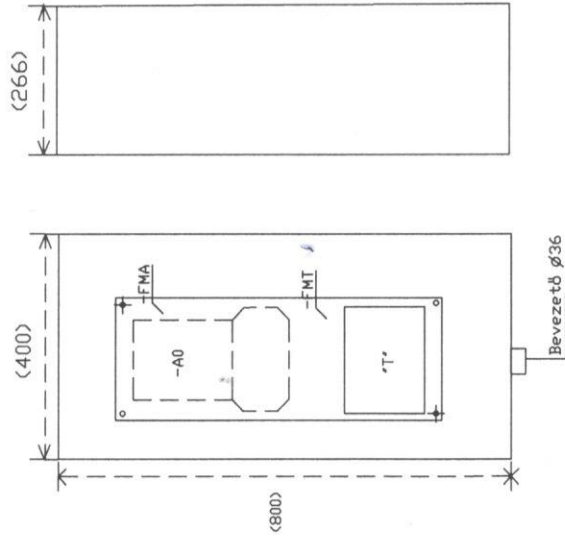

ÉPÜLET FALÁRA, TR ÁLLOMÁS FALÁRA

NYJ-J 5x2,5mm²
 NYJ-D 3x2x2,5mm²

0,4KV-os mérés:
 Üzemi fesz.: 3x400/230V
 In: x/5A
 ÉV:I, TN-C-S

KöF mérés esetén:
 Üzemi fesz.: 110/√3, 100/√3
 In: x/5A
 ÉV:I, TN-C-S

Változás	Datum	Név	Tervező		Telepítési, szerelési útmutató VI 21 M.005 (VILLKITERV-K-F)	Mégnevezés	Helyszám	Rajzszám
			Előford.	Szoboszlai Ferenc				Elhelyezés
			Rajzoló	Cserna Tamas	VILLKITERV BT. Tatabánya Gábor Áron u. 47.			Lapok száma
			Dizájn					I