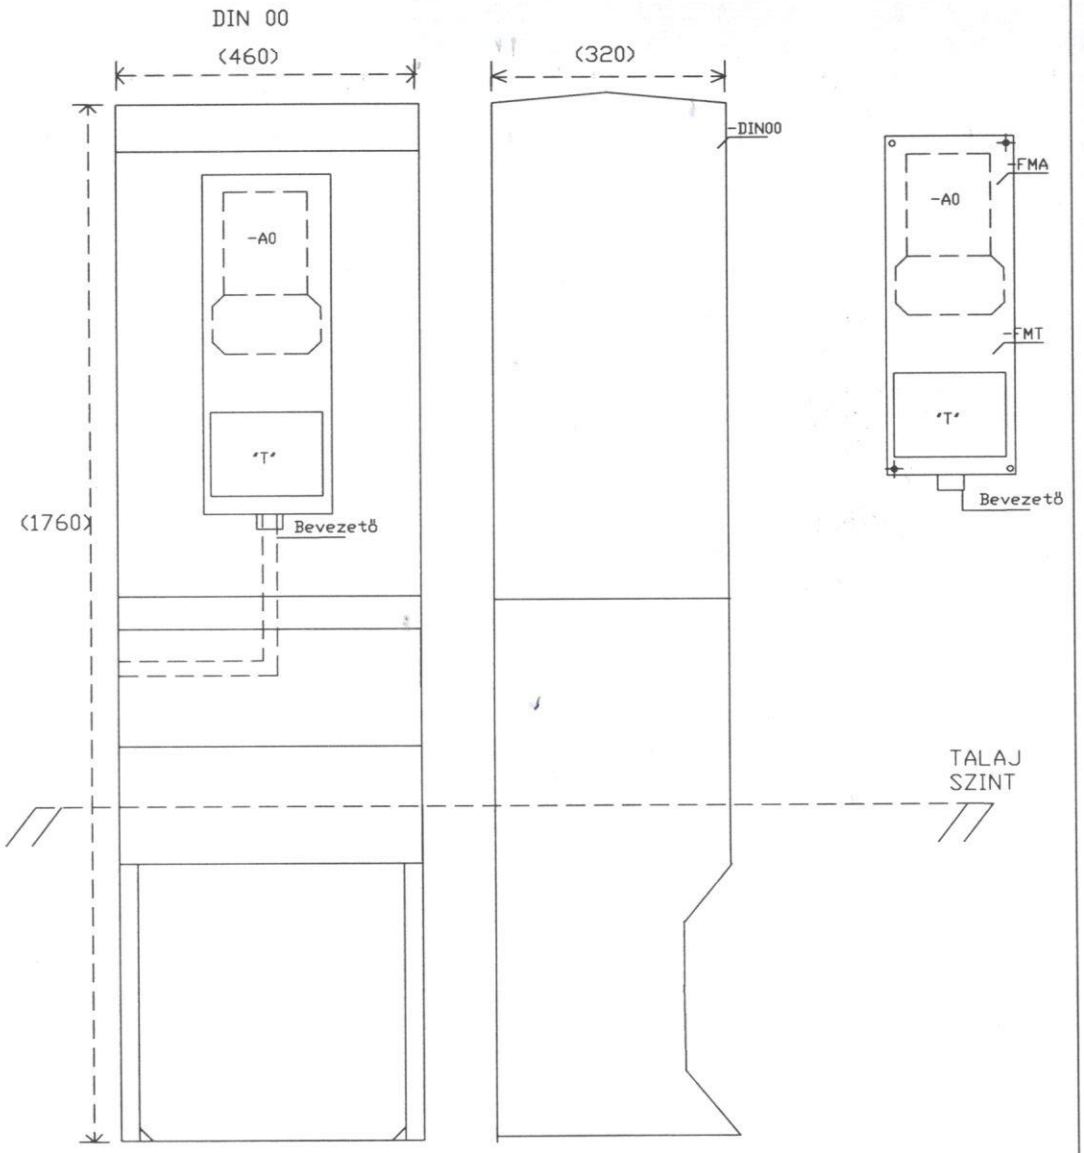

TR ÁLLOMÁS MELLÉ

NYY-J 5x2,5mm2
NYY-O 3x2x2,5mm2

0,4KV-os mérés:
Üzemi fesz.: 3x400/230V
In: x/5A
ÉV:II, TN-C-S

KÖF mérés esetén:
Üzemi fesz.: $110/\sqrt{3}$, $100/\sqrt{3}$
In: x/5A
ÉV:II, TN-C-S

			Tervező		Telepítési, szerelési útmutató VIL21.AM025 (VILLKITERV-K-SZ) -F	VILLKITERV BT. Tatabánya Gábor Áron u. 47.	Megnevezés	Hajtásszám	Rajzszám
			Ellenőr	Szoboszlai Ferenc					
			Rajzoló	Cseresa Tímea				Elhelyezés	Lapszám 1/1
Változás	Dátum	Név	Dátum						Lapok száma 1