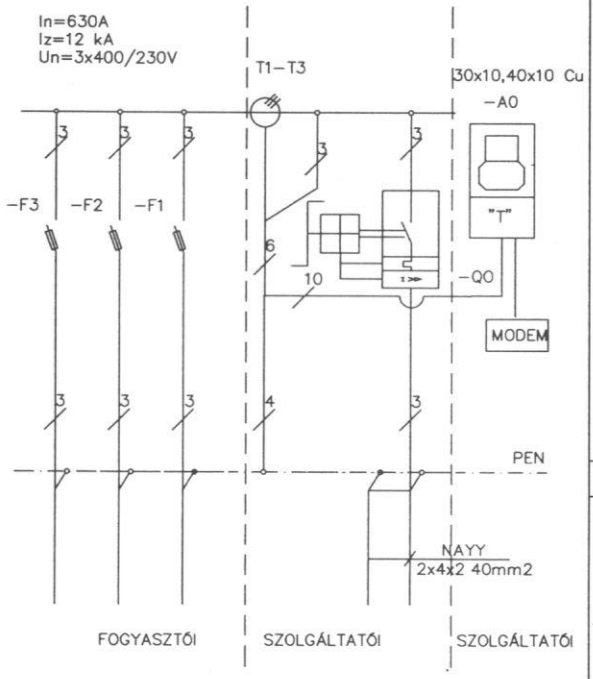

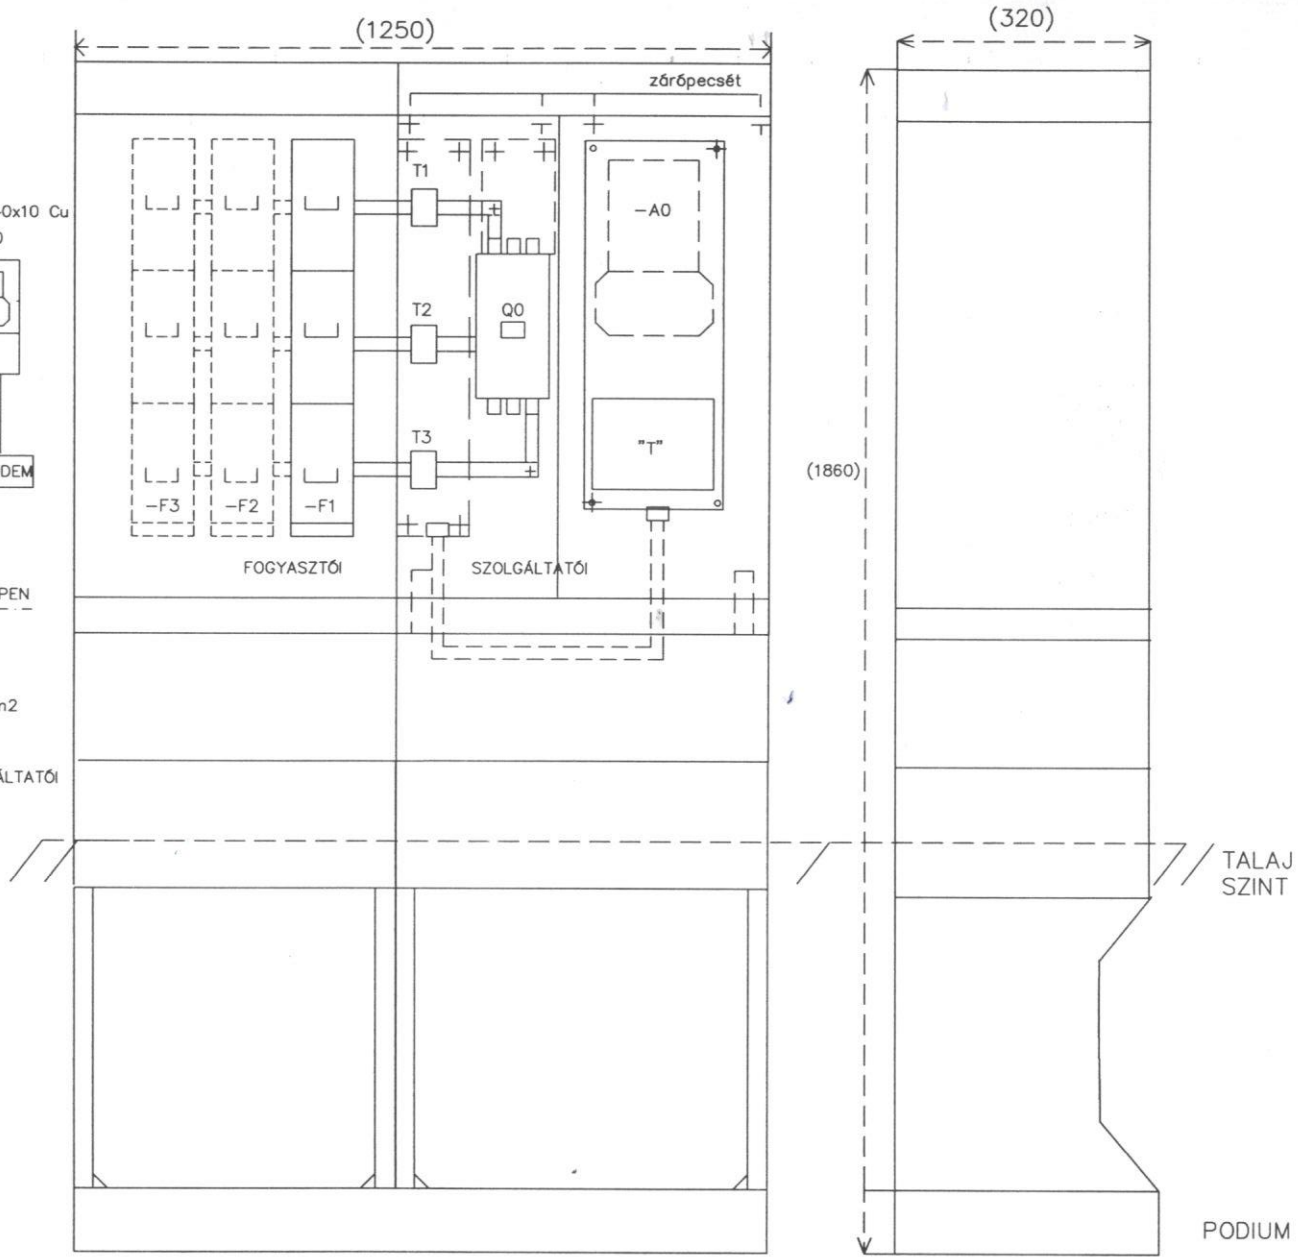

- Betáplálás 2 db NAYY 4x240mm2 áramszolgáltatói
- Mérőváltók takarása 4 db , 4db zárópecsét az első túláramvédelmi szerv+ mérőváltók takarása 2db zárópecsét
- Fogyasztásmérő takarása 2 db zárópecsét alaplapon
- Fogyasztásmérő leolvasó ablakon 2 db záró pecsét

- Q0 megszakító (MÁK kioldóval opció tűzeseti főkapcsoló

			Tervező		Telepítési szerelési útmutató VIL21.AS023-AS024 (VILLKITERV-TI-400A-500A) K-400A-500A TI	VILLKITERV BT. Tatabánya Gábor Áron u. 47.	Megnevezés	Hajtásszám	Rajzszám	
			Ellenőr	Szoboszlai Ferenc						
			Rajzoló	Csercsa Tímea				Elhelyezés	Lapszám	1/1
Változás	Dátum	Név	Dátum						Lapok száma	1