



Szerepkör	Név	Pozíció	Aláírás
Előterjesztő (MBIR felelős)	Tóth Zoltán	műszaki fejlesztési és technológiai szakterület vezető	
Jóváhagyó (MBIR elrendelő)	Hohl István	technológiai osztályvezető	

T04

FÖLDGÁZ CSATLAKOZÓVEZETÉKEK ÉS FELHASZNÁLÓI BERENDEZÉSEK LÉTESÍTÉSE, ÜZEMBEHELYEZÉSE, ELLENŐRZÉSE, KARBANTARTÁSA

Szabályozás gazda: technológiai osztályvezető

Nyomtatásban csak tájékoztató jellegű!

MÓDOSÍTÁS NYILVÁNTARTÓLAP

MÓDOSÍTÁSOK		
MÓDOSÍTÁS SZÁMA	MÓDOSÍTÁS DÁTUMA	MÓDOSÍTÁS LEÍRÁSA (JELLEGE)
1.	2020.04.30.	Az utasításhoz csatolt külön fájl tartalmazza.

TARTALOMJEGYZÉK

1. AZ UTASÍTÁS ALKALMAZÁSI TERÜLETE	7
2. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK	8
2.1. Általános fogalom meghatározások	8
3. ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK	26
3.1. Általános tervezési követelmények	27
3.1.1. A tervekészítés során a tervező felelőssége:	27
3.1.2. A Műszaki Biztonsági Szabályzattól eltérő műszaki megoldások követelményei	27
3.1.3. A Kiviteli tervdokumentáció tartalmi követelményei	28
3.1.4. Tervfelülvizsgálat	35
3.2. <i>A csatlakozóvezetékek, a fogyasztói vezeték és a telephelyi vezeték sajátos tervezési követelményei</i>	35
3.2.1. A csatlakozó és/vagy fogyasztói vezeték épületen kívüli nyomvonala	38
3.2.2. <i>A telephelyi vezeték, a csatlakozóvezeték és a fogyasztói vezeték épületen belüli kialakításának követelményei</i>	43
3.2.3. A csatlakozó-, telephelyi-, és a fogyasztói vezetékek elhelyezési és anyagválasztási lehetőségei	47
3.2.4. Vezetékek kötése	52
3.2.5. Elzáró szerelvények	52
3.2.6. Gáznyomás-szabályozók elhelyezésének általános követelményei	56
3.2.7. A gázmérőkre vonatkozó követelmények	78
4. A GÁZFogyasztó Készülékek Elhelyezésének Követelményei	86
4.1. <i>A tervezés, felszerelés és üzembe helyezés általános feltételei</i>	86
4.1.1. A forgalomba hozás, felszerelés és üzembe helyezés feltétele	86
4.1.2. A gázfogyasztó készülékek osztályozása	87
4.2. <i>A gázfogyasztó készülékek elhelyezésének általános feltételei</i>	89
4.2.1. Az „A” típusú gázfogyasztó készülékek elhelyezésének sajátos feltételei	95
4.2.2. A „B” típusú, legfeljebb 140 kW együttes hőterhelésű gázfogyasztó készülékek elhelyezésének sajátos feltételei	97
4.2.3. A „C” típusú, egy helyiségben legfeljebb 140 kW együttes hőterhelésű gázfogyasztó készülékek elhelyezésének sajátos feltételei	115
4.2.4. A 140 kW-nál nagyobb együttes hőterhelésű gázfogyasztó készülékek elhelyezésének kiegészítő követelményei	153
4.2.5. A gázfogyasztó készülékek erősáramú villamos hálózatra történő csatlakoztatásának követelményei	155
4.2.6. <i>Robbanás elleni védelmi követelmények a legalább 140 kW egység-hőterhelésű gázfogyasztó készülék és az egy helyiségben elhelyezett, legalább 1400 kW együttes hőterhelésű gázfogyasztó készülékek esetében</i>	156
4.3. A gázfogyasztó készülék légellátása, helyiségének szellőzése, az égéstermék elvezetése	157

4.3.1	A nyílt égésterű, „A” vagy „B” típusú gázfogyasztó készülékek helyiségének levegőellátásával kapcsolatos általános követelmények	157
4.3.2.	Az „A” típusú gázfogyasztó készülékek helyiségének levegő ellátásával, szellőzésével kapcsolatos sajátos követelmények	159
4.3.3.	A „B” típusú gázfogyasztó készülékek helyiségének ellátásával, szellőzésével kapcsolatos sajátos követelmények	160
4.3.4.	A „B” típusú gázfogyasztó készülékek égéstermékének elvezetésével kapcsolatos sajátos követelmények	163
4.3.5.	A „C” típusú gázfogyasztó készülék légellátásával és égéstermék elvezetésével kapcsolatos sajátos követelmények	168
4.3.6.	A gyújtó és központi rendszerű égéstermék-elvezetőhöz csatlakozó „B” és „C” típusú gázfogyasztó készülékek légellátásával és égéstermék elvezetésével kapcsolatos sajátos követelmények	174
4.3.7.	A vészszellőzőre, valamint az üzemi szellőztető levegő be- és kivezetésére vonatkozó követelmények	174
5.1.	Általános kivitelezési követelmények	175
5.1.1.	A kivitelezővel szemben támasztott követelmények	175
5.1.2.	Felépítményi munkák	176
5.1.3.	Villámvédelem	187
5.1.4.	Érintésvédelem	188
5.2.	Az elkészült csatlakozóvezeték, felhasználói berendezés és telephelyi vezeték kivitelezést követő vizsgálatának követelményei	189
5.2.1.	Nyomáspróba	189
5.2.2.	A gázfogyasztó készülékek égéstermék-elvezetésének, illetve levegő bevezetésének vizsgálata	194
5.3.	Gázfogyasztó készülékek cseréinek eljárásai	196
5.3.1	Készülékcsere	197
5.3.2	Egyszerűsített készülékcsere	199
5.4.	Műszaki biztonsági ellenőrzés	200
5.4.1.	Műszaki biztonsági ellenőrzés feltételei	200
5.5.	Üzembe helyezés	201
5.5.1.	Csatlakozó- és fogyasztói vezeték gáz alá helyezése	202
5.5.2.	Gázfogyasztó készülékek üzembe helyezése	205
5.6.	Csatlakozó- és fogyasztói vezetékek felhagyása, megszüntetése	207
5.6.1.	Általános előírások	207
5.6.2.	Üzemen kívül helyezés műszaki biztonsági körülményei	207
6.	AZ ÜZEMELTETÉS KÖVETELMÉNYEI	208
6.1.	Üzemeltetés	208
6.2.	Karbantartás, javítás	209
6.2.2.	Gázmérők helyszíni ellenőrzése	215
6.2.3.	Gázömlések, gázszivárgások elhárítása csatlakozó és fogyasztói vezetéken	227
6.2.4.	Felhasználói berendezések kikapcsolása és a gázszolgáltatás helyreállítása (visszakapcsolás)	231
6.2.5	A csatlakozóvezeték és a fogyasztói vezeték 10 évenként esedékes,	

szivárgásellenőrzéssel végzendő gáztömörégi felülvizsgálata.....	232
7. EGYÉB MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK, ADATOK, BIZONYLATOK	238
7.1. A nyomásszabályozó állomások robbanásveszélyes zónáinak meghatározása	238
7.2. <i>A megvalósulási dokumentáció tartalmi követelményei</i>	238
7.4. Kisnyomású földgáz csatlakozó és fogyasztói vezetékek méretezése	240
7.5. A szerelési nyilatkozat tartalma	242
7.7. Egyszerűsített készülécsere bizonylat adattartalma	245
7.8. Szemléltető ábrák	247
7.9. Jegyzőkönyv a gázfelhasználó technológia műszaki biztonsági felülvizsgálatáról	250
8. MUNKA- ÉS TŰZVÉDELEM	254
8.1. Személyi feltételek	254
8.2. Általános előírások	255
8.3. Munka- és tűzvédelmi előírások	257
9. KÖRNYEZETVÉDELMI ELŐÍRÁSOK	259
9.1. A talaj védelme	259
9.2. Veszélyes anyagok felhasználása	259
9.3. Hulladékkezelés	259
10.MELLÉKLETEK	261
10.1. Jogszabályok	261
10.2. Hivatkozott szabványok	262
10.3. sz. melléklet Gázmérési rendszerek kiválasztása	266
10.3.1. A mérni kívánt térfogatáram meghatározása.....	266
10.3.2. Gázmérő kiválasztása.....	266
10.3.4 Elektronikus PTZ térfogat korrektor.....	277
10.3.5.Mérési adatok adatátvitel.....	277
10.3.6. sz. melléklet Membrános gázmérők szerelése	281
10.3.7. sz. melléklet G10 és e feletti gázmérők kötéseinek kialakítása	289
10.4. sz. melléklet Az elosztói engedélyes ügyfeleknél végzett munkáihoz szükséges szerszámok	298
10.4.1. Általános esetben (G-6-nál nem nagyobb membrános mérők esetén).....	298
10.4.2. Különleges esetben (G-6-nál nagyobb gázmérők szerelése esetén)	300
10.5 sz. mellékelt A gázcsatlakozó vezetékek gáz alá helyezéshez műveletterv minták	302
10.6. sz. melléklet Habgörények méretei	314
10.7. sz. melléklet Görényindító és fogadó kamra javasolt méretei	315
10.8. sz. melléklet NKM Földgázhálózat által biztosított házi és egyedi nyomásszabályozó típusok	316
10.9. sz. melléklet Nyomáspróba jegyzőkönyv (A hat hónapon túl üzemben kívül helyezett felhasználói rendszer újbóli gáz alá helyezéséhez)	318
10.10. sz. melléklet Szerelői nyilatkozat a levegő be- és égéstermék elvezető tartozékok	

	gyártó által kiadott szerelési technológia szerinti kivitelezéséről	320
10.11. sz. melléklet	Műszaki biztonsági ellenőrzés jegyzőkönyv a GET 89. § (3) bekezdése és a 1/2020. (I. 13.) Korm. rendelet 2 § (4) szerinti készülékcserehez	321
10.12. sz. melléklet	Térszint alatti csatlakozóvezetékek tisztítása	323
10.13. sz. melléklet	NKM Földgázhálózati Kft. területére érvényes további előírások	330

1. AZ UTASÍTÁS ALKALMAZÁSI TERÜLETE

Jelen utasítás az NKM Észak-Dél Földgázhálózati Zrt. és NKM Földgázhálózati Kft. (továbbiakban: NKM Földgázhálózat) elosztási területén a földgáz, a földgáz minőségű biogáz és biomasszából származó gázok (egyéb éghető gázok) vezetéken történő értékesítésére alkalmazott csatlakozóvezetékek, telephelyi vezetékek és felhasználói berendezések tervezésének, kivitelezésének, üzemeltetésének, átalakításának, javításának és megszüntetésének műszaki biztonsági követelményeire terjed ki.

Jelen utasítás alkalmazása az NKM Földgázhálózat elosztási területén, a fent felsorolt tevékenységet végzőkre nézve kötelező, de nem mentesíti az adott tevékenységet végzőt az egyéb jogszabályokban leírt felelősség alól.

Az utasítás nem terjed ki:

- a) a haditechnikai célokat szolgáló berendezésekre;
- b) a belső égésű motorokra az energetikai célra szolgáló gázturbinák és gázmotorok kivételével;
- c) a közúti járművekbe szerelt motorokra;
- d) a vegyipari technológiában az éghető gázt kizárólag alapanyagként felhasználó berendezésekre;
- e) a gázfogyasztó készülékeknek a gáz halmazállapotú tüzelőanyag égetésével üzemelő berendezésekről és a 2009/142/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. március 9-i (EU) 2016/426 európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott tervezésére, gyártására és megfelelőségértékelésére, továbbá piacfelügyeletére;
- f) a nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági követelményeiről és megfelelőség tanúsításáról szóló rendelet hatálya alá tartozó nyomástartó berendezésekre és rendszerekre;
- g) a bányafelügyelet hatósági hatáskörébe tartozó gázfogyasztó készülékekre és technológiai rendszerekre, olajfogyasztó berendezésekre és technológiai rendszerekre, valamint a föld alatti gáztárolókra;
- h) a telepítési helyükön a szándékolt üzemeltetési körülmények között 0,5 bar-nál nagyobb túlnyomás alatt álló gáztárolókra, és
- i) a palackból, vagy palackkötegből üzemelő csatlakozóvezetékekre, felhasználói berendezésekre.

Jelen utasítás hatályba lépésével a T04 technológiai utasítás 1. kiadása hatályát veszti.

2. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK

2.1. Általános fogalom meghatározások

Alkalmasság-vizsgálat: rövid időtartamú vizsgálat annak igazolására, hogy a csatlakozóvezeték, a fogyasztói vezeték, illetve a telephelyi vezeték ismételten gáz alá helyezhető, üzemeltethető. Az alkalmassági vizsgálat nem szilárdsági, vagy tömörségi nyomáspróba. A vizsgálatot üzemi nyomáson, haszongázzal, szivárgásjelző folyadékkal, vagy nyomásmérő műszerrel, vagy a haszongázra hitelesített, vagy használati etalonnal ellenőrzött érzékelő vagy mérő műszerrel kell elvégezni.

Almérő: olyan gázmérő, mely a joghatással járó elszámolási mérő által mért gázfogyasztások vagy gázfogyasztó készülékek gázfogyasztásának megosztására szolgál. Ezen mérők elhelyezési feltételei megegyeznek az elszámolási célú mérők elhelyezési feltételeivel.

ARH: az éghető gáznak vagy gőznek az a koncentrációja a levegőben, amely alatt a keverék nem robbanóképes (alsó robbanási határ).

Áramlásbiztosító: a gázfogyasztó készülék égéstermék kivezető részéhez kapcsolódó szerkezeti eleme, amely a huzatváltozásnak és a visszaáramlásnak az égő működésére és az égésre gyakorolt hatását csökkenti.

Átalakítás: minden olyan beavatkozás, amely a felhasználási hely csatlakozóvezetékének, a gázmérőhely vagy a gázfelhasználó technológiai rendszer műszaki kialakításának, üzemi paramétereinek megváltoztatását eredményezi, ideértve a felhasználási hely fogyasztásmérője leszerelésének esetét is.

Biztonsági értékelés: a csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés üzemeltetése során várható károsodások meghatározása, figyelembe véve a környezetnek, a mechanikai igénybevételeknek és az üzemeltetési körülményeknek a csatlakozóvezetékre és felhasználói berendezésre (beleértve a fogyasztói vezetéket, gázfogyasztó készüléket és működéséhez szükséges tartozékokat, égéstermék elvezetőket, a kéményt, stb.) gyakorolt hatását.

Biztonsági gyorszár: olyan segédenergia nélkül működő mechanikus biztonsági berendezés, amely önműködően megszünteti a gáz áramlását, ha az általa védett rendszerben nem megengedett nyomást észlel. Csak kézi beavatkozással nyitható. Az alsó zárási határú gyorszár a beállított nyomástartomány alsó határán, a felső zárási határú gyorszár a felső határán zár.

Biztonsági lefúvató berendezés: olyan segédenergia nélkül működő szerelvény, amely, ha az általa védett rendszerben valamely beállított értéknél nagyobb nyomást észlel, akkor nyit, és a beállítottnál nagyobb nyomásnak megfelelő gáztömeget a külső térbe engedi mindaddig, amíg a védett rendszerben a nyomás a megengedett értékre nem csökken.

Biztonsági membrán: a membrán szakadása esetén védelmet biztosító védőmembrán.

Csatlakozóvezeték: a felhasználási helyet magába foglaló ingatlan telekhatárától, mint elosztói kiadási ponttól a fogyasztói főcsapig terjedő vezeték

Csúcsfedező gáz (PSG): a földgáz-fogyasztásban keletkező csúcsok letörésére alkalmazott, a szintetikus földgáz (SNG) és a vezetékes földgáz olyan arányú keveréke, amelynek tüzeléstechnikai jellemzői megközelítően megegyeznek a közszolgáltatású földgáz paramétereivel.

Égés: olyan kémiai reakció, amelynek során az éghető gáz a levegő oxigénjével (exoterm) hőtermelő reakcióba lép.

Égésbiztosító: olyan berendezés, amely a lángőr jelére a gáz hozzávezetést nyitva tartja, és azt az ellenőrzött láng hiánya esetén lezárja.

Égéshő: egységnyi gáz tökéletes elégetésekor a kémiailag kötött energiára jellemző átalakulási hő, ha a gáz és az égéshez felhasznált levegő kezdeti hőmérséklete, valamint az égéstermék vég hőmérséklete egyaránt 273,15 K, és az égés során keletkező víz cseppfolyós halmazállapotú (MJ/ m³, vagy MJ/kg).

Égéstermék: a tüzelőanyagok elégetésekor keletkező (gáznemű, folyékony vagy szilárd összetevőjű) termék.

Égési levegő: az egységnyi gáztérfogat elégetéséhez szükséges levegőmennyiség.

Égéstermék elvezető berendezés: olyan héjből vagy héjából álló szerkezet, amely egy vagy több járatot képez, és a gáztüzelő berendezésben keletkezett égéstermékét a szabadba vezeti.

Égő (gázégő): olyan berendezés, amely lehetővé teszi a gáz elégetését.

Egybefüggő telephely: telephelyi szolgáltatás esetén a gázfelhasználó tulajdonában,

kezelésében vagy használatában lévő egybefüggő ingatlan, ahol a csatlakozóvezeték, a felhasználói berendezés, a gázfogyasztást szolgáló nyomásszabályozó, a gázmérőhely vagy a fogyasztói főcsap van. Egy telephely több felhasználási helyet is tartalmazhat.

Egyedi nyomásszabályozó állomás: a nem közterületen elhelyezett nagyobb, mint $40 \text{ m}^3/\text{h}$, de legfeljebb $200 \text{ m}^3/\text{h}$ térfogatáramnál, segédenergia nélkül működő fogyasztói nyomásszabályozó.

Egyenértékű műszaki biztonsági szint: a kor műszaki színvonalának megfelelő, a harmonizált szabványok, honosított harmonizált szabványok, nemzeti szabványok szerinti vagy a tervező által igazolt, eltérő műszaki biztonsági paraméterek, eljárások vagy műszaki megoldások alkalmazásával elért műszaki biztonsági szint;

Egység-hőterhelés: a gázfogyasztó készülék EU-megfelelőségi nyilatkozatán megjelölt típushoz megadott hőterhelése. Amennyiben a tanúsított gázfogyasztó készülék több olyan részegységből áll, amelyek teljes üzembiztonsággal önállóan, egymástól függetlenül is működőképesek, akkor a részegység hőterhelése tekintendő egység-hőterhelésnek. Több névleges hőterheléssel rendelkező gázfogyasztó készülék esetén, az EU-megfelelőségi nyilatkozatán felsoroltak közül a telepítés tervezője, vagy az egyszerűsített készülékcsere végrehajtója által, a megadott hőterhelések közül kiválasztott hőterhelés.

Együttes hőterhelés: az egy helyiségben üzemeltetett gázfogyasztó készülék vagy készülékek együttes (összes), névleges hőterhelése.

Elosztóvezeték: az a csővezeték a tartozékaival együtt, amelyen keresztül a földgáz elosztása történik, és amelynek kezdőpontja a gázátadó állomás kiadási pontja, vagy a földgáztároló vagy a földgáztermelő üzem elosztói betáplálási pontja, végpontja pedig a felhasználási hely telekhatára mint elosztói kiadási pont, ahol a földgáz a felhasználó részére átadása kerül.

EPH: egyen-potenciálra hozó vezetékrendszer; az a vezetékrendszer, amely a védővezetőt igénylő érintésvédelemmel ellátott gázfogyasztó készülékek testét, a házi fémhálózatokat, valamint az önállóan is számottevően földelt fémtárgyakat – közvetlenül vagy közvetve – villamosan hatásosan összeköti.

Építmény: építési tevékenységgel létrehozott, illetve késztermékként az építési helyszínre szállított, - rendeltetésére, szerkezeti megoldására, anyagára, készülségi fokára és kiterjedésére tekintet nélkül - minden olyan helyhez kötött műszaki alkotás, amely a terepszint, a víz vagy az azok alatti talaj, illetve azok feletti légtér megváltoztatásával, beépítésével jön létre

(az építmény az épület és műtárgy gyűjtőfogalma).

Épület: jellemzően emberi tartózkodás céljára szolgáló építmény, amely szerkezeteivel részben vagy egészben teret, helyiséget vagy ezek együttesét zárja körül meghatározott rendeltetés vagy rendeltetésével összefüggő tevékenység, avagy rendszeres munkavégzés, illetve tárolás céljából.

Feszültségkémlő: A kis távolságon belül, kontaktusmentesen a váltakozó feszültség érzékelésére és kijelzésére alkalmas eszköz.

Földgáz: olyan természetes éghető gáz, amely a földkéregben keletkezett, bányászati tevékenység során kerül a felszínre, valamint bármely, az GET törvény szerint alkalmazott berendezésben környezetvédelmi és műszaki biztonsági szempontból megfelelő módon, biztonságosan felhasználható, ideértve a földgáz minőségű, biomasszából és egyéb nem bányászati forrásból származó gázok szerinti gázfajtákat is.

Földgáz minőségű, biomasszából és egyéb nem bányászati forrásból származó gázok: olyan mesterségesen előállított gázkeverékek, amelyek a földgázellátásról szóló törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló jogszabályban meghatározott feltételek mellett, környezetvédelmi és műszaki-biztonsági szempontból megfelelő módon az együttműködő földgázrendszerbe juttathatók (szállíthatók, eloszthatók és tárolhatók), a földgázzal keverhetők, és ez a keverék a földgázrendszerbe juttatáskor megfelel a földgáz minőségére vonatkozó a földgázellátásról szóló törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló kormányrendeletben meghatározott minőségi követelményeknek.

Földgázelosztó: az a természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által kiadott működési engedéllyel rendelkezik.

Földgázelosztói és pébégáz forgalmazói nyilatkozat: a területileg illetékes földgázelosztó vagy pébégáz forgalmazó olyan nyilatkozata, mely szerint a csatlakozóvezeték és a felhasználói berendezés felülvizsgálatra benyújtott tervdokumentációját tervező felelősségének megtartása mellett, műszaki biztonsági szempontból kivitelezésre alkalmasnak nyilvánítja.

Felhagyás: a csatlakozóvezeték és a felhasználói berendezés végleges használaton kívül helyezése, elbontása, beleértve a pébégázforgalmazó által végzett pébé-tartály felállítási helyéről történő elbontást, elszállítását – de legalább a felállítási helyén történő gázmentesítését – és a telepítési helyszín helyreállítását is.

Felhasználási hely: az az ingatlan, ahol a csatlakozóvezeték, a felhasználói berendezés, a gázmérőhely, a fogyasztói főcsap vagy a gázfogyasztást szolgáló nyomásszabályozó van, ide nem értve a közvetlen szállítóvezetéki felhasználó ellátását szolgáló gázátadó állomást.

Felhasználó: aki földgázt vagy vezetéken keresztül PB-gázt saját felhasználás céljára vásárol.

Felhasználói berendezés: a fogyasztói vezeték, a gázfogyasztó készülék és a gázfelhasználó technológiák, valamint az azok rendeltetészerű és biztonságos használatához szükséges tartozékok összessége.

Fogyasztói főcsap: a gázmérőnél lévő, ennek hiányában a csatlakozóvezeték és a fogyasztói vezeték közé beépített elzáró szerelvény, amely a csatlakozóvezeték tartozéka.

Fogyasztói főelzáró: a telekhatáron vagy annak közelében létesített elzáró szerelvény, amely az elosztóvezeték tartozéka.

Fogyasztói vezeték: Az a vezetékszakasz tartozékaival együtt, amely a joghatással járó gázmérőtől – ennek hiányában a fogyasztói főcsaptól – a gázfogyasztó készülékig terjed.

Fűtőérték: Az a hőmennyiség, amely egységnyi mennyiségű gáznak levegőben való elégetése során felszabadul, feltéve, hogy a p_1 nyomás – amelyen a reakció végbemegy – állandó, és az összes égéstermék ugyanarra a t_1 hőmérsékletre van hűtve, azaz a reagáló anyagok megadott hőmérsékletére; az összes termék gáz halmazállapotú.

Gázégő (automatikus): automatikus gyújtással, lángórzéssel, ellenőrző és szabályozókészülékkel ellátott égő, a gyújtás az égő be és kikapcsolása a kezelőszemélyzet beavatkozása nélkül megy végbe. Gázérzékelő és beavatkozó készülék, vagy berendezés: a helyiség és/vagy létesítmény légterében éghető gáz (gőz) jelzésére és a védelmi rendszer beavatkozó szervének vezérlésére alkalmas készülék.

Gázfelhasználó technológiai rendszer: ipari, mezőgazdasági vagy szolgáltatási eljárásokra tervezett berendezés a tüzelőanyag- és égéslevegő-ellátó rendszerrel, a tüztér-munkatérrel, az égéstermék-elvezetéssel és az irányítástechnikai tartozékokkal együtt, amelyben ipari vagy mezőgazdasági nyersanyag vagy félkész termék, gáz eltüzeléséből keletkezett hőenergia, védőgáz hatásának van kitéve, továbbá a gázfáklya, valamint az energetikai célra szolgáló gázturbina és gázmotor.

Gázérzékelő és beavatkozó készülék vagy berendezés: a helyiség és/vagy létesítmény légtérében éghető gáz (gőz) jelzésére és a védelmi rendszer beavatkozó szervének vezérlésére alkalmas készülék.

Gáz alá helyezés: az a művelet, amelynek során a csatlakozóvezeték, a fogyasztói vezeték, a telephelyi vezeték gázzal feltöltik.

Gázfogyasztó készülék típus: a gázfogyasztó készüléknek a levegőellátás és az égéstermék elvezetés módja szerinti európai osztályba sorolási rendszere szerinti, a létesítés tervén, vagy az egyszerűsített készülékcsere bizonylaton azonosított típusa.

Gázfogyasztó készülék („A” típusú): olyan, a GET. 3. § 37. pontjában meghatározott gázfogyasztó készülék, amely égéstermék-elvezetőhöz, az égéstermék a készülék felállítási helyiségéből szabadba elvezető rendszerhez nem csatlakoztatható. A gázfogyasztó készülék az égéshez szükséges levegőt a felállítási helyiségéből nyeri és égéstermékét a felállítási helyiségébe bocsátja ki.

Gázfogyasztó készülék („B” típusú): olyan, a GET. 3. § 37. pontjában meghatározott gázfogyasztó készülék, amely az égési levegőt közvetlenül a készülék felállítási helyiségéből nyeri és égéstermékének elvezetése közvetlenül vagy égéstermék-elvezetőn keresztül a szabadba történik.

Gázfogyasztó készülék („C” típusú, zárt égésterű): olyan, a GET. 3. § 37. pontjában meghatározott gázfogyasztó készülék, amelynek üzeme az elhelyezés helyiségétől független, az égési levegőt közvetlenül a szabadból veszi és égéstermékét közvetlenül vagy égéstermék-elvezetőn keresztül a szabadba vezeti ki.

Gázfogyasztó készülék csatlakozási nyomása (Pc): a gáz nyomása közvetlenül a gázfogyasztó készülék előtt.

Gázhiány-biztosító: az a segédenergia nélkül működő mechanikus biztonsági záró szerelvény, amely valamely beállított értéknél - záró nyomásnál - kisebb nyomás esetén önműködően zárja, korlátozza a gáz áramlását. Megfelelő nyomás esetén a nyitás automatikus, kézi beavatkozást nem igényel. Zárt helyzetben meghatározott, az automatikus nyitáshoz szükséges gáz térfogatáramot átengedi.

Gázipai engedélyes: a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény értelmében a tevékenysége gyakorlásához szükséges engedéllyel rendelkező földgázelosztó, vezetékes PB-gázszolgáltató, PB-gáz forgalmazó, telephelyi szolgáltató, telephelyi engedélyes.

Gázkonnektor: a fogyasztói vezeték olyan kapcsoló eleme, mely hajlékony vezetékkel úgy kapcsolja össze a gázfogyasztó készüléket a fogyasztói vezeték rögzített szakaszával, hogy az egyszerű kézi mozdulattal szét- és összekapcsolást tesz lehetővé anélkül, hogy szétkapcsolás következtében a csőben lévő gáz a környezetbe kerülne.

Gázmérő: olyan mérőeszköz, amelyet a rajta átáramló fűtőgáz mennyiségének (térfogatának vagy tömegének) mérésére, tárolására és kijelzésére terveztek.

Gázmérő névleges méréshatára: a mérőeszközökre vonatkozó egyedi előírásokról szóló 43/2016. (XI. 23.) NGM rendelet alapján meghatározott olyan teljesítmény, amely nem használhatja ki a legnagyobb megengedett hibára vonatkozó értékeket, és nem hozhatja rendszeresen kedvezőbb helyzetbe a mérés eredményében érintett felek egyikét sem.

Gáztechnikai normál állapot értékei száraz levegőre és gázra:

a) Nyomás: $P_n = 1013,25$ mbar

b) Hőmérséklet: $T_n = 288,15$ K ($t_n = 15$ °C)

Gáznyomás-szabályozó: segédenergia nélkül működő készülék, amelynek feladata a rajta átáramló gáz nyomásának meghatározott értékre csökkentése és tűréshatárok között tartása a zavaró változóktól (bemenő nyomás változásától és az elvétel változó térfogatáramától) függetlenül.

Gáznyomás-szabályozó pontossága: a szabályozás minőségére utaló jellemző, a működési tartományon belül a pozitív vagy negatív szabályozási eltérés legnagyobb abszolút értékének az átlaga a névleges kimenő nyomás százalékában kifejezve.

Gázszivárgás: a csatlakozóvezetéken, a felhasználói berendezésen, a telephelyi vezetéken tömörtelenség következtében bekövetkező gázkiáramlás.

Gázterhelés: az az időegységre eső térfogatáram, amely a gázfogyasztó készülék folyamatos üzeme során időegység alatt a készülékbe áramlik (m^3/h ; m^3/s).

Hajlékony vezeték: a gázfogyasztó készülék korlátozott elmozdíthatóságát a vezeték

megbontása nélkül lehetővé tevő fogyasztói vezeték szakasz.

Hasadó és hasadó-nyíló felületek: az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló miniszteri rendelet (a továbbiakban: OTSZ) szerinti hasadó-nyíló felületek.

Házi fémhálózat: épületen belüli, minden villamosan összefüggő jól vezető – minden olyan fémszerkezet, amelynek elemei egymáshoz fémesen kapcsolódnak – fémszerkezet, amelynek mérete függőleges irányban 5 m-nél nagyobb. Nem minősül házi fémhálózatnak a lépcső, a függőfolyosó- és az erkélykorlát, valamint a zászlótartó rúd abban az esetben sem, ha méretei az említett határértéket meghaladják. Házi fémhálózatnak kell tekinteni a víz, gáz, központi fűtés villamosan összefüggő jól vezető fémcsőhálózatát, vagy villamosan összefüggő jól vezető fém épületszerkezet.

Házi nyomásszabályozó: nem közterületen elhelyezett, legfeljebb 16 bar bemenő nyomású és legfeljebb 40 m³/h térfogatáramú, segédenergia nélkül működő fogyasztói nyomásszabályozó.

Helyiség: rendeltetésének megfelelően épületszerkezettel minden irányból körülhatárolt zárt tér.

Homlokzat: az építménynek a nézőpont felé eső legkülső pontjára illesztett függőleges felületre vetített terepcsatlakozása felett látható része.

Hőre záró szerelvény: 100 °C hőmérsékleten legfeljebb 1 percen belül önműködően lezáró szerelvény.

Hőterhelés: az az energiaáram, amely a gázfogyasztó készülék folyamatos üzeme során a készülékbe áramlik (kW).

Huzamos tartózkodásra szolgáló helyiség: amelynek használata folyamatosan két óra időtartamot meghaladó, vagy amelynél a használatok közötti szünet időtartama a két órát nem éri el (pl. lakószoba, nevelő- oktató helyiség, étterem).

Javítás: a létesítéskor hatályos jogszabály szerint átvett és üzembe helyezett csatlakozóvezetéken, telephelyi vezetéken, felhasználói berendezésen végzett nem terveköttes tevékenység, melynek célja az eredeti állapot helyreállítása.

Karbantartás: a csatlakozóvezeték és a felhasználói berendezés eredeti állapotának és állagának fenntartását célzó, legalább a gyártói és tervezői előírásokon alapuló, ajánlottan, vagy

kötelezően végzendő, tervszerű tevékenység.

Kerülő vezeték: az a vezetékszakasz, amely lehetővé teszi a gázvezetékbe épített mérési és biztonsági feladatokat ellátó berendezések átmeneti kiiktatásával a gázfogyasztó készülék üzemeltetését.

Készülékcsere: a felhasználói berendezés olyan megváltoztatása - ide nem értve a meglévő gázfogyasztó készülék vagy gázfogyasztó készülékek egyszerűsített eljárással történő cseréjének esetét, valamint a felhasználási hely fogyasztásmérőjének leszerelését esetét -, amely a meglévő gázfogyasztó készülék vagy gázfogyasztó készülékek helyett új gázfogyasztó készülék vagy gázfogyasztó készülékek telepítésére vonatkozik, és amely nem jár a csatlakozóvezeték, a gázfelhasználó technológiai rendszer kialakításának, üzemi paramétereinek megváltoztatásával vagy a gázmérőhelyen lévő névleges méréshatárú fogyasztásmérő cseréjével.

Készülék elzáró szerelvény: a fogyasztói vezetékbe a gázfogyasztó készülék, vagy a gázfelhasználó technológiai rendszer elé beépített kézi működtetésű záró szerelvény, amellyel azok gázellátása szüneteltethető.

Készülék nyomákszabályozó: az MSZ EN 88-1 [Gázfogyasztó készülékek nyomákszabályozói és kapcsolódó biztonsági berendezései. 1. rész: Nyomákszabályozók legfeljebb 50 kPa bemenő nyomásig] szabványnak, vagy azzal egyenértékű más műszaki megoldásnak megfelelő készülék, amely a fogyasztói vezetéken érkező gáz nyomását a gázfogyasztó készülék csatlakozási nyomásának értékére csökkenti.

Kibocsátó forrás: olyan pont vagy hely, amelyből éghető gáz szabadulhat ki a légkörbe úgy, hogy robbanóképes gáz-levegő keverék képződhet.

Kiviteli terv: a tervező által készített dokumentum a kivitelező részére, a kivitelezendő, átalakítandó vagy felhagyandó csatlakozóvezeték, felhasználói berendezés, és telephelyi vezeték kivitelezéséhez.

Közcsatorna: a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 3. § 29. pontja szerint meghatározott fogalom.

Lakossági fogyasztó: az a felhasználó, aki saját háztartása - egy felhasználási helyet képező egy vagy több lakóépület, lakás, üdülő vagy hétvégi ház, továbbá lakossági célra használt

garázs - fogyasztása céljára vásárol földgázt földgáz vételezésére megkötött szerződés alapján, és az így vásárolt földgázzal nem folytat jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet. Ha a lakóépületben a műszakilag megosztott, önálló lakások száma meghaladja az épületben lévő önálló nem lakás céljára szolgáló helyiségek számát, a lakóépületet, mint felhasználót a közös fogyasztás vonatkozásában úgy kell tekinteni, hogy saját háztartás céljára vételez és a vásárolt földgázzal nem folytat jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet.

Lángőr: az a szerkezet, amely a láng meglétét érzékeli és jelzi.

Légtér-összeköttetés: két vagy több helyiség légtere akkor tekintendő összeköttetésben lévőnek, ha közöttük nyílás van és azon nincs fokozott légzárású, automatikusan záródó nyílászáró.

Levegő-bevezető: olyan, erre a célra teljesítménynyilatkozattal rendelkező vagy méretezett szerkezet, amely a levegőt a szabadból a gázfogyasztó készülék helyiségébe vagy a gázfogyasztó készülék levegőbevezetés céljára kialakított nyílásához vezeti.

Leválasztott csatlakozóvezeték vagy leválasztott fogyasztói berendezés: A csatlakozóvezeték vagy fogyasztói berendezés azon része, amely gáztere a gázellátó rendszerrel való kapcsolatát úgy szünteti meg, hogy a leválasztott rendszerbe földgáz ne juthasson.

A leválasztás történhet:

- csőszakasz lezárásával (csővég lehegesztésével, ledugózásával, ill. vakkarima alkalmazásával)
- peremes kötésben elhelyezett vaktárcsával
- kettős zárás elzáró szerelvényekkel

Megvalósulási dokumentáció: a tervdokumentáció olyan példánya, amely a csatlakozóvezeték, a telephelyi vezeték és a felhasználói berendezés megvalósult állapotát tükrözi.

Melléképítmény: az építési telek, illetve azon álló épületek rendeltetésszerű használatához, működtetéséhez szükséges építmény, különösen

- a. a közmű-becsatlakozási műtárgy,

- b. a közműpótló műtárgy,
- c. a hulladéktartály-tároló,
- d. az önálló – épulettől különálló – kirakatszekrény,
- e. a kerti építmény,
- f. a háztartási célú kemence, húsfüstölő, jégverem, zöldségverem,
- g. az állat ól, állatkifutó,
- h. a trágyatároló, komposztáló,
- i. a siló, ömlesztett anyag-, folyadék- és gáztároló,
- j. a szabadon álló és legfeljebb 6,0 m magas szélkerék, antenna oszlop, zászlótartó oszlop.

Membrános gázmérő: olyan gáztérfogat-mérő eszköz, amelyben az átáramló gáz térfogatát a gáz által elmozdított válaszfalakkal rendelkező mérőkamrák segítségével határozzák meg.

Műszaki biztonsági felülvizsgálat: az üzembe helyezett gázfelhasználó technológiai rendszer műszaki biztonsági szempontból végzett időszakos vagy rendkívüli ellenőrzése.

Műszaki-biztonsági ellenőrzés: olyan eljárás, amelynek során a területi földgázelosztó, a telephelyi szolgáltató, a telephelyi engedélyes, a vezetékes PB-gáz szolgáltató, a PB-gáz forgalmazó képviselője vagy megbízottja a kivitelezéssel érintett felhasználási hely csatlakozóvezetékét és felhasználói berendezését vagy a telephelyi vezetéket a műszaki-biztonsági szempontból felülvizsgált és kivitelezésre alkalmasnak tartott kiviteli terv alapján műszaki-biztonsági szempontból minősíti. Készülékcsere esetén a kiviteli tervet készítő tervező, egyszerűsített készülékcsere esetén a feljogosított gázszerelő által műszaki-biztonsági szempontból végzett minősítési eljárás.

Névleges hőterhelés: a gyártó által a gázfogyasztó készülékre megadott hőterhelése kW-ban.

Nyomások: a műszaki biztonsági szabályzatban alkalmazott és megnevezett különböző nyomások a következők:

a) bemenő nyomás (pb): a gáz nyomása a nyomásszabályozó bemenetén (bar);

b) csatlakozási nyomás (pc): a gázfogyasztó készülék csatlakozásánál aktuálisan mérhető statikus gáznyomás és az atmoszférikus nyomás közötti különbség (mbar);

c) ideiglenes üzemi nyomás (TOP): az a gáznyomás, amelyen a gáznyomás-szabályozó ideiglenesen üzemelhet (bar, mbar);

d) kimenő nyomás (pk): a gáz nyomása a gáznyomás-szabályozó kimenetén (bar, mbar);

e) legnagyobb rendellenes vagy üzemzavari gáznyomás (MIP): a biztonsági berendezések által korlátozott legnagyobb nyomás, amely a csővezetékét rövid ideig terhelheti (bar, mbar);

f) legnagyobb üzemi nyomás (MOP): az a legnagyobb üzemi gáznyomás, amellyel a csővezeték szabályos üzemi feltételek között üzemeltethető (bar, mbar);

g) megengedett bemenő oldali gáznyomás (pbmax): az a legnagyobb bemenő oldali nyomás, amelyen a gáznyomás-szabályozó az előírt feltételekkel folyamatos üzemelésre alkalmas (bar, mbar);

h) megengedett kimenőoldali nyomás (pkmax): az a legnagyobb kimenőoldali gáznyomás, amelyen a gáznyomás-szabályozó az előírt feltételekkel folyamatos üzemelésre alkalmas (bar, mbar);

i) névleges csatlakozási nyomás (pn): az a gáznyomás, amelyre a gázfogyasztó készülék tüzeléstechnikai jellemzői vonatkoznak, vagy az adott gázcsoporthoz tartozóan névlegesként definiált (bar, mbar);

j) névleges nyomás (PN): a hivatkozási célokra megfelelően alkalmas kerek szám a nyomás számszerű jelölésére; ezen európai szabványokban jellemzően a karimákhoz használják (bar);

k) normál (atmoszférikus) légköri nyomás (p): Magyarországon a légnyomás egységesen elfogadott abszolút értéke, mely a gáz halmazállapotú anyagok normál állapotának meghatározására szolgál (bar, mbar);

l) tervezési nyomás (DP): az a nyomásérték, amelyen a szilárdsági számítások alapulnak. A műszaki biztonsági szabályzatban megegyezik a szilárdságvizsgálati

nyomás (STP) értékével (bar, mbar);

m) üzemi nyomás (OP): a csővezetékben normális üzemszerű körülmények közt kialakuló nyomás (bar, mbar).

Nyomásfokozatok: a csatlakozóvezeték, a fogyasztói vezeték és a telephelyi vezeték vonatkozásában

- a) kisnyomás: $MOP \leq 100 \text{ mbar}$, ezen belül növelt kisnyomás $50 \text{ mbar} < MOP \leq 100 \text{ mbar}$ nyomástartományban;
- b) középanyomás: $100 \text{ mbar} < MOP \leq 4 \text{ bar}$ nyomástartományban;
- c) nagy-középanyomás: $4 \text{ bar} < MOP \leq 25 \text{ bar}$ nyomástartományban;
- d) nagynyomás: $MOP > 25 \text{ bar}$ nyomástartományban.

Nyomáspróba: az arra jogosultak által dokumentáltan elvégzett vizsgálat, melyek a következők lehetnek:

- a) **szilárdsági nyomáspróba:** olyan eljárás, amely során az ellenőrizni kívánt csatlakozóvezeték, fogyasztói vezeték, telephelyi vezeték szilárdságvizsgálati nyomás (STP) alá helyezik annak igazolására, hogy a vezetékek megfelelnek a belső túlnyomással szemben előírt szilárdság követelményeinek,
- b) **tömörségi próba:** olyan eljárás, amellyel igazolható, hogy a csatlakozóvezeték, a fogyasztói vezeték, telephelyi vezeték megfelel a tömörségi követelményeknek.

Összekötő elem: a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény 1. § 12. pontjában ekként meghatározott fogalom.

Rendeltetési ország (közvetlen): az az ország, amely számára a gázfogyasztó készüléket tanúsították, és amelyet a gyártó közvetlen rendeltetési célországként megad, és ott a gázfogyasztó készülék gyártója által előírt külön beavatkozás nélkül üzemeltethető.

Rendeltetési ország (közvetett): az az ország, amelyhez a gázfogyasztó készüléket tanúsították, de a gázfogyasztó készülék csak a gyártó által előírt beavatkozást követően

alkalmazható a célországban.

Rendeltetésszerű használat: a csatlakozóvezeték, a felhasználói berendezés, telephelyi vezeték műszaki leírásában, kezelési és karbantartási útmutatójában vagy termékismertetőjében feltüntetett minőségű gázzal és a megadott paraméterekkel jellemzett feltételeknek megfelelő használat.

Reteszelés: gázfogyasztó készülékek, valamint tüzelőberendezések és egyéb gépi berendezések, a levegőellátás, vagy az égéstermék kivezetés szabályozó elemei között kialakított olyan vezérlés, amely nem kívánatos üzemelési feltételek esetén kizárja a berendezések egyidejű működését.

Robbanásveszélyes térség: az a térség, amelyben robbanóképes gázközeg olyan mértékben van jelen, vagy várhatóan olyan mértékben fordul elő, hogy az a gyártmányok kialakításával, telepítésével és használatával kapcsolatosan különleges óvintézkedéseket igényel.

Robbanásveszélyes zónák: a robbanásveszélyes térségek a robbanóképes gázközeg előfordulási gyakorisága és időtartama alapján zónákba sorolása a következő:

a) 0-s zóna: olyan térség, amelyben gáz-, gőz- vagy ködök (aeroszolok) levegővel alkotott keverékéből álló robbanóképes légtér van állandóan, hosszú időtartamban vagy gyakran jelen;

b) 1-es zóna: az a munkatér, ahol normál üzemi körülmények között az éghető gázok, gőzök vagy ködök (aeroszolok) levegővel alkotott keverékéből álló robbanóképes légtér fordulhat elő;

c) 2-es zóna: az a munkatér, ahol normál üzemi körülmények között az éghető gázok, gőzök vagy ködök (aeroszolok) levegővel alkotott keverékéből álló robbanóképes légtér ritkán és rövid időtartamban van jelen.

Robbanóképes gázközeg: gáz- vagy gőzállapotú éghető anyag levegővel alkotott keveréke normál légköri viszonyok között, amelyben a gyújtást követően az égés végigterjed a teljes keverékre.

Szabadtér: helyiségnek nem minősülő térség, beleértve a nyitott, részben fedett tereket, ahol termelést, raktározást vagy ezekhez kapcsolódó tevékenységet végeznek.

Szakaszoló szerelvény: a csatlakozóvezetékbe, a fogyasztói vezetékbe, a telephelyi vezetékbe épített olyan elzáró szerelvény, amely alkalmas arra, hogy a gáz áramlási irányát tekintve a vezeték egy vagy több szakaszát a gáz betáplálástól elzárja vagy függetleníse.

Szellőzés/szellőztetés: a helyiségben lévő levegő cseréje természetes (gravitációs) módon, vagy gépi eszközök, berendezések segítségével. Két, egymással határos helyiség (vagy helyiség és szabadter) akkor tekinthető összeszellőztetettnek, ha a két helyiség (vagy helyiség és szabadter) közös elválasztó fala rendelkezik 2 db, egyenként legalább 150 cm² szabad felületű, el nem zárható, a két légtérrel összekötő szellőzőnyílással, amelyek közvetlenül a padló szinten és a mennyezet alatt, de egymástól legalább 1,8 m függőleges távolságban helyezkednek el.

Szellőző levegő: a gázfogyasztó készülék helyiségébe gravitációsan vagy gépi úton beáramoltatott - közvetlenül vagy közvetve szabadból származó - levegő.

Szerelési távolság: a létesítés során az egyes gázberendezések és egyéb létesítmények között betartandó azon legkisebb – függőleges vetületben mért – (palást) távolság, amelynek biztosítása a létesítmény üzemeltetése során elvégzendő javítási, karbantartási, üzemzavar elhárítási tevékenység biztonságos elvégzéséhez szükséges, és az érintett közművek, egyéb létesítmények üzemét nem befolyásolja.

Szigetelő közdarab: a fém anyagú gázvezetékbe épített elektromos vezetőképességet megszakító szerkezeti elem, amelynek átütési szilárdsága 10 kV-nál nagyobb.

Szintetikus földgáz (SNG): propánból vagy propán-bután keverékből levegő hozzákeverésével előállított gázkeverék, amelynek az energiatartalma a keverési arány változtatásával meghatározott értékek között tetszés szerint beállítható.

Teljesítménynyilatkozat: az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet 2. § 15. pontjában ekként meghatározott fogalom.

Technológiai célú gázfelhasználás: az olyan célú gázfelhasználás, amelynek során az elégetett gáz hője nem emberi tartózkodásra szolgáló helyiségek, létesítmények, terek, épületek fűtésére, használati meleg víz előállítására, vagy konyhai igények kielégítésére, hanem valamilyen gyártmány, produktum előállításához alapanyagként szolgál.

Telephelyi engedélyes: az a jogi személyiségű gazdasági társaság, amely a tevékenység végzésére a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által kiadott engedéllyel rendelkezik.

Telephelyi felhasználó: a telephelyi vezetéken földgázt vételező, a telephelyi szolgáltató által földgázzal ellátott felhasználó.

Telephelyi szolgáltatás: a telephelyi vezeték üzemeltetése és a vezetékekhez kapcsolódó telephelyi felhasználók ellátásának biztosítása

Telephelyi szolgáltató: a telephelyi vezeték tulajdonosa. Az a természetes vagy jogi személy, vagy jogi személyiségű gazdasági társaság, amely a telephelyi vezetéken a gázüzemi tevékenységet és a vezetékekhez kapcsolódó telephelyi felhasználók földgázellátását – földgáz kereskedelmi tevékenységet - nem a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által kiadott működési engedély birtokában végzi.

Telephelyi vezeték: az egybefüggő telephelyen belül lévő földgázt vételező fogyasztók vagy telephelyi felhasználók földgázellátását szolgáló vezeték.

Tervező: az a személy, aki a csatlakozóvezeték, a felhasználói berendezés és a telephelyi vezeték megvalósításához szükséges tervezési feladatokat elvégzi, a tervezői nyilatkozatot adja, és aki a tervezési feladatnak megfelelő, az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti szakirányú tervezési jogosultsággal rendelkezik.

Tervezői felelősség: a tervező azon törvényi kötelezettsége, mely szerint a kor technikai színvonalának, a tervezés időpontjában hatályos jogszabályoknak, előírásoknak, a szakma általánosan elfogadott szabályainak és a korszerű műszaki és biztonsági követelményeknek megfelelő, szakszerű tervdokumentációt tartozik készíteni.

Tervezői jogosultság: személyhez fűződő jog, a tervkészítés joga, amit a Magyar Mérnöki Kamara hivatalos tervezői és szakértői névjegyzékében nyilvántartott személy szakterületi tervezői jogosultsága mértékéig gyakorolhat.

Tervezői nyilatkozat: a tervdokumentáció kötelező része, amelyben a tervező arról nyilatkozik, hogy a kiviteli tervdokumentációt a megrendelővel, az érdekelt szakhatóságokkal és közművekkal a tervezés folyamán egyeztetette, és a tervezett műszaki megoldás megfelel a tervezési célnak, a vonatkozó jogszabályoknak, hatósági előírásoknak, a gyártói előírásoknak,

szabványoknak, vagy attól történt eltérés esetén az egyenértékűséget számítással, vagy más módon igazolta.

Tervfelülvizsgálat: a kiviteli terv műszaki-biztonsági szempontból történő felülvizsgálata.

Tervfelülvizsgáló: a kiviteli terv műszaki-biztonsági szempontból történő felülvizsgálatát végző tervező.

Tömegtartózkodásra szolgáló helyiség: az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 1. melléklet 132. pontjában ekként meghatározott fogalom.

Üzembe helyezés: a csatlakozóvezeték, a fogyasztói vezeték, a telephelyi vezeték teljes vagy részleges gáz alá helyezéséhez és a gázfogyasztó készülékek vagy a gázfelhasználó technológiai rendszer üzemeltetése megkezdéséhez szükséges tevékenységek összessége.

Üzemeltető: földgáz felhasználása esetén az a természetes, vagy jogi személy, illetőleg jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki/amely a földgázelosztóval megkötött szerződés szerint a gázt használja.

Üzemzavar: minden olyan körülmény, amely a gáz rendeltetésszerű és biztonságos használatát gátolja.

Üzemzavar elhárítás: az üzemzavart kiváltó ok megszüntetése az arra jogosultsággal rendelkező szakember vagy szervezet által.

iparikivitelező Védőcső: a gázvezeték mechanikai védelmére, vagy a vezetékből meghibásodás esetén kiáramló gáz összegyűjtésére és szabadba vezetésére szolgáló cső.

Védőtávolság: a csatlakozó- vagy fogyasztói vezeték, felhasználói berendezés és a megközelített létesítmény, épületszerkezet vagy használati tárgyak között függőleges vetületben megengedhető legkisebb vízszintes távolság.

Veszélyességi övezet: helyiségben vagy szabadtéren lévő anyagnak, gépnek, berendezésnek tűzvédelmi szempontból önállóan értékelendő környezete, térrésze. A veszélyességi övezet kiterjedését éghető gáz, gőz, köd, por esetén a (normál üzem figyelembevételével) vonatkozó műszaki követelmény szerint (ide tartoznak a 0-ás, 1-es és 2-es, valamint a 20-as, 21-es és 22-es zónák függőleges vetületeinek összesített területe), minden más esetben az anyag, gép,

béren ezé és a kapcsolódó technológiai terület alapján kell megállapítani.

Zárt tér: a rendeltetésének megfelelően minden irányból körülzárt tér.

3. ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK

A csatlakozóvezeték, felhasználói berendezést úgy kell kialakítani, méretezni és szabályozni, hogy a tervezett egyidejűségi tényezővel, állandósult, üzemszerű állapotban a csatlakozási nyomás a *3.1. sz. táblázat* szerinti legyen.

A közép- és nagyközép nyomású csatlakozóvezetékek és szerelvényeik átmérője akkora legyen, hogy a gáz áramlási sebessége ne haladja meg közép és nagyközép nyomás esetén a 20 m/sec, kis- és növelt kisnyomású vezeték esetén a 6 m/sec mértéket.

A csövek, az idomok és a szerelvények anyaga és műszaki jellemzői a szerelési technológiának (csőkötés, hajlítás stb.) és a várható igénybevételeknek megfelelőek legyenek.

A csatlakozó- és fogyasztói vezeték és bármilyen megközelített szerkezet között, továbbá a csőkötések és a tartószerkezetek között a szereléshez és a karbantartáshoz szükséges távolság biztosított legyen.

A csatlakozó- és fogyasztói vezeték védőtávolságán belül a vezeték műszaki állapotát veszélyeztető, vagy ellenőrzését akadályozó tevékenységet végezni tilos.

Új csatlakozóvezeték és/vagy felhasználói berendezés létesítésekor, illetve meglévő bővítésekor/átalakításakor az érintésvédelmről a 40/2017. (XII. 4.) NGM rendelet az összekötő és felhasználói berendezésekről, valamint a potenciálisan robbanásveszélyes közegben működő villamos berendezésekről és védelmi rendszerekről és az MSZ HD 60364 számú szabványsorozat (Épületek villamos berendezéseinek létesítése) szerint gondoskodni kell.

Villamos berendezések robbanásveszélyes térségben az MSZ 60079-14:2014 [Robbanóképes közegek. 14. rész: Villamos berendezések tervezése, kiválasztása és szerelése (IEC 60079-14:2013)], villámvédelem a 54/2014. (XII. 5.) BM. rendelet (Országos Tűzvédelmi Szabályzat) szerint legyen kivitelezve és ellenőrizve.

Az NKM Földgázhálózat a földgáz mellett egyéb éghető gázok felhasználására is tervezett csatlakozóvezetékek és felhasználói berendezések létesítési eljárásában, mint a területileg kijelölt földgázelosztó az alábbiak szerint működik közre:

A létesítési eljárást a jelen technológiai utasításban, valamint „a csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a telephelyi vezetésekre, az olajfogyasztó technológiai rendszerekre és a gáztárolókra vonatkozó műszaki biztonsági előírásokról és a műszaki-biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges szakmai képesítésről és gyakorlatról, valamint az ilyen munkakörben foglalkoztatottak időszakos továbbképzésével

kapcsolatos szabályokról szóló 16/2018. (IX. 11.) ITM rendelet módosításáról szóló 3/2020. (I. 13.) ITM rendeletben 1. számú melléklete (továbbiakban: Műszaki Biztonsági Szabályzat) és „a gáz csatlakozóvezetékek, a felhasználói berendezések és a telephelyi vezetékek műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről” 1/2020. (I. 13.) Korm. rendeletben szabályozottak szerint kell elvégezni.

Az eljárás során az NKM Földgázhálózat különös figyelemmel vizsgálja az alábbiak meglétét vagy teljesülését:

- a) A felhasználható energiahordozók, és azok minőségi jellemzői.
- b) Az energiahordozók igénybevételétől függően kialakítható üzemállapotok.
- c) Az egyes üzemállapotokat bemutató technológiai folyamatábrák.
- d) Üzemállapotokhoz rendelt részletes műszaki biztonságtechnikai követelmények.
- e) Üzemállapotokhoz rendelt mérés-technikai követelmények.
- f) A felhasználási hely üzemeltetésének személyi feltételei.
- g) Az elkészült gázszelvények műszaki-biztonsági szempontok szerinti ellenőrzésére

3.1. Általános tervezési követelmények

3.1.1. A tervekészítés során a tervező felelőssége:

- a. a tervezési cél műszaki megoldással való elérése,
- b. a műszaki biztonsági szempontok érvényesítése,
- c. a kiviteli terv előírt tartalmi követelményeinek teljesítése,
- d. a tervegyeztetés során tett nyilatkozatok, feltételek érvényre juttatása,
- e. a területi földgázelosztó, a telephelyi szolgáltató, telephelyi engedélyes által a tervegyeztetés során megadott szerelvényezés (gázmérő és gáznyomás-szabályozó típusai, fogyasztói főelzáró helye és típusa) alkalmazása.

3.1.2. A Műszaki Biztonsági Szabályzattól eltérő műszaki megoldások követelményei

3.1.2.1. Az e technológiai utasításban szereplő műszaki megoldásoktól el lehet térni a 1/2020. (I. 13.) Korm. rendeletben foglaltak szerint. A megoldás az egyenértékű műszaki biztonsági szintet eléri, ha a technológiai utasítás alapvető műszaki biztonsági követelményei igazoltan teljesülnek. Az alapvető műszaki biztonsági követelményeket teljesítettnek kell tekinteni, ha a kor műszaki színvonalának megfelelő, a harmonizált szabványok, honosított harmonizált szabványok, nemzeti szabványok szerinti, vagy a tervező által igazolt, eltérő műszaki biztonsági paraméterek, eljárások vagy műszaki megoldások alkalmazásával eléri az egyenértékű műszaki biztonsági szintet.

3.1.2.2. E technológiai utasítás alapvető műszaki biztonsági követelményeinek teljesüléséről a **tervezőnek** – a tervezői nyilatkozatban - írásban kell nyilatkozni. A földgázelosztó az adott tervezési feladatra való jogosultság igazolását előzetesen kérheti a tervezőtől.

3.1.2.3. Az eltérő, egyenértékű műszaki megoldás igazolása tartalmazza az eltérő, egyenértékű műszaki megoldás dokumentációját, ezen belül

- a műszaki megoldás alkalmazásával kapcsolatos számításokat,
- kísérleti eredményeket,
- a technológiai utasításra vonatkozó előírására való hivatkozást,
- az alapvető műszaki biztonsági követelmény teljesülésére tett intézkedéseket,
- a tervező vagy szakértő jogosultságának igazolását.

3.1.3. A Kiviteli tervdokumentáció tartalmi követelményei

A csatlakozó és fogyasztói vezetékek létesítésére, átalakítására, bővítésére, valamint a gázfogyasztó készülékek elhelyezésére vonatkozó kiviteli tervből megállapítható kell, hogy legyen minden olyan körülmény, amely a biztonságos létesítés és üzemelés tekintetében e technológiai utasításban elő van írva. A kiviteli terv olyan részletes legyen, hogy arról a kivitelezésre vonatkozó minden részlet egyértelműen beazonosítható és meghatározható legyen (beépített szerelvények, gázfogyasztó készülékek, égéstermék elvezető rendszerek elemei tételesen stb.), továbbá a tervdokumentáció tartalma, dokumentumai olvashatóak és értelmezhetőek legyenek.

Meglévő csatlakozóvezeték és/vagy felhasználói berendezés kiviteli terv köteles átalakítását (bővítését, felújítását) az érvényes jogszabályok és utasítások előírásai szerint kell végezni. Egyidejűleg vizsgálni kell az átalakítással/bővítéssel érintett fogyasztási hely már üzemelő és a tervezéssel érintett csatlakozóvezetékének és/vagy felhasználói berendezéseinek létesítéskor érvényben levő műszaki biztonsági előírásoknak való megfelelését mindazon vezetékekre és berendezésekre vonatkozóan, amelyek az átalakítás/bővítés helyiségével légtér összeköttetésben vannak. Ellenőrizni kell, hogy a bővítmény nincs-e káros hatással a már üzemelő létesítmény biztonságos működésére.

A kiviteli tervnek az alábbiakat kell tartalmaznia:

- a) tervezői nyilatkozat,*
- b) műszaki leírás,*
- c) rajzdokumentációk:*
 - ca) helyszínrajz,*
 - cb) alaprajzok,*

- cc) függőleges csóterv,
- cd) részletrajzok,
- d) a terv tartalmától és a műszaki rendszertől függően:
 - da) villámvédelmi terv,
 - db) elektromos reteszelési terv,
 - dc) légellátási-szellőzési terv,
 - dd) égéstermék elvezetés terve,
 - de) gáznyomás-szabályozó és gázmérő telepítési terve,
 - df) szolgalmi jogi rendezéshez szükséges dokumentáció,
- e) a kiviteli tervvel érintett területen található közművek üzemeltetőinek nyilatkozatai,
- f) a csatlakozóvezeték, a telephelyi vezeték, a felhasználói berendezés azon elemeinek tételes felsorolása, amelyek gázipari alkalmasságát igazoló dokumentumainak (teljesítménynyilatkozat, EU Megfelelőségi Nyilatkozat stb.) rendelkezésre bocsátása a kivitelező kötelessége

3.1.3.1. A tervezői nyilatkozatnak szükség szerint az alábbiakat kell tartalmaznia:

- a. a tervező neve;
- b. a tervező elérhetősége;
- c. a tervezett vagy megszüntetendő létesítmény megnevezése és címe;
- d. a nyilatkozat tárgya szerinti munkához tartozó dokumentáció rajzszáma;
- e. a tervezésre vonatkozó jogosultsághoz tartozó névjegyzéki (nyilvántartási) szám;
- f. nyilatkozat arról, hogy a tervezett műszaki megoldás megfelel a vonatkozó jogszabályoknak, továbbá a műszaki biztonsági szabályzatban foglaltaknak, és a tervezett műszaki megoldás biztosítja az élet, az egészség, a környezet és a kulturális örökség védelmét;
- g. a műszaki biztonsági szabályzatban foglaltaktól való eltérés esetén nyilatkozat arról, hogy az alkalmazott megoldás biztonsági szintje egyenértékű biztonsági szintnek minősül;
- h. szabványban meghatározott műszaki megoldástól való eltérés esetén nyilatkozat arról, hogy az alkalmazott megoldás egyenértékű biztonsági szintnek minősül;
- i. a tervnek tervezési célra való megfelelőségét,
- j. nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a közműveket és térszint alatti műtárgyakat a helyszínrajzon az adatszolgáltatásnak megfelelő pontossággal feltüntette,

- k. az érintett szakhatósági nyilatkozatokban előírtakat érvényesítette,
- l. a tervben szereplő, illetve a betervezett gázfogyasztó készülékek a Magyarországra érvényes tanúsítványokkal, illetve a gyártó megfelelőségi nyilatkozatával rendelkeznek, és azok megfelelnek a gázkészülékek tanúsított típusa egyikének a típus megjelölésével,
- m. a gázkészülék tartozékának minősülő, beépítésre tervezett szerkezeti elemek kizárólag a készülék CE tanúsítása szerintiék, a gyártó által előírt tisztító- és ellenőrzőn idomokat a kiviteli terv tartalmazza,
- n. A meglévő gázfelhasználási rendszer létesítése, átalakítása esetén, függetlenül a tervezési határtól, a gázmérő és a nyomásszabályozó mechanikai és káros hőhatás elleni védelem megfelelőségét.
- o. *aláírás, keltezés.*

Ha egy kiviteli terv készítésében több gáztervező is részt vesz, akkor a tervezői nyilatkozatban a vezető tervezőnek kell egy személyben felelősséget vállalnia. Amennyiben a gáztervező más szaktervezőt is bevon, akkor a bevont szaktervező nyilatkozatát csatolni kell a kiviteli tervhez.

3.1.3.2. A műszaki leírás a tervezési feladattól függően tartalmazza:

- a. *a terv tárgyát és a tervezési célt,*
- b. *a szállított gáz jellemzőit,*
- c. *a mérés-elszámolás műszaki megoldását,*
- d. *a gázfogyasztó készülékek EU-típusvizsgálati tanúsítványa szerinti azonosító adatait a kiállító szervezet nevének és a tanúsítvány azonosítószámának megadásával,*
- e. *a gázfogyasztó készülékek gázterhelését és műszaki adatait,*
- f. *a gázfogyasztó készülékek kezelési osztályba sorolását,*
- g. *a tervezési nyomásokat és nyomásfokozatokat,*
- h. *az üzemeltetési hőmérséklet határokat,*
- i. *a tervezett létesítmény felhasználási helyét, azonosítóját és címét, helyrajzi számát,*
- j. *a tervrajzokon nem ábrázolható részletek leírását,*
- k. *a tervezési határokat,*
- l. *a csatlakozóvezeték/telephelyi vezeték jellemző paramétereit,*

- m. a felhasználói berendezés főbb műszaki paramétereit, valamint ezek meghatározására vonatkozó számításokat,*
- n. a gázfogyasztó készülékek telepítési feltételeit, a szerelésre és az üzembe helyezésére vonatkozó technológia leírását vagy gépkönyvi hivatkozását,*
- o. a kiviteli tervtől való bármely eltérés vagy megváltoztatásának feltételeit, valamint a kiviteli terv szerinti állapot későbbi megváltoztatására vonatkozó figyelmeztetéseket és feltételeket,*
- p. a gázfogyasztó készülékek légellátásának, égéstermék elvezetésének hő- és áramlástechnikai méretezését, vagy a gyártó előírásának betartását igazoló leírást, az alkalmazott elemek gyártó szerinti azonosító adatait, együttműködést a meglévő felhasználói berendezéssel, az égési levegőellátással és égéstermék elvezetéssel érintett épületszerkezetek felsorolását,*
- q. a kivitelezésre vonatkozó előírásokat, a hegesztési eljárást, az eljáráshoz tartozó személyi és tárgyi követelményeket és a tervezett kötések vizsgálatát,*
- r. a munkavédelem és az egészségvédelem követelményeit és az azok teljesítésére vonatkozó megoldásokat,*
- s. a kivitelezett csatlakozóvezeték, telephelyi vezeték és felhasználói berendezés korrózióvédelmét és állagmegóvását,*
- t. az érintésvédelem megoldását,*
- u. a robbanásveszélyes terek alakjának és méreteinek meghatározását,*
- v. a tűzvédelmi követelményeket, azok teljesítésére vonatkozó megoldásokat,*
- w. az elvégzendő nyomáspróbák, üzempróbák, próbaüzem és tesztek leírását, azok megfeleléseinek kritériumait,*
- x. a meglévő telephelyi vezetékhez, csatlakozóvezetékhez, felhasználói berendezéshez való csatlakozás műszaki megoldását,*
- y. az üzemelő csatlakozóvezeték, felhasználói berendezés és telephelyi vezeték átalakítását, ideiglenes vagy végleges üzemen kívül helyezését, felhagyását és elbontását,*
- z. a külső térbe mesterséges kifúvással rendelkező berendezések, a belső légtérben nyomáscsökkenést létrehozó eszközök, légkezelők feltüntetését.*
- aa. a korlátozott élettartamú tartozékok felsorolását az élettartam megjelölésével,*
- bb. a környezetvédelmi követelményeket, azok teljesítésére vonatkozó megoldásokat,*
- cc. a meglévő rendszerhez való csatlakozás körülményeit, műszaki megoldását az engedéllyessel történt előzetes egyeztetés alapján,*

- dd. Újonnan létesített almérős rendszereknél: nyilatkozni arra, hogy az almérő nem lehet az elosztási díj alapját képező átadás-átvételi pont.
- ee. a térszint alatti csatlakozó gázvezetékek tisztításának módját és feltételeit.
- ff. a gázfelhasználási rendszer létesítése, átalakítása esetén, függetlenül a tervezési határtól, a gázmérő, a nyomásszabályozó mechanikai és káros hőhatás elleni védelem módját.

3.1.3.3. A tervdokumentációnak a tervezés tárgyától függően a műszaki biztonsági feltételek igazolása érdekében értelemszerűen az alábbi rajzdokumentációkat kell tartalmaznia:

a) Helyszínrajz a szükséges (általában M 1:200 vagy M: 1:500) méretarányban, tartalmazza:

- aa) a gázellátással érintett ingatlan/felhasználási hely (ingatlanok) címét, helyrajzi számát, a fogyasztói főelzárót,
- ab) a tervezés határát, meglévő rendszerhez elosztóvezetékhez, telephelyi vezetékhez, csatlakozóvezetékhez, fogyasztói vezetékhez történő csatlakozás pontját,
- ac) ha a kiviteli terv az ellátandó ingatlanon kívül más ingatlant is érint azok helyrajzi számát, szolgalmi jogi rendezéshez szükséges dokumentumokat,
- ad) az épületek, létesítmények körvonalrajzát, elhelyezkedésük méreteit,
- ae) a tervezett csatlakozóvezeték vagy fogyasztói vezeték vagy telephelyi vezeték nyomvonalát, méretét, anyagát, védőtávolságát, (védelmét)
- af) a felhasználási helyen lévő közműveknek az adatszolgáltatás pontosságának megfelelően feltüntetett elhelyezkedését,
- ag) a gáznyomás-szabályozó, gázmérő helyét, méretét, teljesítmény adatait,
- ah) a föld alatti ismert létesítmények helyét,
- aj) az égéstermék-elvezető kitorcollását, annak környezetében lévő objektumokat, épületeket, méreteket.

b) Alaprajzok, amelyek tartalmazzák a gázzal ellátott felhasználási helynek a csatlakozóvezeték, a felhasználói berendezés, a telephelyi vezeték elhelyezésével érintett részeit a következők szerint:

Általában 1:50 méretarányban tartalmazzák a gázzal ellátott épület (létesítmény) csatlakozóvezetékének, a telephelyi vezetéknek és felhasználói berendezésének elhelyezésével érintett és azzal kapcsolatban lévő részeit, ezen belül részletesen:

- ba. a nyílászárók helyét, típusát és légzárási értékét,
- bb. az egyes helyiségek megnevezését,

- bc. a vizes berendezési tárgyak alak- és mérethű helyét,*
- bd. a meglévő és beépítésre kerülő gázfogyasztó készülék helye, rendeltetése, tanúsított típusa, névleges gázterhelése,*
- be. fürdőkádat vagy zuhanyt tartalmazó helyiségben elhelyezett gázfogyasztó készülék esetében annak villamos védettségét,*
- bf. a meglévő és tervezett csatlakozóvezetékek és a fogyasztói vezeték (beleértve az épületre szerelt telephelyi vezetékét, vagy elosztóvezetékké átminősített telephelyi vezetékét) nyomvonala, mérete, anyaga,*
- bg. a szerelvények, anyagátmenetek helyét, típusát, méretét,*
- bh. a nyomásszabályozó, gázmérő helyét, típusát, méretét, teljesítmény adatait,*
- bi. a légellátás, szellőzés légmennyiség adatait, szerkezeteit, típus, teljesítmény megjelöléssel,*
- bj. a levegő bevezetésének és az égéstermék elvezetésének főbb műszaki adatai, műszaki megoldása,*
- bk. az égéstermék elvezetés és a levegő bevezetés helye, a kitorcollás helyzete a saját épület és a szomszédos épületek szerkezeteihez és égéstermék elvezetéséhez képest, méretek megadásával,*
- bl. a hasadó és hasadó-nyíló felületek helye, mérete,*
- bm. a gázérzékelők, beavatkozó szerkezetek elhelyezése, típusa, üzemi paraméterei,*
- bn. bontás, átalakítás esetében az elbontásra kerülő, a megmaradó és az új vezetékek típusának megjelölése, és*
- bo. minden olyan adat, amely a terv műszaki-biztonsági felülvizsgálatához nélkülözhetetlen.*

A **hossz-szelvény** a vezeték földi szakaszáról (függőleges méretarány általában M 1:50, vízszintes méretarány M 1:100 vagy M 1:200).

c) Függőleges csőterv, amely általában 1:50 méretarányban tartalmazza:

- ca) a szinteket és belmagasságukat,*
- cb) térszint alatt elhelyezett csatlakozóvezetékek, fogyasztói vezeték, telephelyi vezeték nyomvonalát, takarási mélységét,*
- cc) a tervezett gázfogyasztó készülékeket és annak telepítése szerint kiválasztott típusa megadását,*
- cd) a nyomásszabályozó, gázmérő/mérési rendszer helyét típusát, méretét,*

teljesítményadatait,

- ce) a csővezetékek, szerelvények anyagát, méretét, kötésmódját, kapcsolását,
- cf) a gázfogyasztó készülékek, csővezetékek, a levegő bevezetés és az égéstermék elvezetés szerelési magasságát, valamint az égéstermék-elvezető kitorcollásának függőleges távolságát a saját és a szomszédos épületek szerkezeteihez képest,
- cg) a levegő bevezetés és az égéstermék elvezetés azonosító adatait.

d) Részletrajzok

A részletrajzokat az értelmezéshez szükséges méretarányban, a kivitelezéshez szükséges méretek megadásával mindazon esetben el kell készíteni, amikor nem tanúsított vagy nem a gyártó EU-megfelelőségi nyilatkozatával rendelkező szerkezetek kerülnek beépítésre.

További részletrajzok szükség esetén:

- da) villámvédelmi terv,
- db) elektromos reteszelési terv,
- dc) légellátási-szellőzési terv,
- dd) égéstermék elvezetés terve,
- de) gáznyomás-szabályozó és gázmérő telepítési terve, (A G-6 névleges teljesítményű gázmérők felett kötelező a gázmérési rendszer kötés kialakítási terve, továbbá a gyártmánytervvel nem rendelkező nyomásszabályozó telepítési részletrajza M 1:10 méretarányban)
- df) szolgalmi jogi rendezéshez szükséges dokumentáció,

A villámvédelmi és érintésvédelmi terv tartalmazza:

- a) a villámvédelem megoldását;
- b) az érintésvédelem megoldását;
- c) a kábelek és villamos vezetékek túlfeszültség elleni védelmét;
- d) elektronikus készülékek esetében a túlfeszültség elleni finomvédelmi egységekkel történő kiegészítést;
- e) a villamosan vezető részegységek villamos összekötését és a földelő vezetékhez történő csatlakoztatását;
- f) a villamos energiaforrás földelése, a műszerek földelése és a katódos védelem

rendszere közötti kölcsönhatás kizárását.

3.1.3.4. A tervhez csatolni kell:

- a. A tervvel érintett területen található közművek üzemeltetőinek nyilatkozatait, vagy a tervező nyilatkozzon, hogy a területen csak a felhasználó tulajdonában levő közmű üzemel.
- b. Amennyiben a terv véleményezéséhez szükséges a környezet-, természet-, műemlékvédelmi vagy egyéb szakhatósági engedélyeket, állásfoglalásokat is.

3.1.4. Tervfelülvizsgálat

- a. A kivitelezésre alkalmas tervfelülvizsgálói nyilatkozat a keltétől számított 2 évig érvényes, ha a kiviteli tervben foglaltak a műszaki-biztonsági feltételeknek a kivitelezés megkezdésének időpontjában a helyszíni adottságoknak változatlanul megfelelnek. (Kiviteli terv műszaki-biztonsági szempontból történő felülvizsgálatát az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet II. Szakma Építészeti-műszaki tervezés Építmények gépészeti tervezési szakterület (G) jogosultsággal rendelkező személy végezheti.)
- b. Ha az eltérés műszaki-biztonsági feltételt érint, a tervező a területi földgázelosztótól ismételt tervfelülvizsgálatot köteles kérni. Készülékcsere esetén a kiviteli tervet a tervező módosíthatja
- c. Ha a módosítás nem érint műszaki-biztonsági feltételeket, a kiviteli tervet a tervező módosíthatja, és a módosított kiviteli tervet köteles dátummal ellátni, és aláírni.
- d. A szintetikus földgáz (SNG) közvetlen tüzeléstechnikai alkalmazása esetén a PB-gáz ellátásban alkalmazott műszaki biztonsági előírásokat kell betartani. Ha a csúcscs fedező gázban a bekevert földgáz aránya 70%-nál kisebb, akkor a PB-gáz ellátásban alkalmazott műszaki biztonsági előírásokat kell betartani.

3.2. A csatlakozóvezeték, a fogyasztói vezeték és a telephelyi vezeték sajátos tervezési követelményei

- a) Csatlakozóvezeték és fogyasztói vezeték körvezetékként nem alakítható ki.
- b) . A csatlakozóvezeték, a fogyasztói vezeték és a telephelyi vezeték épületen kívüli szakaszát a helyszíni adottságoktól függően a térszint alatt, a védőtávolságok betartásával kell elhelyezni, kivéve a gázfelhasználó technológiai rendszerek csővezetékkeit, valamint a felszín feletti keresztezések eseteit.

- c) A tervező kérésére a fogyasztói főelzáró helyét a **NKM Földgázhálózat**, adja meg a tervező részére.
- d) A csatlakozóvezeték, a fogyasztói vezeték, a telephelyi vezeték telekhatár és épület, építmény közötti szakasza épületektől, közművektől és más objektumoktól biztosítandó védőtávolságait a 3.2.1.2 pontban foglaltak alapján kell tervezni.
- e) A térszint alatti csatlakozóvezeték és a fogyasztói vezeték telekhatár és az épületbe történő belépési helye közötti szakaszán a takarási mélységnek legalább 80 cm-nek kell lennie.
- f) A csatlakozóvezeték, a fogyasztói vezeték és a telephelyi vezeték nyomvonalán a talajtömörtség mértékét a várható igénybevétel alapján a tervezőnek kell meghatározni.
- g) A csatlakozóvezeték, a fogyasztói vezeték és a telephelyi vezeték nyomvonalát úgy kell megtervezni, hogy az egyéb közművekkel történő keresztezések száma a lehető legkevesebb legyen. A közművezetéseket, vagy műtárgyakat a földgázvezeték felülről keresztezze. Ha ez nem biztosítható, úgy a következő szempontokat kell figyelembe venni:
- A túlnyomás alatt nem álló üreges közművek vagy műtárgyak alatt átvezetett gázvezeték védelmét a védőtávolság határáig biztosítani kell.
 - A túlnyomás alatt nem álló közművek vagy műtárgyak felett átvezetett PB-gázvezetéknek és a keresztezett közműnek a kölcsönös védelmét a védőtávolság határáig biztosítani kell.
 - A csatlakozóvezeték, fogyasztói vezeték, a telephelyi vezeték és egyéb más közművezeték keresztezése esetén a keresztezési szögnek 30-150° között kell lennie. A keresztezésnél a megtartandó legkisebb keresztezési palást-távolságnak legalább 0,2 m-nek kell lennie.
- h) A földbe fektetett vezetékbe épített elzáró szerelvény nyitásához és zárásához szükséges kezelőszárnak csapszekrénybe felhozott kivitelűnek kel lennie. Az elzáró szerelvény típusát és helyét jelző táblával meg kell jelölni.
- i) Ha az elzáró szerelvény nyitásához és záráshoz speciális eszköz szükséges, azt az elzáró szerelvény közelében, hozzáférhető helyen, és az illetéktelen behatástól védve kell elhelyezni.
- j) Iparvágányok keresztezése előtt a gáz áramlási irányát tekintve 5 m és 50 m közötti távolságon belül elzáró szerelvényt kell beépíteni a vezetékbe.
- k) A csatlakozóvezeték, a fogyasztói vezeték, a gázfogyasztó készülék vagy a telephelyi vezeték, védőtávolságán belül tervezett utólagos átalakítások, tereprendezési,

építészeti, épületgépészeti átalakítások vagy rendeltetésváltozás esetén az építettőt, vagy a tervezőt, vagy a kivitelezőt egyeztetési kötelezettség terheli a műszaki biztonsági szabályzat előírásainak további érvényesítése érdekében.

Csatlakozó és fogyasztói vezetéket úgy kell tervezni, hogy annak elhelyezése, üzemi nyomása, anyaga és mérete a gázfelhasználási célokat és e technológiai utasítás előírásait kielégítse. A megengedett nyomásesést a csatlakozó és a fogyasztói gázvezetékek hidraulikai méretezésénél a tervező vegye figyelembe. A csatlakozóvezeték kezdőpontjára vonatkozó nyomásértékeket, jelen utasítás 3. fejezetében az elosztói engedélyes meghatározta. Ezekkel a nyomásokkal kell a tervezőnek méretezni az általa tervezett csővezetékeket, nyomásszabályozót, és kell biztosítani a gázfogyasztó készülékekre megadott csatlakozási nyomást. (Csatlakozó- és fogyasztói vezetésekre a 3.1. sz. táblázat szerint)

Gázfajta	Névleges csatlakozási nyomás P_n mbar	Csatlakozási gáznyomás p_c mbar			
		Készülék-nyomásszabályozó nélkül		Készülék-nyomásszabályozóval	
		Legalább	Legfeljebb	Legalább	Legfeljebb
Földgáz	25	23	33	25	100
	85	73	100	75	100

3.1. sz. táblázat

Mértékadó gázterhelés

A csatlakozó- és a fogyasztói vezeték szakaszok méretezéséhez a mértékadó gázterhelést az egyes vezeték szakaszokról ellátott készülékek egyidejű fogyasztásából kell kiszámolni.

Az egyidejű fogyasztásokat az adott gázfogyasztó készülékek névleges gázterhelésének és a készülékek egyidejűségi tényezőjének szorzata adja.

Az egyidejűségi tényező értékeit (f_G) lakóépületek esetében a felszerelt készülékek jellegétől függően a 7.4. szakasz 7.2. sz. táblázata tartalmazza.

Központi fűtési és meleg víz készítési célokat egyaránt szolgáló készülékek esetében a nagyobb egyidejű gázterhelést kell a vezeték méretezésénél alapul venni.

30 kW névleges terhelés fölötti kazánok, vízmelegítők, ipari berendezések egyidejűségi tényezőjét a várható használat alapján kell figyelembe venni.

Ha ez előre nem határozható meg, akkor a figyelembe veendő egyidejűségi tényező 1,0.

A beépített idomok (iránytörések, elágazások, szűkítések, szerelvények) áramlási ellenállását alak ellenállás tényezőjük figyelembe vételével kell megállapítani.

Egyéb adat hiányában a legfontosabb idomok alaki ellenállási tényezői (ξ) a 7.4. szakasz 7.3. sz. táblázat szerint vehetők figyelembe.

A tervezési (biztonsági) tényező fém anyagú vezetékek esetén legfeljebb 0,67, polietilén vezetékek esetén az MSZ EN 1555 [Műanyag csővezetékrendszerek éghető gázok szállítására.] szabványsorozat alapján (szorzó tényezőként használva) legfeljebb 0,5, a szabvány szerinti képlet alkalmazása esetén értéke legalább 2,0 legyen.

A gázfogyasztó készülékekre előírt csatlakozási nyomásnál nagyobb üzemi nyomás esetén készülék nyomásszabályozóval kell biztosítani a gázfogyasztó készülék csatlakozási gáznyomását.

3.2.1. A csatlakozó és/vagy fogyasztói vezeték épületen kívüli nyomvonala

3.2.1.1. Térszint alatti elhelyezés további feltételei

A csatlakozóvezeték, telephelyi vezeték és a fogyasztói vezeték telekhatár és az épületbe belépési helye közötti szakaszán a takarási mélysége 80 – 150 cm legyen, ettől eltérő takarás egyedi tervezői megoldással az egyenértékűség igazolása mellett alakítható ki, amelyet a **tervező** az NKM Földgázhálózattal egyeztetni köteles.

Iparvágányok keresztezése előtt (a gáz áramlási irányát tekintve) 5 és 50 m távolságon belül legyen elzáró szerelvény a vezetékbe beépítve az Országos Vasúti Szabályzat (a hagyományos vasúti rendszerek kölcsönös átjárhatóságáról szóló 103/2003. (XII. 27.) GKM rendelet melléklete) szerint.

3.2.1.2. Védőtávolság

A tervezőnek a védőtávolságot a helyszíni adottságok figyelembevételével legalább a szerelési távolság biztosításával kell megtervezni.

A térszint felett szerelt vezeték védőtávolságát a várható káros hatások, a javítás és a karbantartás helyigényére figyelemmel egyedileg kell meghatározni, különös tekintettel a villamosművek, valamint a termelői, magán- és közvetlen vezetékek biztonsági övezetéről szóló rendelet vonatkozó előírásaira.

A tervezőnek meg kell adnia a csatlakozóvezeték, a fogyasztói vezeték és a telephelyi vezeték védőtávolságán belüli tilalmakat és korlátozásokat a következők figyelembevételével:

a) a védőtávolságon belül nem szabad a vezeték műszaki állapotát veszélyeztető,

ellenőrzését akadályozó tevékenységet végezni, ilyen létesítményt elhelyezni,

b) épület alatt csatlakozóvezeték, fogyasztói vezeték, telephelyi vezeték nem helyezhető el.

A védőtávolságon belül az üzemeltetéshez, karbantartáshoz és javításhoz szükséges létesítmények, anyagok ideiglenesen elhelyezhetők, tevékenységek folytathatók.

A csatlakozóvezeték/telephelyi vezetékeket és a fogyasztó vezeték térszint alatti szakaszát, az alábbi (3.2.1. sz. táblázat) védőtávolság betartásával kell vezetni, kivétel az adott épület gázellátását biztosító, az épület falára merőleges vezetéket.

Nyomásfokozat	Épületektől	Üreges, túlnyomás nélküli közműtől, műtárgytól	Erősáramú kábelről, távfűtő vezetékéről	Ipari, nem villamos vágányok űrszelvényétől
Kisnyomás	2 (1)	1 (0,5)	0,5 (0,2)	2 (1)
Középnnyomás	4 (2)	2 (1)		4 (2)
Nagy- középnnyomás	5 (2,5)	2 (1)		5 (2)
Nagynyomás	A szénhidrogén szállítóvezetékek biztonsági követelményeiről és a Szénhidrogén Szállítóvezetékek Biztonsági Szabályzata közzétételéről szóló 79/2005. (X. 11.) GKM rendelet szerint			

Vezeték névleges- átmérője (DN) mm	Üzemi nyomás (MOP) [bar]	A védőtávolság mértéke a tervezési tényező (f_0) függvényében m		
		$f_0 \leq 0,72$	$f_0 \leq 0,59$	$f_0 \leq 0,5$
DN \leq 150	25 \leq MOP \leq 64	10	8	5
150 < DN \leq 400		12	10	5
400 < DN \leq 600		18	15	10
600 < DN \leq 900		21	15	10
DN > 900		24	20	10

3.2.1. sz. táblázat

A zárójelben lévő védőtávolságok a következő feltételekkel alkalmazhatók:

A vasutat vagy villamos vágányt megközelítő vezetéknek a zárójel nélküli védőtávolságon belül megfelelő mechanikai védelme legyen, továbbá a villamos vontatású vasutat vagy a villamos vágányt megközelítő acél anyagú vezetéknek megfelelő aktív korrózióvédelmi berendezése legyenek. A táblázat szerinti zárójeles távolságokhoz tartozó, a tervező által tervezett műszaki megoldást úgy kell tekinteni, hogy az általa alkalmazott műszaki megoldás biztosítja a zárójeles távolsághoz tartozó egyenértékű műszaki biztonsági szintet.

A csatlakozóvezeték, a telephelyi vezeték és a fogyasztói vezeték térszint alatti szakasza a talaj feletti kemény, kéreggel borított fás szárú növényt (fát, cserjét) legfeljebb oly mértékben közelítheti meg, hogy a vezeték megépítéséhez szükséges munkaárok széle a törzstől 1 m távolságra legyen, kivétel a feltárás nélküli technológiával létesített csatlakozóvezeték, fogyasztói vezeték, telephelyi vezeték, ahol a vezeték palásttávolsága legalább 1 m lehet.

A csatlakozóvezeték, a fogyasztói vezeték és a telephelyi vezeték térszint alatti szakaszainak védőtávolsága más csővezetékektől és kábelektől – az alkotójától számítva – legalább a 3.8. táblázat szerinti legyen.

	A	B
1.	keresztezők esetén:	0,2 m
2.	párhuzamos vezetés esetén:	
3.	vízvezeték-től	0,7 m
4.	üreges állandó túlnyomás nélküli közműtől	1,0 m
5.	csapadék csatornától	0,5 m
6.	erősáramú kábeltől	0,5 m
7.	távhőellátó vezeték-től	1,0 m
8.	távközlő kábeltől	0,5 m
9.	villany- vagy távközlési oszloptól	2 m, mechanikai védelemmel: 1 m

3.2.2. táblázat


3.2.1.2.1 Térszint alatti csatlakozóvezetékek tisztítása

A tisztítás célja a csővezeték-ből az építés során bekerült por, víz és egyéb szennyeződés eltávolítása. A megépült gázvezeték-et az elhelyezkedésétől, méretétől, hosszától, függően kell tisztítani sűrített levegővel, vagy habgörénnyel a 10.6. számú melléklet szerint

A tisztítás módját **tervező** határozza meg.


3.2.1.3. **Épületbe történő belépés követelményei csatlakozóvezeték és fogyasztói vezeték esetén**

- a. A csatlakozóvezeték és a fogyasztói vezeték csak fémes kivitelben léphet be térszint alatt az épületbe. Amennyiben a vezeték anyaga nem fém, úgy az épület külső fal síkjától a belépés előtt legalább 0,5 méterre fém csőanyagra kell váltani.

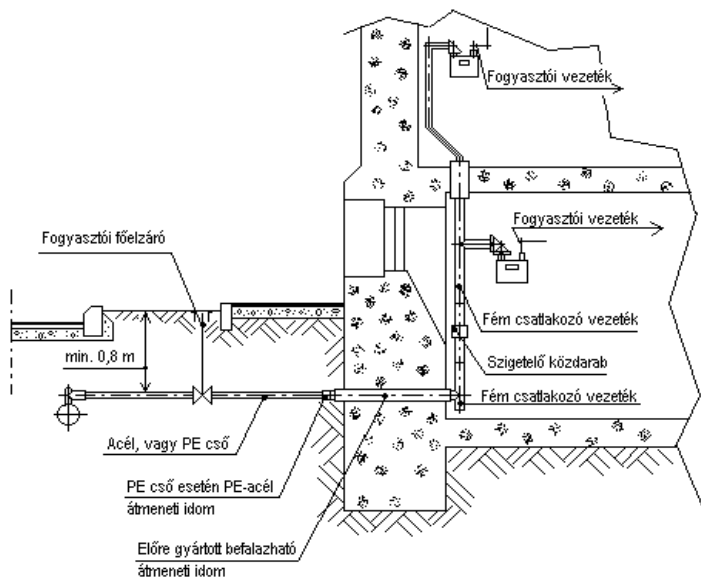

3.1.a) sz. ábra

Épületbe belépés kisnyomású csatlakozóvezetékkel (alápincézett)

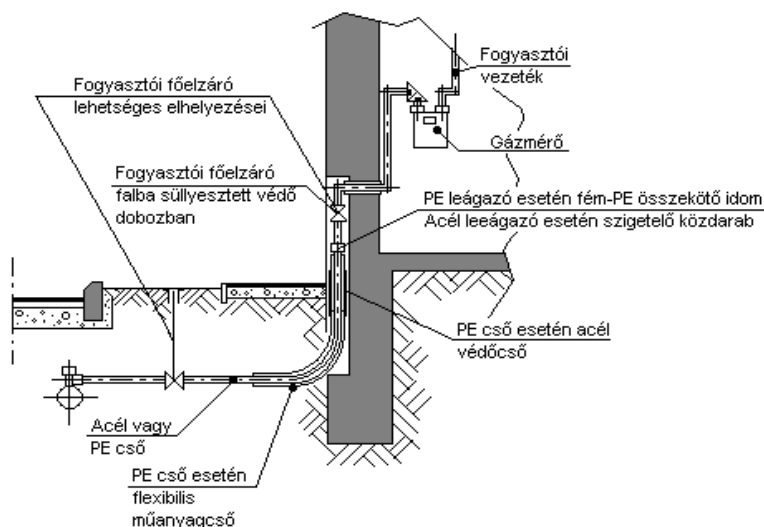

3.1.b) sz. ábra

Épületbe belépés kisnyomású csatlakozóvezetékkel (alápincézetlen)

- b. Fém anyagú vezetékek esetében a vezeték térszint alatti és térszint feletti szakaszait villamos szigetelő közdarab beépítésével szét kell választani. A villamos szétválasztásnak a vezeték szabadon szerelt szakaszában kell lennie.
- c. A fali átvezetés védőcsövének olyan külső bevonatúnak kell lennie, amelynek anyaga a falazat anyagával egybeépülve víztömör kötést képez.

- d. Alápincézetlen épületbe térszint alatt csak a homlokzati fal belső felületéhez csatlakozó, járószintig nyitott szerelő aknán keresztül léphet be a csatlakozóvezeték, a fogyasztói vezeték.
- e. Az épületbe belépő csatlakozóvezeték tervezési nyomása lakóépületeknél legfeljebb 4 bar lehet. A legnagyobb üzemi nyomás nem haladhatja meg a tervezési nyomást.
- f. Az épület alapfalan térszint alatti átvezetés rendelkezzen teljesítménynyilatkozattal. Csatlakozó vezeték épületbe történő térszint alatti belépés esetén, csak teljesítmény nyilatkozattal rendelkező befalazható (a fallal víz tömör kötést biztosító) átmeneti idomot lehet tervezni és beépíteni. Az átmeneti idom beépítésre vonatkozó gyártói előírások betartása (szükséges szerszámok, beépítési anyagok, és technológiák stb.) a kivitelezést végző gázszerelő felelőssége. Amennyiben fali átvezető idom (pld: PE - acél) igazolhatóan biztosítja (a szigetelő közdarabokkal megegyező módon), az épületbe lépés előtti gázelosztó vezeték és az épületbe lépés utáni csatlakozóvezeték elektromos szétválasztását, úgy az épületen belül az előre gyártott és tanúsított befalazható átmeneti idom után nem kell külön szigetelő közdarabot beépíteni.
- g. Térszint alatti csatlakozóvezeték és fogyasztói vezeték nyomvonalának az épületre vonatkozó
- a) védőtávolságon belül arra merőlegesnek,
 - b) védőtávolságon kívül az épület falával vagy a telekhatárral párhuzamosnak, vagy arra merőlegesnek kell lennie.

3.2.2. A telephelyi vezeték, a csatlakozóvezeték és a fogyasztói vezeték épületen belüli kialakításának követelményei

Telephelyi vezeték épületen belül nem helyezhető el.

A csatlakozóvezetékét és a fogyasztói vezetékét úgy kell kialakítani és méretezni, hogy a tervezett állandósult, üzemszerű állapotban a csatlakozási nyomás feleljen meg a gázfogyasztó készülék névleges üzemi nyomásának.

A csatlakozóvezeték és a fogyasztói vezeték nyomvonalát úgy kell megtervezni és védeni, hogy a gáz alá helyezés, a karbantartás, az üzemzavar-elhárítás és a vizsgálatok biztonságosan elvégezhetőek legyenek.

A csatlakozóvezeték és a fogyasztói vezeték nyomvonalának a lehető legrövidebbnek kell lennie. A kötések számának a lehető legkevesebbnek kell lennie.

A csatlakozóvezetékét és a fogyasztói vezetékét az épület szerkezetein, falán bilincsezve vagy attól független csőtartókon kell elhelyezni.

A fogyasztói vezeték hőhatás elleni védelmét biztosítani kell, ha a gázfogyasztó készülék, vagy a gázfelhasználó technológiai rendszer arra káros hőhatással lehet.

A csatlakozóvezeték és a fogyasztói vezeték rejtett kivitelű szerelése az alábbi pontban meghatározott szempontok szerint is tervezhető és kivitelezhető:

- a. A takaró burkolat kialakításának olyannak kell lennie, hogy alatta a vezeték biztonsággal elférjen, a hőtágulásból eredő méretváltozást ne akadályozza.*
- b. Az elvakolt vezetékét korrózióvédelemmel kell ellátni.*
- c. A vezetékeket a mechanikai sérülésektől védeni kell.*
- d. Ahol az acélcső teljes felületéhez szerelt állapotban nem lehet hozzáférni, a csövet a felszerelés vagy a használatbavétel előtt a teljes felületén korrózióvédelemmel kell ellátni.*
- e. Csatlakozóvezeték és fogyasztói vezeték rejtett szerelését csak a területileg illetékes földgázelosztó, vagy a telephelyi szolgáltató, vagy a telephelyi engedélyes, valamint a cső gyártójának előírásai szerinti kivitelben lehet elhelyezni. Az ilyen csatlakozóvezeték és fogyasztói vezeték nyomvonalának azonosíthatóságát biztosítani kell.*

A 0,8-nál nagyobb relatív sűrűségű gázok vezetékeit jól szellőzött helyen, szabadon szerelve kell elhelyezni. Ha a padlócsatornába való szerelés elkerülhetetlen, akkor a csatornába fektetett vezetékeinél a csővezeték csatornáját homokkal kell feltölteni, vagy pedig a csatornába gázérzékelőket kell felszerelni, melyek gázszivárgás esetében vészjelzést adnak, és az ARH 40% értékénél az üzemelést letiltja.

A 0,8-nál nagyobb relatív sűrűségű gázt szállító csővezetékeket talajszintnél mélyebb padozatú helyiségen (pince, alagsor) átvezetni csak a két végén szellőzőcsővel ellátott védőcső alkalmazásával lehet. A padlócsatornának jól szellőzőnek kell lennie. A padlócsatornát úgy kell kialakítani és elhelyezni, hogy abba üzemszerűen folyadék ne juthasson, az üzemzavar miatt bejutó folyadék pedig meghatározott helyre kifolyjon.

A padlócsatorna-szakasznak, amelyben fogyasztói vezeték üzemel, gáztömören elválasztottnak kell lennie az olyan padlócsatorna-szakasztól, amelyben nincs gázvezeték. Üreges, túlnyomás nélküli közművezeték és erősáramú kábel a gázvezeték tartalmazó padlócsatornában nem lehet, és azt csak védőcsőben keresztelheti. A vezeték rögzítését és nyomvonalát úgy kell kialakítani, hogy abban káros mechanikai feszültség ne ébredjen.

A csővezetékben alkalmazott mechanikai kötésnek az üzemelés során fellépő várható


igénybevételek káros hatásaival szemben ellenállónak kell lennie.

Padlón vagy falon a csővezeték a legrövidebb úton, kötések nélkül kell átvezetni.

A fal- vagy padlóüregben keresztül átvezetett csővezeték védőcsőben kell elhelyezni.

Egyedi padlócsatorna kialakítására a 3.1.c. sz. ábra ad megoldást. A feltüntetett megoldást, kizárólag a konyhákban, sziget üzemmódban tervezett konyhai gázkészülékek, gázellátásához lehet betervezni. Ez a megoldás az épület földémszerkezetében nem alakítható ki.

Az ábrán adott 3 m-es korláttól indokolt esetben el lehet térni.

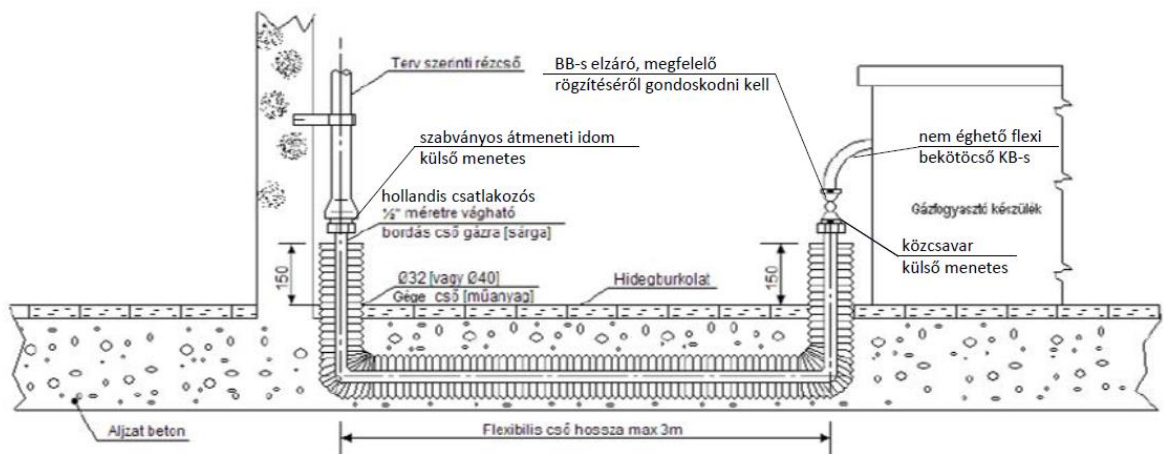

3.1.c) sz. ábra

Példa gége cső védelmével szerelt padló alatti hajlékony rozsdamentes acél fogyasztói vezeték elhelyezésére

A csővezeték és a védőcső közötti gyűrűs teret időtálló víztömőr lezárással és a csővezeték a védőcsőbe helyezés előtt passzív korrózióvédelemmel kell ellátni.

Az acél anyagú csatlakozóvezeték, fogyasztói vezeték lezárt falhoronyba, vagy védőcsőbe helyezése előtt passzív korrózióvédelemmel kell ellátni.

Az aktív korrózióvédelem megfelelőségét műszeres méréssel kell vizsgálni, megfelelőségét jegyzőkönyvben kell dokumentálni.

A védőcsőbe helyezés előtt el kell végezni a szigetelés elektromos átütés elleni vizsgálatát.

A csatlakozóvezeték és a fogyasztói vezeték korrózióvédelméről az üzembe helyezést követően az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni.

Csatlakozóvezeték és fogyasztói vezeték nem helyezhető el:

- a. szellőző aknában,
 - b. szellőzővezetékben,
 - c. szellőző gépházakban, ha a helyiségből történik a légbeszívás,
 - d. felvonógépházban védelem nélkül,
 - e. épület alatt földben,
 - f. hűtőtérben és hűtőhelyiségben,
 - g. a villamos elosztói berendezések és alállomások helyiségeiben,
 - h. olyan helyiségben, ahol a gázfogyasztó készülékek és a gázfelhasználó technológia együttes hőterhelése nagyobb, mint 140 kW, kivéve az azt ellátó vagy a helyiség fűtését biztosító gázfogyasztó készülék fogyasztói vezetékét,
 - i. a 0,4 kV-nál nagyobb feszültségű erősáramú berendezést tartalmazó helyiségben, kivéve a helyiség fűtését szolgáló gázfogyasztó készülék gázellátását,
 - j. égéstermék-elvezetőben és az ezek befogadására szolgáló járatban,
 - k. levegő-bevezetőben és az ezek befogadására szolgáló járatban,
 - l. a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvényben meghatározottak szerint önkormányzati, illetőleg állami tulajdonban lévő életvédelem céljára épített, vagy ilyen célra kijelölt helyiségekben, az abban elhelyezett gázfogyasztó készülék gázellátását biztosító fogyasztói vezeték kivételével.
- m) idegen tulajdonú ingatlanon fogyasztói vezeték nem haladhat át, kivétel a közös használatú helység.

3.2.2.1 A csatlakozóvezeték/telephelyi vezeték és/vagy fogyasztói vezeték műszaki szükségességből elhelyezhető:

- a. épületektől független csőtartó szerkezeten (lakóépületeknél csak a **tervező** által indokolt esetben).
- b. épületek külső falain lévő csőtartókon.
- c. bakokon, amelyeken elhelyezett gázvezeték alsó alkotója a talajszinttől vagy a tetőszinttől legalább 0,4 m, legfeljebb 1,2 m magasságban legyen (lakóépületeknél csak a **tervező** által indokolt esetben).
- d. olyan területeken, ahol személyek rendszeresen közlekednek, és a gázvezeték nyomvonala nem követi az épület falszerkezetét, vagy a gázfogyasztó készülék határvonalait, a gázvezeték alsó alkotója a padlószinttől (járószinttől) legalább 2,2 m magasságban legyen.
- e. járművekkel járható úttest feletti keresztezés esetén a cső alsó alkotója az úttest legmagasabb pontja felett legalább 5,5 m-re legyen. Amennyiben a **tervező** indokoltnak

tarja, akkor a gáz csatlakozó, telephelyi, vagy fogyasztói vezeték védelmének érdekében az úttest felett keresztezés védelmének biztosítására, megfelelő közlekedési, magassági korlátozást tartalmazó KRESZ tábla elhelyezést írja elő.

- f. gázvezetékkel közös tartószerkezeten legfeljebb 0,4 kV feszültségű villamos vezeték vagy legfeljebb 35 kV feszültségű páncélozott vagy acél védőcsőben lévő szigetelt villamos vezeték lehet.
- g. pályán mozgó szerkezetektől (kötélpályán, darupályán, futószalagon, stb. mozgó tárgyak várható legközelebbi pontjától) a gázvezeték legközelebbi alkotója legalább 1 m távolságra legyen.
- h. a gázvezeték a sugárzó hőtől az MSZ 11425-2:1982 [Ipari gázellátó rendszerek. Gázvezetékek és szerelvények követelményei és vizsgálata.] szabványnak vagy azzal egyenértékű műszaki megoldással megfelelően védve legyen; izzó vasat vagy salakot szállító vasutakat a gázvezeték felülről a sínparttól legalább 10 m magasságban keresztezzen, és a vezeték alatt hőterelő lemez legyen.

A gázvezeték a káros feszültségektől és káros hő hatásoktól mentesen megfelelő vonalvezetéssel legyen megtervezve és kiépítve. A káros feszültségek (pld.: hő tágulás) kiküszöbölése érdekében, megfelelő gáziparban alkalmazható kompenzátorok betervezése és beépítése is alkalmazható. Az adott beépítési helyen várható környezeti korróziós hatásoktól a gázellátó rendszer minden részegysége védve legyen. A gázvezeték a tartószerkezeteken úgy kell elhelyezni, hogy a különböző mozgások a gázvezeték felületét ne koptassák. Tartószerkezeteinek megfelelőségét, vagy a gyártmány tanúsítása igazolja, vagy **tervezőnek** méretezni szükséges azokat. A légvezeték az MSZ 2364 [Épületek villamos berendezéseinek létesítése] szabványsorozat előírásai szerint, vagy azzal egyenértékű műszaki megoldással földelni kell.

A létesítés körülményeitől függően a csatlakozó és telephelyi, vagy fogyasztói vezeték épületen kívüli (szabadon szerelt) szakaszait a villámvédelmi rendszerbe be kell kötni az MSZ EN 62305 [Épületek villámvédelme] szabványsorozatban foglaltak szerint, vagy azzal egyenértékű műszaki megoldással

3.2.3. A csatlakozó-, telephelyi-, és a fogyasztói vezeték elhelyezési és anyagválasztási lehetőségei

A választható anyagokat a 3.3. sz. táblázat tartalmazza. A csatlakozó-, telephelyi-, és fogyasztói vezetékben oldható kötés csak a vezeték tartozékát képező szerelvények, gázfogyasztó készülékek kötéseinél megengedett. Egyéb műszaki megoldás hiányában a tervező által előírt

helyeken is megengedett oldható kötés.

Falon belül falhoronyban, a fal külső felszínének közelében, burkolattal ellátva vagy elvakolva, csak a területileg illetékes földgázelosztó, vagy a telephelyi szolgáltató, vagy a telephelyi engedélyes, valamint a cső gyártójának előírásai szerinti kivitelben, a 3.3. sz. táblázatok szerint lehet elhelyezni.

a) acél csőanyagok:

- aa) a vezeték létesítéséhez felhasznált csőanyag feleljen meg a 3.3. sz. táblázatban megadott vagy ezzel egyenértékű más műszaki előírás szerinti csőanyagoknak,*
- ab) a felhasznált anyagoknak rendelkezniük kell a megfelelőséget igazoló gyártó teljesítménynyilatkozatával,*
- ac) bontott csövet gázvezeték építéshez felhasználni tilos,*
- ad) nem használható fel olyan cső, amelynek felületét a tárolás során bekövetkezett korrózió szemcséssé tette,*
- ae) Iránytörések készíthetők hajlítással vagy teljesítménynyilatkozattal igazolt hegesztett vagy préselt idomok beépítésével. Hajlítás során a cső keresztmetszete nem csökkenhet és körkörösége nem torzulhat.*

b) rézcső és csőidom anyagok:

- ba) az alkalmazott csőanyag (présidomos vagy tokos kötésű forrasztott) feleljen meg az MSZ EN 1057:2006 A1:2010 (Réz és rézötvözetek. Varrat nélküli, körszelvényű rézcsövek vízhez és gázhoz, egészségügyi és fűtési alkalmazásra) szabvány előírásainak, vagy ezzel egyenértékű más műszaki előírásnak,*
- bb) a csőanyag keménységi fokozata szabadon szerelt vezetéknél „kemény” (R 290) vagy „félkemény” (R 250), rejtett szerelésnél „lágy” (R 220) fokozatú is lehet. Falvastagsága 28 mm csőátmérőig legalább 1,0 mm, 28 mm-nél nagyobb és legfeljebb 42 mm csőátmérő esetében legalább 1,2 mm, 42 mm-nél nagyobb és legfeljebb 89 mm csőátmérő esetében legalább 2 mm, 89 mm csőátmérő felett 108 mm csőátmérővel bezárólag legalább 2,5 mm legyen,*
- bc) a tokos kötésű forrasztott vezeték szerelésénél felhasznált idomok az MSZ EN 1254-1:1999 (Réz és rézötvözetek. Csővezeték armatúra. 1. rész: Szerelvények rézcsőhöz kapillárisan lágy vagy kapillárisan kemény forrasztható véggel) szabvány előírásainak, vagy ezzel egyenértékű más műszaki előírásnak feleljenek meg,*

c) rozsdamentes cső és csőidom: mind présidomos, mind tompa illesztésű hegesztett kötéssel alkalmazható a megadott nyomáshatáron belül;

d) polietilén cső és csőidom: Kizárólag földbe fektetve, épületen kívül alkalmazható, talajszint fölé vezetése acél anyagú védőcsőben szerelve megengedett.

	A	B	C	D	E		
1.	Anyagminőség	Kisnyomás (MOP ≤ 0,1 bar)					
2.		Föld alatt	Szabadon szerelve	Falhoronyban	Elvakolva		
3.	Acélcső szigetelve [MSZ EN 10255:2004+A1:2007]	Igen	(*)	Igen	Igen		
4.	Acélcső szigetelés nélkül [MSZ EN 10255:2004+A1:2007], korrózióvédelemmel	Nem	Igen		Igen	Nem	
5.	Acélcső présidomos kötéssel [MSZ EN 10255:2004+A1:2007, MSZ EN 10216:2014, MSZ EN 10217:2007] korrózióvédelemmel.						
6.	Rozsdamentes acélcső présidomos kötéssel [DVGW TS 233]						
7.	Rozsdamentes acélcső hegesztett kötéssel						
8.	Rézcső keményforrasztott kötéssel [MSZ EN 1057:2006+A1:2010]					Igen	Nem
9.	Rézcső présidomos kötéssel [MSZ EN 1057:2006+A1:2010]						
10.	PE 80 SDR 17,6 cső [MSZ EN 1555-2:2011]						
11.	PE 80 SDR 11 cső [MSZ EN 1555-2:2011]	Igen	Nem			Nem	Nem
12.	PE 100 SDR 17,6 cső [MSZ EN 1555-2:2011]						
13.	PE 100 SDR 11 cső [MSZ EN 1555-2:2011]						
14.	(*) Alkalmazás lehetséges, de nem szokásos.						

3.3. a) sz. táblázat

	A	B	C	D	E	F					
1.	<i>Anyagminőség</i>	Középnomás (0,1 < MOP ≤ 4 bar)									
2.		Föld alatt	<i>Szabadon szerelve</i>		<i>Falhoronyban</i>						
3.			<i>Épülete n kívül</i>	<i>Épület en belül</i>	<i>Épülete n kívül</i>	<i>Épülete n belül</i>					
4.	<i>Acélcső szigetelve [MSZ EN 10255:2004+A1:2007]</i>	<i>Igen</i>	(*)	(*)	<i>Igen</i>	<i>Igen</i>					
5.	<i>Acélcső szigetelés nélkül [MSZ EN10255:2004+A1:200 Z], korrózióvédelemmel</i>	<i>Nem</i>			<i>Nem</i>	<i>Nem</i>					
6.	<i>Acélcső présidomos kötéssel [MSZ EN 10255:2004+A1:2007, MSZ EN 10216:2014, MSZ EN 10217:2007] korrózióvédelemmel</i>						<i>Igen</i>	<i>Igen</i>	<i>Igen</i>	<i>Igen</i>	
7.	<i>Rozsdamentes acélcső présidomos kötéssel [DVGW TS 233]</i>						<i>Igen</i>	<i>Igen</i>	<i>Igen</i>	<i>Igen</i>	
8.	<i>Rozsdamentes acélcső hegesztett kötéssel</i>						<i>Igen</i>	<i>Igen</i>	<i>Igen</i>	<i>Igen</i>	
9.	<i>Rézcső keményforrasztott kötéssel MSZ EN 1057:2006+A1:2010]</i>						<i>Nem</i>	<i>Nem</i>	<i>Nem</i>	<i>Nem</i>	
10.	<i>Rézcső présidomos kötéssel [MSZ EN 1057:2006+A1:2010]</i>						<i>Igen</i>	<i>Igen</i>	<i>Igen</i>	<i>Igen</i>	
11.	<i>PE 80 SDR 17,6 cső [MSZ EN 1555-2:2011]</i>						<i>Igen</i>	<i>Nem</i>	<i>Nem</i>	<i>Nem</i>	<i>Nem</i>
12.	<i>PE 80 SDR 11 cső [MSZ EN 1555-2:2011]</i>										
13.	<i>PE 100 SDR 17,6 cső [MSZ EN 1555-2:2011]</i>										
14.	<i>PE 100 SDR 11 cső [MSZ EN 1555-2:2011]</i>										
15.	(*) Alkalmazás lehetséges, de nem szokásos.										

3.3. b) sz. táblázat

	A	B	C
1.	Anyagminőség	Nagyközép-nyomás (4 bar < MOP ≤ 25 bar)	
2.		Föld alatt	Szabadon szerelve
3.	Acélcső szigetelve [MSZ EN 10255:2004+A1:2007]	Igen	(*)
4.	Acélcső szigetelés nélkül [MSZ EN 10255:2004+A1:2007], korrózióvédelemmel	Nem	Igen
5.	Rozsdamentes acélcső présidomos kötéssel [DVGW TS 233]		Nem
6.	Rozsdamentes acélcső hegesztett kötéssel		
7.	Rézcső keményforrasztott kötéssel [MSZ EN 1057:2006+A1:2010]		
8.	Rézcső présidomos kötéssel [MSZ EN 1057:2006+A1:2010]		
9.	PE 80 SDR 17,6 cső [MSZ EN 1555-2:2011]		
10.	PE 80 SDR 11 cső [MSZ EN 1555-2:2011]	$p \leq 6 \text{ bar}$	
11.	PE 100 SDR 17,6 cső [MSZ EN 1555-2:2011]	$p \leq 8 \text{ bar}$	
12.	PE 100 SDR 11 cső [MSZ EN 1555-2:2011]	$p \leq 10 \text{ bar}$	
13.	(*) Alkalmazás lehetséges, de nem szokásos.		

3.3. c) sz. táblázat

- e) az acélcső feleljen meg az MSZ EN 10255:2004+A1:2007 (Hegesztésre és menetvágásra alkalmas ötvözetlen acélcsövek. Műszaki szállítási feltételek), vagy az MSZ EN 10216:2014 (Varrat nélküli acélcső), vagy az MSZ EN 10217:2007 (Hegesztett ötvözetlen acélcső) szabvány előírásainak, vagy ezzel egyenértékű más műszaki előírásnak.
- f) Hegesztett kötéssel, hagyományos módon történő kivitelezés esetén acélcsövek az MSZ EN 10220:2003 (Varrat nélküli és hegesztett acélcsövek. Méretek és hosszegységenkénti tömegek) szabvány és az MSZ EN 10296-1:2004 (Hegesztett acélcsövek mechanikai és általános műszaki célra. Műszaki szállítási feltételek. 1. rész: Ötvözetlen és ötvözött acélcsövek) szabvány szerinti 2. minőségi csoportúak, 16 bar üzemi nyomásnál nagyobb nyomású acélcsövekre az MSZ EN 1594:2013 (Gázinfrastruktúra. 16 bar-nál nagyobb üzemi nyomású csővezetékek. Műszaki követelmények) szabvány vagy ezekkel egyenértékű más műszaki előírás szerinti legyenek.
- g) rozsdamentes acélcső: mind présidomos, mind tompa illesztésű hegesztett kötéssel alkalmazható a megadott nyomáshatáron belül.

h) a rézcsőre vonatkozó követelmények szabványai:

ha) MSZ EN 1057:2006+A1:2010 (Réz és rézötövetek. Varrat nélküli, kör szelvényű rézcsövek víz és gáz részére, egészségügyi és fűtési alkalmazásra),

hb) MSZ EN 1254-1:1999 (Réz és rézötövetek. Csővezeték armatúra. 1. rész: Szerelvények rézcsőhöz kapillárisan lágy vagy kapillárisan kemény forrasztható véggel),

hc) pr EN 1254-7 (Présidomos végű szerelvények fémcsövekhez),

A felsorolt szabványokkal egyenértékű más műszaki előírásnak megfelelő rézcső alkalmazása megengedett.

A csatlakozóvezeték, fogyasztói vezeték létesítésének alapját a területileg illetékes földgázelosztó által felülvizsgált és műszaki-biztonsági szempontból kivitelezésre alkalmasnak minősített kiviteli terv képezi. Kivételt képez a jelen technológiai utasítás 5.3. pont szerinti „készülékcsere” és „egyszerűsített készülékcsere”.

3.2.4. Vezetékek kötése

A csatlakozóvezeték, a fogyasztói vezeték, a telephelyi vezeték csőkötéseinél hegesztett kötéstechológiát vagy kijelölt szerkezet által tanúsított más kötéstechológiát lehet alkalmazni. Menetes, karimás, roppantó-gyűrűs, hollandi anyás kötés csak szerelvényekhez, idomokhoz, mérőelemekhez, szigetelő közdarabokhoz, műszerekhez és karimás csővég lezárásokhoz alkalmazhatók.

Meglévő fogyasztói vezeték átalakításakor 1db menetes kötés alkalmazása megengedett a hegesztéssel készült fogyasztói vezetékszakasz és más technológiával készülő vezetékszakaszok között, illetve a használaton kívül helyezett gázfogyasztó készülékek vezetékeinek leágazásainál.

A használaton kívül helyezett fogyasztói vezetékszakasz megmaradó hossza legfeljebb 0,2 m lehet. Egy fogyasztói vezetéken legfeljebb kétféle kötési technológia alkalmazható. A gáz áramlási irányának figyelembevételével acélból készült vezetékszakasz után réz alapanyagú vezeték az elektrokémiai korrózió kizárása mellett alkalmazható, fordítva nem. A csőkötésekre vonatkozóan a **tervezőnek** a műszaki leírásban megadott technológiákkal kapcsolatos előírásait maradéktalanul be kell tartani.

3.2.5. Elzáró szerelvények


Elzáró szerelvényt a csatlakozóvezeték és/vagy fogyasztói vezeték épületbe belépési pontjánál vagy a belépési pont közelében hozzáférhető helyen kell beépíteni.

Leágazó elosztóvezeték végpontjába, illetve a csatlakozóvezetékbe szabadon szerelt (nem

földben lévő) elzáró szerelvényként csak:

- a) a nyomásfokozatnak megfelelő,
- b) földgázra alkalmas,
- c) megfelelő tanúsítással rendelkező,
- d) zárt házas (szerelvény háza nem bontható),
- e) az áramlási keresztmetszetet nem szűkítő és áramláskorlátozó nélküli golyóscsap építhető be.

3.2.5.1. Ezt a feltételt a közép- vagy nagyközép nyomású ellátás esetén a telekhatár közelében elhelyezett nyomásszabályozó elzáró szerelvénye is kielégíti (ld. 3.2. sz. ábra).

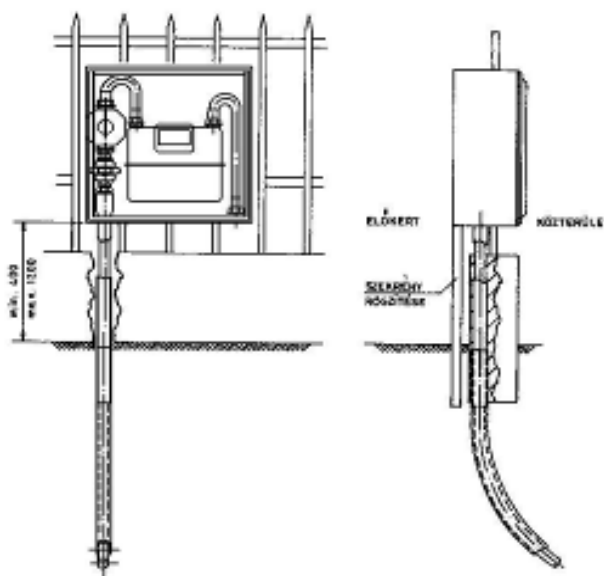

3.2. sz. ábra

Telekhatáron, kerítésben elhelyezett házi nyomásszabályozó és gázmérő

3.2.5.2. A telekhatártól távolabb elhelyezkedő épületeknél az épületbe csatlakozás előtt indokolt esetben - a felhasználó számára könnyen hozzáférhető helyen -, ha azt biztonsági okok (a fogyasztói főelzáró épülettől való távolsága nagyobb, mint 50 m) indokoltá teszik, külön elzáró szerelvényt is be kell építeni..

3.2.5.3. Ha épületen belül van a nyomásszabályozó (kivétel a mérő- és készülék szabályozók), akkor az épületbe belépés előtt, az épületen kívül is kell egy elzáró szerelvényt beépíteni (ld. 3.4. sz. ábra), továbbá tervezgetés során a nyomásszabályozó épületen belül történő elhelyezéséhez a földgázelosztó további műszaki biztonsági feltételeket határozhat meg.

3.2.5.4. A több felhasználói helyet kiszolgáló csatlakozó- és/vagy fogyasztói vezetékek

leágazásánál, ha a leágazás 1 m-nél hosszabb, szakaszolási helyet kell kialakítani. A szakaszolási hely lehet:


- oldható kötés
- vagy ún. strang elzáró azaz szakaszoló elzáró szerelvény.

További szakaszolási helyet kell beépíteni az **elosztói engedélyes** által megjelölt helyeken.

Amennyiben a szakaszolási hely elzáró szerelvennyel valósul meg, és az olyan helyiségbe, helyre kerül, ahol az illetéktelen hozzáférés nem zárható ki, akkor az elzáró szerelvény védelme érdekében az illetéktelen nyitást meg kell akadályozni. Elfogadható megoldások:

- biztonsági, nyitást korlátozó kezelőszárral (BNTK) ellátott elzáró szerelvény,
- a kezelőszár nyitott állapotát kulccsal biztosító menetes vagy karimás elzáró szerelvény,
- a kezelőszár nyitott állapotát lakattal biztosító karimás elzáró szerelvény,
- lakattal vagy kulccsal zárható szekrénybe helyezett elzáró szerelvény.

Ha az oldható kötés hegtoldatos karimapár, akkor a kötést úgy kell kialakítani, hogy a teletárcsa betétele és kivétele tehermentesen elvégezhető legyen. Ahol erre lehetőség van, a felszálló vezeték indításakor a karimás kötést vízszintes csővezeték szakaszba kell betervezni és beépíteni.

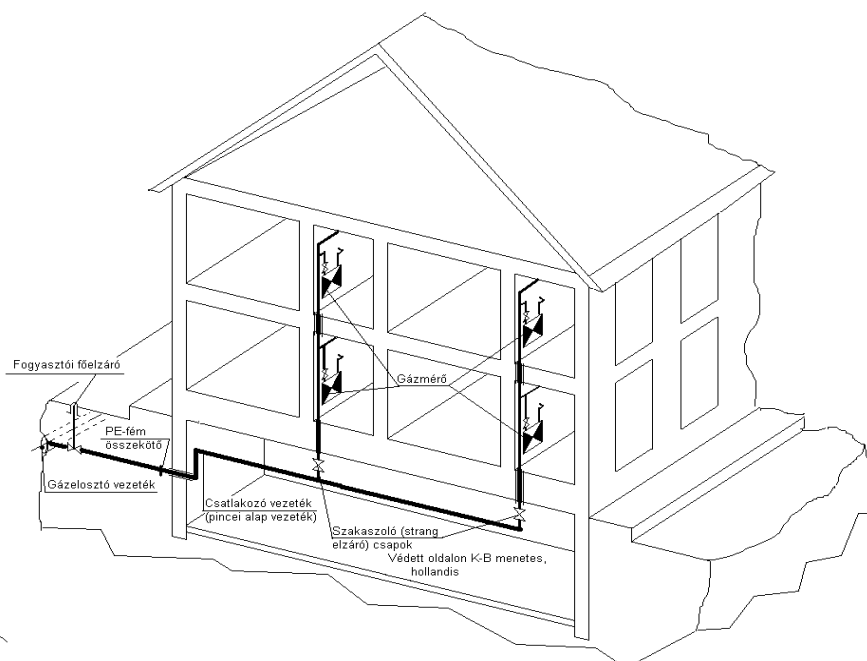

3.2.a. sz ábra

A szakaszoló (strang) elzáró beépítéséről


A szakaszoló szerelvényeknek mindig hozzáférhetőeknek kell lenni a telekhatáron belüli elhelyezés esetén a **felhasználó** számára.

3.2.5.5. A szakaszoló szerelvények illetéktelenek által történő használatának megakadályozására szükség szerint intézkedéseket kell tenni.

3.2.5.6. A szakaszoló elzáró szerelvény:

- kézi, vagy gépi, de kézzel is működtethető legyen,
- zárási szöge lakossági felhasználó esetén 90° legyen,
- nyitott és zárt állapota egyszerűen, rátekintéssel megállapítható,
- kezelése egyszerű és biztonságos legyen,
- mindig működőképességű és kezelhetőnek kell lennie,
- helyét és zárási funkcióját, időt álló táblával kell jelölni,
- elzáró szerelvények plombálhatók legyenek (gázmérő sarokcsap, gömbcsapok, készülékelzárók).

A gázkonnektor (3.2.b. sz. ábra) készülékelzáró-szerelvényként alkalmazható.

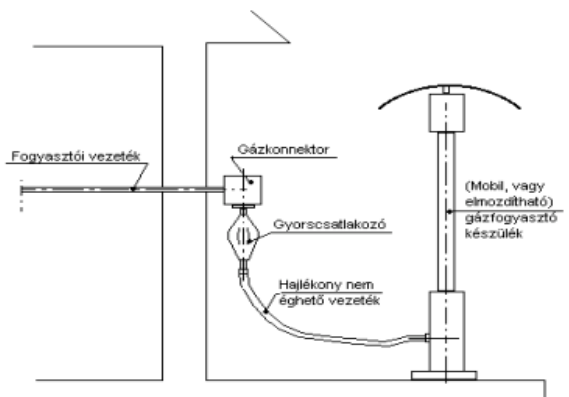

3.2. b. sz. ábra

A gázkonnektor mint készülékelzáró szerelvény

3.2.5.7. Készülék elzáró szerelvényként automatikus biztonsági záró szerelvény is megfelel, ha a beépítés helyén az automatikus zárást biztosító szerkezet hibája esetén kézzel működtetve is gáztömören zárható.

3.2.6. Gáznyomás-szabályozók elhelyezésének általános követelményei

A primer és szekunder – csőszakaszok között potenciál kiegyenlítő átkötést kell létesíteni min. 4 mm² keresztmetszetű réz huzallal.

A technológiai utasítás alkalmazásában a nyomásszabályozók névleges térfogatáram és bemenő nyomás alapján a következők szerint osztályozandók (3.4. sz. táblázat):

- házi nyomásszabályozó, amelyeknek névleges térfogatárama legfeljebb 40 m³ /h, bemenő nyomása legfeljebb 16 bar,
- egyedi nyomásszabályozó állomás, amelynek névleges térfogatárama nagyobb, mint 40 m³ /h, de legfeljebb 200 m³ /h, bemenő nyomása kisebb, mint 100 bar,
- ipari nyomásszabályozó állomás, amelynek névleges térfogatárama nagyobb, mint 200 m³ /h, és bemenő nyomása kisebb, mint 100 bar.

Minden belépő oldalon középnyomású nyomásszabályozót úgy kell átbocsátott térfogatáram tekintetében kiválasztani (méretezni), hogy a belépő nyomás 1 bar, és minden belépő oldalon nagyközép nyomású nyomásszabályozót úgy kell kiválasztani az elvárt térfogatáram tekintetében, hogy a belépő nyomás 2 bar.

Új létesítés esetén házi nyomásszabályozóként alkalmazható maximum 50 m³/h névleges térfogatáramú nyomásszabályozó (pl.: VF-50). Ezen esetben a **tervezőnek** számíttással kell igazolnia, hogy a gázfelhasználásból eredő, nyomásszabályozón átáramló földgáz maximális térfogatárama nem haladja meg a 40 m³/h-t. A nyomásszabályozónak ebben az esetben kétfokozatúnak kell lennie.

A nyomásszabályozók megfeleltetése a vonatkozó szabványoknak (3.4. sz. táblázat)

Névleges térfogatáram szerint Q m ³ /h	Nyomás szerint [MOP]		
	P _{b max} ≤ 4 bar	4 bar < P _{b max} ≤ 16 bar	16 bar < P _{b max} ≤ 100 bar
Q ≤ 40	MSZ EN 12279:2002	MSZ EN 12279:2002 és MSZ EN 334:2020	MSZ EN 12186:2015 és MSZ EN 334:2020
40 < Q ≤ 200			
Q ≤ 650	MSZ EN 12279:2002 az A. melléklet 1., 2. és 3. beépítési változatok esetén	MSZ EN 12279 és MSZ EN 334:2020	
200 < Q	MSZ EN 12279:2002		

3.4. sz. táblázat

3.2.6.1. Házi nyomásszabályozók és egyedi nyomásszabályozó állomások


3.2.6.1.1. Összhangban az MSZ EN 12279:2002 [Gázellátó rendszerek. Gáznyomás-

szabályozók a csatlakozóvezetékben. Műszaki követelmények]. 7 szabvány, vagy azzal egyenértékű műszaki megoldás előírásaival, épületen kívül a nyomásszabályozó elhelyezhető:

- a) telekhatáron kerítésben (ld. 3.2. sz. ábra),
- b) telekhatáron belül, lehetőleg annak közelében,
- c) épület falán, vagy falába süllyesztve,
- d) kapualjban (legfeljebb középnyomású – ld. 3.4.b. sz. ábra),
- e) épületen belül legfeljebb középnyomású (külön feltételekkel – ld. a 3.4. sz. ábra szerint), az épületen belül történő nyomásszabályozó elhelyezés esetén a földgázelosztó külön feltételeit is be kell tartani,
- f) épület lapos tetején, (ld. 3.4.c. sz. ábra)
- g) épületen kívül földbe süllyesztve

3.2.6.1.2. Általános elhelyezési feltételek


- a) *Egy helyrajzi számú telken lévő felhasználók gázellátását egy csatlakozási ponton keresztül (egy fogyasztói főelzáró), egy gáznyomás-szabályozóról kell biztosítani. (ld. 3.3. sz. ábra).*

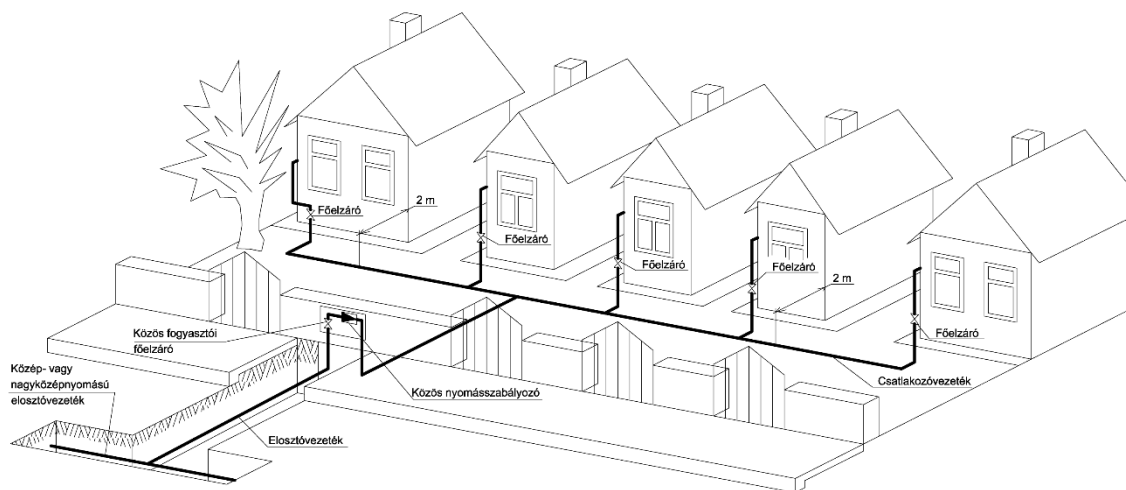


3.3. sz. ábra

- b) *Az épületen kívül elhelyezett gáznyomás-szabályozó telepítése feleljen meg a gyártó előírásainak és a tervező által választott műszaki megoldásnak. Az MSZ EN 12279:2002 (Gázellátó rendszerek. Gáznyomás-szabályozók a csatlakozóvezetékben. Műszaki követelmények) szabványban előírtaknak megfelelő megoldásokat úgy kell tekinteni, hogy azok megfelelnek e pont követelményeinek*


- c) Épületen kívül elhelyezett gáznyomás-szabályozónak mechanikai és csapadék elleni védelemmel kell rendelkeznie. (védőszelekrény, védődoboz 3.2. sz. ábra).
- d) Az épületen belül vagy kapualjban [épületen belül 3.4. a) sz. ábra vagy kapualjban 3.4. b) sz. ábra] elhelyezett gáznyomás-szabályozók mechanikai védelmét biztosítani kell, ha azok közlekedési útvonalba esnek, vagy egyéb mechanikai károsodásnak kitéttek.
- e) A gáznyomás-szabályozó épületen belül történő elhelyezésénél a legfeljebb $100 \text{ m}^3/\text{h}$ együttes névleges teljesítményű membrános gázmérők elhelyezésének követelményei szerinti feltételeket kell biztosítani.
- f) Az épületen belül elhelyezett házi nyomásszabályozónak rendelkezni kell biztonsági membránnal, vagy kétfokozatúnak kell lennie, és a membrántér szabadba kiszellőztetését biztosítani kell a 3.4. sz. ábrán látható változatoknak megfelelően.

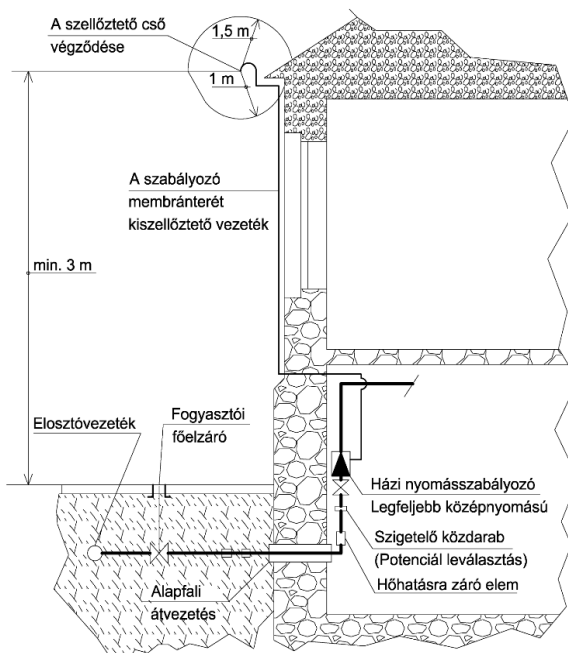

3.4. a) ábra

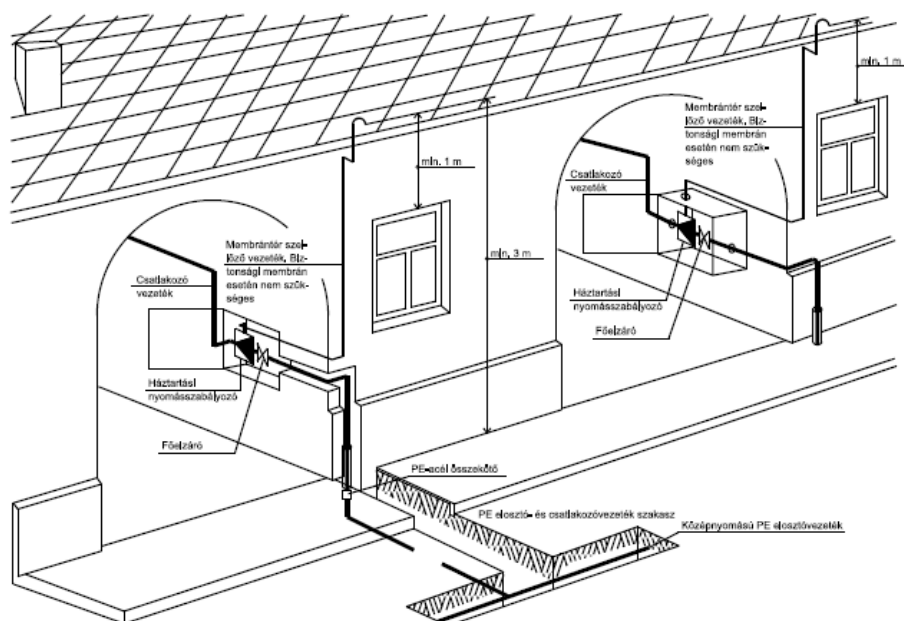

3.4. b). sz. ábra

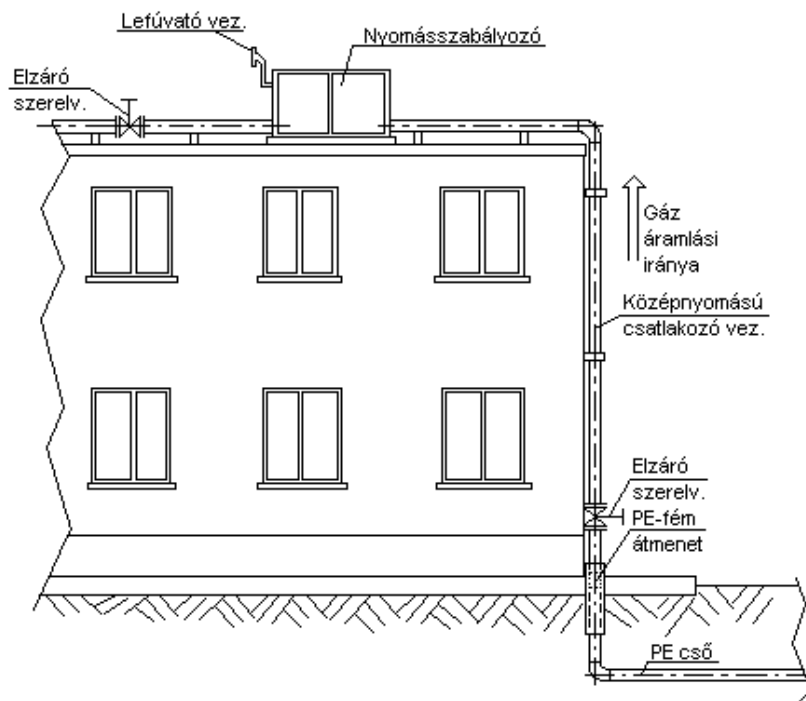


3.4.c. sz. ábra

Épület lapos tetején elhelyezett egyedi nyomásszabályozó elvi elhelyezési ábra

- g) Közvetlenül az épületbe belépés helyén, az épületen belül, hőre záró elzáró szerelvényt kell beépíteni, és a kapcsolódó gépészeti berendezéseinek telepítése során a külső elhelyezésű gáznyomás-szabályozók nyílászárókhöz rendelt védőtávolságait nem kell alkalmazni.

A vonatkozó szabvány a nyomásszabályozók elhelyezésére az alábbi sémákat írja elő.

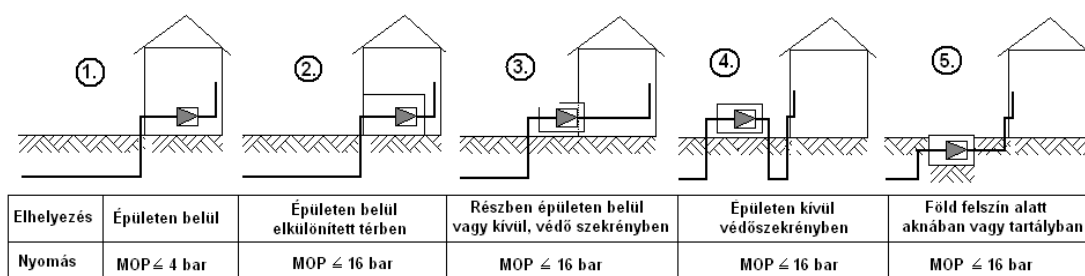

3.5. sz. ábra

Az épületen belül nyomásszabályozót csak indokolt esetben lehet elhelyezni.


A meglévő gázfelhasználási rendszer létesítése, átalakítása esetén, függetlenül a tervezési határtól, a **tervezőnek** nyilatkoznia kell a nyomásszabályozó mechanikai és káros hőhatás elleni védelem megfelelőségéről. Nem megfelelőség esetén az adott felhasználó hely **tervezője** köteles a tervben meghatározni a nyomásszabályozó utólagos mechanikai és káros hőhatás elleni védelem kialakítását.

3.2.6.1.3. Középnomású házi nyomásszabályozók elhelyezése

Középnomású házi nyomásszabályozók elhelyezése során biztosítani kell az alábbi pontban meghatározottak követelmények teljesülését is.

- Házi nyomásszabályozó kapualjban és nem huzamos emberi tartózkodásra szolgáló helyiségben elhelyezve legfeljebb középnomású lehet.
- A gáznyomás-szabályozó felszerelésére szolgáló helyiségnek a földszinten vagy az alagsorban kell lennie.
- Épületen belüli határoló falszerkezetnek legalább A1 tűzvédelmi osztályú, EI 90 tűzállósági teljesítményűnek kell lennie.
- Szellőző az épület más helyisége felé nem alakítható ki.
- A középnomású házi gáznyomás-szabályozó külső határoló felülete és az épületek nyílászárói, nyílásai (beleértve az ingatlan légellátását biztosító valamennyi nyílást is)

között vízszintes vetületben a gyorszár és biztonsági lefúvató zárási-, nyitási nyomás beállítási sorrendjétől függően a tervező által meghatározott védőtávolságokat kell betartani. Nem vonatkozik ez az előírás az épületben elhelyezett nyomásszabályozó állomás gépészeti berendezéseit tartalmazó közös használatú helyiségére és a különálló helyiség épületen belüli határoló felületeire.

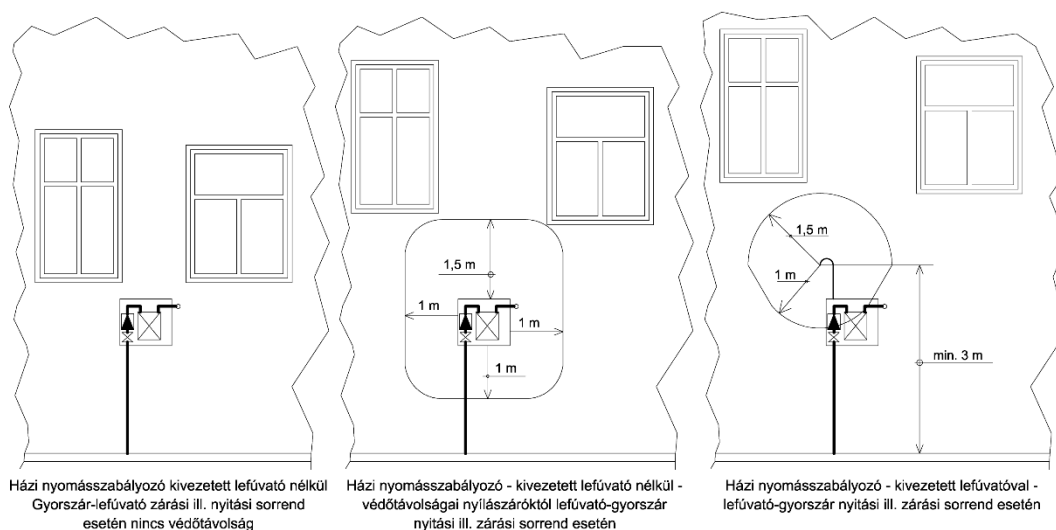

3.6. sz. ábra

- f) A középnyomású gáznyomás-szabályozónak kétfokozatúnak kell lennie, ha az utána következő gázmérő épületen belül van.

3.2.6.1.4. Nagy-középnyomású házi gáznyomás-szabályozók és egyedi gáznyomás-szabályozó állomások elhelyezésének sajátos követelményei

- a) Ha a gáznyomás-szabályozó elhelyezése az MSZ EN 12279:2002 (Gázellátó rendszerek. Gáznyomás-szabályozók a csatlakozóvezetékben. Műszaki követelmények) szabvány A. melléklet 2. és 3. számú beépítési módzata megoldás szerint történik, akkor a válaszfalakat és cső- és kábelcsatornákat - amelyek kapcsolatban vannak a gáznyomás-szabályozó elhelyezésére szolgáló zárt szekrénnyel - különválasztott helyiséggel, oly módon kell elszigetelni, hogy az esetleges gázszivárgás azokat ne veszélyeztesse.

- b) *A gáznyomás-szabályozót befoglaló szekrényt vagy térrészt az épület többi részétől az épület kockázati osztályának megfelelő falszerkezettel, földémmel kell leválasztani. Az alkalmazott álmennyezet csak A1 tűzvédelmi osztályba sorolt anyagú lehet.*
- c) *A gáznyomás-szabályozó elhelyezésére szolgáló helyiség bejárati ajtajának a szabadba, kifelé kell nyílnia, nyitott állapotban rögzíthetőnek kell lennie, és alkalmasnak kell lennie zárt állapotban az illetéktelenek távoltartására. Az ajtónak belülről kulcs nélkül nyithatónak kell lennie. Az előtte lévő nyílt tér felé vezető utakat mindig szabadon kell hagyni. Az ajtóknak és szellőzőnyílásoknak a nyitható ablakoktól, ajtóktól, valamint egyéb épületek nyílásaitól biztonságos távolságra kell lenniük, más zárt tér felé nem lehet nyílásuk.*
- d) *A gáznyomás-szabályozó házának (szekrényének) a szabadba közvetlenül kiszellőztetettnek kell lennie.*
- e) *A szellőzőnyílásokat eltakarás elől védeni kell, erre kihelyezett jelzőtáblával is fel kell hívni a figyelmet.*
- f) *A gáznyomás-szabályozó helyiségének padozatának antisztatikusnak és szikrát nem adó burkolatúnak kell lennie.*
- g) *Az MSZ EN 12279:2002 (Gázellátó rendszerek. Gáznyomás-szabályozók a csatlakozóvezetékben. Műszaki követelmények) szabvány A. melléklet 5. sz. módoszata szerinti beépítésénél, vagy azzal egyenértékű más műszaki megoldás esetén, ahol nem lehetséges a közúti forgalom előli elzárás, az akna fedlap a terhelésnek feleljen meg.*
- h) *A belépő oldali gázvezetékbe épületen kívül, térszinten, kezelési magasságban szakaszoló szerelvényt kell beépíteni. A gáznyomás-szabályozó állomás villámvédelmét tervező tervezheti meg.*
- i) *Egyedi nyomásszabályozó állomások különálló, nem emberi tartózkodásra szolgáló helyiségben is elhelyezhetők.*
- j) *Egyedi nyomásszabályozó állomás épület lapos tetején történő elhelyezés esetén a tetőszerkezet megfelelő szilárdságú legyen. A belépő oldali gázvezetékben épületen kívül, térszinten, kezdési magasságban szakaszoló szerelvényt kell beépíteni. A nyomásszabályozó állomás villámvédelmét az MSZ EN 62305 [Épületek villámvédelme szabványsorozat szerint], vagy azzal egyenértékű műszaki megoldással kell biztosítani.*

3.2.6.1.5. Házi gáznyomás-szabályozók és egyedi gáznyomás-szabályozó állomások

gépészeti követelményei

Valamennyi egyedi gáznyomás-szabályozó állomásnak legalább a következő szerelvényekkel kell rendelkeznie (a gáz áramlási irányában felsorolva):

- a) elzáró szerelvény (ha épületen belül van a gáznyomás-szabályozó, akkor épületen kívül is lennie kell elzáró szerelvényének),
- b) szűrő,
- c) automatikus működésű biztonsági gyorszár (100 mbar-nál nem nagyobb bemenő nyomású szabályozó) esetében túlnyomás elleni védelemre nincs szükség),
- d) gáznyomás-szabályozó (monitor szabályozás esetében egy darab hibára záró, és egy darab hibára nyitva maradó),
- e) biztonsági lefúvató,
- f) elzáró szerelvény (ha épületen belül van a gáznyomás-szabályozó, akkor épületen kívül is lennie kell elzáró szerelvényének).

A gyorszárral és lefúvatóval egy készülékbe szerelt házi nyomásszabályozóhoz kerülővezeték nem létesíthető. Az egyedi gáznyomás-szabályozó állomás bemenő- és szabályozott oldali (elmenő) csőszakaszába a szabályozott gáznyomást mérő műszert kell beépíteni.

Az egyedi gáznyomás-szabályozó állomás szabályozott oldali szerelvényeit követően a gáz áramlási iránya szerint elzáró szerelvényt is be kell építeni.

Egyedi gáznyomás-szabályozó állomás esetében kerülővezeték csak az MSZ EN 12186:2015 (Gázinfrastruktúra. Gáznyomás-szabályozó állomások gázszállításához és gázelosztáshoz) szabvány szerint, a 16 bar-nál nagyobb bemenő nyomású gáznyomás-szabályozónál alkalmazható.

3.2.6.1.6. Házi gáznyomás-szabályozók és egyedi gáznyomás-szabályozó állomások kibocsátási forrásainak zónabesorolása

A nagy-középnomású házi gáznyomás-szabályozó és az egyedi gáznyomás-szabályozó állomás szekrényének, helyiségének belső tere 2-es zónába sorolandó. E zónán belül csak robbanásbiztos kivitelű villamos berendezés helyezhető el. MSZ EN 60079-10-1:2016 Robbanóképes közegek. 10-1: rész: Térésqbesorolás. Robbanóképes gázközegek (IEC 60079-10-1)] szabvány szerint.

Az (RB) 2-es zóna a nyomásszabályozót tartalmazó védőszekrény határoló felületétől

vízszintesen minden irányban és függőlegesen lefelé mérve 1 m, függőlegesen felfelé 1,5 m-ig terjed ki (ld. 3.5. sz. *ábra*). Ezen övezeten belül nem lehet nyílászáró vagy olyan elektromos berendezés, gyújtóforrás, amely nem elégíti ki az MSZ 60079-14:2014 [Robbanóképes közegek. 14. rész: Villamos berendezések tervezése, kiválasztása és szerelése (IEC 60079-14:2013)..] szabvány vagy azzal egyenértékű műszaki megoldás és a vonatkozó jogszabályok [az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet; a potenciálisan robbanásveszélyes környezetben levő munkahelyek minimális munkavédelmi követelményeiről szóló 3/2003. (III. 11.) FMM-ESzCsM együttes rendelet; a potenciálisan robbanásveszélyes környezetben történő alkalmazásra szánt berendezések és védelmi rendszerek vizsgálatáról és tanúsításáról szóló 35/2016. (IX. 27.) NGM rendelet] előírásait.

Ha a biztonsági szerelvények működési sorrendje biztonsági lefúvató, majd gyorszár, abban az esetben a zóna kiterjedésének méreteit a tervezőnek egyedileg kell meghatározni.

Az épületen belül elhelyezett, legfeljebb középnyomású, alsó és felső nyomáshatárolással és biztonsági lefúvatóval ellátott gáznyomás-szabályozó lefúvató csonkját csővezetéken ki kell vezetni a szabad tér olyan részére, ahol a csővégződés vízszintesen és lefelé mért 1 m-es, valamint függőlegesen felfelé mért 1,5 m-es körzetében nyílászáró, vagy nem RB védettségű villamos berendezés nincs, és a szabad kiszellőzésnek nincs akadálya.

A biztonsági membránnal rendelkező házi gáznyomás-szabályozó lefúvató vezetékére a kivezetési követelmény nem vonatkozik.

Középnyomású házi nyomásszabályozók és egyedi nyomásszabályozó állomások esetében robbanásveszélyes övezetet nem értelmezünk, helyette a 3.5. sz. *ábra* szerinti távolságokat védőtávolságokként kell értelmezni és ezen távolságokon belüli térrészben nem kell az MSZ EN 60079-10-1-1:2016 [Robbanóképes közegek. 10-1 rész: Térségbesorolás. Robbanóképes gázközegek (IEC 60079-10-1)] szabvány szerinti feltételeket biztosítani.

Gondoskodni kell a fémesen kapcsolódó szerelvények, csővezetékek egyen-potenciálra hozásáról.

3.2.6.2. Az ipari gáznyomás-szabályozó állomásokra vonatkozó sajátos követelmények

Az ipari gáznyomás-szabályozó állomás telepítésére és létesítésére a létesítmény tervezőjének tervet kell készíteni.

Ezeket a nyomásszabályozó állomásokat a vonatkozó szabványok [MSZ EN 12186:2015 Gázinfrastruktúra. Gáznyomás-szabályozó állomások gázszállításához és gázelosztáshoz. Műszaki követelmények. MSZ EN 12279:2002 Gázellátó rendszerek. Gáznyomás szabályozók

a csatlakozóvezetékben. Műszaki követelmények, MSZ EN 60079-10-1:2016 Robbanóképes közegek. 10-1: rész: Térségbesorolás. Robbanóképes gázközegek (IEC 60079-10-1), MSZ 60079-14:2014 [Robbanóképes közegek. 14. rész: Villamos berendezések tervezése, kiválasztása és szerelése (IEC 60079-14:2013) szabvány], vagy azzal egyenértékű műszaki megoldások előírásainak betartásával kell tervezni, gyártani, telepíteni és üzemeltetni.

Az ipari gáznyomás-szabályozó állomás csatlakozóvezetékébe az állomás közelében az állomás be- és kilépő oldalán elzáró szerelvényeket kell beépíteni. A beépítés helyét úgy kell megválasztani, hogy az az állomás esetleges kigyulladására esetén is biztonságosan kezelhető legyen.

Minden ipari gáznyomás-szabályozó állomást úgy kell megtervezni, hogy

- a) minden időjárási körülmény mellett biztosított legyen a hatékony, hosszú távú működés,*
- b) ne ériék működésére kedvezőtlen külső hatások,*
- c) karbantartása igény szerint megoldható legyen a gázellátás megszakítása nélkül, és*
- d) a kezelőszervek jogosulatlan személyek által történő működtetése ne legyen lehetséges.*

Az ipari gáznyomás-szabályozó állomás primer oldali acél anyagú csatlakozóvezetékbe beépített elzáró szerelvény és az állomás között szigetelő idomot kell beépíteni.

Az ipari gáznyomás-szabályozó állomás tervezett üzemi nyomásának és hőmérsékletének nem megengedett értékű túllépését önműködő szabályozással kell megakadályozni.

Ipari gáznyomás-szabályozó állomás a térszint felett lemezszerényben vagy különálló épületben, a térszint alatt aknás föld alatti vagy földbe süllyesztett kivitelben létesíthető.

Az ipari gáznyomás-szabályozó állomás telepítési tervében fel kell tüntetni:

- a) az OTSZ szerinti kockázati osztály jelét,*
- b) a földrajzi elhelyezkedésre és a légköri viszonyokra is figyelemmel a gázkibocsátások meghatározását,*
- c) a robbanásveszélyes zónákat, azok kiterjedését,*
- d) a gyorszár és a lefúvató működési sorrendjét.*

A robbanásveszélyes zónák figyelembevételével kell az ipari gáznyomás-szabályozó állomást telepíteni, a tűz és a robbanás elleni védelmet kialakítani.

Az ipari gáznyomás-szabályozó állomás:

- a) épülettől felszíni elhelyezés esetén legalább 5,0 m, földbe süllyesztett és aknás kivitelnél legalább 3,0 m,*
- b) közlekedési utak szélétől felszíni elhelyezésnél legalább 5,0 m, földbe süllyesztett kivitelnél legalább 1,0 m,*
- c) vasúti pályatestektől legalább 10,0 m,*
- d) egyéb felszíni nyomvonalas létesítménytől legalább 5,0 m védőtávolság megtartásával telepíthető.*

A berendezéseket úgy kell elhelyezni, hogy a közlekedésre, a menekülésre és a mentésre, továbbá a tűz oltására elegendő hely álljon rendelkezésre.

Az ipari gáznyomás-szabályozó állomás kialakítása során biztosítani kell, hogy az abban lévő berendezések és szerelvények kezelési célból jól hozzáférhetők legyenek.

Az illetéktelenek szabadban elhelyezett berendezésekhez való hozzáférését meg kell akadályozni.

Az ipari gáznyomás-szabályozó állomáson a gáz robbanás- és tűzveszélyes tulajdonságára utaló figyelmeztetést kell elhelyezni, azon az üzemzavar esetén az értesítendő címét, telefonszámát, tartós és időtálló felirattal meg kell megjelölni.

Az ipari gáznyomás-szabályozó állomás kapcsolási sémáját annak tartozékaival azonosítható jelölése mellett, a biztonsági tartozékok működési adatainak megadásával, időtálló kivitelben el kell helyezni.

A lefúvató, a nyomásmentesítő és a szellőztető berendezések szabadba nyíló nyílásait az idegen tárgyak bejutása és az eső ellen védeni kell. A lefúvató visszalobbanásának megakadályozásáról gondoskodni kell.

A meghatározott célú szellőzővezetékek és a nyomásmentesítő vezetékek nem egyesíthetők egy fejcsőben a lefúvató vezetékekkel.

Az éghető gáz nyomásának szabályozására szolgáló berendezések elhelyezésére szolgáló helyiségeket elválasztó falba csak önműködően záródó vagy biztonsági zárral ellátott ajtó építhető be.

Éghető gáz nyomásának szabályozására szolgáló berendezésének elhelyezésére szolgáló helyiség melletti, feletti vagy alatti helyiségek csak akkor szolgálhatnak tartós ott tartózkodásra, ha az éghető gáz nyomásának szabályozására szolgáló berendezésének elhelyezésére

szolgáló helyiség azoktól gáztömören el van választva.

Az ipari gáznyomás-szabályozó állomás elhelyezésére szolgáló helyiségnek veszély esetén gyorsan elhagyhatónak kell lennie.

A tervezéskor meg kell határozni:

- a) a szabályozó állomás elhelyezési feltételeit,
- b) az állomás elrendezését,
- c) a helyszín biztonsági követelményeit,
- d) a környezeti és közeg hőmérséklet határokat.

3.2.6.2.2. A gáznyomás-szabályozó állomás építészeti követelményei

Térszint fölötti ipari gáznyomás-szabályozó állomás padozatának a környező talajszintnél legalább 15 cm-rel magasabban kell lennie.

Az ipari gáznyomás-szabályozó állomás padozatának elektrosztatikus feltöltődés és kisülés elleni védelmet biztosító és szikrát nem okozó anyagúnak kell lennie.

Az ipari gáznyomás-szabályozó állomás csővezetékei fal-, padló- és földemáttöréseknél ne kapcsolódjanak mereven az épületszerkezethez.

A 0,9-nél nagyobb relatív sűrűségű gáz nyomásának szabályozására csak térszint fölötti nyomásszabályozó állomás létesíthető.

A különálló épületben elhelyezett gáznyomás-szabályozó állomásnak helyt adó épület esetében teljesülniük kell az alábbi pontban foglalt követelményeknek.

- a) Az épület az **OTSZ** szerinti magas kockázati, MK osztályba sorolandó.
- b) Az épületnek az **OTSZ** szerinti hasadó vagy hasadó-nyíló felülettel kell rendelkeznie.
- c) Az épület belmagasságának legalább 2,60 méternek kell lennie.
- d) Az épületnek legalább 0,8 m × 1,85 m méretű, kifelé nyíló ajtóval kell rendelkeznie. A 25 m²-nél nagyobb alapterületű épületnek külön vészkijáratral kell rendelkeznie.

Lemezszekevényes kivitelű gáznyomás-szabályozó állomás esetében a lemezszekevényt szilárd betonlaphoz kell rögzíteni, és a tervező által meghatározottak szerint villámvédelemmel kell ellátni.

Szabadtéri és félszabadtéri kialakítású ipari gáznyomás-szabályozó állomás akkor létesíthető, ha a gépészeti berendezései erre alkalmasak.

A szabadtéri és félszabadtéri kialakítású ipari gáznyomás-szabályozó állomás gépészeti berendezéseket megtámasztó szerkezeteket szilárd betonlapra kell helyezni.

A föld felett elhelyezett berendezéseket a mechanikai sérülések ellen védeni kell.

Aknás kivitelű ipari gáznyomás-szabályozó állomáson a szerelvényekhez történő hozzáféréshez, az aknában történő közlekedéshez megfelelő nagyságú helyet kell biztosítani.

Föld alatti ipari gáznyomás-szabályozó állomás kezelőberendezéseinek a felszínről kezelhetőeknek kell lenniük.

Aknás kivitelű ipari gáznyomás-szabályozó állomáson az akna padozata vagy az erre a célra kialakított kezelőpódium az akna peremétől mérve legfeljebb 1,5 m mélyen lehet.

Az ipari gáznyomás-szabályozó állomást zárófedéllel kell lezárni.

Az ipari gáznyomás-szabályozó állomást csapadékvíz és talajvíz bejutása elleni védelemmel kell ellátni.

Az ipari gáznyomás-szabályozó állomás kiszellőzését szellőzőnyílás kialakításával kell biztosítani.

Földbe süllyesztett ipari gáznyomás-szabályozó állomás szerelvényeinek üzem közbeni, térszint fölé történő kiemelhetőségét biztosítani kell.

Földbe süllyesztett ipari gáznyomás-szabályozó állomás vízelöntés elleni védelmét biztosítani szükséges.

Az ipari gáznyomás-szabályozó állomásnak a külső mechanikai igénybevételnek ellenállónak, a földbe süllyesztett részén a talajkorrózió ellen védett kivitelűnek kell lennie.

A nyomásszabályozó állomás gépészeti berendezéseinek elhelyezésére szolgáló létesítmény (épület, lemezszekrény, akna, fél szabadter, süllyesztett kivitel) feleljen meg az MSZ EN 12186:2015 [Gázinfrastruktúra. Gáznyomás-szabályozó állomások gázszállításához és gázelosztáshoz. Műszaki követelmények] szabvány, vagy azzal egyenértékű műszaki megoldás előírásainak.

A dohányzást és egyéb gyújtóforrás használatát jól látható jelöléssel meg kell tiltani.

Szilárd burkolattal ellátott megközelítési útvonalat kell biztosítani a létesítmény

megközelítésére, és a létesítményen belül a karbantartáshoz.

A létesítmény határait, a veszélyes terület nagyságát a technológiai utasítás „Ipari nyomásszabályozó állomások robbanásveszélyes zónáinak meghatározása” pontja és a 7.2. szakasz szerint kell meghatározni.

Az ipari nyomásszabályozó állomások berendezései vagy annak részei elhelyezhetők szabad térben, tető alatt, vagy zárt térben. A zárt téri létesítmények a következő kategóriákba sorolhatók:

- önálló épületben elhelyezett állomás,
- szekrényben elhelyezett állomás,
- más célra szolgáló épület egy részében, vagy más célra szolgáló épületen belül elhelyezett állomás,
- föld alatt elhelyezett állomás.

A 4 bar-nál nagyobb MOP esetén az állomás számára külön elkülönített teret kell kialakítani.

A nyomásszabályozó elhelyezésére szolgáló helyiség bejárati ajtója a szabad felé kifelé nyíljon, nyitott állapotban rögzíthető legyen és alkalmas legyen zárt állapotban az illetéktelenek távoltartására. Az ajtó belülről kulcs nélkül nyitható legyen.

3.2.6.2.3. A gáznyomás-szabályozó állomás épületgépészeti követelményei

Aknás kivitelű gáznyomás-szabályozó állomáson csak a hőntartást igénylő gépészeti berendezéseket közvetlenül melegítő fűtőelemeket lehet beépíteni.

A fűtőberendezés felületi hőmérséklete legfeljebb 300 °C lehet.

Gáztüzelésű fűtőberendezésként csak zárt égésterű és az ipari gáznyomás-szabályozó állomás belső terétől gáztömören elválasztott fűtőberendezést lehet alkalmazni. Aknás kivitelű ipari gáznyomás-szabályozó állomáson gáztüzelésű fűtőberendezés nem alkalmazható.

3.2.6.2.4. A gáznyomás-szabályozó állomás gépészeti követelményei

A gáznyomás-szabályozó állomást úgy kell megtervezni, hogy a berendezések mindenkor jól megközelíthetők és karbantarthatók legyenek.

A víztelenítő berendezések lefagyás elleni védelmét biztosítani kell.

A berendezéseknek, beleértve a csőösszekötéseket is, üzemi viszonyok között várható mechanikai, vegyi és hőigénybevételek mellett műszakilag tömörnek kell lenniük, kivételt

képeznek az üzemszerű gázkibocsátási helyek.

A nyomásszabályozó belépő oldalán és a szabályozott oldalon nyomásmérő és nyomásregisztráló műszer legyen felszerelve.

3.2.6.2.5. A gáznyomás-szabályozó állomás berendezéseire és szerelvényeire vonatkozó követelmények

Az ipari gáznyomás-szabályozó állomáson legalább a következő gépészeti berendezéseket és szerelvényeket kell elhelyezni, beépíteni a gáz áramlási iránya szerinti sorrendben:

- a) elzáró szerelvény,
- b) szűrő,
- c) biztonsági gyorszár,
- d) nyomásszabályozó,
- e) biztonsági lefúvató szelep,
- f) kézi lefúvató vezeték, és
- g) elzáró szerelvény.

A nyomásszabályozó utáni csővezeték-szakaszba a lefúvatandó mennyiség figyelembevételével méretezett biztonsági lefúvató szelep, kézi lefúvató vezeték és kalibrált nyomásregisztráló műszer csatlakozzon. Az ipari gáznyomás-szabályozó állomáson a biztonságos és gazdaságos üzemeltetéshez szükséges mennyiségű és minőségű szerelvényt, mérőeszközt is fel kell szerelni. A szerelvényeket az előforduló negatív hőmérsékletek figyelembevételével kell megválasztani.

Az ipari gáznyomás-szabályozó állomás gázt tartalmazó részegységei gázzal érintkező belső felületének a gáz vegyi hatásaival szemben, külső felületének a mechanikai, vegyi és hőhatásokkal, továbbá a korrózióval szemben ellenállónak kell lennie.

Az elzáró szerelvény kialakítását úgy kell megtervezni, hogy egyértelműen megkülönböztethető legyen a nyitott vagy zárt helyzetük, vagy a nyitott vagy zárt helyzetet táblával kell jelezni.

A szűrő beépített helyzetében történő tisztíthatóságát biztosítani kell.

3.2.6.2.6. A nyomáshatároló rendszerekre vonatkozó követelmények

Az ipari gáznyomás-szabályozó állomást a szabályozott oldali nyomás beállított értéken való tartása céljából nyomáshatároló biztonsági rendszerrel kell felszerelni az alábbi pontban meghatározott követelmények alapján.

- *Nincs szükség biztonsági rendszerre,
ha a $MOP_{bemenő\ oldali} \leq MIP_{kimenő\ oldali}$ vagy $MOP_{bemenő\ oldali} \leq 100\ mbar$,*
- *Önálló nyomáshatároló rendszert kell alkalmazni,
ha $MOP_{bemenő\ oldali} > MIP_{kimenő\ oldali}$,*
- *Önálló nyomáshatároló rendszert, és második berendezést kell alkalmazni,
ha $MOP_{bemenő\ oldali} - MOP_{kimenő\ oldali} > 16\ bar$ és $MOP_{bemenő\ oldali} > STP_{kimenő\ oldali}$*

Az ipari gáznyomás-szabályozó állomás biztonsági gyorszárának felső zárási nyomását és a biztonsági lefúvató nyitási nyomását úgy kell megtervezni és az üzembe helyezéskor beállítani, hogy a megengedett felső érték elérésekor először a gyorszár zárjon, majd a beállított nyitónyomás esetén nyisson a lefúvató szelep. A biztonsági lefúvató vezetékek átmérőjének legfeljebb DN 50 méretűnek kell lennie.

Az fejezetben felsorolt feltételektől eltérő kivitelű gáznyomás-szabályozó állomás robbanásveszélyes zónáit a tervező egyedileg határozza.

3.2.6.2.7. Zajsabályozás, zajsztint

A nyomásszabályozó állomást úgy kell kialakítani, hogy az feleljen meg a vonatkozó rendeletnek [a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet] is.

3.2.6.2.8. Szellőzés

A zárt térben – épületben, lemezszekrényben, föld alatt (földalatti elhelyezéshez a földgázelosztó külön engedélye szükséges) – elhelyezett gáznyomás-szabályozó állomás helyiségét nyílásokon keresztül közvetlenül a nyílt légtér felé szellőztetni kell. A szellőzőnyílások teljes szabad keresztmetszete legalább akkora legyen, mint a padló felület 1%-a. A hatásos szellőzés érdekében alsó és felső szellőzőket kell beépíteni lehetőség szerint a helyiség egymással szemközti szabad falába. Az aknában (föld alatt) elhelyezett nyomásszabályozó állomások szellőzőnyílásait vagy az egymással szembeni sarkokon, vagy a kiemelt akna fedlap szegélyét kísérő körbefutó réssel, vagy szellőző vezetékkel kell biztosítani. A szellőzést úgy kell méretezni, hogy az legalább a helyiség térfogatának óránkénti ötszöröse legyen.

3.2.6.2.8.1 Szellőzővezetékek kialakítása

A szellőző vezetéket úgy kell kialakítani, hogy annak szabadtéri végződése csapadéktól védve legyen.

A meghatározott célú szellőzővezetéseket és a nyomásmentesítő vezetéseket nem szabad egy fejsőben egyesíteni a lefúvató vezetékekkel.

3.2.6.2.9. A gáznyomás-szabályozó állomások villamos berendezéseivel szemben támasztott követelmények

Gáznyomás-szabályozó állomás területén belül csak olyan villamos berendezés helyezhető el, amely legalább a 2-es zónának megfelelő védelemmel rendelkezik.

A robbanásveszélyes zónákat a technológiai utasítás „Ipari nyomásszabályozó állomások robbanásveszélyes zónáinak meghatározása” pontja és a 7.2. szakasz szerint kell meghatározni. Az alkalmazni kívánt villamos gyártmányokat az MSZ 60079-14:2014 [Robbanóképes közegek. 14. rész: Villamos berendezések tervezése, kiválasztása és szerelése (IEC 60079-14:2013).] szabvány, vagy azzal egyenértékű műszaki megoldás szerint kell megválasztani.

3.2.6.2.10. Villám- és érintésvédelem

A kiviteli tervdokumentációban külön tervejezetben kell meghatározni az alábbiakat:

- A villámvédelem megoldását Országos Tűzvédelmi Szabályzat; [MSZ EN 62305 Épületek villámvédelme szabványsorozat], amelyet csak arra jogosultsággal rendelkező **tervező** tervezhet,
- az érintésvédelem megoldását [MSZ 2364:1997 Épületek villamos berendezéseinek létesítése szabványsorozat] kábelek és villamos vezetékek túlfeszültség elleni védelmét;
- elektronikus készülékek esetén a túlfeszültség elleni finomvédelmi egységekkel történő kiegészítést;
- a villamosan vezető részegységek villamos összekötését és a földelő vezetékhez történő csatlakoztatását;
- a villamos energiaforrás földelése, a műszerek földelése és a katódos védelem rendszere közötti kölcsönhatás kizárását.

3.2.6.2.11. Az állomások tűzvédelme

Az állomás tűzvédelmét a vonatkozó előírások [Országos Tűzvédelmi Szabályzat; MSZ EN 1775:2008 Gázellátás. Fogyasztói gázvezetékek. Legnagyobb üzemi nyomás ≤ 5 bar. Műszaki előírások szabvány] szerint kell kialakítani.

3.2.6.2.12. Katódos védelem és villamos szigetelés

A csővezetékek katódos védelme esetén gondoskodni kell a nyomásszabályozó állomás bemenő- és kimenőoldali csővezetékeinek villamos leválasztásáról.

3.2.6.2.13. A gáznyomás-szabályozó és gázmérő állomásra vonatkozó sajátos követelmények

A tervező a gázmérő csatlakozását, névleges teljesítményét és típusát, valamint a gáznyomás-szabályozó típusát és annak üzemvitel szempontjából szükséges szerelvényezését és védelmét, a csatlakozóvezeték üzembe helyezési munkáinak feltételeit a területi földgázelosztó által szabályozott módon előzetesen egyeztetni köteles.

Az egyesített nyomásszabályozó és mérőállomásokra az MSZ EN 1776:2016 [Gázellátó rendszerek. Földgáz mérő állomások. Műszaki követelmények.] szabvány, vagy azzal egyenértékű műszaki megoldás szerinti kiegészítő követelményeket kell alkalmazni.

3.2.6.2.14. Ipari nyomásszabályozó állomások robbanásveszélyes zónáinak meghatározása
A **tervezőnek** a nyomásszabályozó állomások tervezésekor az MSZ EN 60079-10 szabványsorozat [Villamos gyártmányok robbanóképes gázközegekben. A robbanásveszélyes térségek besorolása.] szabvány vagy azzal egyenértékű műszaki előírás alapján olyan műszaki megoldást kell alkalmazni, hogy normál üzemben robbanóképes légtér ne alakulhasson ki. E szabvány nem vonatkozik azokra az esetekre, amikor a robbanásveszélyt üzemzavar (pl.: csővezeték törése) okozza.

A nyomásszabályozó állomás normál üzemi körülmények között zárt rendszert képez. Környezetét nem veszélyezteti.

A nyomásszabályozó állomás biztonsági gyorszárának felső zárási nyomását és a biztonsági lefúvató nyitási nyomását úgy kell megtervezni és az üzembe helyezéskor beállítani, hogy a megengedett felső érték elérésekor először a gyorszár zárjon, majd a beállított nyitónyomás esetén nyisson a lefúvató szelep. A biztonsági lefúvató vezetékek átmérője legfeljebb DN 50 legyen.

A felsorolt feltételektől eltérő kivitelű nyomásszabályozó állomások robbanásveszélyes zónáit egyedileg kell meghatározni.

3.2.6.2.14.1 A kibocsátó forrásokat elhelyezkedésük alapján zárt téri vagy szabad téri csoportba kell sorolni.

3.2.6.2.14.2. Zárt térben található kibocsátó források zónabesorolása

Normál üzemben a nyomásszabályozó állomás gépészeti berendezésein gázszivárgás, vagy gázkibocsátás nem fordulhat elő. Zárt téri kibocsátó források a szekrény belsejében lévő oldható csőkötések és impulzuscső szerelvények lehetnek.

A gáznyomás-szabályozó állomás belső tere 2-es zónának minősül.

3.2.6.2.14.3. A szellőzés fokozatai

A szellőzés fokozata „közepes” lehet, a gázkoncentráció a zónahatáron kívül folyamatos kibocsátás esetében is az ARH 20 %-a alatt van, és a kibocsátás megszűnése után nem maradhat fenn robbanóképes gázkezege.

3.2.6.2.14.4. A szellőzés típusa „természetes szellőzés” legyen.

- a) Szellőző felületek nagysága a zárt tér alapterületének legalább 1 %-a legyen.
- b) A szellőzőknek a zárt tér teljes mértékű átszellőzését biztosítani kell.
- c) A teljes szellőző keresztmetszet felét a levegőnél kisebb sűrűségű gáz esetén a kitevő szellőzőfelületet a zárt tér alsó szintjén, míg a másik felét a zárt tér felső szintjén kell elhelyezni, a levegőnél nagyobb sűrűségű gáz esetén mindkét szellőzőfelületet a zárt tér alsó szintjén kell kialakítani.
- d) A szellőzőnyílás(oka)t normál üzemben nem hagyhatja el az ARH 20 %-ánál magasabb koncentrációjú gázkezege.

3.2.6.2.14.5. A szellőzés üzembiztonsága

A szellőzést úgy kell megtervezni, hogy az folyamatosan üzemeljen.

Földalatti aknába telepített nyomásszabályozó állomás esetén a nyitható akna fedlapja és az akna pereme között körbefutó rést, vagy szellőzővezetékét kell kialakítani a szellőzés biztosítására.

Földbe süllyesztett kombinált gáznyomás-szabályozó állomás esetén a szellőzés megfelelőségét a **tervezőnek** számítással kell igazolnia.

3.2.6.2.14.6. A gáznyomás-szabályozó állomások elárasztási zóna típusa

A gáznyomás-szabályozó állomások elárasztási zóna típusa 2-es zóna legyen.

A gáznyomás-szabályozó állomás rendszeres karbantartását a gyártó előírásaiban meghatározott rendszerességgel el kell végezni.

3.2.6.2.14.7. Az elárasztási zóna kiterjedése

Az elárasztási zóna kiterjedése nem lehet nagyobb, mint a gépészeti berendezéseket magába foglaló zárt és természetes szellőzéssel rendelkező légtér.

„Közepes” szellőzés mellett a zárt teret 2-es zónába kell sorolni.

A szellőzőnyílások környezetében normál üzemi állapotban robbanásveszélyes zóna nem alakulhat ki.

Csak gáz kiáramlással járó üzemzavar, vagy karbantartás esetén értelmezhető a fennmaradási idő.

3.2.6.2.14.8. Az állomások szabadtéri környezetének besorolása

- a) Kibocsátó források

Normál üzemben a nyílt térben lévő szerelvények és kötéseik üzemszerűen gáztömörek legyenek, a körülöttük lévő térben robbanóképes gázközeg nem fordulhat elő. A lefúvató működését üzemszerű állapotnak, nem normál üzemi körülménynek kell tekinteni. Szabadtéri kibocsátó forrásnak kell tekinteni a nyomásszabályozó állomás lefúvató vezetékének a szabad térbe kivezetett végét.

b) Az elárasztási zóna kiterjedése


A zóna kiterjedését és méretét a 3.5. sz. táblázatban megadott kibocsátási mértékek szerint kell meghatározni. A zóna méreteket a 3.6. sz. ábra alapján kell értelmezni.

Amennyiben a lefúvató kibocsátási értékei nem egyeznek a táblázat gázkibocsátási értékeivel, úgy a hozzá legközelebb eső eggyel nagyobb gázkibocsátási értéket és az ehhez tartozó zónaméreteket kell alkalmazni.

A lefúvató kibocsátott gáz tömegáram és a lefúvató cső méretének függvényében a robbanásveszélyes zóna méretei a 3.5. sz. táblázatban és a 3.6. sz. ábrán láthatók.

	A	B	C	D	E	F
1.	Lefúvató vezeték körüli robbanásveszélyes zóna méretei					
2.	Biztonsági lefúvató max. gázkibocsátása [kg/s]	Lefúvató cső átmérője a kilépési helynél				Henger alakú zónarész magassága: H [m]
3.		DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	
4.	Henger alakú zónarész sugara: R					
5.	0,005	1,8	2,2	2,5	3	7,2
6.	0,01	1,8	2,2	2,5	3	9,1
7.	0,02	1,8	2,1	2,5	3	11,4
8.	0,04	2,3	2,3	2,4	3	14,4
9.	0,08	2,8	2,8	2,8	2,9	18,1
10.	Kibocsátási pont alatti zónarész sugara: r_1 [m]	1	1,2	1,4	1,6	-

3.5. sz. táblázat

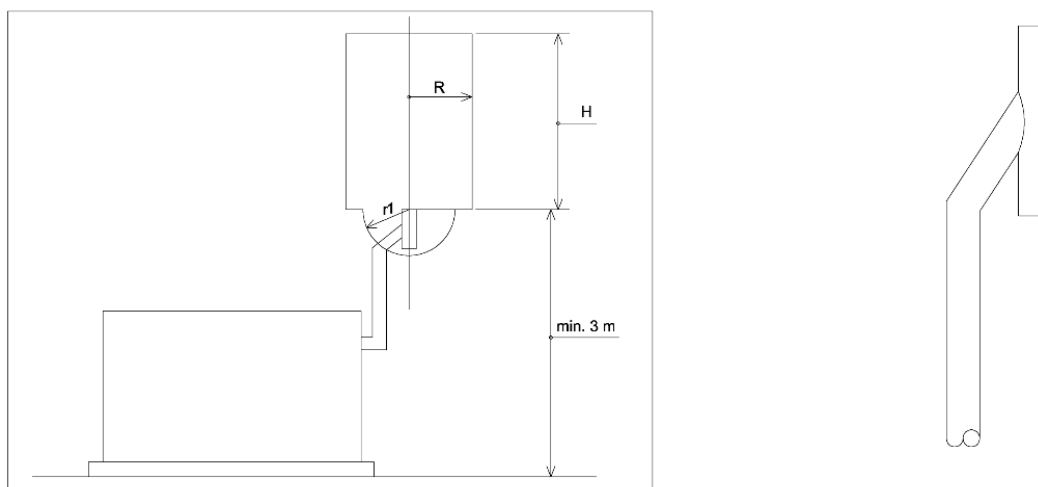

3.6. sz. ábra

A nyomásszabályozó állomás lefúvató csőve körül kialakuló robbanásveszélyes zóna méretei és a lefúvató cső kialakítása

A zónaméreteket és a lefúvató jellegét úgy kell kialakítani, hogy a lefúvató vezeték végén ne legyen olyan szerelvény elhelyezve, amely a függőlegesen felfele irányuló kiáramlást akadályozná. A kiáramlási pont magassága a környező térszinttől legalább 3 m magasan legyen. A lefúvató vezeték végződésének kialakítása a 3.6. sz. ábra szerinti legyen.

c) Gáznyomás-szabályozó állomás besoroláshoz szükséges dokumentáció

Gáznyomás-szabályozó állomás robbanásveszélyes térségének meghatározását és besorolását olyan személynek kell végeznie, aki ismeri az éghető anyagok tulajdonságainak szerepét és jelentőségét, ismeri a technológiai folyamatot és berendezéseket, és kapcsolatban áll a biztonságtechnikai, villamos, gépész és más szakképzett műszaki személyzettel.

A besorolást végző személynek az Országos Képzési Jegyzék alapján rendelkeznie kell az egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről szóló rendelet szerinti robbanásbiztos műszaki vezetői szaktanfolyami végzettséggel.

A térség-besorolási folyamat során a lépéseket dokumentálni kell.

Meg kell adni:

- a) az éghető anyagok tulajdonságait a 3.6. sz. táblázat szerinti adatlap felhasználásával, és
- b) a kibocsátó források jegyzékét.

A térség-besorolási dokumentumnak tartalmaznia kell az alaprajzokat és homlokzatrajzokat, melyek mutatják a zónák típusát és kiterjedését.

A robbanásveszélyes zónák kiterjedésére a következő szimbólumokat kell alkalmazni:



„0”-ás zóna



„1”-es zóna



„2”-es zóna

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Éghető anyag						
2.	Megnevezés	Összetétel	Lobbanáspont	Sűrűség kg/m ³	ARH	Relatív sűrűség	Gyulladási hőmérséklet
3.	Földgáz (metán)	CH ₄	< 0 [°C]	0,033	5 [v/v %]	0,6	> 300 [°C]

3.6. sz. táblázat

3.2.6.3 A gáznyomás-szabályozó állomásba telepített folyamatvezérlő állomások kialakítására vonatkozó követelmények

Az állandó vagy tartósan telepített folyamatvezérlő állomást úgy kell kialakítani, hogy működőképessége még gázömléssel járó üzemzavar esetén is fennmaradjon.

3.2.6.4 A gáznyomás-szabályozó állomás üzembe helyezése előtti nyomáspróbára vonatkozó követelmények

A kivitelező a nyomáspróbát az ipari gáznyomás-szabályozó állomás összeszerelt technológiai rendszerén végzi el.

A gyártó által összeszerelt, szilárdsági nyomáspróbával és tömörségi próbával vizsgált gáznyomás-szabályozó állomás technológiai rendszerét a felállítás helyén üzembe helyezés előtt tömörségi próbának kell alávetni.

3.2.6.5 A gáznyomás-szabályozó állomás üzembe helyezésével kapcsolatos követelmények

A berendezéseket, szerelvényeket a gyártóművi előírások szerint kell üzembe helyezni.

Csak a kiviteli tervnek megfelelő ipari gáznyomás-szabályozó állomás helyezhető üzembe.

Az üzembe helyezés során beszabályozási adatlapon kell rögzíteni az ipari gáznyomás-szabályozó állomás működését jellemző valamennyi műszaki-biztonsági jellemzőt.

3.2.7. A gázmérőkre vonatkozó követelmények

Új felhasználási hely létesítése esetén a gázmérőt a telekhatáron, illetve annak közelében, vagy az épület bármikor hozzáférhető helyiségébe kell tervezni és szerelni. Új mérőhely kialakításakor csak kétcsonkú gázmérő létesíthető. Mindeközben törekedni kell arra, hogy a magánterületen lévő méretlen csatlakozóvezeték hossza minimális legyen, és – lakossági fogyasztók mérőinél – a leolvasás és a gázmérő környezetének ellenőrzése az ügyfél jelenléte és zavarása nélkül megvalósítható legyen.

Meglevő felhasználói rendszer átalakítása során ezen elv betartására törekedni kell, amennyiben ezen követelmény nem tartható be, akkor azt a tervdokumentációban (műszaki leírásban) indokolnia kell a tervezőnek.

Földgázelosztói tervfelülvizsgálatra kötelezett átalakítások - továbbá mérőmozgással járó szerelési tevékenység - során a meglévő egycsonkú gázmérő helyére kétcsonkú gázmérőt kell felszerelni az alábbiak betartásával

- a) ha az előírt 250 mm csonktávú gázmérő nem szerelhető helyigény, vagy egyéb helyszíni sajátosság miatt, akkor a 110 mm csonktávú gázmérőt kell felszerelni,
- b) ha a 110-es csonktávú gázmérő sem szerelhető fel, és azt a tervező a helyszíni szemle alapján tett nyilatkozatával megerősíti és fotóval dokumentálja, akkor és csak akkor maradhat az egycsonkú gázmérő.

Gázmérők párhuzamos kötése (teljesítménynövelési célból) nem engedélyezett. Párhuzamos mérőkör kizárólag olyan fogyasztási helyeken alkalmazható ahol a (pl. „téli-nyári”) legkisebb és legnagyobb teljesítmény mérésére megfelelő átfogású gázmérő nem biztosítható.

A tervezett gázterhelésnek megfelelő gázmérési rendszert jelen technológiai utasítás 10.3. sz. *melléklete Gázmérési rendszerek kiválasztása című fejezet* szerint kell meghatározni.

A gázmérő elé (mérőkötésébe) elzáró szerelvény beépítése kötelező max 1,6 m. magasságban. (Mérőkötés sem lehet 1,6 m-nél magasabban.)

A gázmérő megközelíthetőségének (leolvasás, szerelés stb.) érdekében a leolvasás irányából legalább 0,8 m helyet kell biztosítani. A gázmérőt úgy kell felszerelni, hogy a számlálószerkezete a megközelíthetőségi irányból leolvasható legyen.

Az fogyasztói főelzárótt úgy kell beépíteni, hogy vele a gázmérő és a felhasználói berendezés(ek) is kizárható(k) legyen(ek) létra, vagy egyéb más segédeszköz nélkül. Az elzáró szerelvény (és mérőkötés) feletti – méretlen és mért – csőszakaszok között potenciál kiegyenlítő átkötést kell létesíteni min. 4 mm² keresztmetszetű zöld-sárga színű szigeteléssel ellátott réz huzallal. Nem kell ilyen átkötés a gyárilag előgyártott szerelőlapos gázmérőkötés esetén, ahol

az átkötést a szerelőlap biztosítja.

A 10 m³/h névleges (G10) teljesítmény alatti gázmérők esetén a csatlakozóvezeték felújítása, javítása során át kell átalakítani, ha az indokolatlanul több méretű idomot és a szükségesnél több szerelvényt tartalmaz.

A 10 m³/h névleges (G10) teljesítmény feletti gázmérőkhöz kerülő vezeték létesítéséhez és alkalmazásához (tervezéséhez, beépítéséhez, műszaki biztonsági ellenőrzéshez) társaságaink nem járulnak hozzá, kivétel az alábbi esetekben:

- a. DN 150 méretű vezetékbe épített, 400 m³/h és annál nagyobb névleges kapacitású (térfogatáramú) forgódugattyús vagy turbinás gázmérők.
- b. A földgázt technológiai célokra felhasználó fogyasztók, ha a gázmérő névleges kapacitása nagyobb, mint 100 m³/h. A kerülővezeték kialakításának létjogosultságát a tervezőnek a műszaki leírásban indokolnia kell.
- c. Lakossági távfűtés, energiatermelés:
 - távfűtőművek telephelyei, hőerőművek.
- d. Közszolgáltatások:
 - bölcsődék, óvodák, általános iskolák, általános iskolák kollégiumai,
 - középiskolák, főiskolák, egyetemek, illetve ezek kollégiumai.
 - rendelőintézetek, kórházak, egyéb egészségügyi intézmények.
 - NKM telephelyek.
- e. Közigazgatás:
 - minisztériumok felhasználási helyei,
 - katasztrófavédelem felhasználási helyei,
- f. Követségek.

A fenti esetekben a meglévő kerülővezetékek nem szüntethetők meg.

A fent felsorolt esetekben új mérőhely létesítése során a mérőkötést kerülővezetékkel kell tervezni és kivitelezni.

Amennyiben a mérőkötésben mérőkerülő vezeték van beépítve, akkor annak záró szerelvényénél blind lemezt vagy tele tárcsát kell beépíteni. A kerülővel nem rendelkező, meghibásodott forgódugattyús és turbinás mérőknél, ha csere gázmérő nem áll rendelkezésre, akkor mérőkötésbe mérőpasszdarabot kell beépíteni, amit a mérőszekrényben kell tárolni.

Az almérőn létrejövő nyomáscsökkenést a tervezés során figyelembe kell venni. Az almérő az

elszámolási célú gázmérőtől megkülönböztethető legyen (Pl. pirosra kell festeni).

Almérő beépítésének feltételei:

- Almérő beépítésekor minden esetben az elszámolási célú gázmérőkre előírt mérőkötéseket kell alkalmazni. A kerülő vezetékben lehet elzáró szerelvény is.
- Műszaki-biztonsági szempontból az almérők elhelyezése feleljen meg a gázmérőkre előírt követelményeknek.

3.2.7.1. A legfeljebb 100 m³/h névleges együttes térfogatáramú membrános gázmérők elhelyezésének követelményei

3.2.7.1.1. Általános követelmények

140 kW-nál nagyobb együttes hőterhelésű gázfogyasztó készülékek helyiségbe és 0,4 kV-nál nagyobb feszültségű villamos berendezéseket tartalmazó helyiségbe a gázgépészeti berendezések gázmérő és gáznyomás-szabályozó helyiségeit kivéve gázmérő nem szerelhető.

A gázmérő és a legközelebbi gázfogyasztó készülék közötti vízszintes vetületben mért távolságnak legalább 1 m-nek kell lennie. Ez a távolság beépített fallal 0,5 m-ig csökkenthető.


A gázmérő legközelebbi éle és füstcső, melegvíz vagy gőz (fűtési) vezeték legközelebbi alkotója közötti távolságnak legalább 0,5 méternek kell lennie.

Gázmérő könnyen éghető falszerkezetre, éghető vagy hőre lágyuló burkolatú falra nem szerelhető.

A 6 m³/h névleges teljesítményűnél nagyobb gázmérő belépő és kilépő oldalán elzáró szerelvényt kell beépíteni.

Középnomású gáznyomás-szabályozóról ellátott membrános gázmérő épületen belül csak akkor helyezhető el, ha a gáznyomás-szabályozó kétfokozatú.

Nagy-középnomású gáznyomás-szabályozóról ellátott membrános gázmérő épületben nem helyezhető el.

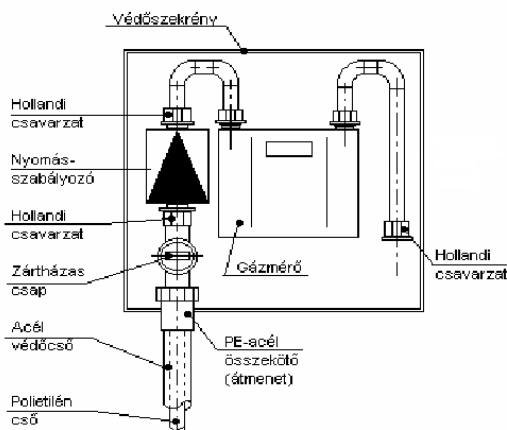

3.7. sz. ábra

A házi nyomásszabályozó és a gázmérő együttes szerelése

Ha a házi gáznyomás-szabályozó és a legfeljebb 6 m³/h névleges teljesítményű gázmérő közvetlenül, együtt kerül elhelyezésre, akkor elegendő a gáznyomás-szabályozó előtt közvetlenül elhelyezett elzáró szerelvény beépítése. (3.7. sz. ábra).

Gázmérőt szabadban, külső falon mechanikai és káros hőhatás elleni védelem biztosításával kell felszerelni.

Ha a gázmérőt külső falra, lépcsőházban, közös használatú térben szerelik fel, akkor azt zárható ajtójú fülkében vagy szekrényben kell elhelyezni.

Gázmérő előtt 80 cm szabad kezelési távolságot kell biztosítani.

3.2.7.1.2. Gázmérők elhelyezése épületen kívül

A gázmérők szerelési helyigényének méreteit, a fülkék vagy szekrények méreteit és kivitelét az alábbiak szerint kell kialakítani.

Előkerti alépítmény (tartószerkezet) kialakításának főbb követelményei:

- Tartóoszlop 20x30x2 mm-es zártszelvényvel egyenértékű, vagy erősebb szilárdsági paraméterekkel rendelkezzen.
- Tartóoszlop korróziós hatásokkal szembeni védelemmel készüljön.
- PE cső felvezetési szakasza mindkét oldalon védőcsőbe kerüljön, amelynek ki és belépő csővége sorjázott legyen.

- Védőcső acélcsőből készül, felső vége a védőszelekreynen belülre, alsó vége min. 300 mm-re a talajfelszín alá nyúljon.
- Mindkét védőcső felső végére, a PE-acél összekötő részére, saját anyagából, tágítással fészkek készüljön.
- Mindkét védőcső talajszint alatti végéhez minimum 1.700 mm hosszú, perforátlan PVC, vagy PE dréncső csatlakozzon, a védőcsőre húzva, 50 mm nyúljon a talajszint fölé .
- Főelzáró szerelési magassága 0,4-1,2 m között legyen.
- A felépítmény szerelhető, stabil csatlakoztatására előkészített legyen.

Előkerti és fali felépítmény (szerelőlap + szelekrény) kialakításának főbb követelményei:

- Szerelőlap minden esetben fémlemezéből készüljön, a szerelvények stabil tartására.
- Felső kivezetésű mérőszelekrény csak akkor alkalmazható, ha a környezet káros hatásai a nyomásszabályozó, a gázmérő és egyéb szerkezeti elemek élettartamát hátrányosan nem befolyásolják
- Szelekrény alsó síkja terepszinttől min. 0,4m, max. 1,2 m lehet.
- Acéllemez szelekrény korrózióvédelme alapozás után zománctfestéssel, vagy porszórással legyen biztosított. Műanyag burkolat -20...+50 °C hőmérséklettartományban legyen alkalmas. Kizárólag UV-álló műanyag alkalmazható.
- Szelekreynen lévő nyíláson az 1"-os gömbcsap átférjen (csapfogantyú leszerelésével).
- Méretpontos kötéskialakítással a nyomásszabályozó és a gázmérő (ha van), továbbá a gázvezetési csővégek feszültségmentes csatlakoztathatósága legyen garantált.
- Oldható kötés, 5/4"-os hollandi anya legyen beépítve nyomásszabályozó elé és után, valamint a gázmérő kötés mindkét ágába.
- Házi és egyedi nyomásszabályozó kötéshossza L=166 mm
- Nyomásszabályozó és gázmérő csatlakoztatásához beépített csatlakozótoldal a bemenő ágon lehet menetes végű.
- Nyomásmérő csonkot csak az **NKM Földgázhálózat** által előírt helyeken, és csak a gázmérő utáni szakaszba szabad beépíteni.
- Gázmérő elhelyezésére alkalmas szelekreynek esetén, a mérő szerelhetősége biztosított legyen, gázmérő leolvasása ablakkal (nyílással), műanyag nézőkével legyen biztosított.
- Gázvezeték és a burkolat között közvetlen kapcsolat nem lehet.
- Burkolat egységesített kulccsal legyen nyitható-zárható.

- Szekrény átszellőzése ajtó körüli illesztési hézaggal, vagy perforációval biztosított legyen.
- Szerelőlap és annak alépítményhez rögzítése merev kialakítású legyen.

3.2.7.1.3. Membrános gázmérők elhelyezése pincében, alagsorban

Pincében, alagsorban membrános gázmérő akkor helyezhető el, ha teljesülnek a következő feltételek:

- a) a pince vagy annak a gázmérő elhelyezésére szolgáló helyisége vagy fülkéje nem korrózióveszélyes,*
- b) a pince talajvíz ellen szigeteléssel és szilárd padlóburkolattal rendelkezik,*
- c) a pince úrszelvénye legalább 1,7 × 0,8 m és*
- d) a pince átszellőzése biztosított.*

Több szinten át egymással összefüggő belső légteret képező helyiségben (több szintes lakások előszobája, belépője, közületek önálló belső feljárója, stb.) gázmérő elhelyezhető, amennyiben a felső szellőzési lehetőség biztosított.

Lépcsőházban szintenként a gázmérő az előírások szerinti – szellőzőnyílásokkal rendelkező – fülkében vagy szekrényben elhelyezhető.

3.2.7.1.4. Membrános gázmérők csoportos szerelése (lásd 10.3.6. sz. melléklet)

A gázmérők csoportos szerelése során biztosítani kell a következő a)-d) alpontban meghatározott feltételek teljesülését:

- a) a gázmérőket az épület közös használatú terében kell elhelyezni, oda a bejutás lehetőségét a nap bármely szakában biztosítani kell;*
- b) a szekrényeknek kulccsal zárhatóknak kell lenniük;*
- c) ha a gázmérő nem a felhasználási hely bejárata mellett, vagy azzal nem azonos szinten (emeleten) van, akkor a fogyasztói vezeték a felhasználási helyen belül az oda való belépés helyén, a gázfogyasztó készülék helyiségén kívül a mechanikai sérüléstől és az illetéktelen beavatkozástól védett elzáróval kell ellátni, amelynek magassága azonos a gázmérő csatlakozás magasságával; és*
- d) Ha a gázmérő lépcsőházban vagy azzal légtér összeköttetésben lévő folyosón, közös helyiségben kerül elhelyezésre, akkor a lépcsőház felső szintje nyitható*

nyílászáróval rendelkezzen.

3.2.7.2. A 100 m³/h-nál nagyobb névleges összteljesítményű membrános gázmérők elhelyezésének követelményei

Egy helyen telepített, 100 m³/h összes névleges teljesítményűnél nagyobb gázmérők elhelyezésére külön mérőhelyiséget kell létesíteni.

A 100 m³/h-nál nagyobb névleges teljesítményű membrános gázmérő gázfogyasztó készülékkel azonos helyiségben a szekunder mérésre alkalmazott turbinás-, forgódugattyús és mérőperemes gázmérőinek kivételével nem helyezhető el.

Egy helyen telepített, 100 m³/h összes névleges teljesítményűnél nagyobb gázmérő elhelyezésére külön mérőhelyiséget kell létesíteni.

A 100 m³/h összes névleges teljesítményűnél nagyobb gázmérő elhelyezése esetén a külön mérőhelyiséget épületben külső fal mentén úgy kell létesíteni, hogy a területi földgázelosztó által bármikor könnyen megközelíthető legyen.

A külön mérőhelyiség bejárata szabadból vagy az épület közös, jól szellőzött és mindenkor megközelíthető teréből nyíljon.

A külön mérőhelyiség bejáratánál figyelmeztető táblát kell elhelyezni, és 1 db 55A, 233B, C oltási teljesítményű tűzoltó készüléket kell a mérőhelyiség bejáratához közel, jól látható és hozzáférhető helyen falhoz rögzített állapotban készenlétben tartani.

A külön mérőhelyiséget szabad térrel úgy kell összeszellőztetni, hogy az alsó-felső vagy alsó-alsó szellőző együttes szabad keresztmetszete nagyobb legyen, mint a gázmérő helyiség alapterületének 1%-a. A szellőző alsó élének a külső szinttől legalább 400 mm-rel magasabbnak kell lennie. A szellőzőket más nyílászáróktól legalább 1 méter távolságra kell elhelyezni. A szellőzőt mechanikai védelemmel, legfeljebb 15 mm résszélességű, vagy lyukbőségű ráccsal, huzalhálóval vagy fix zsaluval kell ellátni.

A külön mérőhelyiség szellőztetésére csak önálló szellőzőkürtő, szellőzőcsatorna alkalmazható.

A külön mérőhelyiség kialakításánál szikrát adó vagy elektrosztatikus feltöltődést okozó anyag nem alkalmazható.

A külön mérőhelyiség légterének fűtése csak közvetett lehet. Közvetlen fűtésre csak robbanás biztos kivitelű zárt égésterű gázkályha használható, amelynek felületi hőmérséklete a 300 °C -

ot nem haladja meg és gyűjtőszerkezete a helyiségen kívül van.

A külön mérőhelyiség 140 kW egység-hőterhelés és 1400 kW együttes hőterhelés feletti hőtermelő berendezés helyiségével egymásba nyílóan nem létesíthető.

Ha a gázellátás külön gáznyomás-szabályozóról történik és a mérőhelyiség a primer oldali (közműre vagy távvezetékre csatlakozó) gáznyomás-szabályozókra előírt védőtávolságnál a gáznyomás-szabályozó állomáshoz közelebb vagy azzal együtt kerül telepítésre, akkor a mérőhelyiségre is az adott gáznyomás-szabályozó állomásra érvényes előírások vonatkoznak.

3.2.7.3. Gázmérő nélküli fogyasztás

3.2.7.3.1. Létesítés és műszaki biztonsági feltételek

Mérő nélküli fogyasztás esetén a csatlakozó- vagy a fogyasztói vezetékbe – a telekhatáron, illetőleg az épületen kívül a fogyasztói főelzárótól függetlenül – az épületbe, lakásba, bérleménybe történő belépés előtt (közös, hozzáférhető helyiségben) további, jogi zárral zárható elzáró szerelvényt is be kell építeni (ld. 7.8. a) sz. ábra), ha az átalánydíjas felhasználókat ellátó csatlakozóvezeték közös tulajdonú és használatú helyiségekben került elhelyezésre.

Fogyasztásmérő berendezés nélküli gázfogyasztás esetén a felhasználó a földgázt kizárólag gáztűzhelyen főzési és gázüzemű hűtőberendezéssel hűtési célokra használhatja. Az egyéb célú felhasználás (pl. fűtés) nem megengedett

3.2.7.4. A nem membrános gázmérők elhelyezése

A villámvédelem biztosításának szükségessége esetén annak terveit, csak ilyen feladatra jogosult **szaktervező** készítheti el. Gázmérő helyiségében tűzveszélyes tevékenység csak a gázmérő(k) és szerelvényezéseik teljes nyomás- és gázmentesítését követően végezhető az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzésére vonatkozó - Országos Tűzvédelmi Szabályzatban rögzített - szabályoknak megfelelően.

Az egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználók 10m³/h névleges teljesítményű gázmérőjét távadat-küldő eszközzel kell ellátni. A 100 m³/h feletti névleges teljesítményű gázmérőt PTZ korrekttal kell ellátni. A 100 mbar-nál nagyobb mérési nyomáson üzemelő 10 m³/h és a feletti forgódugattyús és turbinás gázmérőt PTZ korrekttal kell felszerelni.

A fentiek szerint szükséges eszközöket a felülvizsgálatra benyújtott terveken jelölni kell.

A távadat-küldő berendezés és a PTZ korrektor telepítését az elosztói engedélyes saját költségén végzi.

4. A GÁZFOGYASZTÓ KÉSZÜLÉKEK ELHELYEZÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI

Jelen fejezet AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2009/142/EK IRÁNYELVE (2009. november 30.) a gázüzemű berendezésekről (GAD), majd

- *AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/426 (2016. március 9.) a gáz halmazállapotú tüzelőanyag égetésével üzemelő berendezésekről és a 2009/142/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló rendeletének (GAR) hatálya alatt tanúsított és,*
- *a CEN/TR1749, valamint az ezt felváltó EN 1749 European standard for the classification of gas appliances according to the method of supplying combustion air and of evacuation of the combustion products (types) szabványban azonosított típusnak való megfelelésre történt hivatkozással*

forgalomba hozott gázfogyasztó készülékek elhelyezési követelményeit tartalmazza.

4.1. A tervezés, felszerelés és üzembe helyezés általános feltételei

4.1.1. A forgalomba hozás, felszerelés és üzembe helyezés feltétele

Csak olyan gázfogyasztó készülék telepíthető,

- a) amely rendelkezik CE megfelelési jelöléssel, EU-megfelelési nyilatkozattal,*
- b) amelyben közvetlen vagy közvetett rendeltetési országgént Magyarország (HU) nevesített, és*
- c) amely gázfogyasztó készülék gyári tanúsítványán feltüntetett egyik típusa megfelel a telepítés tervén, vagy az egyszerűsített készülékcsere bizonylaton feltüntetett változata szerinti egyetlen típusnak.*

A fentiekben meghatározott telepítési feltételek alkalmazandók az ismételten üzembe helyezésre kerülő használt vagy felújított, vagy magánforgalomban behozott gázfogyasztó készülékekre is.

A gázfogyasztó készülék vagy részegység magyarországi telepítése, karbantartása, használata azok magyarországi telepítéséhez magyar nyelven kiadott telepítési, karbantartási és használati előírásaiban foglaltak, és az egyszerűsített készülékcsere kivételével, kiviteli terv szerint történhet.

A gázfogyasztó készülék üzembe helyezésekor ellenőrizni kell a gázfogyasztó készülék típusának az EU-típusvizsgálati tanúsítványa szerinti típus-változatának azonosságát.

A szintetikus földgáz (SNG) közvetlen tüzeléstechnikai alkalmazása esetén a vezetékes földgázszolgáltatásban alkalmazott műszaki biztonsági előírásokon túlmenően a PB-gáz ellátásban alkalmazott műszaki biztonsági előírásokat is be kell tartani.

A csúcsfedező gáz (PSG) tüzeléstechnikai alkalmazása esetén, ha a földgáz keverési aránya legalább 70%, akkor a vezetékes földgáz-szolgáltatásban alkalmazott műszaki biztonsági előírásokat be kell tartani.

Ha a csúcsfedező gázban a bekevert földgáz aránya 70%-nál kisebb, akkor a vezetékes földgáz-szolgáltatásban alkalmazott műszaki biztonsági előírásokon túlmenően a PB-gáz ellátásban alkalmazott műszaki biztonsági előírásokat is be kell tartani.

A telepített gázfogyasztó készülék

- *tervköteles létesítés esetén feleljen meg a kiviteli tervben, gázfogyasztó készülék egyszerűsített eljárásban történő cseréje esetén a szerelési nyilatkozaton és a bejelentő lapon megadott típusnak,*
- *legyen azonosítható az EU-típusvizsgálati tanúsítványával és az EU Megfelelőségi Nyilatkozatával.*

A CEN/TR 1749 vagy az EN 1749 szabvány szerinti típusra való hivatkozással forgalomba hozott és azonosított gázfogyasztó készülék olyan elrendezés szerint telepíthető, amelynek telepítési körülményei megfelelnek a típus CEN/TR 1749 vagy EN 1749-ben közölt leírásával és a gyártó telepítésre vonatkozó előírásával, amelynek igazolása a tervező feladata.

4.1.2. A gázfogyasztó készülékek osztályozása

4.1.2.1. Az égéstermék-elvezetés és égési levegőellátás szempontjából:

- a) A1, A2, A3, B1, B2, B4, B5 típusú gázfogyasztó készülékek levegőellátása felállítási helyiség légteréből történik. A felállítási helyiségbe a gázfogyasztó készülék üzemeltetéséhez szükséges levegő mennyiségét az épület részét képező szerkezeteken keresztül vezetik.
- b) B3 típusú gázfogyasztó készülék részét képezi a helyiség légterén áthaladó égési levegő vezető szerkezetek, amelyek az égési levegőt a felállítási helyiségből veszik, annak a pontnak a közvetlen közelében, ahol az égéstermékek a gázfogyasztó készülék felállítási helyiségét elhagyják. Ettől a ponttól a tűztérhez égési levegőt vezető szerkezetek a gázfogyasztó készülék részét képezik, amelyek a felállítási helyiség irányából, teljesen körülvesszik a gázfogyasztó készülék égéstermék vezető tereit. A felállítási helyiségbe a gázfogyasztó készülék üzemeltetéséhez szükséges levegő mennyiségét az épület részét képező szerkezeteken keresztül vezetik.

- c) C1, C3, C5, C8, típusú gázfogyasztó készülékek az égési levegőt egy szabadban elhelyezendő égési levegő terminálon keresztül a szabadból veszik. Az égési levegő terminál, valamint a terminált és a gázfogyasztó készülék tűzterét összekötő égési levegőt vezető szerkezetek a gázfogyasztó készülék részét képezik.
- C2, C4, C9, típusú gázfogyasztó készülékek az égési levegőt egy épület részét képező épületszerkezeten keresztül a szabadból veszik. Az égési levegőt vezető épületszerkezethez csatlakoztatott és a felállítási helyiség légterén átvezető, a gázfogyasztó készülék tűzteréhez égési levegőt vezető szerkezetek a gázfogyasztó készülék részét képezik.
 - C7 típusú gázfogyasztó készülék az égési levegőt a gázfogyasztó készülék részét képező égési levegő vezető szerkezetein keresztül, egy átszellőzött padlástérből vesz.
 - A1, A2, A3 típusú gázfogyasztó készülékek égéstermékét a felállítási helyiség légterébe vezetik. A felállítási helyiség levegőjével keveredett égéstermék a helyiség természetes, vagy mesterséges szellőztetésével távozik a szabadba.
 - B1, B2, C6 típusú gázfogyasztó készüléket az épület épített vagy szerelt égéstermék-elvezető berendezéséhez kell csatlakoztatni. A felállítási helyiségen átvezető égéstermék-elvezető csövek nem képezik a gázfogyasztó készülék részét.
 - B4, B5, C1, C3, C5, C7, C9, típusú gázfogyasztó készülékek égéstermékét egy szabadban elhelyezendő égéstermék terminálon keresztül vezetik ki a szabadba. Az égéstermék terminál, valamint a terminált és a gázfogyasztó készülék tűzterét összekötő égéstermék elvezető szerkezetek a gázfogyasztó készülék részét képezik.
 - B3, C2, C4, C8, típusú gázfogyasztó készülékek részét képezik a felállítási helyiség légterén áthaladó égéstermék elvezető szerkezetek, amelyeket a gázfogyasztó készülékek felállítási helyiségét határoló falnál, az épület épített vagy szerelt égéstermék-elvezető berendezéséhez kell csatlakoztatni, amely a gázfogyasztó készülék égéstermékét a szabadba vezeti

4.1.2.2. A névleges hőterhelés szempontjából:

- a) legfeljebb 140 kW (egység) hőterhelésű gázfogyasztó készülékek, azaz
- legfeljebb 36 kW egység-hőterhelésű gázfogyasztó készülékek,
 - 36 kW-nál nagyobb, de legfeljebb 70 kW egység-hőterhelésű gázfogyasztó készülékek,
 - 70 kW-nál nagyobb, de legfeljebb 140 kW egység-hőterhelésű gázfogyasztó készülékek;
- b) 140 kW-nál nagyobb (egység) hőterhelésű gázfogyasztó készülékek.

4.1.2.3. Felhasználási terület szempontjából

- a) lakossági és kommunális célú felhasználás,
- b) ipari, technológiai vagy mezőgazdasági célú felhasználás.

4.2. A gázfogyasztó készülékek elhelyezésének általános feltételei

A gázfogyasztó készülék telepítési helyét a gázfogyasztó készülékhez mellékelt előírásokban megadott módon úgy kell megválasztani, hogy a gázfogyasztó készülék hozzáférhető, üzembiztosan kezelhető, javítható legyen.

Lakossági célú felhasználás esetében a gázfogyasztó készülék üzembiztos kezelhetőségét és a készülék elzáró szerelvény elzárhatóságát közvetlen eléréssel, segédeszköz nélkül kell biztosítani.

Nevelési, oktatási építményeknek a gyermekek, tanulók tartózkodására szolgáló helyiségében, terében gázfogyasztó készülék és kapcsolója, automatikája csak úgy alkalmazható, hogy ahhoz a gyermekek, tanulók ne férjenek hozzá.


Technológiai és ipari, vagy mezőgazdasági célú felhasználás esetében a gázfogyasztó készülék üzembiztos kezelését közvetett elérhetőséggel akkor lehet biztosítani, ha a gázfogyasztó készülék működését ellenőrizni lehet távvezérlő vagy más egyéb távfelügyeleti rendszer segítségével. Ebben az esetben a készülék elzáró szerelvény elzárhatóságát közvetlen eléréssel is biztosítani kell.

A gázfogyasztó készülék telepítési helyét úgy kell megválasztani, hogy a gázfogyasztó készülék hőszugárzásából származó hő ne károsítsa a környezetét.

Gépkocsi tárolására alkalmas helyiségben csak „C” típusú gázfogyasztó készülék telepíthető. A gépkocsi tárolására alkalmas helyiségekben elhelyezett gázfogyasztó készüléket mechanikus sérülések elleni védelemmel kell ellátni, elé hőre záró szerelvényt kell beépíteni.

Minden gázfogyasztó készülék előtt, ha erről a gyártó előírása másként nem rendelkezik, a kezelési irányból legalább 0,8 m szabad közlekedési, mozgási, kezelési lehetőséget adó teret kell biztosítani.

A gázfogyasztó készülék vagy készülékcsoport csatlakozásába, a fogyasztói vezetékbe kézi elzárót kell beépíteni. A kézi elzárókat minden esetben közvetlenül hozzáférhetően, a készülékkel azonos helyiségben, kezelhető magasságban, legfeljebb 1,6 m magasan kell elhelyezni. Ezt az előírást a magasban elhelyezett gázfogyasztó készülékekre is alkalmazni kell. Kézi elzáróként gázkonnektor is alkalmazható ld. 4.1. sz. ábra.

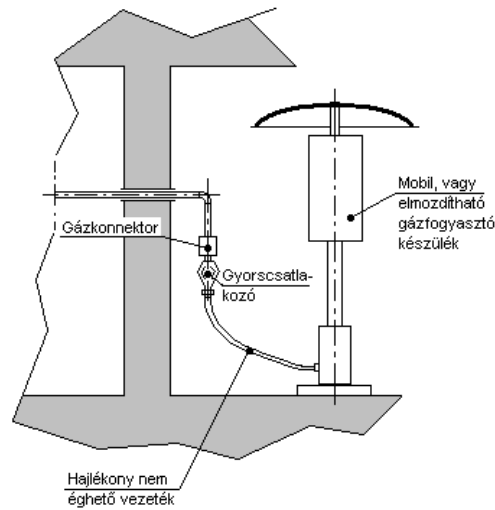


4.1. sz. ábra

Példa gázkonnektor alkalmazására

A gázfogyasztó készüléknek mechanikai feszültségektől mentesen kell csatlakoznia a fogyasztói vezetékhez. A készülék elzáró szerelvénye és a készülék közé beépíthető hajlékony vezeték. A hajlékony vezeték hossza legfeljebb 1,5 m lehet, kivéve a szabadban szerelt gázkonnektoros csatlakozást, melynek hossza legfeljebb 6 m lehet, és toldása nem megengedett.

Éghető anyagú hajlékony vezeték alkalmazása esetén hőhatásra záró szerelvényt kell a gázfogyasztó készülék elzáró szerelvénye és a hajlékony vezeték közé beépíteni. ld. 4.2. sz. ábra.

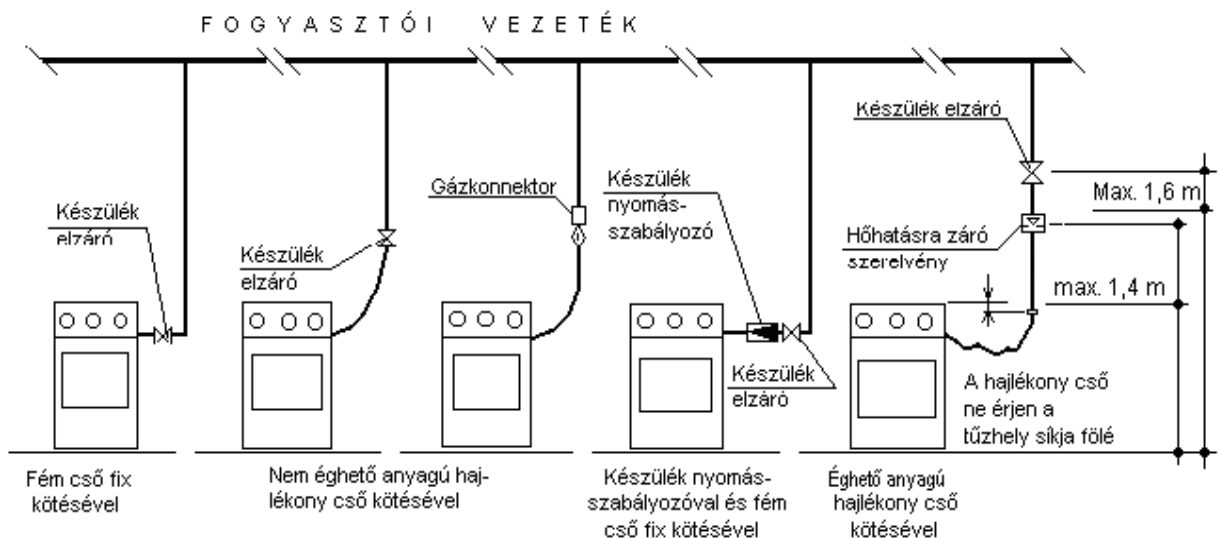

4.2. sz. ábra

Példa gázfogyasztó készülék elzáró elhelyezésére

Csak az a hajlékony vezeték (tömlő) építhető be, melyen egyértelműen jelölt a gyártó azonosító jele, a gyártmány típusneve, a csatlakozóméret, a névleges nyomás értéke és a gázipari alkalmasság. A gyártó részéről szavatolt élettartamot a hajlékony vezetékhez mellékelt megfelelőségi tanúsítványon a **gyártónak**, **forgalmazónak** fel kell tüntetni.

A hajlékony kötőelem szerelésekor a legkisebb hajlítási sugár a gyártó által megadott érték lehet.

Az éghető anyagú hajlékony vezeték nem szerelhető:

- a gázkészülék olyan hőhatás övezetébe (350 °C), ahol a hajlékony kötőelem elveszítheti tömörségét (például gáztűzhely sütője mögött)
- falhoronyban elvakolva
- a gáztűzhely nyílt égőtere fölé szerelt csaphoz

Helyhez kötött gázkészülékek bekötése hajlékony vezetékkel:

Konvektor bekötése esetében csak a fix fogyasztói vezeték végpontjával azonos oldalon lévő bekötés esetében helyezhető el hajlékony bekötés. Ha hosszabb hajlékony vezetékre van szükség, úgy a rögzítésről és a védelemről gondoskodni kell.

A nem helyhez kötött gázkészülékek bekötése, szerelvényei:

A nem helyhez kötött gázfogyasztó készülékek (hordozható teraszszugárzó, kerti grillsütő, háztartási szárítógép, ipari laboratóriumi készülékek) esetében, a fogyasztói vezeték fix végpontján gázkonnektort kell beépíteni, a készüléket hajlékony vezetékkel kell csatlakoztatni.

Műszaki adatok:

a csatlakoztatott gázkészülék névleges teljesítménye	max. 15 kW
működési hőmérséklettartomány	-20-+60°C
tárolási hőmérséklettartomány	-20-+80°C
névleges üzemi nyomás	max. 500 mbar

Csak az a gázkonnektor építhető be, amely tartalmaz hőhatásra záró, valamint csőtörésre, szakításra záró szerelvényt. A gázkonnektort szilárdan kell rögzíteni a falhoz.

Kültéri használat esetében csak a kettős falú acél hajlékony vezeték (lépésálló bevonattal) használható

Jelölés nélküli, sérült, megtört vagy szivárgó, lejárt élettartamú hajlékony vezetéket azonnal cserélni kell. A csere a felhasználó feladata.

Falra szerelt gázfogyasztó készüléket megfelelő módon rögzíteni kell és szükség szerint alátámasztani. A gázfogyasztó készülék elhelyezésére vonatkozóan a gyártó beépítésre vonatkozó előírásait is be kell tartani.

A gázfogyasztó készülék abban az esetben szerelhető kádhoz vagy zuhanyzóhoz 60 cm-nél kisebb vízszintes távolságban, ha a villamos részeinek védettsége megfelel az ilyen elhelyezés esetén várható hatásoknak és a készülék áramkörét legfeljebb 30 mA névleges kioldóáramú áram-védőkapcsolóval kell védeni. Az MSZ HD 60364-7-701:2007/A12 [Kisfeszültségű villamos berendezések. 7-701. rész: Különleges berendezésekre vagy helyekre vonatkozó követelmények. Helyiségek fürdőkáddal vagy zuhannyal (IEC 60364-7-701 módosítva)], az MSZ HD 60364-4-41:2018 [Kisfeszültségű villamos berendezések. 4-41. rész: Biztonság. Áramütés elleni védelem. (IEC 60364-4-41, módosítva)], az MSZ EN 60529:2015 [Villamos gyártmányok burkolatai által nyújtott védettségi fokozatok (IEC 529:1989)] szabvány vonatkozó követelményeinek megfelelő gázfogyasztó készülékeket úgy kell tekinteni, hogy megfelelnek e pont követelményeinek.

Cserépkályha égő csak merev falú fogyasztói vezetékkel köthető be.

PB-gáz üzemű gázfogyasztó készülék tervező által előírt többletfeltételek teljesítésével olyan helyiségekben is elhelyezhető és üzemeltethető,







- a) amelyek padlószintjei a külső terepszintnél mélyebbek,*
- b) amelyből annak padlószintjétől mélyebb szintű olyan helyiség nyílik, amelynek teljes levegőcseréje nem biztosított, vagy*
- c) amelyben akna, vízzár nélküli csatornaszem vagy pincelejárát van.*







Az Utasítás 4. fejezet 4.3. szakaszának megfelelő légellátás-szellőzés és égéstermék-elvezetés biztosítható legyen;

Az elhelyezésre és alkalmazásra vonatkozó gyártói műszaki biztonsági előírások betarthatók legyenek;

Robbanásveszélyes létesítményben, helyiségben gázfogyasztó készülék nem szerelhető fel.

A gázfogyasztó készülékek telepítésére vonatkozó ábrákon alkalmazott jelölések

	A	B
1.	Megnevezés	Szimbólum
2.	Gázégő szimbólum	
3.	Ventilátor szimbólum	
4.	Levegő-bevezető, levegő-kivezető (Nem része a gázfogyasztó készüléknek)	
5.	Égéstermék-elvezető	
5.	A gázfogyasztó készülék EU típusvizsgálati tanúsítványa szerinti részeit vékony fekete vonal jelzi.	
6.	A gázfogyasztó készülék levegő beszívására kialakított nyílásának helyét, és néhány típus esetén azt a pontot, ahol a levegő átmenetileg kilép a gázfogyasztó készülékből, kék kör és belsejében fehér mező, nem színes nyomtatásban fekete kör és belsejében fehér mező jelzi.	

	A	B
6.	A GAR hatálya alatt, az EN 1749 szabvány szerint azonosított típusra való hivatkozással forgalomba hozott gázfogyasztó készülék égéstermék kilépés céljára kialakított kivezetésének helyét piros pont, nem színes nyomtatásban fekete pont jelzi.	
7.	Az égési levegő és az égéstermék áramlási irányának jelölése.	
8.	Falszakasz felülnézetben.	
9.	Falszakasz oldalnézetben.	
10.	Égéstermék visszaáramlást megakadályozó szerkezet.	
11.	Épületszerkezet	

A CEN/TR 1749-ben és az EN 1749 szabványban közölt ábrák kizárólag a gázfogyasztó készülékek típusainak azonosítására alkalmasak.

- a) Abban az esetben, ha az ábrán azonos, közös (gyűjtő, vagy központi) rendszerű égéstermék-elvezetőhöz csatlakoztatva szerepel a második indexe szerinti 1-es és/vagy 2-es és/vagy a 3-as típusú gázfogyasztó készülék, akkor abból az ábra alapján nem következik, hogy csak a második indexében eltérő típusú gázfogyasztó készülékeknek az ilyen ábrák szerinti vegyes telepítése megengedett, ha a telepítés tervezője a

megfelelőséget igazolja.


- b) Közös, vagy gyűjtő rendszerű égéstermék-elvezetőhöz csatlakozó, első indexében azonos és a második indexében 2-es, vagy 3-as típusok vegyes telepítésének elvi akadálya nincs. A második indexében is azonos típusú gázfogyasztó készülék telepítése az ilyen ábrák szerint lehetséges akkor is, ha az ábrán vegyesen szerepel a második indexében 2-es és 3-as típusú gázfogyasztó készülék.

4.2.1. Az „A” típusú gázfogyasztó készülékek elhelyezésének sajátos feltételei

„A” típusú gázfogyasztó készülék konstrukciós kialakításának megfelelően az égési levegőt a felállítási helyiségéből nyeri. Az „A” típusú gázfogyasztó készülék a felállítás helyiségéből szabadba elvezető égéstermék-elvezetőhöz nem csatlakoztatható, a helyiségből az égéstermék szabadba vezető rendszer nem képezi sem részét, sem tartozékát.

A₁ típusú gázfogyasztó készülék


A természetes huzat elvén működő, tüztérrel ellátott, vagy tüztér nélküli A₁ típusú gázfogyasztó készüléket az 4.3. a. ábra szerinti elrendezési séma szerint kell telepíteni.



4.3.a. sz. ábra

A₂ típusú gázfogyasztó készülék

A tüztér utáni ventilátorral ellátott A₂ típusú gázfogyasztó készüléket a 4.3 b. ábra szerinti elrendezési séma szerint kell telepíteni.




4.3.b. sz. ábra

A₃ típusú gázfogyasztó készülék

A tüztér előtti ventilátorral ellátott A₃ típusú gázfogyasztó készülék a 4.3 c. ábrán adott

elrendezési séma szerint telepíthető.



4.3.c. sz. ábra

Általános előírások

Az „A” típusú, átfolyó rendszerű vízmelegítő vagy közvetlen kifolyásra, vagy csak azonos helyiségben lévő egy csapolóra, és csak időszakos melegvíz-vételi célra alkalmazható.

Az „A” típusú szerint telepített gázfogyasztó készülék nem helyezhető el a következő helyiségekben, és a gázfogyasztó készülék működéséhez szükséges légtérbővítés, szellőzőnyílás sem nyílhat a következő helyiségek egyikére sem:

- a) épületek huzamos tartózkodásra szolgáló és az azokkal légtér-összeköttetésben lévő helyiségeire,
- b) épületek testnevelés, sportolás céljára szolgáló helyiségeire,
- c) nevelési, oktatási építmények - legfeljebb 18 éves gyermekek, tanulók tartózkodására szolgáló - helyiségeire, a taneszköznek minősülő, valamint az épület ellátására szolgáló konyhai gázfogyasztó készülékek kivételével,
- d) közvetlen természetes szellőzés nélküli helyiségekre.

Az „A” típusú szerint telepített gázfogyasztó készülék elhelyezési tilalmak nem vonatkoznak a következő esetekre:

- a) a konyhában, vagy konyha, étkező, nappali rendeltetésű helyiségben elhelyezett tűzhelyre, ha a gázfogyasztó készülék égésbiztosítóval rendelkezik és a helyiség légellátása biztosított;
- b) ha a tűzhelyet, vízmelegítőt az időszakos használatú létesítmények vagy melléképítmények szabad légtérrel összeszellőztetett helyiségében helyezik el; vagy
- c) ha az égéstermék elvezetés nélküli gázfogyasztó készülék az alkalmazott technológiai rendszer része, a helyiségben külső térbe szellőző gépi elszívó berendezés üzemel és a helyiség levegő utánpótlása közvetlenül a szabadból

biztosított.

Burkolatlan égőjű gázfogyasztó készüléket 1,2 m-nél kisebb mellvédmagasságú, befelé nyíló, forgó ablakszárny alatt elhelyezni tilos.

Az éghető anyag és a gázfogyasztó készülék között olyan távolságot kell biztosítani, hogy az éghető anyag felületén a hő a gázfogyasztó készülék legnagyobb hőterhelésű üzeme esetén se okozzon károsodást. Ez a távolság 0,5 m-nél kisebb nem lehet. Ha ez nem biztosítható, akkor:

- a) a gázfogyasztó készülék oldalelemének magasságát meg nem haladó magasságú bútor esetében a gázfogyasztó készülék oldalelemének magasságáig,*
- b) a gázfogyasztó készülék oldalelemének magasságát meghaladó magasságú bútor esetében a gázfogyasztó készülék fölött legalább 0,5 m magasságig, a gázfogyasztó készülék oldaleleméhez képest 0,5 m-nél nem magasabb bútor esetében a bútor magasságáig*

hő ellen védő lemezt kell felszerelni.

Beépíthető kivitelű és gyárilag hőszigetelt, nem oldalsó égéstermék kivezetésű tűzhely bútor mellé közvetlenül is elhelyezhető, ha a gyártó előírásai ezt megengedik. A bútor magassága a tűzhely oldalelemének magasságát nem haladhatja meg.

Laboratóriumi, lángórzés nélküli gázfogyasztó készülék esetében a fogyasztói vezetékbe a laboratóriumon kívül közös elzáró szerelvényt kell beépíteni, amelyet iskola, tanintézet vagy idegen által is látogatott helyen illetéktelenek elől elzárva, védőszekrényben kell elhelyezni. Az üzemeltetőnek ennek kezelésére alkalmazottai közül kijelölt személyt kell megbíznia.

4.2.2. A „B” típusú, legfeljebb 140 kW együttes hőterhelésű gázfogyasztó készülékek elhelyezésének sajátos feltételei

4.2.2.1. A készülékek elhelyezésére vonatkozó általános előírások

Új felhasználói berendezés létesítése esetén, huzamos emberi tartózkodásra szolgáló helyiségekben és az azokkal légtér-összeköttetésben lévő helyiségekben B₁₁, B₁₂, B₁₃, B₂₁, B₃₁, B₄₁, B₄₂, B₄₃, B₅₁ típusú gázfogyasztó készülék nem helyezhető el, az alábbiak kivételével:

Új felhasználói berendezés létesítése esetén, huzamos emberi tartózkodásra szolgáló helyiségekre és az azokkal légtér-összeköttetésben lévő helyiségekre meghatározott

elhelyezési tilalom alól kivételt képez az az eset, amikor a gázfogyasztó készülék az alkalmazott gázfelhasználó technológiai rendszer része, és a felállítási helyiségben túlnyomásos szellőzés üzemel. Ez esetben a gázfogyasztó készülék üzemelését reteszelni kell a gépi szellőztetés működéséhez.

Huzamos emberi tartózkodásra szolgáló helyiségben és az azzal légtér-összeköttetésben lévő helyiségekben B_{14} , B_{22} , B_{23} , B_{32} , B_{33} , B_{44} , B_{52} , B_{53} típusú gázfogyasztó készülék abban az esetben helyezhető el, ha a gázfogyasztó készülék megfelelő légellátása a gázfogyasztó készülék teljes üzemi tartományában biztosított, továbbá a gázfogyasztó készülék üzeme más tüzelőberendezések üzemét, és egyéb készülék üzeme a gázfogyasztó készülék üzemét nem befolyásolja hátrányosan.

A műszaki biztonsági szabályzat hatálybalépését megelőzően telepített gázfogyasztó készülék esetében az utólag létesített gépi elszívó berendezést és egyéb, a légellátást befolyásoló nyomáscsökkenést okozó berendezést a gázfogyasztó készülék üzemével reteszelni kell, vagy a légellátás megfelelőségét tervezővel igazoltatni kell.

Nem huzamos emberi tartózkodásra szolgáló helyiségben és az azzal légtér-összeköttetésben lévő helyiségekben „B” típusú gázfogyasztó készülék az alábbi pontban meghatározott, az adott telepítési hely és telepítendő rendszer sajátosságaira vonatkozó feltételekkel helyezhető el.

- a) Nem huzamos emberi tartózkodásra szolgáló helyiségben és az azzal légtér-összeköttetésben lévő helyiségekben telepítendő „B” típusú gázfogyasztó készülék esetében az elhelyezési helyiség nem lehet belső terű.
- b) A „B” típusú gázfogyasztó készülék felállítási helyisége nem lehet légtér-összeköttetésben a hatályos kockázati osztályba sorolás szerint robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag tárolására, vagy feldolgozására szolgáló helyiségekkel.
- c) A B_{11} , B_{12} , B_{13} , B_{21} , B_{31} típusú természetes huzat vagy mesterséges szívás hatása alatt álló égéstermék-elvezetőhöz csatlakoztatott gázfogyasztó készülék, valamint a B_{41} , B_{42} , B_{43} és B_{51} típusú készülék az egyidejű üzemelést kizáró reteszelési feltételek teljesülése mellett helyezhető el, ha a felállítási helyiségben vagy a vele légtér-összeköttetésben lévő helyiségben szilárd- vagy olajtüzelésű, nyílt égésterű, égéstermék-elvezetőhöz csatlakoztatott hőtermelő berendezés, depresszió keltésére képes gépi berendezés, vagy B_{14} , B_{22} , B_{23} , B_{32} , B_{33} , B_{44} , B_{52} , B_{53} típusú gázfogyasztó készülék üzemel.
- d) Nem huzamos emberi tartózkodásra szolgáló helyiségben és az azzal légtér-összeköttetésben lévő helyiségekben telepítendő B_1 , B_2 , B_3 típusú gázfogyasztó készülékek az égéstermék-elvezetőhöz közvetlenül csatlakozzanak.
- e) Nem huzamos emberi tartózkodásra szolgáló helyiségben és az azzal légtér-összeköttetésben lévő helyiségekben telepítendő B_{14} , B_{22} , B_{23} , B_{32} , B_{33} , B_{44} , B_{52} , B_{53} típusú gázfogyasztó készülék egyidejű használatának lehetősége más

tüzelőanyaggal üzemelő tüzelőberendezéssel, a felállítási helyiségben nyomáscsökkenést előidéző más gépi berendezéssel vagy más berendezéssel abban az esetben engedhető meg, ha a tervező által számítással igazolt, hogy a gázfogyasztó készülék ventilátorának emelőmagassága a felhasználói berendezés bármely üzemi állapotában képes a felállítási helyiségből távozó égéstermék tömegáram megfelelő mértékét fenntartani, és a gázfogyasztó készülék által létrehozott depresszió az összenyitott légtérben üzemelő egyéb berendezések üzemét nem befolyásolhatja hátrányosan.

- f) Nem huzamos emberi tartózkodásra szolgáló helyiségben és az azzal légtér-összeköttetésben lévő helyiségekben telepítendő B_{11} , B_{12} , B_{13} , B_{21} , B_{31} típusú gázfogyasztó készülék csak olyan égéstermék-elvezetőhöz csatlakoztatható, amely a gázfogyasztó készülék égéstermék kilépésre szolgáló kivezetésére biztosítja az égéstermék maradéktalan elvezetéséhez szükséges huzatot. Új gázfogyasztó készülék telepítése esetén az égéstermék-elvezető által a gázfogyasztó készülék égéstermék kilépési helyére biztosítandó huzat mértékét a hő- és áramlástan mértezéshez a gázfogyasztó készülékhez csatolt dokumentáció alapján kell felvenni.

Ettől eltérni az alábbi a)-d) alpontok egyidejű teljesülése esetén lehet:

- a) az elszívó ventilátor nem a gázfogyasztó készülék felállítási helyiségében van,
- b) az elszívó ventilátor által megszívott helyiségben van egy szabadba nyíló nyílászáró, amelynél az elszívó ventilátor maximális szállításához m^3/h -nként legalább 10 cm^2 szabad keresztmetszet van,
- c) az elszívó ventilátor üzemeltetése reteszelten csak a nyitható nyílászáró b) alpont szerint számított szabad keresztmetszetet biztosító állásában lehetséges, és
- d) a gázfogyasztó készülék helyiségének levegőellátása biztosított.

A gázfogyasztó készülék leállítására reteszfeltételként akkor alkalmazható biztonsági kapcsoló, ha a gázfogyasztó készülék a kialakítása szerint alkalmas az együtt üzemelés megakadályozására minősített, automatikus működésű biztonsági kapcsoló beépítésére. A biztonsági kikapcsoló megfelelő és biztonságos működését a gázfogyasztó készülék gyártója által feljogosított szakszerviznek igazolnia kell.

A gyártó eltérő előírásának hiányában gázkályhát, fűtő- és vízmelegítő készüléket, kandallót, valamint a hővédő burkolattal nem rendelkező egyéb gázfogyasztó készüléket a bútortól, éghető tárgytól olyan távolságra kell elhelyezni, hogy az éghető tárgyakban károsodást, gyújtási veszélyt ne okozzon. Ez a távolság $0,5\text{ m}$ -nél kisebb nem lehet. Kisebb távolság esetén járulékos hő elleni védelmet kell alkalmazni.

Ha a gyártó előírása másként nem határozza meg,

a) a gázfogyasztó készülék és WC, piszoár vagy bidé közelebbi élei közötti távolság legalább 0,5 m lehet;

b) a falra szerelt gázfogyasztó készülék gáz csatlakozási magassága, illetve alsó élének magassága a padlószint felett 0,4-1,4 m között lehet;

c) sugárzóbetétes vagy burkolatlan égőjű fali fűtőkészülék alsó éle 0,5 m-nél nem lehet magasabban;

d) a gázfogyasztó készülékek fülkében vagy szekrényben, a gyártó előírásainak megfelelően helyezhetők el. Tömör, nem hálóval vagy ráccsal kialakított ajtószerkezet esetében a fülkére, vagy szekrényre egyenként legalább 400 cm² szabad felületű alsó-felső, PB-gáz esetén alsó-alsó szellőzőnyílást kell készíteni.

e) Oldalirányból kezelhető, vagy szerelhető gázfogyasztó készülék falsarokba való elhelyezése esetén a falsíktól a gyártó által előírt, a biztonságos kezeléshez szükséges távolságot kell tartani.

f) A fali fűtőkészülék gáz csatlakozási magassága, illetve alsó élének magassága a padlószint felett 0,2-1,0 m között lehet.

A tervezőnek biztosítania kell, hogy gyűjtő vagy központi rendszerű égéstermék-elvezetőből más gázfogyasztó készülékek égésterméke ne áramolhasson a felállítási helyiségbe a felállítási helyiségben lévő gázfogyasztó készüléken keresztül, vagy a gázfogyasztó készüléktől független égéstermék-elvezetőn keresztül, ha

a) a gázfogyasztó készülék teljes vagy részterhelésen üzemel, kikapcsolt, vagy készenléti állapotban van, vagy

b) a felállítási helyiségben üzemeltetett, depresszió keltésére alkalmas gépi berendezés üzemel.

4.2.2.2 „B” típusú gázfogyasztó készülék telepítésére vonatkozó speciális előírások

A „B” típusú gázfogyasztó készülék

a) égési levegő ellátása közvetlenül a gázfogyasztó készülék felállítási helyiségéből legyen biztosított,

b) égéstermék-elvezetőhöz csatlakozzon, vagy

c) a szabadban elhelyezett égéstermék kilépésre szolgáló kivezetése a gázfogyasztó készülék gyártójának, az MBSZ és jelen ajánlás előírásai szerint a szabadban legyen elhelyezve.

A közös (gyűjtő- vagy központi) rendszerű égéstermék-elvezetőhöz csatlakozó gázfogyasztó készülékek felállítási helyiségei összenyitott légterűek, kivéve, ha a tervező a helyiségek leválasztásáról gondoskodott, ideértve a helyiségek légterének a közös égéstermék-elvezetőn át megvalósuló összenyitásának lehetőségét is.

Abban az esetben, ha a „B” típusú gázfogyasztó készülék egy közös rendszerű égéstermék-elvezetőhöz csatlakozik, az égéstermék-elvezetőből égéstermék abban az esetben sem áramolhat a gázfogyasztó készülék felállítási helyiségének légterébe, ha a gázfogyasztó készülék kikapcsolt, készenléti, vagy legkisebb terhelési állapotban van, figyelembe véve a felállítási helyiség légterének nyomását befolyásolni képes egyéb berendezések hatásait is.

Számos alábbi elrendezés csak tartós emberei tartózkodásra nem szolgáló helyiségek esetén telepíthető.

A B₄ és B₅ típusú gázfogyasztó készülékek szabadba vezető égéstermék-elvezető részei, valamint a B₃ típusú gázfogyasztó készülék felállítási helyiségén átvezető levegőt bevezető eleme kizárólag a gázfogyasztó készülék részeként forgalomba hozott lehet.

Amennyiben a B₄, vagy B₅ típusú gázfogyasztó készülék égéstermék-elvezető tereit határoló elemei egy meglévő épületszerkezeti járatban kerülnek elhelyezésre, akkor gondoskodni kell arról, hogy a tervezett megoldás ne zavarja a szomszédos épületszerkezeti járatok meglévő feladatainak ellátását, a szomszédos járatok üzemeltetése ne befolyásolja kedvezőtlenül a tervezett megoldást.


B₁ típusú gázfogyasztó készülék:

Az égéstermék áramlás-biztosítóval ellátott B₁ típusú gázfogyasztó készülék egy természetes huzat elvén működő égéstermék-elvezetőhöz csatlakozik. A gázfogyasztó készülék égéstermék kivezetésétől az égéstermék-elvezetőt az annak részeként forgalomba hozott elemekből kell megtervezni. A helyszínen részegységekből készre szerelt égéstermék-elvezető feleljen meg a forgalomba hozatalára vonatkozó előírásnak.

Új B₁, típusú gázfogyasztó készülék telepítése a 4.4.4. a), vagy a 4.4.4. b), vagy a 4.4.4. c), vagy 4.4.5. c) vagy 4.4.5. d) ábrák szerint nem megengedett, de megengedett annak egyszerűsített eljárásban történő cseréje.

B₁₁ típusú gázfogyasztó készülék


A B₁₁ típusú gázfogyasztó készülék telepítése a 4.4.1., vagy a 4.4.4. a), vagy a 4.4.4. b), vagy a 4.4.4. c) ábrák szerint történik.

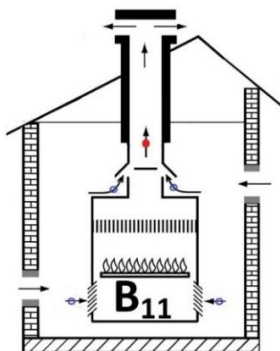

4.4.1. sz ábra

B₁₂ típusú gázfogyasztó készülék


A B₁₂ típusú gázfogyasztó készülék telepítése az 4.4.2., vagy a 4.4.4. a), vagy a 4.4.4. b), vagy a 4.4.4. c.) ábrák szerint történik.

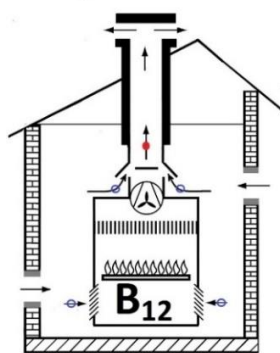


4.4.2. sz ábra

B₁₃ típusú gázfogyasztó készülék

A B₁₃ típusú gázfogyasztó készülék telepítése a 4.4.3., a 4.4.4. a), a 4.4.4. b) vagy a 4.4.4c) ábrák szerint történik.

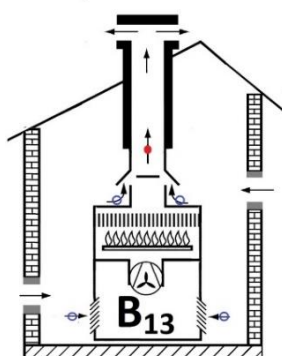


4.4.3. sz ábra

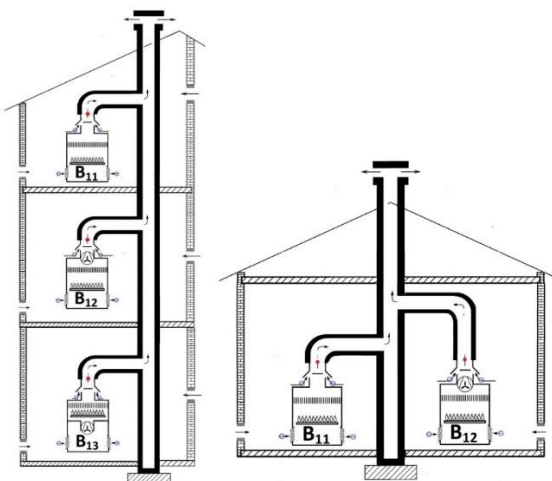

4.4.4.a) sz ábra


4.4.4.b) sz ábra

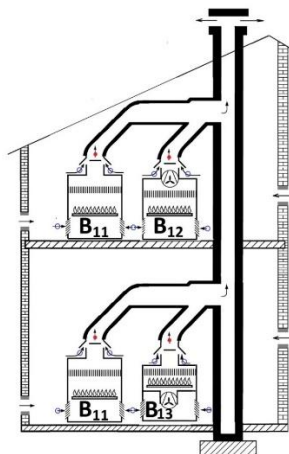


4.4.4.c) sz ábra

B₁₄ típusú gázfogyasztó készülék


Az áramlásbiztosító utáni ventilátorral ellátott B₁₄ típusú gázfogyasztó készüléket a 4.4.5. a), 4.4.5 b), 4.4.5. c) 8. d) vagy a 4.4.5. e) ábrák egyikének megfelelő séma szerint kell telepíteni. A B₁₄ típusú gázfogyasztó készülék nem csatlakoztatható olyan égéstermék-elvezetőhöz, amelyben túlnyomás előfordulhat.

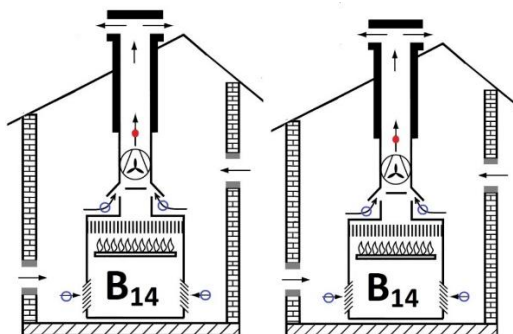

4.4.5.a) sz. ábra

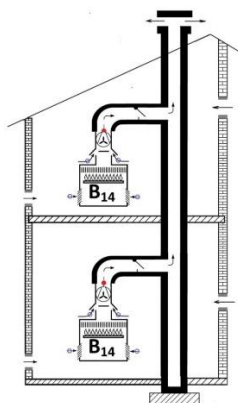


4.4.5.b) sz. ábra

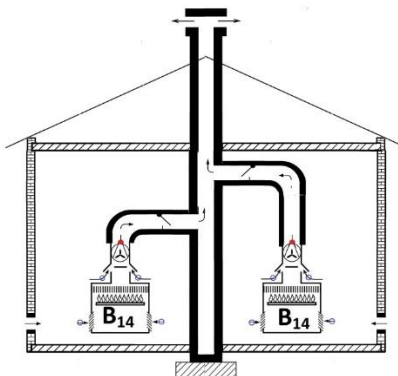

4.4.5.c) sz. ábra

4.4.5.d) sz. ábra

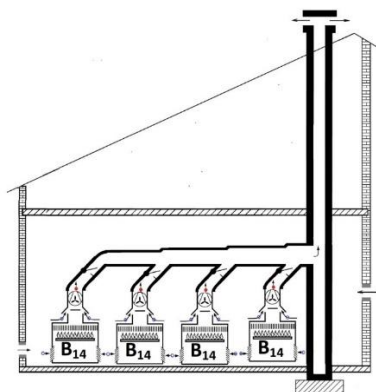


4.4.5.e) sz. ábra

B₂ típusú áramlásbiztosítót nem tartalmazó gázfogyasztó készülék:


A B₂ típusú áramlásbiztosítót nem tartalmazó gázfogyasztó készülék nem csatlakoztatható olyan gyűjtő rendszerű égéstermék-elvezetőhöz, amelyben túlnyomás előfordulhat.

B₂₁ típusú gázfogyasztó készülék

A természetes huzat elvén működő, B₂₁ típusú gázfogyasztó készüléket a 4.4.6. sz. ábra. vagy a 4.4.7. sz. ábra. szerinti séma szerint kell telepíteni, amely csak természetes huzatú égéstermék-elvezetőhöz csatlakozhat. A 4.4.7. sz. ábra. szerinti elrendezésnek megfelelően csak csere készülékek telepíthetők.

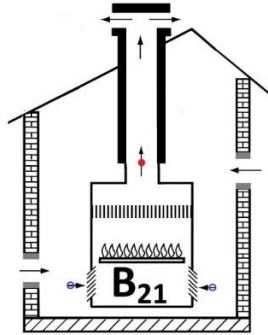

4.4.6. sz. ábra

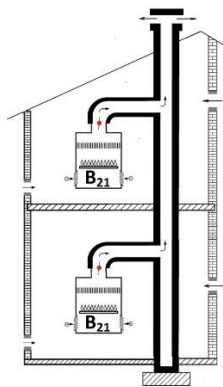

4.4.7. sz. ábra

B₂₂ típusú, a tűztér után elhelyezkedő ventilátorral ellátott, áramlásbiztosítót nem tartalmazó gázfogyasztó készülék

A tűztér után elhelyezkedő ventilátorral ellátott, áramlásbiztosítót nem tartalmazó B₂₂ típusú gázfogyasztó készüléket a 4.4.8. a), 4.4.8. b), 4.4.8. c), 4.4.8. d), vagy a 4.4.10. ábra felső ábrarésze szerint kell telepíteni.

Azok a gázfogyasztó készülékek, amelyeknek nincsenek olyan részei, amelyek megakadályozzák, hogy a kikapcsolt, készenléti állapotú, vagy a csökkentett teljesítménnyel üzemelő gázfogyasztó készüléken át égéstermék áramoljon a gázfogyasztó készülék felállítási helyiségébe, vagy más helyiségekbe, a közös (gyűjtő vagy központi rendszerű) égéstermék-elvezetőből csak olyan égéstermék-elvezetőhöz csatlakoztathatók, amely olyan részegységeket tartalmaznak, amelyek megakadályozzák, hogy a közös égéstermék-elvezetőből égéstermék áramoljon gázfogyasztó készülékek felállítási helyiségeibe, vagy más helyiségekbe.

A több készülék-modult tartalmazó B₂₂ típusú gázfogyasztó készüléket egyetlen gázfogyasztó készüléknek kell tekinteni és telepítéséről ennek megfelelően kell gondoskodni [4.4.8. c) ábra].


A gázfogyasztó készülék telepítésének tervezése során a tervezőnek biztosítania kell, hogy az égéstermék elvezetése több készülék-modul égéstermékének elvezetésére szolgáló közös

szakaszaiban kialakuló túlnyomás értéke ne haladja meg azt az értéket, amelyet a gázfogyasztó készülék bármely terhelési állapotában, ideértve a kikapcsolt állapotát is, kezelni képes.

A gázfogyasztó készülék felállítási helyiségében 2 évnél nem régebben kiállított, érvényes kalibrálási igazolással rendelkező szénmonoxid riasztó és beavatkozó berendezés üzemeljen, amelynek a riasztással egyidejűleg kiadott beavatkozó jele az égéstermék-elvezetőhöz csatlakozó valamennyi gázfogyasztó készülék reteszelt leállításához vezessen.


A gázfogyasztó készülék olyan központi rendszerű égéstermék-elvezetőhöz, amelyben túlnyomás alakulhat ki, csak abban az esetben csatlakoztatható, ha az égéstermék-elvezetőre csatlakozó gázfogyasztó készülékek ugyanabban a nem huzamos emberi tartózkodásra szolgáló, és huzamos emberi tartózkodásra szolgáló helyiséggel nem összenyitható légterű helyiségben helyezkednek el. A gázfogyasztó készülék telepítésének tervezése során a tervezőnek biztosítania kell, hogy az égéstermék elvezetése több gázfogyasztó készülék égéstermékének elvezetésére szolgáló közös szakaszában kialakuló túlnyomás értéke ne haladja meg azt az értéket, amelyet a gázfogyasztó készülék bármely terhelési állapotában, ideértve a kikapcsolt állapotát is, kezelni képes.

A 4.4.8. c) ábrán egy olyan B₂₂ típusú gázfogyasztó készülék látható, amelynek több (az ábra szerinti esetben 4 db) készülék-modulja és gyújtó rendszerű égéstermék-vezető tereit határoló részei vannak. A gázfogyasztó készüléknek egyetlen égéstermék kilépésre szolgáló kivezetése van. Az ábrán a szaggatott vonal a gázfogyasztó készülék határait jelzi.

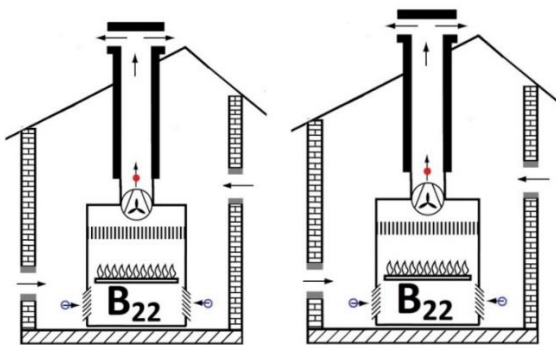


4.4.8.a) sz. ábra

4.4.8.b) sz. ábra



4.4.8.c) sz. ábra

A 4.4.8.c) sz. ábra. d) ábrán látható 4 db. B₂₂ típusú gázfogyasztó készüléket egy központi rendszerű égéstermék-elvezető szolgálja ki.

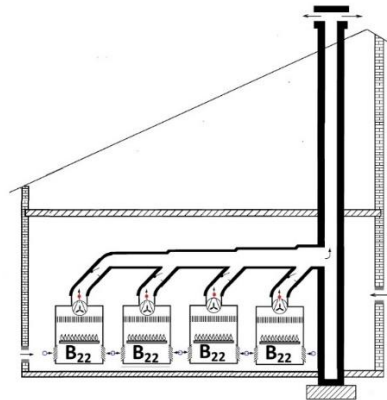

4.4.8.d) sz. ábra

B₂₃ típusú, a tűztér előtt elhelyezkedő ventilátorral ellátott, áramlásbiztosítót nem tartalmazó gázfogyasztó készülék

A tűztér előtt elhelyezkedő ventilátorral ellátott, áramlásbiztosítót nem tartalmazó B₂₃ típusú gázfogyasztó készüléket a 4.4.9. a), 4.4.9. b), 4.4.9. c), 4.4.9. d), vagy a 4.4.10. ábra alsó része szerint kell telepíteni.

Azok a gázfogyasztó készülékek, amelyeknek nincsenek olyan részei, amelyek megakadályozzák, hogy a kikapcsolt, készenléti állapotú, vagy a csökkentett teljesítménnyel üzemelő gázfogyasztó készüléken át égéstermék áramoljon a gázfogyasztó készülék felállítási helyiségébe, vagy más helyiségekbe a közös (gyűjtő vagy központi rendszerű) égéstermék-elvezetőből, csak olyan égéstermék-elvezetőhöz csatlakoztathatók, amely olyan részegységeket tartalmaz, amelyek megakadályozzák, hogy a közös égéstermék-elvezetőből égéstermék áramoljon gázfogyasztó készülékek felállítási helyiségeibe, vagy más helyiségekbe. A gázfogyasztó készülék felállítási helyiségében 2 évnél nem régebben kiállított, érvényes kalibrálási igazolással rendelkező szénmonoxid riasztó és beavatkozó berendezés üzemeljen, amelynek a riasztással egyidejűleg kiadott beavatkozó jele az égéstermék-elvezetőhöz csatlakozó valamennyi gázfogyasztó készülék reteszelt leállításához vezessen.


A több készülék-modult tartalmazó B₂₂ típusú gázfogyasztó készüléket egyetlen gázfogyasztó készüléknek kell tekinteni, és telepítéséről ennek megfelelően kell gondoskodni [4.4.8. c) ábra]. A gázfogyasztó készülék telepítésének tervezése során a tervezőnek biztosítania kell, hogy az égéstermék elvezetése több készülék-modul égéstermékének elvezetésre szolgáló közös szakaszaiban kialakuló túlnyomás értéke ne haladja meg azt az értéket, amelyet a gázfogyasztó

készülék bármely terhelési állapotában, ideértve a kikapcsolt állapotát is, kezelni képes.

A gázfogyasztó készülék olyan központi rendszerű égéstermék-elvezetőhöz, amelyben túlnyomás alakulhat ki, csak abban az esetben csatlakoztatható, ha az égéstermék-elvezetőre csatlakozó gázfogyasztó készülék ugyanabban a nem huzamos emberi tartózkodásra szolgáló, és huzamos emberi tartózkodásra szolgáló helyiséggel nem összenyitható légterű helyiségben helyezkednek el.


A 4.4.9. d) ábrán olyan B₂₂ típusú gázfogyasztó készülék látható, amelynek több készülék-modulja és gyűjtő rendszerű égéstermék-vezető tereit határoló részei vannak.

A gázfogyasztó készüléknek egyetlen égéstermék kilépésre szolgáló kivezetése van. Az ábrán a szaggatott vonal a gázfogyasztó készülék határait jelzi.

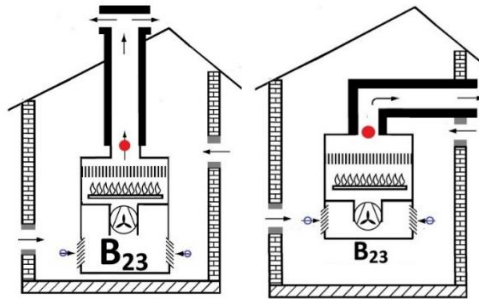


4.4.9.a) sz. ábra


4.4.9.b) sz. ábra

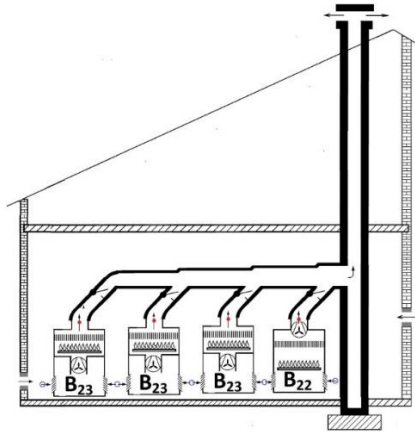

4.4.9.c) sz. ábra

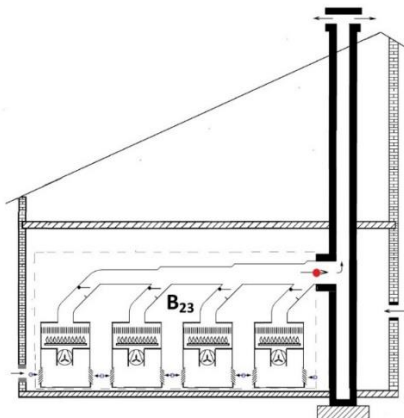

4.4.9.d) sz. ábra

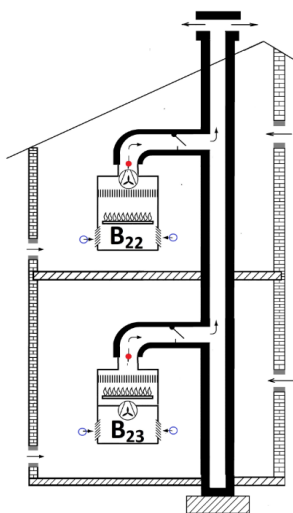

4.4.10. sz. ábra

B₃ típusú, azonos helyiségből ugyanahhoz a közös rendszerű égéstermék-elvezetőhöz csatlakozó áramlásbiztosító nélküli gázfogyasztó készülék

A B₃ típusú, áramlásbiztosító nélküli gázfogyasztó készülék telepítésének tervezése során a tervezőnek biztosítania és igazolnia kell, hogy az égéstermék-elvezető a gázfogyasztó készülék minden lehetséges üzemi állapotában a természetes huzat elvén üzemel.

Az égéstermék-elvezetőben túlnyomás kialakulása nem megengedett. A gázfogyasztó készülék égési levegő szállítására szolgáló részeinek belsejében elhelyezkedő, égéstermékét vezető elemeivel a felállítási helyiség falánál egy természetes huzat elvén működő gyűjtő rendszerű égéstermék-elvezetőhöz csatlakozik.

A gázfogyasztó készülék az égési levegőt a felállítási helyiségének azon pontjának közvetlen közeléből veszi, ahol a gázfogyasztó készülék égéstermék kilépésre szolgáló kivezetésével a felállítási helyiség falánál a közös égéstermék-elvezetőhöz csatlakozik.

A felállítási helyiségen átvezető, égéstermék- és levegőt vezető elemek a gázfogyasztó készülék részeként tanúsított és forgalomba hozott elemekből tervezhetők és állhatók össze.

A gázfogyasztó készüléket úgy kell telepíteni, hogy a közös rendszerű égéstermék-elvezetőből a hozzá csatlakozó gázfogyasztó készülékeken keresztül égéstermék abban az esetben se áramolhasson a gázfogyasztó készülék felállítási helyiségének légterébe, ha a gázfogyasztó készülék kikapcsolt, készenléti, vagy legkisebb terhelési állapotban van, vagy ha az égéstermék-elvezető járata nem kívánt módon elzáródik, figyelembe véve az összenyitott légtérben üzemeltethető valamennyi olyan berendezés hatását, amely az összenyitott légtér nyomására hatással lehet. Azok a gázfogyasztó készülékek, amelyeknek nincsenek olyan részei, amelyek megakadályozzák, hogy a kikapcsolt, készenléti állapotú, vagy a csökkentett teljesítménnyel üzemelő gázfogyasztó készüléken át égéstermék áramoljon a gázfogyasztó készülék felállítási helyiségébe, vagy más helyiségekbe a közös (gyűjtő, vagy központi rendszerű) égéstermék-elvezetőből, csak olyan égéstermék-elvezetőhöz csatlakoztathatók, amely olyan részegységeket tartalmaz, amelyek megakadályozzák, hogy a közös égéstermék-elvezetőből égéstermék áramoljon gázfogyasztó készülékek felállítási helyiségeibe, vagy más helyiségekbe. A gázfogyasztó készülék felállítási helyiségében 2 évnél nem régebben kiállított, érvényes kalibrálási igazolással rendelkező szénmonoxid riasztó és beavatkozó berendezés üzemeljen, amelynek a riasztással egyidejűleg kiadott beavatkozó jele az égéstermék-elvezetőhöz csatlakozó valamennyi gázfogyasztó készülék reteszelt leállításához vezessen.

B₃₁ típusú természetes huzat elvén működő gázfogyasztó készülék


B₃₁ típusú gázfogyasztó készülék a CEN/TR 1749 és az EN 1749 szabványban nevesített, de ilyen típusú készüléket nem gyártanak. Telepítésére szemléltető ábra közzététele nem indokolt.

B₃₂ típusú, tűztér utáni ventilátorral ellátott gázfogyasztó készülék

A B₃₂ típusú gázfogyasztó készüléket a 4.4.11. ábra felső ábrarészenek megfelelő sémának megfelelő elrendezésben lehet telepíteni.

B₃₃ típusú, tűztér előtti ventilátorral ellátott gázfogyasztó készülék

A B₃₃ típusú gázfogyasztó készülék a 4.4.11. ábra alsó ábrarészenek megfelelő sémának megfelelő elrendezésben lehet telepíteni.

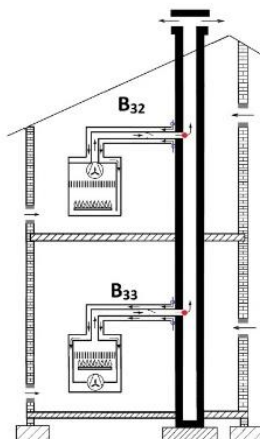


4.4.11. sz. ábra

B₄ típusú, áramlásbiztosítót tartalmazó gázfogyasztó készülék

A B₄ típusú gázfogyasztó készülék égéstermék kilépésre szolgáló kivezetését a szabadban kell elhelyezni. A gázfogyasztó készülék égéstermék-elvezetőhöz nem csatlakozatható.

B₄₁ típusú, természetes huzatú tűtérrel rendelkező gázfogyasztó készülék


A B₄₁ típusú gázfogyasztó készülék függőleges elrendezésű égéstermék kivezetésre szolgáló kivezetését a tető fölött kell elhelyezni, és a 4.4.12. ábra szerinti sémának megfelelő elrendezésben kell telepíteni.

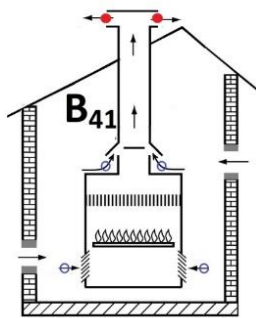

4.4.12. sz. ábra

B₄₂ típusú gázfogyasztó készülék


A B₄₂ típusú gázfogyasztó készülék függőleges elrendezésű égéstermék kilépésre szolgáló kivezetését a tető fölött kell elhelyezni, és a 4.4.13. ábra szerinti sémának megfelelő elrendezésben kell telepíteni.

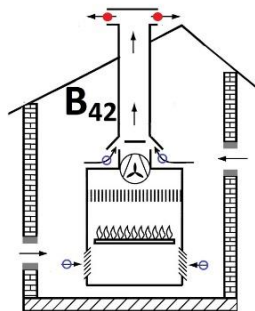

4.4.13. sz. ábra

B₄₄ típusú gázfogyasztó készülék

A B₄₄ típusú gázfogyasztó készülék ventilátora az áramlásbiztosító és a gázfogyasztó készülék égéstermék kilépésre szolgáló kivezetése között helyezkedik el, amelynek függőleges vagy vízszintes elrendezésű égéstermék kilépésre szolgáló kivezetését – annak kivételétől függően – a tető fölött, vagy a homlokzaton kell elhelyezni. A gázfogyasztó készüléket a 4.4.14.a) sz. ábra vagy a 4.4.14.b) sz. ábra szerinti sémának megfelelő elrendezésben kell telepíteni.

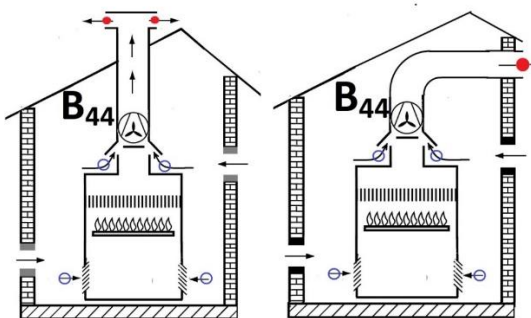


4.4.14.a) sz. ábra 4.4.14.b) sz. ábra

B₅ típusú gázfogyasztó készülék

A B₅ típusú gázfogyasztó készülék konstrukciós kialakítása szerint égéstermék-elvezetőhöz nem csatlakozatható.

B₅₁ típusú, természetes huzat elvén működő gázfogyasztó készülék


A B₅₁ típusú, természetes huzatú tűztérrel rendelkező gázfogyasztó készülék függőleges elrendezésű égéstermék kivezetésre szolgáló kivezetését a tető fölött kell elhelyezni, amelyet a 4.4.15. sz. ábra szerinti sémának megfelelő elrendezésben kell telepíteni.

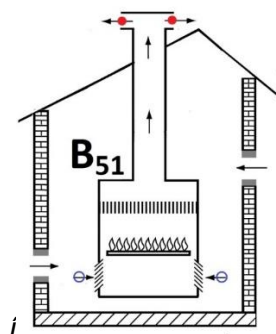

4.4.15. sz. ábra

B₅₂ típusú gázfogyasztó készülék

A gázfogyasztó készülék tüzttere és égéstermék kilépésre szolgáló kivezetése közötti ventilátorral rendelkező B₅₂ típusú gázfogyasztó készülék függőleges vagy vízszintes elrendezésű égéstermék kilépésre szolgáló kivezetését a tető felett, vagy a homlokzaton kell elhelyezni, és a 4.4.16.a) sz. vagy a 4.4.16.b) sz. ábra szerinti sémának megfelelő elrendezésben kell telepíteni.

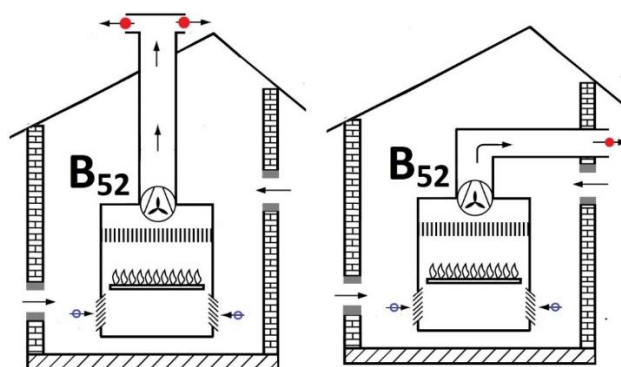


4.4.16.a) sz. ábra

4.4.16.b) sz. ábra

B₅₃ típusú gázfogyasztó készülék

A gázfogyasztó készülék tüzttere előtt elhelyezkedő ventilátorral rendelkező B₅₃ típusú gázfogyasztó készülék függőleges vagy vízszintes elrendezésű égéstermék kilépésre szolgáló kivezetését a tető felett, vagy a homlokzaton kell elhelyezni, és a 21. a) vagy a 21. b) ábra szerinti sémának megfelelő elrendezésben kell telepíteni.

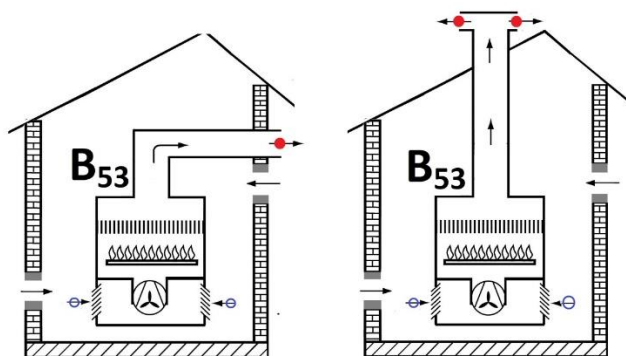

4.4.16.a) ábra

4.4.16.b) ábra

4.2.2.3. Központi fűtőkészülékek, vízmelegítők, gázüzemű léghevítők további elhelyezési feltételei a villamos csatlakozás tekintetében.

Mindazon gázfogyasztó készülékek elhelyezésekor, amelyek villamos hálózati csatlakozással rendelkeznek, figyelembe kell venni az alábbi feltételeket:

- a) Vizes berendezés fölé, vagy annak környezetében a vonatkozó szabványok [MSZ HD 60364-7-701:2007/A12:2018 Kisfeszültségű villamos berendezések. 7-701. rész: Különleges berendezésekre vagy helyekre vonatkozó követelmények. Helyiségek fürdőkáddal vagy zuhannyal. MSZ HD 60364-4-41:2018 Kisfeszültségű villamos berendezések. 4-41. rész: Biztonság. Áramütés elleni védelem (IEC 60364-4-41:2005, módosítva + A1:2017, módosítva). MSZ EN 60529:2015 Villamos gyártmányok burkolatai által nyújtott védettségi fokozatok (IEC 529:1989)], vagy azzal egyenértékű műszaki megoldás szerinti villamos védettséggű gázfogyasztó készülék szerelhető.
- b) Gázfogyasztó készülék csak abban az esetben szerelhető kádhoz, zuhanyzóhoz 60 cm-nél kisebb vízszintes távolságban, ha a villamos részeinek IP védettsége a vonatkozó szabványok [MSZ HD 60364-7-701:2007/A12:2018 Kisfeszültségű villamos berendezések. 7-701. rész: Különleges berendezésekre vagy helyekre vonatkozó követelmények. Helyiségek fürdőkáddal vagy zuhannyal. MSZ HD 60364-4-41:2018 Kisfeszültségű villamos berendezések. 4-41. rész: Biztonság. Áramütés elleni védelem. MSZ EN 60529:2015 Villamos gyártmányok burkolatai által nyújtott védettségi fokozatok (IP-kód) (IEC 60529:1989)], vagy azzal egyenértékű műszaki megoldás szerinti. A készülék áramkörét legfeljebb 30 mA névleges kioldóáramú áram-védőkapcsolóval (RCD-vel) kell védeni.

4.2.2.4. Infravörös (világos és fekete) hőszugárzók további elhelyezési feltételei

- a) Az infravörös sugárzókat a technológiai utasítás és a gyártómű előírásainak megfelelően kell telepíteni, és az égéstermék-elvezetésre a típus besorolás szerinti szabályokat kell

alkalmazni.

- b) A gázfogyasztó készülék bekötésénél a hőtágulás okozta mozgás felvételéről, illetve mechanikai feszültség kialakulásának elkerüléséről gondoskodni kell. Hajlékony éghető anyagú vezeték alkalmazása esetén a készülék elzáró elé hőre záró szerelvényt is be kell építeni.

4.2.3. A „C” típusú, egy helyiségben legfeljebb 140 kW együttes hőterhelésű gázfogyasztó készülékek elhelyezésének sajátos feltételei

4.2.3.1. A készülékek elhelyezésére vonatkozó általános előírások

A „C” típusú, egy helyiségben legfeljebb 140 kW együttes hőterhelésű gázfogyasztó készülékek elhelyezésénél a 4.2. pont általános előírásain túl a 4.3.5. pont előírásait is be kell tartani.

A „C” típusú, egy helyiségben legfeljebb 140 kW együttes hőterhelésű gázfogyasztó készülék csak olyan égéstermék-elvezetőhöz csatlakoztatható, amely alkalmas a gázfogyasztó készülékek égéstermékének elvezetésére. Az MSZ EN 15287-2:2008 (Égéstermék-elvezető berendezések. Égéstermék-elvezető berendezések tervezése, kivitelezése és üzembe helyezése. 2. rész: Zárt égésterű tüzelőberendezések égéstermék-elvezető berendezései) szabvány előírásainak megfelelő égéstermék-elvezetőt, vagy legalább egyenértékű műszaki megoldásokat úgy kell tekinteni, hogy azok megfelelnek e pont követelményeinek.

A 70 kW-nál nagyobb, de legfeljebb 140 kW együttes hőterhelésű gázfogyasztó készülékek égéstermék kivezetését úgy kell kialakítani, hogy az megfeleljen az MSZ EN 15287-2:2008 [Égéstermék elvezető berendezések. Égéstermék-elvezető berendezések tervezése, kivitelezése és üzembe helyezése. 2. rész: Zárt égésterű tüzelőberendezések égéstermék-elvezető berendezései] szabvány előírásainak, vagy az alkalmazott műszaki megoldás műszaki biztonsági szempontból a szabvánnyal legalább egyenértékű legyen.

A legfeljebb 70 kW együttes hőterhelésű kondenzációs készülékekben keletkező kondenzátum vízzáron keresztül, semlegesítés nélkül akkor vezethető közcsatornába, ha a közcsatornát üzemeltető a tervező részére mást nem ír elő.

A 70 kW feletti együttes hőterhelésű gázfogyasztó készülékekben keletkező kondenzátum semlegesítését a tervezőnek akkor kell biztosítani, ha azt a közcsatornát üzemeltető a tervezővel való egyeztetés során szükségesnek minősíti.

A gázfogyasztó készülék telepítése a falszerkezetek teherviselését nem befolyásolhatja.

A gázfogyasztó készülék felső szintje és a felette lévő nyílászáró alsó éle között legalább 0,05 m távolságot biztosítani kell.

A gázfogyasztó készüléket úgy kell elhelyezni, hogy a környezetében lévő berendezési tárgyakat káros hőhatás ne érje, gyulladási veszélynek ne legyen kitéve.

Éghető vagy éghető burkolatú falszerkezetre gázfogyasztó készüléket felszerelni nem szabad, kivéve, ha a gázfogyasztó készülék méreteit legalább 0,1 m-rel meghaladó felületű falat nem éghető falszerkezettel kiváltják, vagy a gyártó előírása ettől kifejezetten eltér.

A homlokzati levegő ellátású, vagy homlokzati égéstermék kivezetésű gázfogyasztó készülékkel érintett homlokzat utólagos hőszigetelése esetén a légellátás és az égéstermék elvezetés, valamint a hő- és tűzvédelem feltételeit az **OTSZ**, a műszaki biztonsági szabályzat és a gázfogyasztó készülék gyártója előírásainak betartásával biztosítani kell.

A gázfogyasztó készülék fülkében, vagy szekrényben a gyártóművi előírásoknak megfelelően helyezhető el.

Fali gázkészülékek alsó síkja padlószinttől 0,4-1,4 m között lehet.

Gázkészülékek egymás fölött nem helyezhetők el.

4.2.3.2 „C” típusú gázfogyasztó készülék telepítésére vonatkozó speciális előírások

A „C” típusú gázfogyasztó készülék égési körét a készüléknek a felállítási helyiségétől és az épület más zárható helyiségeitől elzárt kivitelben kell tervezni és telepíteni. A levegő-bevezető a felállítási helyiségeivel szemben légtömör és megfelelő mechanikai szilárdságú legyen, álljon ellen a korróziós hatásoknak.

Az MSZ EN 14989-1 (Égéstermék-elvezető berendezések. Zárt égésterű tüzelőberendezések fém égéstermék-elvezető berendezéseinek és anyagától független levegőellátó vezetékeinek követelményei és vizsgálati módszerei. 1. rész: C₆ típusú gázfogyasztó készülékek égéstermék-elvezető berendezéseinek függőleges elrendezésű levegő-égéstermék kitorokolló idomdarabjai), valamint az MSZ EN 14989-2 (Égéstermék-elvezető berendezések. Zárt égésterű tüzelőberendezések fém égéstermék-elvezető berendezéseinek és anyagtól független levegőellátó vezetékeinek követelményei és vizsgálati módszerei. 2. rész: Zárt égésterű tüzelőberendezések égéstermék- és levegőellátó vezetékei) szabványok követelményeinek, vagy azzal legalább egyenértékű műszaki megoldásokat úgy kell tekinteni, hogy a követelményeknek megfelelnek.

A C₁, C₃, C₅, C₇, C₉, C₍₁₁₎, C₍₁₃₎, C₍₁₄₎, C₍₁₅₎ típusú gázfogyasztó készülékek égéstermék kitorokolásának elhelyezkedése ne jelentsen veszélyt az épületben tartózkodó emberek és állatok számára, ne befolyásolja hátrányosan meglévő műszaki berendezések üzemét, továbbá a meglévő berendezések működése ne befolyásolja hátrányosan a telepítendő gázfogyasztó készülék üzemét.

A C₁, C₃, C₅, C₇, C₉, C₍₁₁₎, C₍₁₃₎, C₍₁₄₎, C₍₁₅₎ típusú készülék égéstermék kitorokolásának az MSZ

EN 15287-1 (Égéstermék-elvezető berendezések. Égéstermék-elvezető berendezések tervezése, kivitelezése és üzembe helyezése. 1. rész: Nyitott égésterű tüzelőberendezések égéstermék-elvezető berendezései) szabvány, homlokzati kivezetésre alkalmas „C” típusú készülék esetén az MSZ EN 15287-2 (Égéstermék elvezető berendezések. Égéstermék-elvezető berendezések tervezése, kivitelezése és üzembe helyezése. 2. rész: Zárt égésterű tüzelőberendezések égéstermék-elvezető berendezései) szabvány előírásai szerinti elhelyezését úgy kell tekinteni, hogy az elhelyezés a követelményeknek megfelel.

A C_2 , C_4 , C_8 , $C_{(10)}$, $C_{(12)}$ típusú gázfogyasztó készüléknek a felállítási helyiségük légtérén átvezető levegőt és égéstermékot vezető elemei kizárólag a gázfogyasztó készülék részeként forgalomba hozott részegységekből tervezhetők.

Abban az esetben, ha a gázfogyasztó készülék levegőellátására szolgáló, szabadban elhelyezendő nyílások és égéstermékének szabadba történő kiléptetésére szolgáló nyílások egymáshoz viszonyított elhelyezkedése a telepítés során változtatható, vagy ezeket a nyílásokat nem a gázfogyasztó készülék részeként tartalmazzák, akkor elhelyezkedésük abban az esetben tekintendő azonos nyomású térbe kivezetettnek, ha azonos épületrészen helyezkednek el, tengelyük egy 0,5 m oldalhosszúságú négyzeten belül elhelyezhető.

A gázfogyasztó készülék homlokzati égéstermék kivezetését tilos a külső falsíkhoz képest kifejezetten besüllyeszteni. A kivezetés környezetében ablakpárkányok és a kivezetés egyik szélétől 200 mm-nél távolabb lévő díszítési célú 50 mm-t meg nem haladó falvastagság-változások megengedettek.


A C_1 típusú gázfogyasztó készülék

A C_1 típusú gázfogyasztó készülék vízszintes elrendezésű levegő bevezetésére és égéstermékének kivezetésére szolgáló kivezetéseit a gázfogyasztó készüléket befogadó épületnek ugyanazon a homlokzatán kell elhelyezni. Ha a gázfogyasztó készülék égési levegő beszívására és égéstermékének kilépésére szolgáló kivezetéseit olyan egymástól elkülönült részek tartalmazzák, amelyek a telepítés során változtatható távolságban helyezhetők el, akkor ezeket a kivezetéseket, a gyártó telepítésre vonatkozó előírásával összhangban úgy kell elhelyezni, hogy azonos légnyomású térbe kivezetettnek minősüljenek. Ez a gázfogyasztó készülék típus konstrukciós kialakítása szerint égéstermék-elvezetőhöz nem csatlakozatható. A gázfogyasztó készülék külsőfali égéstermék kivezetését tilos a külső falsíkhoz képest kifejezetten besüllyeszteni.

Természetes huzattal
működő berendezések

Ventilátor az égő/ hőcserélő után


Ventilátor az égő előtt

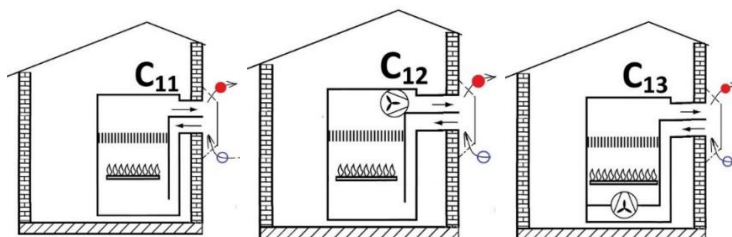

4.5.1 ábra

C2 típusú: olyan gázfogyasztó készülék, amely égési levegő beszívására és égéstermék kilépésre szolgáló kivezetéseivel a felállítási helyiség légtérének határánál egy közös rendszerű, levegő-bevezető funkciót is ellátó égéstermék-elvezetőhöz csatlakozik. A gázfogyasztó készülék felállítási helyiségének légtérén átvezető, csak az adott gázfogyasztó készülék készülék-modulját kiszolgáló levegőt vezető és égéstermékét vezető elemek kizárólag a gázfogyasztó készülék részeként tanúsított és forgalomba hozott részegységek felhasználásával tervezhetők és telepíthetők.

A C21 típusú gázfogyasztó természetes tűztérhuzat elvén működő gázfogyasztó készüléket a 4.5.2 a. ábra szerinti sémának megfelelő elrendezésben kell telepíteni.

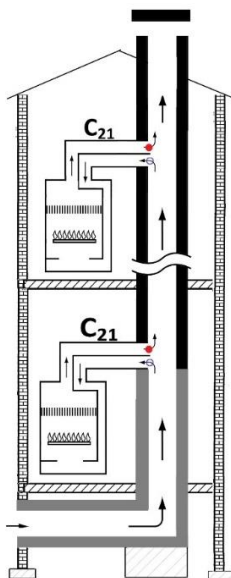


4.5.2 a ábra

A tűztér utáni ventilátort tartalmazó C22 típusú gázfogyasztó készüléket a 4.5.2 b. ábra felső részén látható sémának megfelelő elrendezésben kell telepíteni.

A tűztér előtti ventilátort tartalmazó C23 típusú gázfogyasztó készüléket 4.5.2 b. ábra alsó

részén látható sémának megfelelő elrendezésben kell telepíteni.

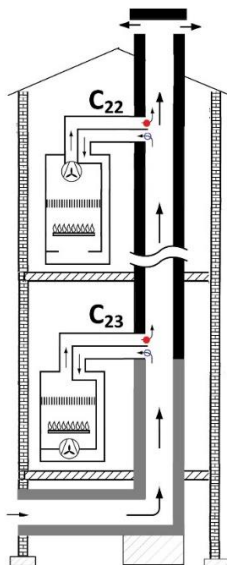


4.5.2.b ábra

A C3 típus: olyan gázfogyasztó készülék, amely függőleges elrendezésű levegő beszívására és égéstermék kilépésre szolgáló kivezetéseit a tető felett van elhelyezve. Ha a gázfogyasztó készülék égési levegő beszívására és égéstermékének kilépésére szolgáló kivezetéseit olyan egymástól elkülönült részei tartalmazzák, amelyek a telepítés során változtatható távolságban helyezhetők el, akkor ezeket úgy kell elhelyezni, hogy azonos légnyomású térbe kivezetettnék minősüljenek. Ez a gázfogyasztó készülék típus konstrukciós kialakítása szerint égéstermék-elvezetőhöz nem csatlakozatható.

C31 típusú gázfogyasztó készülék


A természetes tűztérhuzat elvén működő C31 típusú gázfogyasztó készüléket a 4.5.3 a ábra szerinti sémának megfelelő elrendezésben kell telepíteni.



4.5.3 a ábra

C32 típusú gázfogyasztó készülék


A tűztér utáni ventilátort tartalmazó C32 típusú gázfogyasztó készüléket 4.5.3 b. ábra szerinti sémának megfelelő elrendezésben kell telepíteni.



4.5.3 b. ábra

C33 típusú gázfogyasztó készülék

A tűztér előtti ventilátort tartalmazó C33 típusú gázfogyasztó készüléket a 4.5.3. c ábra szerinti sémának megfelelő elrendezésben kell telepíteni.




4.5.3. c. ábra

A C₄ típus: olyan gázfogyasztó készülék a felállítási helyiségen átvezető égéstermék-vezető részeivel egy természetes huzat elvén működő, közös rendszerű égéstermék-elvezetőhöz csatlakozik, Az égéstermék elvezető a gázfogyasztó készüléktől függetlenül forgalomba hozott rendszer része, amely egy levegő-bevezetőt is tartalmaz. Ha a levegő-bevezető és égéstermék-elvezető szabadba kivezető nyílásainak elhelyezése nem koncentrikus, akkor ezeket a nyílásokat tartalmazó szerelvényeket úgy kell elhelyezni, hogy a nyílások azonos légnyomású térbe kivezetettnek minősüljenek, és amelyeket kivételüknek megfelelően, függőleges vagy vízszintes elrendezésben kell telepíteni.

C41 típusú gázfogyasztó készülék

A C41 típusú gázfogyasztó készüléket a 4.5.4. a) vagy a 4.5.4. b) ábra szerinti sémák egyikének megfelelő elrendezésben kell telepíteni, a gyártók telepítésre vonatkozó előírása

szerint.

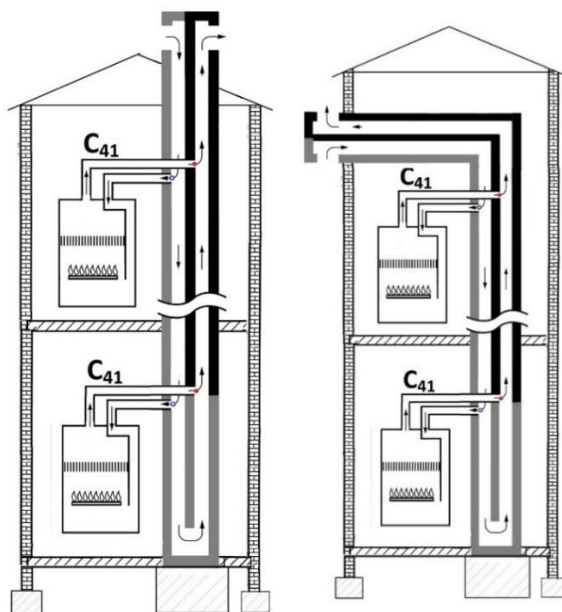

4.5.4. a) ábra


4.5.4. b) ábra

C42 típusú gázfogyasztó készülék

A tűztér utáni ventilátorral ellátott, C42 típusú gázfogyasztó készüléket a 4.5.4. c) vagy a 4.5.4. d) ábrák felső ábrarésze szerinti séma egyikének megfelelő elrendezésben kell telepíteni.

C43 típusú gázfogyasztó készülék

A tűztér előtti ventilátorral ellátott C43 típusú gázfogyasztó készüléket a 4.5.4. c) vagy a 4.5.4. d) ábrák alsó ábrarésze szerinti sémák egyikének megfelelő elrendezésben kell telepíteni.

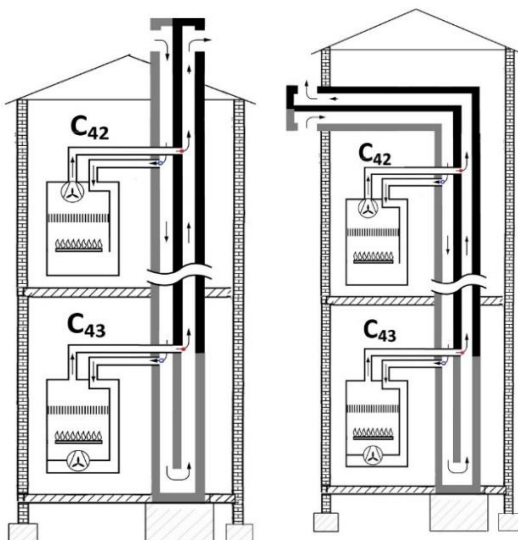

4.5.4. c ábra

4.5.4. d ábra

A C5 típus: olyan gázfogyasztó készülék, amely a levegő beszívására és égéstermékének kivezetésre szolgáló nyílásait tartalmazó részei az épület homlokzatán vagy a teteje felett, eltérő szél- és nyomásviszonyok hatása alatt álló helyeken is elhelyezhetők.

Azoknál a gázfogyasztó készülékeknél, amelyeknél a vonatkozó európai jogszabálynak való megfelelést egy harmonizált európai gázkészülék szabványnak való megfelelés kimutatásával igazolta a gyártó, a telepítés általában a következők szerint korlátozott, a típus CEN/TR 1749 vagy az EN 1749 leírásához képest:


a gázfogyasztó készülék levegő beszívására szolgáló nyílásait tartalmazó része és a gázfogyasztó készülék égéstermék kilépésre szolgáló kivezetését tartalmazó résznek elhelyezésére szolgáló homlokzatok síkja egymáshoz képest legfeljebb 90o-os szöget zárhat be.

Abban az esetben, ha a gázfogyasztó készülék telepítése a CEN/TR 1749 vagy az EN 1749 szerinti típusleíráshoz képest korlátozott, akkor a készülék telepítését a gyártónak a gázfogyasztó készülékhez mellékelte dokumentációjában leírt korlátozások szerint kell tervezni.

A C5 típus esetében gyakori, hogy a gyártó előírásában korlátozza a telepítési lehetőségeket az alábbiakhoz képest. Ez a gázfogyasztó készülék nem csatlakozatható égéstermék-elvezetőhöz.

C51 típusú gázfogyasztó készülék


A természetes tűztérhuzat elvén működő C51 típusú gázfogyasztó készülék égéstermék kilépésre szolgáló kivezetését a tető felett, függőleges elrendezésben kell telepíteni a 4.5.5 a. ábra szerinti sémának megfelelő elrendezésben.



4.5.5 a. ábra


C52 típusú gázfogyasztó készülék

A tűztér után elhelyezkedő ventilátorral ellátott C52 típusú gázfogyasztó készüléket a 4.5.5. b), vagy a 4.5.5. c), vagy a 4.5.5. d), vagy a 4.5.5. e) ábra szerinti sémák egyikének megfelelő elrendezésben kell telepíteni.

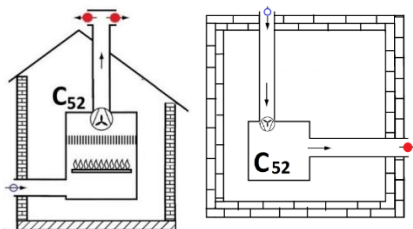

4.5.5.b ábra

4.5.5.c ábra

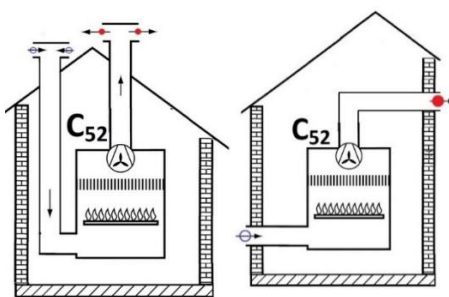


4.5.5.d ábra


4.5.5. e ábra

C53 típusú gázfogyasztó készülék

A tűztér előtt elhelyezkedő ventilátorral ellátott, C53 típusú gázfogyasztó készüléket a 4.5.5. f), vagy a 4.5.5. g), vagy a 4.5.5. h), vagy a 4.5.5. i) ábra szerinti sémák egyikének megfelelő elrendezésben kell telepíteni.

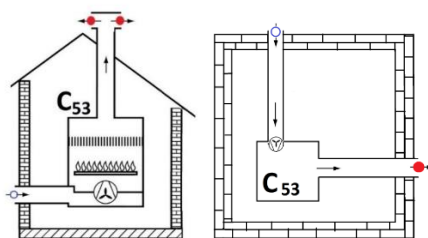

4.5.5. f ábra 4.5.5. g ábra

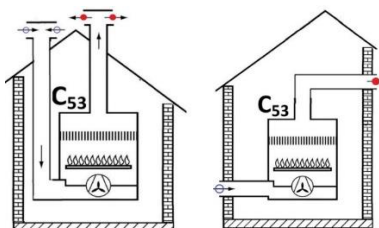

4.5.5. h ábra

4.5.5. i ábra

A C6 típus: olyan gázfogyasztó készülék (csak egy készülék-modulból áll), amely a levegő-bevezetőhöz és égéstermék-elvezetőhöz csatlakozik a C1, C2, C3, C4, C5, C7, C8, C9, C(10), C(11), C(12), C(13), C(14) vagy C(15) típus szerinti elrendezések bármelyikének megfelelő elrendezésben. A telepítés tervének elkészítése során figyelembe kell venni a gázfogyasztó készülék gyártója által a gázfogyasztó készülékhez mellékelt dokumentációjában azonosított minden olyan telepítésre vonatkozó korlátozást, amely a C6 típusnak CEN/TR 1749 vagy az EN 1749 szabványban közölt leírásához képest fennáll. Az égési körben ventilátorral nem rendelkező gázfogyasztó készülékek esetén csak olyan C6 altípusok telepíthetők, amelyeket a gázfogyasztó készülék dokumentációja megenged.

A gázfogyasztó készülék és az égéstermék-elvezető együttesét a gyártók előírásai, a gázfogyasztó készülékek telepítését szabályozó, valamint a kéményseprő-ipari jogszabályok és jelen szakági műszaki szerint kell kialakítani.

A kiviteli tervben a tervezőnek, vagy az egyszerűsített készülék cseréről szóló szerelési nyilatkozatot kiállító feljogosított gázszerelőnek a C6 típus elrendezését egyértelműen azonosítania kell úgy, hogy az elrendezésnek megfelelő másik C típus azonosítóját a C6-os típus jele után, zárójelben kell megadni. Az elrendezés feleljen meg a zárójelben hivatkozott típus telepítési sémájának

A fentieknek megfelelően a C33 típus elrendezésének megfelelően telepített C63 típusú gázfogyasztó készülékre a telepítés tervén C63(C33) típusjelzéssel kell hivatkozni.

A C(10)2 típusnak megfelelő elrendezésű C62 típusú gázfogyasztó készülékre a telepítés tervén C62(C(10)2) típusjelzéssel kell hivatkozni.

Egyes C6 típusok esetében, azok jellegéből fakadóan egymásnak megfelelő elrendezésű típusok alakulnak ki, amelyek a következők:

a) C62 (C(10)2) = C62(C(11)2) = C62 (C(14)2)

b) C63 (C(10)3) = C63 (C(11)3) = C63 (C(14)3)


C6(C1) típusú gázfogyasztó készülék

A C6(C1) típusú gázfogyasztó készüléket a felállítási helyiségen is áthaladó, a gázfogyasztó készüléktől függetlenül forgalomba hozott, vízszintes elrendezésű levegő-bevezetőhöz és égéstermék-elvezetőhöz kell csatlakoztatni. Abban az esetben, ha a levegő-bevezető és égéstermék-elvezető szabadba kivezető nyílásainak elhelyezése egymáshoz képest nem

koncentrikus, akkor a nyílásokat úgy kell elhelyezni, hogy azonos légnyomású térbe kivezetettnek minősüljenek.

C61(C11) gázfogyasztó készülék


A természetes tűztérhuzat elvén működő C61(C11) gázfogyasztó készüléket a 4.5.6.1 ábra szerinti sémának megfelelő elrendezésben kell telepíteni.



4.5.6.1 ábra

C62(C12) típusú gázfogyasztó készülék


A tűztér utáni ventilátorral ellátott C62(C12) típusú gázfogyasztó készüléket a 4.5.6.2. ábra szerinti sémának megfelelő elrendezésben kell telepíteni.



4.5.6.2. ábra

C63(C13) típusú gázfogyasztó készülék

A tűztér előtti ventilátorral ellátott C63(C13) típusú gázfogyasztó készüléket a 4.5.6.3. ábra szerinti sémának megfelelő elrendezésben kell telepíteni.




4.5.6.3. ábra

C6(C2) típusú gázfogyasztó készülék

A C6(C2) típusú gázfogyasztó készüléket egy levegő-bevezető funkciót is ellátó, természetes huzat elvén működő, gyűjtő rendszerű, égéstermék-elvezetőnek a felállítási helyisegen átvezető, egy gázfogyasztó készüléket kiszolgáló ágához, valamint a felállítási helyiség légtérén átvezető és a gyűjtő rendszerű égéstermék-elvezetőhöz csatlakozó levegő-bevezetőhöz kell csatlakoztatni, a 38 és a 39. ábrákon bemutatott elrendezési példák szerint.

C61(C21) típusú gázfogyasztó készülék

A természetes tűztérhuzat elvén működő, C61(C21) típusú gázfogyasztó készüléket a 4.5.6.4. ábra szerinti sémának megfelelő elrendezésben kell telepíteni.

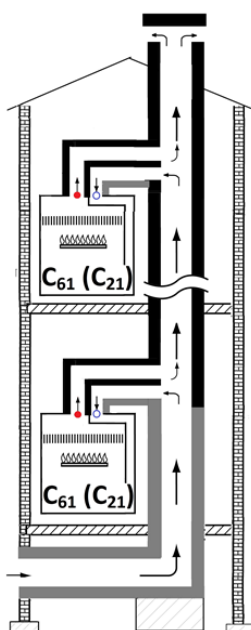


4.5.6.4. ábra

C62(C22) típusú gázfogyasztó készülék

A tűztér utáni ventilátort tartalmazó C62(C22) típusú gázfogyasztó készüléket a 4.5.6.5 ábra felső ábrarésze szerinti sémának megfelelő elrendezésben kell telepíteni.

C63(C23) típusú gázfogyasztó készülék

A tűztér előtti ventilátort tartalmazó C63(C23) típusú gázfogyasztó készüléket, a 4.5.6.5 ábra alsó ábrarésze szerinti sémának megfelelő elrendezésben kell telepíteni.

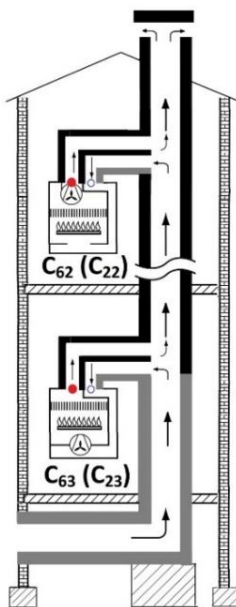


4.5.6.5. ábra

C6(C3) típusú gázfogyasztó készülék

C6(C3) típusú gázfogyasztó készülékhez csatlakozó levegő-bevezető égési levegő beszívására szolgáló nyílásait és az égéstermék-elvezető égéstermék kilépésre szolgáló nyílásait tartalmazó szerelvények függőleges elrendezésűek legyenek. Az égéstermék-elvezető és a levegő-bevezető szabadba vezető nyílásainak elhelyezése koncentrikus legyen, vagy úgy kell elhelyezni őket, hogy azonos légnyomású térbe kivezetettnek minősüljenek.

C61(C31) típusú gázfogyasztó készülék

A természetes tűztérhuzat elvén működő C61(C31) típusú gázfogyasztó készülék a 4.5.6.6. ábra szerinti sémának megfelelő elrendezésben kell telepíteni.




4.5.6.6. ábra

C62(C32) típusú gázfogyasztó készülék

A tűztér utáni ventilátorral ellátott C62(C32) típusú gázfogyasztó készüléket a 4.5.6.7. ábra


szerinti sémának megfelelő elrendezésben kell telepíteni.

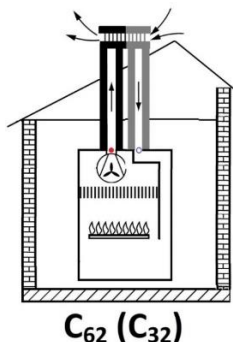

4.5.6.7. ábra

C63(C33) típusú gázfogyasztó készülék

A tűztér előtti ventilátorral ellátott C63(C33) típusú gázfogyasztó készüléket a 4.5.6.8. ábra szerinti sémának megfelelő elrendezésben kell telepíteni.

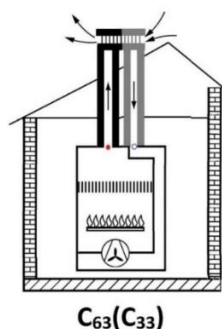


4.5.6.8. ábra

C6(C4) típusú gázfogyasztó készülék

C6(C4) típusú gázfogyasztó készüléket egy természetes huzat elvén működő, gyűjtő rendszerű égéstermék-elvezetőhöz kell csatlakoztatni. Az égéstermék-elvezető egy olyan rendszer részét képezza, amely egy elosztó rendszerű levegő-bevezetőt is tartalmaz. Az égéstermék-elvezető és a levegő-bevezető szabadban elhelyezendő nyílásainak elhelyezése egymáshoz képest koncentrikus legyen, vagy úgy helyezkedjenek el, hogy azonos légnyomású térbe kivezetettnek minősüljenek.

C61(C41) típusú gázfogyasztó készülék

A természetes tűztérhuzat elvén működő C61(C41) típusú gázfogyasztó készüléket 4.5.6.9. a) vagy a 4.5.6.9. b) ábra szerinti sémának megfelelő elrendezésben kell telepíteni.

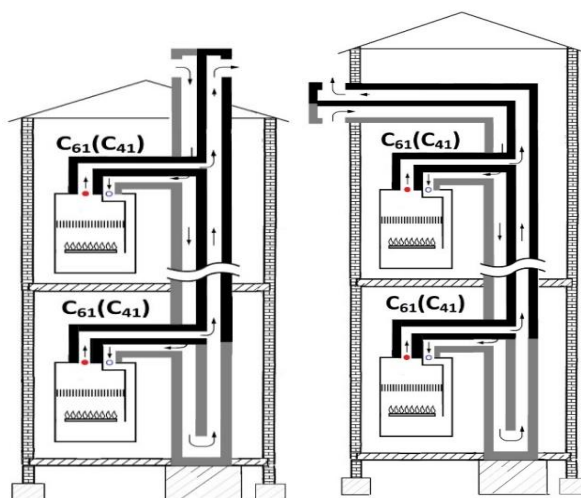

4.5.6.9 a) ábra


4.5.6.9. b) ábra

C62(C42) típusú gázfogyasztó készülék

A tűztér után elhelyezkedő ventilátorral ellátott, C62(C42) típusú gázfogyasztó készüléket a 4.5.6.10. a) vagy a 4.5.6.10. b) ábrák felső ábrarésze szerinti sémák egyikének megfelelő elrendezésben kell telepíteni.

C63(C43) típusú gázfogyasztó készülék

A tűztér előtt elhelyezkedő ventilátorral ellátott, C63(C43) típusú gázfogyasztó készüléket a 4.5.6.10. a) vagy a 4.5.6.10. b) ábrák alsó ábrarésze szerinti sémák egyikének megfelelő elrendezésben kell telepíteni.

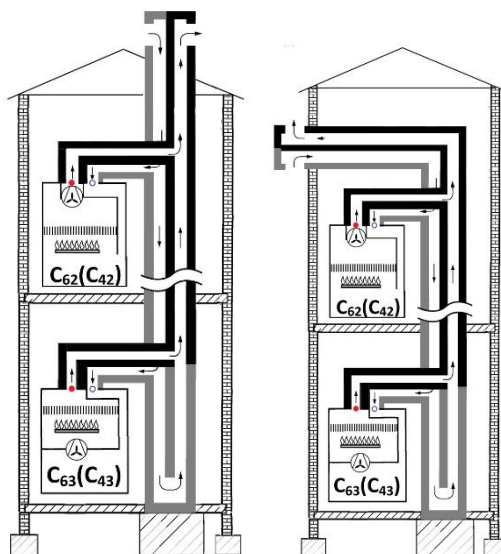

4.5.6.10. a) ábra

4.5.6.10. b) ábra

C6(C5) típusú gázfogyasztó készülék


A C6(C5) típusú gázfogyasztó készüléket a felállítási helyiség légterében egy levegő-bevezetőhöz és egy égéstermék-elvezetőhöz kell csatlakoztatni. A levegő-bevezető és az égéstermék-elvezető szabadba vezető nyílásai az épület homlokzatain, vagy a tető felett egymástól eltérő szél- és nyomásviszonyok hatása alatt álló terekben is elhelyezhetők.

Abban az esetben, ha a gázfogyasztó készülék telepítése a CEN/TR 1749, majd az EN 1749 szerinti típusleíráshoz képest korlátozott, akkor a gázfogyasztó készülék telepítését a gyártónak a gázfogyasztó készülékhez mellékelt dokumentációjában leírt korlátozások figyelembevételével kell tervezni.

Azoknál a gázfogyasztó készülékeknél, amelyeknél a vonatkozó európai jogszabálynak való megfelelést egy harmonizált európai gázkészülék szabványnak való megfelelés kimutatásával igazolta a gyártó, a telepítés általában a következők szerint korlátozott, a típus CEN/TR 1749, majd az EN 1749 leírásához képest: Az épület homlokzatán a levegő-bevezető levegő beszívására szolgáló nyílásának és az égéstermék-elvezető égéstermék kilépésre szolgáló nyílásának elhelyezésére szolgáló homlokzatok síkja egymáshoz képest legfeljebb 90o-os szöget zárhat be.

C61(C51) típusú gázfogyasztó készülék


A természetes tűztérhuzat elvén működő C61(C51) típusú gázfogyasztó készülékhez csatlakozó, természetes huzat elvén működő, függőleges elrendezésű égéstermék-elvezető függőleges elrendezésű legyen. A gázfogyasztó készüléket a 4.5.6.11. a) vagy a 4.5.6.11. b) ábra szerinti sémák egyikének megfelelő elrendezésben kell telepíteni.

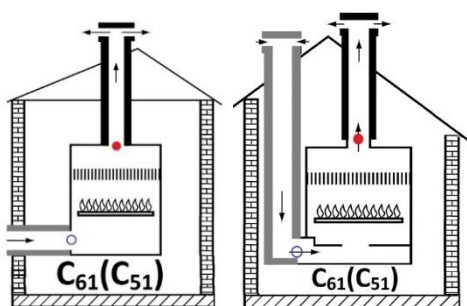

4.5.6.11. a) ábra 4.5.6.11. b) ábra

C62(C52) típusú gázfogyasztó készülék


A tűztér utáni ventilátorral rendelkező C62(C52) típusú gázfogyasztó készüléket a 4.5.6.12. a) vagy a 4.5.6.12. b) 4.5.6.12. c) vagy a 4.5.6.12. d) ábra szerinti sémák egyikének megfelelő elrendezésben kell telepíteni.

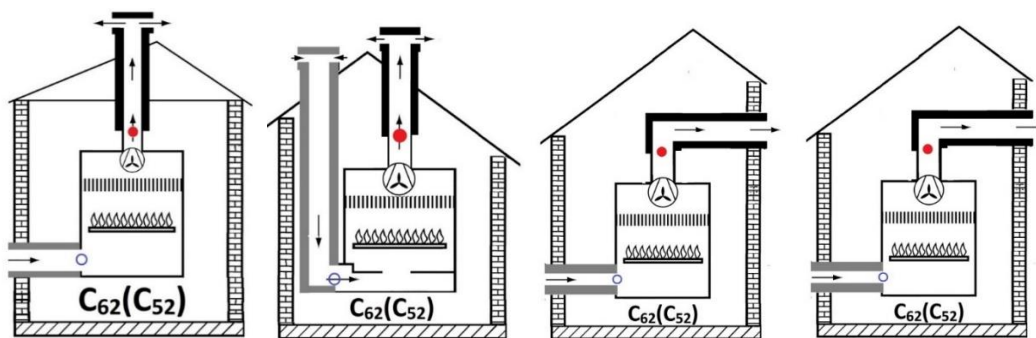

4.5.6.12. a) ábra 4.5.6.12. b) ábra 4.5.6.12. c) ábra 4.5.6.12. d) ábra

C63(C53) típusú gázfogyasztó készülék

A tűztér előtti ventilátorral rendelkező C63(C53) típusú gázfogyasztó készülék a 4.5.6.13. a) vagy a 4.5.6.13. b) 4.5.6.13. c) vagy a 4.5.6.13. d) ábra szerinti sémák egyikének megfelelő elrendezésben kell telepíteni.

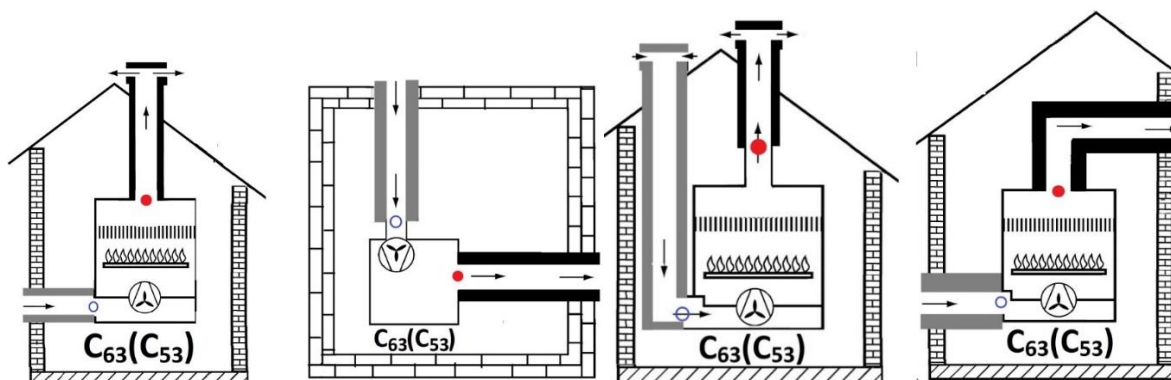

4.5.6.13. a) ábra 4.5.6.13. b) ábra 4.5.6.13. c) ábra 4.5.6.13. d) ábra

C6(C7) típusú gázfogyasztó készülék

C6(C7) típusú gázfogyasztó készülékek a gyakorlatban nem ismeretesek, ezért ezek ábráit nem közöljük.


C6(C8) típusú gázfogyasztó készülék

A C6(C8) típusú gázfogyasztó készüléket a felállítási helyiség légterében egy függőleges elrendezésű, gyűjtő rendszerű égéstermék-elvezetőhöz kell csatlakoztatni. A gyűjtő rendszerű égéstermék-elvezető, több gázfogyasztó készülék égéstermékét vezető szakaszában túlnyomás kialakulása nem megengedett. A szabadból az égési levegőt egy

vízszintes elrendezésű levegő-bevezetővel kell a gázfogyasztó készülék felállítási helyiségben elhelyezett levegő beszívására szolgáló nyílásához vezetni. A gyújtó rendszerű égéstermék elvezetőhöz egy gázfogyasztó készülék is csatlakozhat.

C61(C81) típusú gázfogyasztó készülék

A C61(C81) típusú gázfogyasztó készüléket a 4.5.6.14. ábra szerinti sémák egyikének megfelelő elrendezésben kell telepíteni.

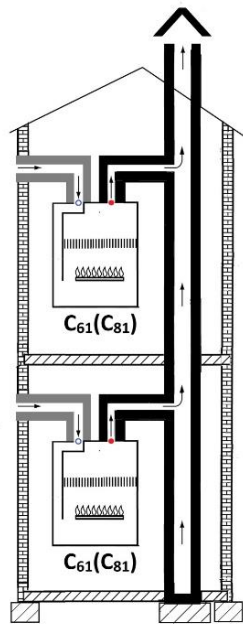


4.5.6.14. ábra

C62(C82) típusú gázfogyasztó készülék

A tűtér után elhelyezett ventilátort tartalmazó C62(C82) típusú gázfogyasztó készüléket a 4.5.6.15.. ábra felső ábrarésze szerinti sémának megfelelő elrendezésben kell telepíteni.

C63(C83) típusú gázfogyasztó készülék

A tűtér előtt elhelyezett ventilátort tartalmazó C63(C83) típusú gázfogyasztó készüléket a 4.5.6.13. ábra alsó ábrarésze szerinti sémának megfelelő elrendezésben kell telepíteni.

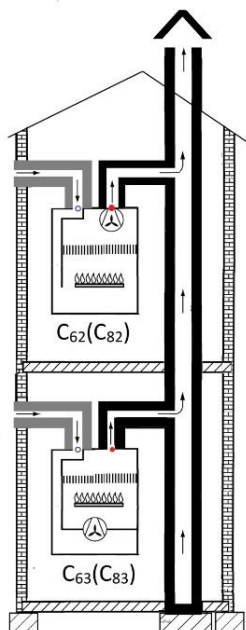


4.5.6.15. ábra

C6(C9) típusú gázfogyasztó készülék

A C6(C9) típusú gázfogyasztó készüléket egy egyedi égéstermék-elvezetőhöz kell csatlakoztatni, amelynek függőleges szakaszát egy épületszerkezeti járatban kell elhelyezni. Az épületszerkezeti járat a levegő-bevezető részét képezze. Ha a levegő-bevezető és az égéstermék-elvezető szabadba vezető nyílásainak elhelyezése nem koncentrikus, akkor a nyílásokat úgy kell elhelyezni, hogy azonos légnyomású térbe kivezetettnek minősüljenek.

C61(C91) típusú gázfogyasztó készülék


A természetes tűztérhuzat elvén működő C61(C91) típusú gázfogyasztó készüléket az 4.5.6.16.. ábra szerinti sémának megfelelő elrendezésben kell telepíteni.

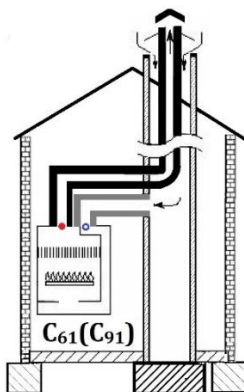

4.5.6.16. ábra

C62(C92) típusú gázfogyasztó készülék


A tűztér után elhelyezett ventilátorral ellátott C62(C92) típusú gázfogyasztó készüléket 4.5.6.17. ábra szerinti sémának megfelelő elrendezésben kell telepíteni.

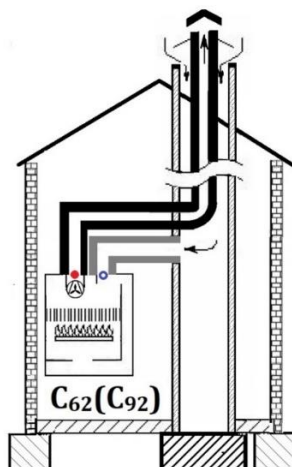

4.5.6.17. ábra

C63(C93) típusú gázfogyasztó készülék

A tűztér előtt elhelyezett ventilátorral ellátott C63(C93) típusú gázfogyasztó készüléket az 4.5.6.18. ábra szerinti sémának megfelelő elrendezésben kell telepíteni.

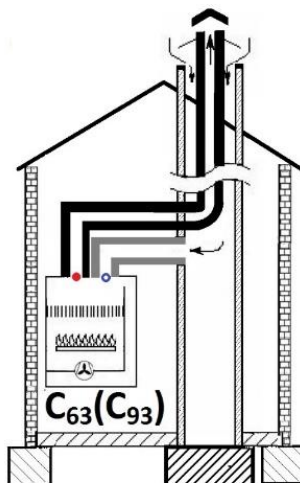

4.5.6.18. ábra

C6(C10) típusú gázfogyasztó készülék

A C6(C10) típusú gázfogyasztó készülékhez a felállítási helyiség légterében csatlakozó égéstermék-elvezető több gázfogyasztó készülék égéstermékét elvezető szakaszaiban, a gázfogyasztó készülék gyártója és az égéstermék-elvezető gyártója által megengedett


mértékű túlnyomások közül a kisebb értékűnek megfelelő mértékű túlnyomás előfordulása megengedett. Az égéstermék-elvezető egy olyan rendszer részét képezze, amely egy elosztó rendszerű levegő-bevezetőt is tartalmaz, amely a felállítási helyiség légterében csatlakozik a gázfogyasztó készülékhez. A levegő-bevezető és az égéstermék-elvezető konstrukciós kialakításától függően függőleges vagy vízszintes elrendezésben helyezhető el. Ha a levegő-bevezető és az égéstermék-elvezető szabadba vezető nyílásainak elhelyezése nem koncentrikus, akkor ezeket a nyílásokat úgy kell elhelyezni, hogy azonos légnyomású térbe kivezetettnek minősüljenek.

C62(C(10)2) típusú gázfogyasztó készülék

A tűztér után elhelyezkedő ventilátorral ellátott C62(C(10)2) típusú gázfogyasztó készüléket az 4.5.6.19. a) vagy a 4.5.6.19. b) ábrák felső ábrarésze szerinti sémák egyikének megfelelő elrendezésben kell telepíteni.

C63(C(10)3) típusú gázfogyasztó készülék

A tűztér előtt elhelyezkedő ventilátorral ellátott C63(C(10)3) típusú gázfogyasztó készülék az 4.5.6.19. a) vagy a 4.5.6.19. b) ábrák alsó ábrarésze szerinti sémák egyikének megfelelő elrendezésben kell telepíteni.

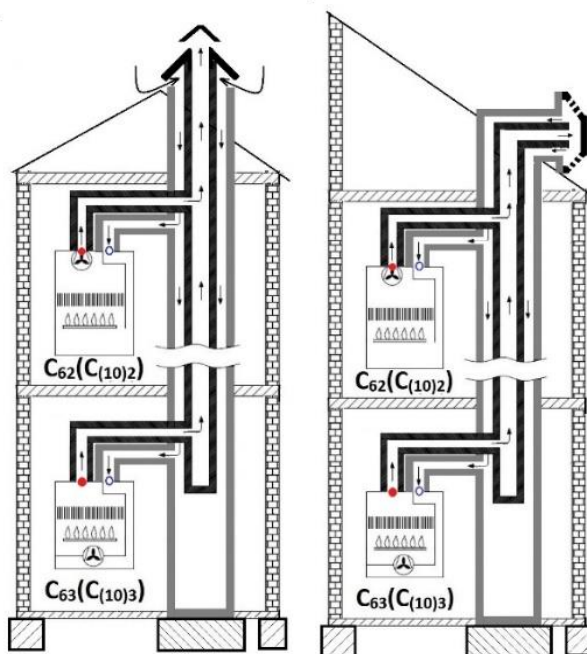

4.5.6.19. a) ábra 4.5.6.19. b) ábra

C6(C(11)) típusú gázfogyasztó készülék

A C6(C(11)) típusú gázfogyasztó készülékhez a felállítási helyiség légterében csatlakozó


égéstermék-elvezető több gázfogyasztó készülék égéstermékét elvezető szakaszaiban, a gázfogyasztó készülék gyártója és az égéstermék-elvezető gyártója által megengedett mértékű túlnyomások közül a kisebb értékűnek megfelelő mértékű túlnyomás előfordulása megengedett. Az égéstermék-elvezető egy rendszer részét képezze, amely egy elosztó rendszerű levegő-bevezetőt is tartalmaz, amely a felállítási helyiség légtérében csatlakozik a gázfogyasztó készülékhez. A levegő-bevezető és az égéstermék-elvezető konstrukciós kialakításától függően függőleges vagy vízszintes elrendezésben helyezhető el. Ha a levegő-bevezető és az égéstermék-elvezető szabadba vezető nyílásainak elhelyezése nem koncentrikus, akkor ezeket a nyílásokat úgy kell elhelyezni, hogy azonos légnyomású térbe kivezetettnek minősüljenek.

C62(C(11)2) típusú gázfogyasztó készülék

A tűztér után elhelyezkedő ventilátorral ellátott C62(C(11)2) típusú gázfogyasztó készüléket az 4.5.6.20. a) vagy a 4.5.6.20. b) ábrák felső ábrarésze szerinti sémák egyikének megfelelő elrendezésben kell telepíteni.

C63(C(11)3) típusú gázfogyasztó készülék

A tűztér előtt elhelyezkedő ventilátorral ellátott C63(C(11)3) típusú gázfogyasztó készülék az 4.5.6.20. a) vagy a 4.5.6.20. b) ábrák alsó ábrarésze szerinti sémák egyikének megfelelő elrendezésben kell telepíteni.

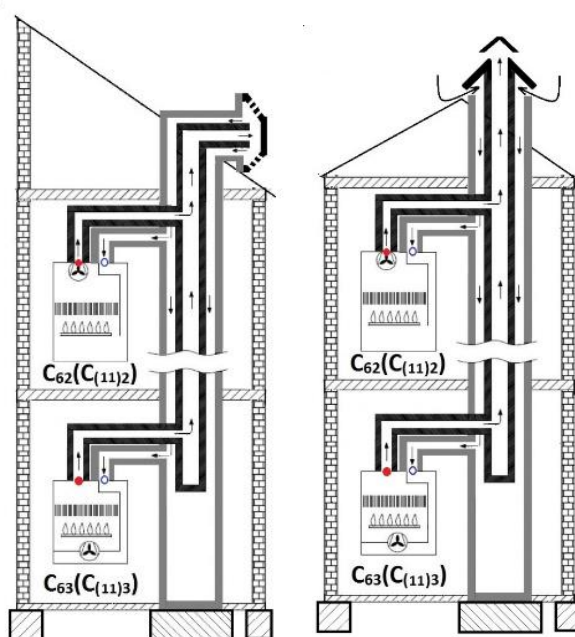

4.5.6.20. a) ábra 4.5.6.20. b) ábra

C6(C12)) típusú gázfogyasztó készülék

A C6(C12)) típusú gázfogyasztó készülékhez a felállítási helyiség légterében csatlakozó közös (gyújtó-, vagy központi rendszerű) égéstermék-elvezető több gázfogyasztó készülék égéstermékét elvezető szakaszaiban, a gázfogyasztó készülék gyártója és az égéstermék-elvezető gyártója által megengedett mértékű túlnyomások közül a kisebb értékűnek megfelelő mértékű túlnyomás előfordulása megengedett.


Az egy gázfogyasztó készüléket kiszolgáló levegő-bevezető és az égéstermék-elvezető szakaszok egymástól elkülönült kivitelű legyen. Ha a levegő-bevezető és az égéstermék-elvezető szabadba vezető nyílásainak elhelyezése nem koncentrikus, akkor ezeket a nyílásokat úgy kell elhelyezni, hogy azonos légnyomású térbe kivezetettnek minősüljenek.

C62C(12)2) típusú gázfogyasztó készülék

A tűztér utáni ventilátorral ellátott C62C(12)2) típusú gázfogyasztó készüléket az 4.5.6.21 ábra alsó ábrarészének megfelelő séma szerint kell telepíteni.

C63C(12)3) típusú gázfogyasztó készülék

A tűztér előtti ventilátorral ellátott C63C(12)3) típusú gázfogyasztó készüléket az 4.5.6.21 ábra alsó ábrarészének megfelelő séma szerint kell telepíteni.

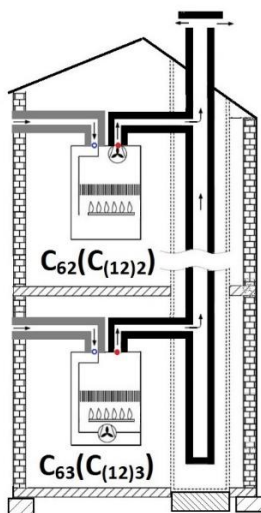

4.5.6.21 ábra

C6(C13)) típusú gázfogyasztó készülék

A C6(C13)) típusú gázfogyasztó készüléket a felállítási helyiség légterében egy közös (gyújtó, vagy központi) rendszerű égéstermék-elvezetőhöz kell csatlakoztatni. Az égéstermék-elvezető több gázfogyasztó készülék égéstermékét elvezető szakaszaiban, a


gázfogyasztó készülék gyártója és az égéstermék-elvezető gyártója által megengedett mértékű túlnyomások közül a kisebb értékűnek megfelelő mértékű túlnyomás előfordulása megengedett. Az egyes gázfogyasztó készüléket kiszolgáló levegő-bevezető és az égéstermék-elvezető szakaszok nem képezik a gázfogyasztó készülék részét. A levegő beszívására és égéstermékének kivezetésre szolgáló nyílásokat tartalmazó kivezetések az épület homlokzatán vagy a teteje felett, eltérő szél és nyomásviszonyok hatása alatt álló helyeken is elhelyezhetők.

C62(C(13)2) típusú gázfogyasztó készülék

A tűztér utáni ventilátorral ellátott C62(C(13)2) típusú gázfogyasztó készüléket az 4.5.6.22. a), az 4.5.6.22. b) vagy az 4.5.6.22. c) ábra felső ábrarészének megfelelő sémák egyike szerint kell telepíteni.

C63(C(13)3) típusú gázfogyasztó készülék

A tűztér előtti ventilátorral ellátott C63(C(13)3) típusú gázfogyasztó készüléket az 4.5.6.22. a), az 4.5.6.22. b) vagy az 4.5.6.22. c) ábra alsó ábrarészének megfelelő sémák egyike szerint kell telepíteni.

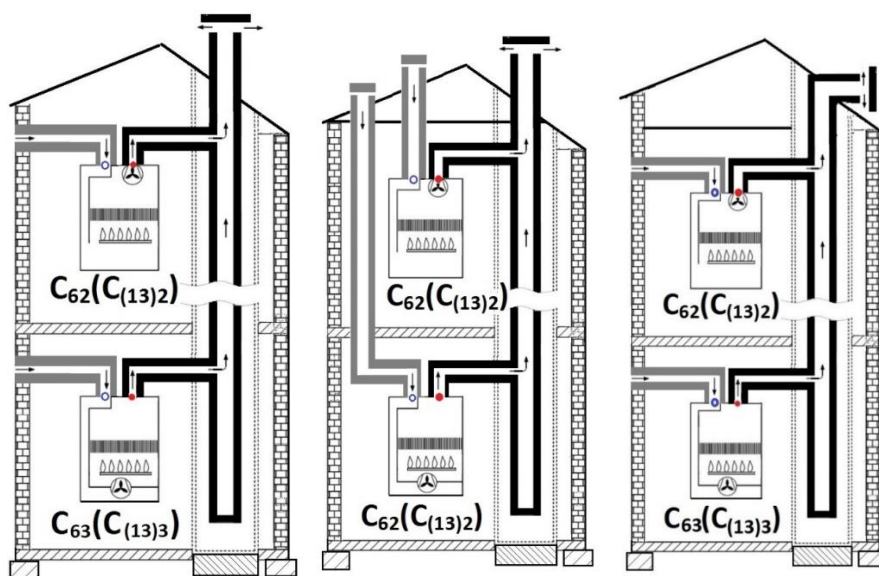

4.5.6.22. a) ábra

4.5.6.22 b) ábra

4.5.6.22. c) ábra

C6(C(14)) típusú gázfogyasztó készülék

A C6(C(14)) típusú gázfogyasztó készüléket a felállítási helyiség légterében egy gyűjtő rendszerű függőleges elrendezésű égéstermék-elvezetőhöz kell csatlakoztatni, amelynek több gázfogyasztó készüléket kiszolgáló elosztó szakasza egy függőleges épületszerkezeti járatban helyezkedjen el, amely egy korábban égéstermék-elvezetőként használt járat is

lehet.

Az égéstermék-elvezető több gázfogyasztó készülék égéstermékét elvezető szakaszaiban, a gázfogyasztó készülék gyártója és az égéstermék-elvezető gyártója által megengedett mértékű túlnyomások közül a kisebb értékűnek megfelelő értékű túlnyomás előfordulása megengedett.


A gázfogyasztó készülék a felállítási helyiség légterében csatlakozzon az elosztó rendszerű, függőleges elrendezésű levegő-bevezetőnek a gázfogyasztó készüléket kiszolgáló ágához. Ha a levegő-bevezető és az égéstermék-elvezető szabadba vezető nyílásainak elhelyezése nem koncentrikus, akkor a nyílásokat úgy kell elhelyezni, hogy azonos légnyomású térbe kivezetettnek minősüljenek. A levegő-bevezetőnek, az igénybe vett épületszerkezeti járaton kívüli részei és az égéstermék-elvezető egy azonos CE jel hatálya alatt forgalomba hozott rendszer elemeit képezzék.

C62(C(14)2) típusú gázfogyasztó készülék

A C62(C(14)2) típusú gázfogyasztó készüléket az 4.5.6.23. ábra felső részének megfelelő elrendezésben kell telepíteni.

C63(C(14)3) típusú gázfogyasztó készülék

A C63(C(14)3) típusú gázfogyasztó készüléket az 4.5.6.23. ábra alsó részének megfelelő elrendezésben kell telepíteni.

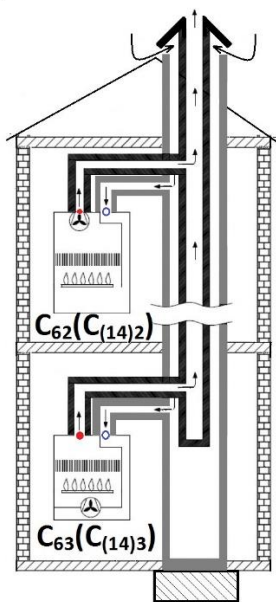

4.5.6.23. ábra


C6(C(15)) típusú gázfogyasztó készülék

A C6(C(15)) típusú gázfogyasztó készüléket egyedi égéstermék-elvezetőhöz kell csatlakoztatni. Az egyedi égéstermék-elvezető függőleges szakasza egy függőleges elrendezésű, elosztó rendszerű, levegő-bevezető függőleges szakaszában, egy függőleges épületszerkezeti járatban helyezkedjen el, amely egy korábban égéstermék-elvezetőként használt járat is lehet.

A levegő-bevezető több gázfogyasztó készüléket kiszolgáló szakasza és a levegő-bevezető egy-egy gázfogyasztó készüléket kiszolgáló szakaszai eltérő rendszer részét is képezhetik. Ha a levegő-bevezető és az égéstermék-elvezető szabadba vezető nyílásainak elhelyezése nem koncentrikus, akkor a nyílásokat azonos épületsíkon, egymáshoz elégségesen közel kell elhelyezni, hogy azonos légnyomású térbe kivezetettnek minősüljenek. A levegő-bevezető épületszerkezeti járaton kívüli részei és az égéstermék-elvezető ugyanazon CE jel hatálya alatt forgalomba hozott rendszer részeiből álljon.

C62(C(15)1) típusú gázfogyasztó készülék

A természetes huzat elvén működő C62(C(15)1) típusú gázfogyasztó készüléket az 4.5.6.24. ábra szerinti sémának megfelelő elrendezésben kell telepíteni.

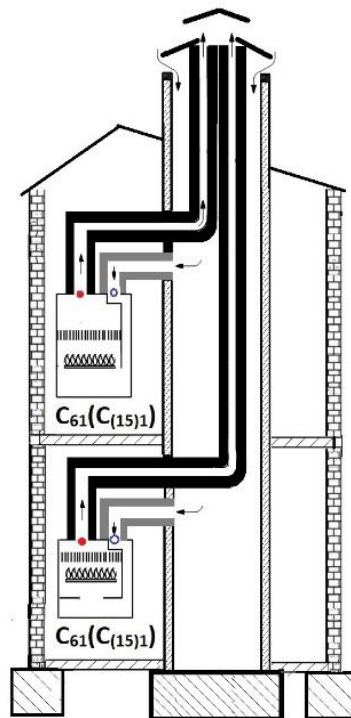


4.5.6.24. ábra

C62(C(15)2) típusú gázfogyasztó készülék

A tűztér utáni ventilátorral ellátott C62(C(15)2) típusú gázfogyasztó készüléket az 4.5.6.25. ábra felső ábrarésze szerinti sémának megfelelő elrendezésben kell telepíteni.

C63(C(15)3) típusú gázfogyasztó készülék

A tűztér előtti ventilátorral ellátott C63(C(15)3) típusú gázfogyasztó készüléket az 4.5.6.25. ábra alsó ábrarésze szerinti sémának megfelelő elrendezésben kell telepíteni.

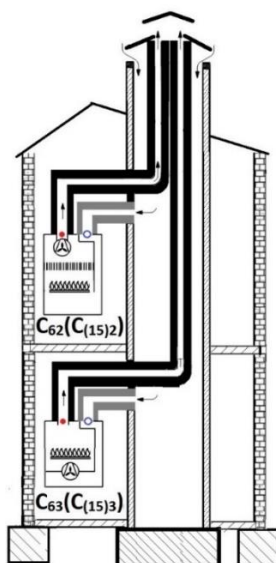


4.5.6.25. ábra

A C7 típus: olyan gázfogyasztó készülék, amely természetes huzat elvén működik, az égési levegőt egy nem zárt padlástérből veszi. Ez a gázfogyasztó készülék típus már nem telepíthető. E típus telepítésének szabályai a korábban telepített gázfogyasztó készülékek azonosíthatósága céljából szerepelnek az ajánlásban. Ez a gázfogyasztó készülék konstrukciós kialakításából következően égéstermék-elvezetőhöz nem csatlakoztatható.

C71 típusú gázfogyasztó készülék


A természetes huzat elvén működő C71 típusú gázfogyasztó készüléket a 4.5.7. ábra szerinti elrendezésnek megfelelően kell telepíteni.



4.5.7.1 ábra

C72 típusú gázfogyasztó készülék


A tűztér után elhelyezkedő ventilátorral ellátott, C72 típusú gázfogyasztó készüléket a 4.5.7.2. ábra szerinti sémának megfelelő elrendezésben kell telepíteni.

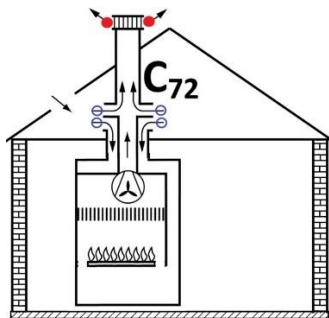

4.5.7.2. ábra

C73 típusú gázfogyasztó készülék

A tűztér előtt elhelyezkedő ventilátorral ellátott C73 típusú gázfogyasztó készüléket 4.5.7.3. ábra szerinti sémának megfelelő elrendezésben kell telepíteni.

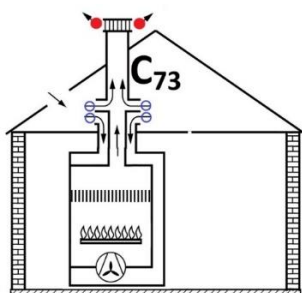


4.5.7.3. ábra

A C8 típus: olyan gázfogyasztó készülék, amely a felállítási helyiség falánál, egy természetes huzat elvén működő egyedi, vagy közös (gyűjtő vagy központi) rendszerű, égéstermék-elvezetőhöz csatlakozik. A szabadból az égési levegőt a gázfogyasztó készülék

levegőt vezető részeivel kell a gázfogyasztó készülék készülék-moduljához vezetni.

C81 típusú gázfogyasztó készülék

A természetes huzat elvén működő C81 típusú gázfogyasztó készüléket a 63. ábra szerinti sémának megfelelő elrendezésben kell telepíteni. Ez a gázfogyasztó készülék típus általában nem alkalmazott.

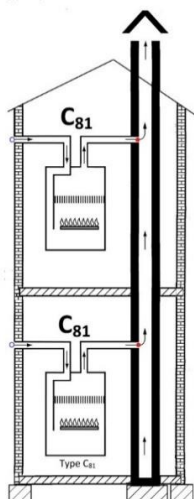


4.5.8.1. ábra

C82 típusú gázfogyasztó készülék

A tűztér utáni ventilátorral ellátott C82 típusú gázfogyasztó készülék a 4.5.8.2. ábra felső ábrarésze szerinti sémának megfelelő elrendezésben kell telepíteni. Az égéstermék kivezetés gyűjtő szakaszában túlnyomás kialakulása nem megengedett.

C83 típusú gázfogyasztó készülék

A tűztér előtti ventilátorral ellátott C83 típusú gázfogyasztó készüléket a 4.5.8.2. ábra alsó ábrarésze szerinti sémának megfelelő elrendezésben kell telepíteni. Az égéstermék kivezetés gyűjtő szakaszában túlnyomás kialakulása nem megengedett.

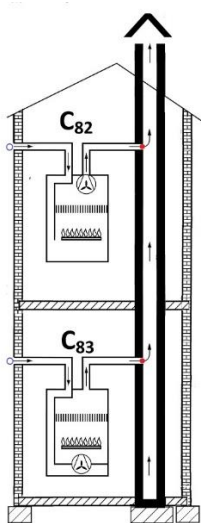

4.5.8.2. ábra


A C9 típus: olyan gázfogyasztó készülék, amely a levegő beszívására szolgáló részeivel a gázfogyasztó készülék felállítási helyiségének légtere határánál, egy függőleges épületszerkezeti járatban helyezkedik el, amely egy korábban égéstermék-elvezetőként használt járat is lehet.

Az égéstermék a gázfogyasztó készülék készülék-moduljától a gázfogyasztó készülék égéstermékét vezető részeivel kell a felállítási helyiség légterén átvezetni. A gázfogyasztó készülék függőleges elrendezésű égéstermékét vezető részeit a levegő-bevezetőként használt függőleges épületszerkezeti járatában kell elhelyezni.

A gázfogyasztó készülék szabadba vezető levegő beszívására és égéstermék kivezetésre szolgáló nyílásait tartalmazó részét, a levegő-bevezető (az épületszerkezeti járat) fölött elhelyezve, függőleges elrendezésben kell telepíteni. Abban az esetben, ha a gázfogyasztó készülék szabadba vezető levegő beszívására és égéstermékének kivezetésére szolgáló nyílásai változtatható távolságban telepíthetők, akkor a nyílásokat úgy kell elhelyezni, hogy azonos légnyomású térbe kivezetettnek minősüljenek. Ez a gázfogyasztó készülék égéstermék-elvezetőhöz nem csatlakoztatható.

C91 típusú gázfogyasztó készülék


A természetes huzat elvén működő C91 típusú gázfogyasztó készüléket a 4.5.9.1 ábra szerinti sémának megfelelő elrendezésben kell telepíteni.

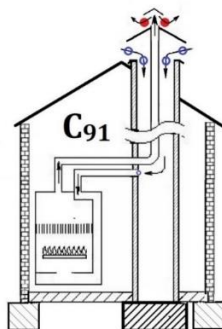

4.5.9.1 ábra

C92 típusú gázfogyasztó készülék


A tűztér utáni ventilátort tartalmazó C92 típusú gázfogyasztó készüléket a 4.5.9.2 ábra szerinti sémának megfelelő elrendezésben kell telepíteni.

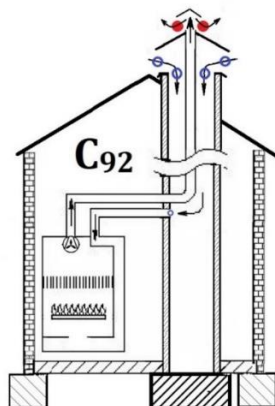

4.5.9.2. ábra

C93 típusú gázfogyasztó készülék

A tűztér előtti ventilátort tartalmazó C93 típusú gázfogyasztó készüléket a 4.5.9.3 ábra szerinti sémának megfelelő elrendezésben kell telepíteni.

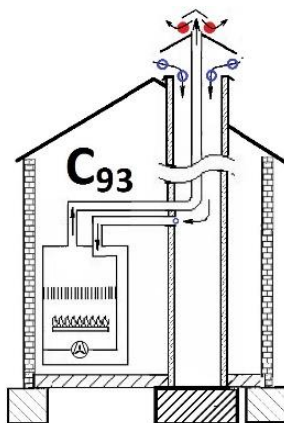

4.5.9.3 ábra

A C(10) típus: olyan gázfogyasztó készülék, amely egy közös (gyűjtő- vagy központi) rendszerű égéstermék-elvezetőhöz kell csatlakoztatni. Az égéstermék-elvezető több gázfogyasztó készülék égéstermékét vezető szakaszaiban túlnyomás előfordulása, a gázfogyasztó készülék gyártója által megengedett mértékű és az égéstermék-elvezető minősítése szerint megengedett mértékű túlnyomás közül a kisebb értéknek megfelelő túlnyomás megengedett.


Az égéstermék-elvezető egy olyan gázfogyasztó készüléktől függetlenül forgalomba hozott rendszer részét képezze, amely egy elosztó rendszerű levegő-bevezetőt is tartalmaz. Ha a rendszer levegő-bevezetője és égéstermék-elvezetője nem koncentrikus, akkor a nyílások elhelyezése olyan legyen, hogy azonos légnyomású térbe kivezetettnek minősüljenek.

6.10.1. C(10)2 típusú gázfogyasztó készülék

A tűztér utáni ventilátorral ellátott C(10)2 típusú gázfogyasztó készüléket a 4.5.10. a) vagy a 4.5.10. b) ábra felső ábrarésze szerinti sémák egyikének megfelelő elrendezésben kell telepíteni.

5.10.2. C(10)3 típusú gázfogyasztó készülék

A tűztér előtti ventilátorral ellátott C(10)3 típusú gázfogyasztó készüléket a 4.5.10. a) vagy a 4.5.10. b) ábra alsó ábrarésze szerinti sémák egyikének megfelelő elrendezésben kell telepíteni.

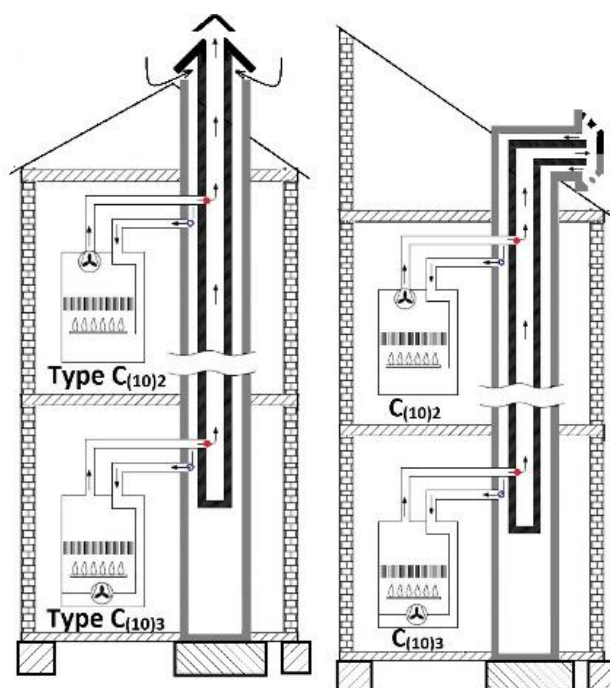

4.5.10. a) ábra

4.5.10. b) ábra

A C(11) típus: olyan gázfogyasztó készülék, amely tüztér utáni ventilátorral ellátott több készülék-moduljának égéstermékét vezető elemeiben túlnyomás előfordulhat. A gázfogyasztó készülék szabadba vezető nyílásait tartalmazó részeit a gázfogyasztó készülék kivitelétől függően vízszintes vagy függőleges elrendezésben, a szabadban kell elhelyezni.

Ha a gázfogyasztó készülék szabadba nyíló levegő beszívó és égéstermék kivezető nyílásai egymáshoz képest változtatható távolságba telepíthetők, akkor úgy legyenek elhelyezve, hogy azonos légnyomású térbe kivezetettnek minősüljenek.


A gázfogyasztó készülék készülék-moduljait, égési levegőt és égéstermékét vezető részeit a gázfogyasztó készülékhez a gyártója által mellékelte előírásnak megfelelően kell telepíteni.

C(11)2 típusú gázfogyasztó készülék

A tüztér utáni ventilátorral ellátott C(11)2 típusú gázfogyasztó készüléket a 4.5.11. a) vagy a 4.5.11. b) ábra felső ábrarésze szerinti sémák egyikének megfelelő elrendezésben kell telepíteni.

C(11)3 típusú gázfogyasztó készülék

A tüztér előtti ventilátorral ellátott C(11)3 típusú gázfogyasztó készüléket a 4.5.11. a) vagy a 4.5.11. b) ábra alsó ábrarésze szerinti sémák egyikének megfelelő elrendezésben kell telepíteni.

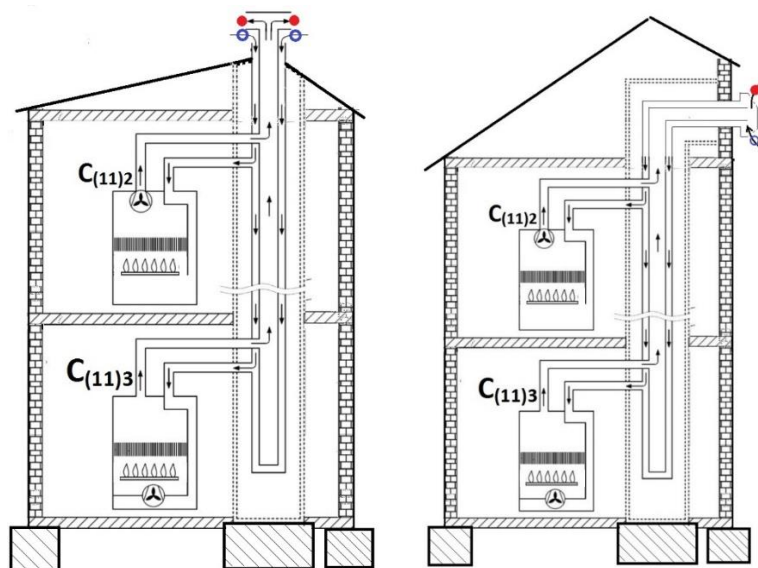

4.5.11. a) ábra

4.5.11. b) ábra


A C(12) típus: olyan gázfogyasztó készülék, amely a felállítási helyiségen átvezető égéstermék-vezető szerelvényével egy olyan gyűjtő rendszerű égéstermék-elvezetőhöz csatlakozik, amelynek több gázfogyasztó készülék égéstermékének vezetésére készült szakaszában túlnyomás kialakulása megengedett. A gázfogyasztó készülékhez az égési levegőt egy vízszintes elrendezésű levegő-vezetővel kell vezetni.

C(12)2 típusú gázfogyasztó készülék

A tűztér előtti ventilátorral ellátott C(12)2 típusú gázfogyasztó készüléket a 4.5.12. a) vagy a 4.5.12. b) ábra felső ábrarészének megfelelő sémák egyike szerint kell telepíteni.

C(12)3 típusú gázfogyasztó készülék

A tűztér utáni ventilátorral ellátott C(12)3 típusú gázfogyasztó készüléket a 4.5.12. a) vagy a 4.5.12. b) ábra alsó ábrarészének megfelelő sémák egyike szerint kell telepíteni.

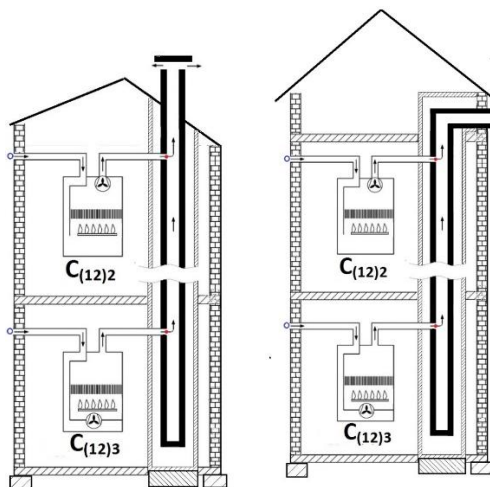

4.5.12. a) ábra

4.5.12. b) ábra


A C(13) típus: olyan gázfogyasztó készülék, amely felállítási helyiség légtérén átvezető égéstermékét vezető része, a felállítási helyiség légtérének határánál a gázfogyasztó készülék gyűjtőrendszerű égéstermékét vezető részéhez csatlakozik, amely az égéstermékét a szabadba vezeti. A gázfogyasztó készülék gyűjtőrendszerű égéstermékét vezető része, a gázfogyasztó készülék több készülék-moduljának égéstermékét vezeti a szabadba, amelyben túlnyomás is kialakulhat, és amely függőleges és vízszintes elrendezésű egyaránt lehet. Ehhez a gázfogyasztó készülékhez égéstermék-elvezető nem csatlakoztatható. A gázfogyasztó készülék levegővezető részét, annak kivételétől függően vízszintes vagy függőleges elrendezésben kell telepíteni. A gázfogyasztó készülék szabadba nyíló levegő beszívó és égéstermék kivezető nyílásai, az épület burkolatán bárhol, eltérő légnyomású, eltérő szél és huzatviszonyok hatása alatt álló terekben is elhelyezhetők a gyártó által megadott telepítési korlátozások figyelembevételével. A tervezőnek számításokkal kell alátámasztania, hogy a készülék üzemeltetése során a nyílások között fellépő nyomáskülönbség a gyártó által megadott legnagyobb negatív és pozitív értékek közé esik.

C(13)2 típusú gázfogyasztó készülék

A tűztér utáni ventilátorral ellátott C(13)2 típusú gázfogyasztó készüléket a 4.5.13. a) vagy a 4.5.13. b) vagy a 4.5.13 c) ábra felső ábrarészének megfelelő sémák egyike szerint kell telepíteni.

C(13)3 típusú gázfogyasztó készülék

A tűztér előtti ventilátorral ellátott C(13)3 típusú gázfogyasztó készüléket a 4.5.13. a) vagy a 4.5.13. b) vagy a 4.5.13 c) ábra alsó ábrarészeinek megfelelő sémák egyike szerint kell telepíteni.

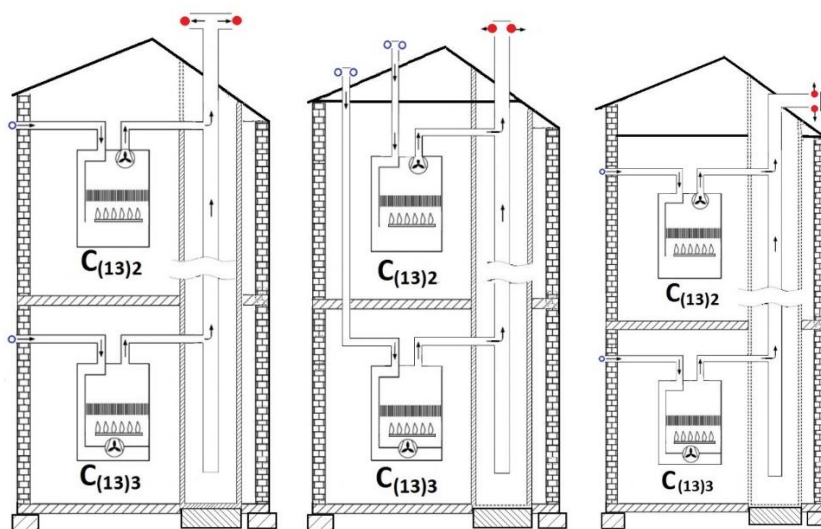

4.5.13. a) ábra

4.5.13. b) ábra

4.5.13 c) ábra


A C(14) típus: olyan gázfogyasztó készülék, amely a felállítási helyiségen átvezető, egy készülék-modul égéstermékét vezető égéstermék vezető részével, a gázfogyasztó készülék gyújtó rendszerű, égéstermék vezető, függőleges elhelyezésű részéhez csatlakozik. A gázfogyasztó készülék gyújtó rendszerű égéstermék vezető részét egy épületszerkezeti járatban kell elhelyezni, amely levegő-bevezetőként is szolgál. A gázfogyasztó készülék gyújtó rendszerű égéstermék vezető részének, a gázfogyasztó készülék több készülék-modulja égéstermékét vezető szakaszában túlnyomás előfordulhat. A levegő-bevezető felett, vagy az épület homlokzatán, a szabadban kell elhelyezni a gázfogyasztó készülék levegő beszívására és égéstermékének kivezetésre szolgáló nyílásait tartalmazó részeit. Ha a nyílások elhelyezése nem koncentrikus, és a telepítés során egymástól változatható távolságban helyezhetők el a gázfogyasztó készülék kialakításából következően, akkor a nyílások egymáshoz elégségesen közel, azonos épületsíkon legyenek elhelyezve ahhoz, hogy azonos légnyomású térbe kivezetettnek minősüljenek. A gázfogyasztó készülék levegő beszívására és égéstermék kilépésre szolgáló részét ezek kivételétől függően vízszintes, vagy függőleges elrendezésben kell telepíteni.

C(14)2 típusú gázfogyasztó készülék

A tűztér utáni ventilátort tartalmazó C(14)2 típusú gázfogyasztó készüléket a 4.5.14. ábra felső ábrarésze szerinti sémának megfelelő elrendezésben kell telepíteni

C(14)3 típusú gázfogyasztó készülék

A tüztér előtti ventilátort tartalmazó C(14)3 típusú gázfogyasztó készüléket a 4.5.14. ábra alsó ábrarésze szerinti sémának megfelelő elrendezésben kell telepíteni

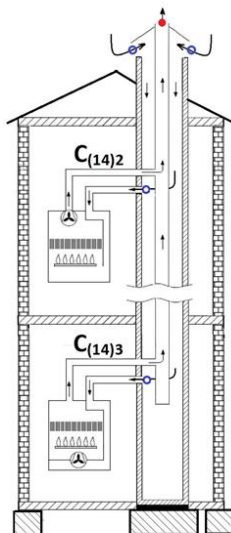


4.5.14 ábra

A C(15) típus: olyan gázfogyasztó készülék, amely egyedi égéstermék vezető ágakat tartalmaz. A gázfogyasztó készülék egyedi égéstermék vezető függőleges elhelyezésű részeit egy elosztó rendszerű, függőleges épületszerkezeti járatban kell elhelyezni, amely levegő-bevezetőként funkcionál. A gázfogyasztó készülék levegő beszívására szolgáló nyílásait és az égéstermék kilépésre szolgáló nyílásait tartalmazó részeit a szabadban, a levegő-bevezető felett kell elhelyezni. Ha a szabadba vezető nyílások elhelyezése nem koncentrikus, és a telepítés során változtatható távolságban helyezhetők el, akkor a nyílásokat egymáshoz elégségesen közel, azonos épületsíkon kell elhelyezni ahhoz, hogy azonos légnyomású térbe kivezetettnek minősüljenek. Ez a gázfogyasztó készülék égéstermék-elvezetőhöz nem csatlakoztatható.

C(15)1 típusú gázfogyasztó készülék

A természetes huzat elvén működő C(15)1 típusú gázfogyasztó készüléket a 4.5.15.1 ábra szerinti sémának megfelelő elrendezésben kell telepíteni.

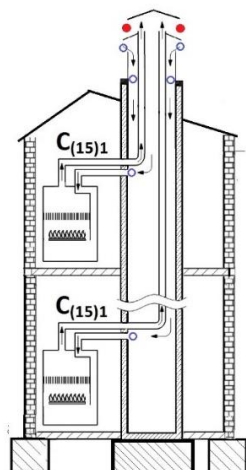


4.5.15.1 ábra

C(15)2 típusú gázfogyasztó készülék

A tüztér utáni ventilátorral ellátott C(15)2 típusú gázfogyasztó készülék a 4.5.15.2 ábra felső ábrarésze szerinti sémának megfelelő elrendezésben kell telepíteni.

C(15)3 típusú gázfogyasztó készülék

A tüztér előtti ventilátorral ellátott C(15)3 típusú gázfogyasztó készüléket a 4.5.15.2 ábra alsó ábrarésze szerinti sémának megfelelő elrendezésben kell telepíteni.

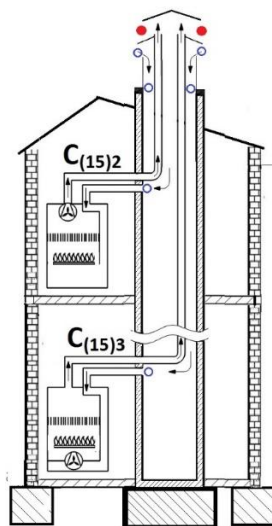

4.5.15.2 ábra

4.2.4. A 140 kW-nál nagyobb együttes hőterhelésű gázfogyasztó készülékek elhelyezésének kiegészítő követelményei

- a) A 140 kW-nál nagyobb együttes hőterhelésű gázfogyasztó készülék helyiségét a hozzá technológiailag nem kapcsolódó terektől tűzgátló szerkezetekkel kell határolni.
- b) A keletkező kondenzátumot 70 kW feletti együttes hőterhelés esetén a tervezőnek a közcsatorna-szolgáltatóval történt egyeztetésnek megfelelően kell a közcsatornába vezetnie. Az egyeztetéskor figyelembe kell venni a keletkező kondenzátum és a háztartási jellegű szennyvíz tervezett mennyiségét.
- c) A gázfogyasztó készülék helyiségének szellőző berendezése tűzszakasz határt nem módosíthat.
- d) A 140 kW-nál nagyobb együttes hőterhelésű gázfogyasztó készülékkel azonos légtérben lévő villamos berendezések e helyiségen kívülről történő lekapcsolhatóságát biztosítani kell.
- e) A gázérzékelővel vezérelt önműködő leválasztás esetében a főkapcsolótól független részleválasztó kapcsolót kell létesíteni. A részleválasztás terjedjen ki az ellenőrzött légtérben lévő valamennyi villamos berendezésre, kivéve:
- a vészszellőző berendezést,
 - minden olyan villamos berendezést, amelynek önműködő leválasztását technológiai vagy biztonsági okok nem teszik lehetővé, és
 - az ellenőrzött légtérben elhelyezett, robbanásbiztos kivitelű villamos berendezést.
- f) Minden, a helyiségben lévő, a részleválasztás után is feszültség alatt maradó, villamos berendezésnek robbanásbiztos kivitelűnek kell lennie. Az MSZ EN 60079-14:2014 (Villamos gyártmányok robbanóképes gázkezegekben. Villamos berendezések létesítése robbanásveszélyes térségekben) szabványnak megfelelő, vagy azzal legalább egyenértékű műszaki megoldásokat úgy kell tekinteni, hogy azok teljesítik e pont követelményeit.
- g) A csatlakozóvezetékbe vagy a fogyasztói vezetékbe a gázfogyasztó készülék helyiségén kívül - közvetlenül az ajtó mellett - kézi működtetésű elzárót kell beépíteni úgy, hogy az a gázfogyasztó készülékhez tartozó valamennyi záró- és egyéb szerelvény előtt legyen. Az elzáró szerelvény helyét jelzőtáblával jelölni kell.
- h) A helyiségben elhelyezett gáznyomás-szabályozó - ide nem értve a készülék-nyomásszabályozót - membránjának a légtérrel összeköttetésben lévő terét el nem

zárható szellőzővezetéken át a szabadba kell szellőztetni.

- i) A szellőzőcső végét víz elleni védelemmel és DN 25 feletti méret esetén visszalobbanás-gátlóval kell ellátni.
- j) Az ipari és mezőgazdasági gázfogyasztó készülékeket olyan automatikus égésellenőrző, égésvezérlő berendezéssel kell ellátni, amely biztosítja a gázfogyasztó készülék égőinek biztonságos gyújtását, az égésellenőrzést, a tűztér megfelelő elő- és utószellőzését. Az MSZ EN ISO 23553-1:2014 [Olajégők és gázfogyasztó készülékek biztonsági, szabályozó és vezérlőberendezései. Egyedi követelmények. 1. rész: Az olajégők zárószerelvényei (ISO 23553-1)], az MSZ EN 298:2012 (Automatikus égőellenőrző rendszerek gáznemű vagy folyékony tüzelőanyaggal működő égőkhoz és készülékekhez), az MSZ EN 746-1:1997+A1:2010 (Ipari hőtechnikai berendezések. 1. rész: Ipari hőtechnikai berendezések általános biztonsági követelményei) és az MSZ EN 746-2:2010 (Ipari hőtechnikai berendezések. 2. rész: Tüzelő- és tüzelőanyag-ellátó rendszerek biztonsági követelményei) szabványok előírásainak megfelelő égésellenőrző és égésvezérlő berendezéseket, vagy ezekkel legalább egyenértékű műszaki megoldásokat úgy kell tekinteni, hogy teljesítik e pont követelményeit.
- k) Minden gázégő vagy együttműködő égőcsoport elé automatikusan működő zárószerelvényt kell beépíteni, amely lángkimaradás vagy a tűztér nem megfelelő levegőellátása, vagy a fűtendő közeg túlmelegedése esetén az égők gázellátását megszünteti. Az MSZ EN 161:2011+A3:2013 (Gázégők és gázfogyasztó készülékek automatikus záró szelepei) szabványnak megfelelő műszaki megoldásokat, vagy az ezekkel legalább egyenértékű műszaki megoldásokat úgy kell tekinteni, hogy azok megfelelnek e pont követelményeinek. Az automatikus záró szerelvény beépítésével a készülék elzáró nem helyettesíthető.
- l) Az automatikus biztonsági záró- és a szabályozószerelvények működésének egymástól való függetlenségét a tervezőnek biztosítania kell.
- m) A tervezőnek a záró szerelvények beépítését a 4.1. táblázat . táblázatban foglaltak alapján kell meghatározni.
 - Az MSZ EN ISO 23553-1:2014 [Olajégők és olajtüzelésű berendezések biztonsági és szabályozó készülékei. Egyedi követelmények. 1. rész: Automata és félautomata szelepek (ISO 23553-1:2014).] szabvány hatálya alá nem tartozó szerelvény használatkor is teljesíteni kell e szabvány biztonsági szintjét.
 - A külső és belső tömörség vizsgálatára a gyártómű előírásait kell figyelembe venni.
 - A záró szerelvények darabszámát a 4.1. táblázatból kell meghatározni.

	A	B	C
1.	Hőterhelés [kW]	Természetes huzattal működő égő vagy együttműködő égőcsoport	Mesterséges huzattal működő égő vagy együttműködő égőcsoport
2.	≤ 70	$2 \times B$	$2 \times A$
3.	$> 70 \leq 1200$	$2 \times A$	$2 \times A$
4.	> 1200	$2 \times A +$ szelep (tömörség) ellenőrző	$2 \times A +$ szelep (tömörség) ellenőrző

4.1. táblázat

- n) Az együttműködő gázégőcsoport közös záró szerelvényeit az együttes hőterhelés alapján kell a tervezőnek kiválasztania.
- o) A tervezőnek biztosítania kell, hogy az automatikus záró szerelvény biztonsági kikapcsoláskor zárjon, a zárásnak reteszelt kikapcsolásúnak kell lennie. A kiviteli tervben előírtak szerint biztosítani kell, hogy a reteszelt kikapcsolás kézi oldása minden esetben csak speciális eszköz használatával történhessen.
- p) A tervezőnek az automatikus záró szerelvény beépítését úgy kell megterveznie, hogy a készülék rendszerétől függően az egyes égőket vagy égőcsoportokat, vagy az egész gázbetáplálást lezárja.
- q) Ipari és mezőgazdasági berendezéseknél gázoldali kötésbe 140 kW hőterhelésig kényszerlevegős gázégőnél elegendő a gázégő előtt 2 db „B” osztályú elzáró szerelvény beépítése. Az MSZ EN 746-2:2010 (Ipari hőtechnikai berendezések. 2. rész: Tüzelő- és tüzelőanyag-ellátó rendszerek biztonsági követelményei) szabvány szerinti megoldásokat úgy kell tekinteni, hogy azok teljesítik e pont követelményeit.
- r) A fogyasztói vezeték végpontjain és a jelentősebb szakaszait elzáró szerelvények előtt szellőztető vezetéket, vagy annak csatlakoztatási lehetőségét a tervezés során biztosítani kell. A szellőzőcső végét víz elleni védelemmel és DN 25 feletti méret esetén visszalobbanás-gátlóval kell ellátni.
- s) A gázfogyasztó készülék helyiségénél - a helyiségből és a helyiségen kívülről jól megközelíthető helyen - az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet, az Országos Tűzvédelmi Szabályzat 204. § szerint vagy azzal egyenértékű műszaki megoldás szerinti, kell készenlétben tartani.

4.2.5. A gázfogyasztó készülékek erősáramú villamos hálózatra történő csatlakoztatásának követelményei

- a) Az olyan gázfogyasztó készülék esetében, amelynek villamos hálózati csatlakoztatása van és áramfelvétele nem éri el a 30 A áramerősséget, a villamos hálózatnak csak

olyan részéről táplálható, amelyet testzárlat esetében a tápláló áramkörbe, a tápláló elosztóba vagy az azt megelőző táplálásba iktatott 30 mA érzékenységű, vagy ennél érzékenyebb áram-védőkapcsoló önműködően lekapcsol.

- b) A villamos hálózati csatlakozással rendelkező gázfogyasztó készülék esetében a gázfogyasztó készülék közelében az áramkörbe iktatott hárompólusú (2s+f) megszakítóval vagy dugós csatlakoztatóval biztosítani kell a villamos hálózatról való leválasztás lehetőségét.
- c) A villamos hálózati csatlakozással rendelkező gázfogyasztó készülék esetében a testet csak szerszámmal bontható módon össze kell kötni a villamos hálózat érintésvédelmi védővezetőjével. Ha a villamos csatlakoztatás dugós csatlakozóval megoldható, akkor ez az összekötés a dugós csatlakozó védőérintkezőjével is biztosítható.
- d) A villamos hálózati csatlakozással rendelkező gázfogyasztó készüléket csak olyan helyen szabad felszerelni, ahol a csatlakozóvezeték, a fogyasztói vezeték be van kötve az épület egyenpotenciálra hozó (EPH) hálózatba. Épületen belül új csatlakozóvezeték esetében ellenőrizni kell az EPH csomópontot, valamint a csatlakozóvezetéknek ezzel való összekötését. Gázfogyasztó készüléknek meglévő fogyasztói vezetékre való csatlakoztatása esetén ennek ellenőrzése elhagyható.

4.2.6. Robbanás elleni védelmi követelmények a legalább 140 kW egység-hőterhelésű gázfogyasztó készülék és az egy helyiségben elhelyezett, legalább 1400 kW együttes hőterhelésű gázfogyasztó készülékek esetében

Ha a gázfogyasztó készülék(ek) helyiségének fajlagos légterhelése meghaladja az 1100 W/m^3 értéket, akkor a robbanási helyzet hatásai elleni védelmet

- a) gázkoncentráció érzékelő és beavatkozó készülékkel és azzal vezérelt vésszellőztető berendezéssel, vagy
- b) hasadó-nyíló felülettel, vagy
- c) hasadó felülettel

kell megtervezni.

A gázkoncentráció érzékelő és beavatkozó készülék

- a) a használt gáz ARH 20 tf%-án hallható és látható módon adjon jelzést, és egyidejűleg indítsa el a vésszellőztető berendezést, és
- b) a gáz ARH 40 tf%-án szüntesse meg a felhasználói berendezés gázellátását és

az esetleges egyéb tüzelést, valamint hajtsa végre a helyiség villamos szempontból gyújtóforrásként számításba vehető berendezéseinek leválasztását, kivéve a vézszellőzést és vészvilágítást.

A gázkoncentráció érzékelő és beavatkozó készülék által indított vézszellőzés óránként legalább tízszeres befűvósos légcserét biztosítson, és az általa indított vézszellőző berendezésnek szerkezetileg és működés szempontjából függetlennek kell lennie a helyiség szellőző rendszerétől.

Állandó felügyelettel üzemelő gázfelhasználó technológiai rendszer, valamint mezőgazdasági célú gázfogyasztó készülék esetében az ARH 20 és 40 tf%-ához tartozóan a gázkoncentráció érzékelő és beavatkozó készülékekhez meghatározott funkciók végrehajtása akkor mellőzhető, ha az a technológiai folyamatban zavart okozhat, egyéb veszélyhelyzetet idézhet elő.

Az 1400 kW-nál kisebb együttes hőterhelésű gázfogyasztó készülékek helyiségében a gázkoncentráció érzékelése és a beavatkozás módja kialakítható úgy is, hogy a gázérzékelő csak egy jelzőhatárral működik, és ennél a jelzőhatárnál együttesen teljesíti az ARH 20 és 40 tf%-ához tartozó funkciókat.

Nem lehet eltekinteni a hasadó vagy hasadó-nyíló felület alkalmazásától:

- a) iskola, óvoda-bölcsőde, kórház, színház, filmszínház, áruház és más, tömegek befogadására alkalmas épületekben,
- b) a vegyes rendeltetésű épületben, ha a tömegtartózkodásra szolgáló helyiségek alapterülete az épület szintenkénti összes alapterületének 40%-át meghaladja, vagy ha az előző tömegtartózkodásra szolgáló helyiségek közvetlenül a tüzelőberendezés helyisége felett vagy mellett vannak.

Ha a helyiségben gáztüzelésű és szilárd tüzelésű berendezések együtt üzemelnek, akkor a robbanási túlnyomás levezetésére kizárólag hasadó-nyíló felület alkalmazható.

4.3. A gázfogyasztó készülék légellátása, helyiségének szellőzése, az égéstermék elvezetése

4.3.1 A nyílt égésterű, „A” vagy „B” típusú gázfogyasztó készülékek helyiségének levegőellátásával kapcsolatos általános követelmények

A helyiség légterével közvetlen kapcsolatban lévő gázfogyasztó készülékek biztonságos, egészségügyi és energetikai szempontból kifogástalan üzeme érdekében a tervezőnek

biztosítania kell a gázfogyasztó készülék helyiségének szellőzőlevegő-ellátását. A Szabályzat előírásait az ideiglenesen üzemelő tüzelőberendezések helyiségeire

vonatkozóan is alkalmazni kell.

A szükséges szellőzőlevegő-térfogatáramot és a bejutását biztosító nyomásfeltételeket meg kell tervezni. A légellátás, szellőzés és a gázfogyasztó készülékek elhelyezésének tervezésénél figyelembe kell venni a helyiségben már meglévő más tüzelőanyaggal üzemelő tüzelőberendezések kialakítását, működésükhöz szükséges légellátási igényeinek biztosíthatóságát is.

Az „A” és „B” típusú gázfogyasztó készülék valamelyikével ellátott, vagy azzal légtér-összeköttetésben lévő helyiségek érintettsége esetén a tervező a felhasználási hely tekintetében átalakítási tervet készít a következő esetekben:

- a) a létesítéskor beépített nyílászárók cseréje,*
- b) a meglévő nyílászárók tömítése, ha az olyan nyílászárót érint, amely a felhasználói berendezés létesítésének műszaki-biztonsági szempontok alapján felülvizsgált terve szerint a gázfogyasztó készülék üzemére hatással van, és*
- c) elszívó szellőző ventilátorok, konyhai páraelszívók beépítése.*

A nyílt égésterű, égéstermék-elvezetőbe nem kötött („A” típusú) és a nyitott égésterű égéstermék-elvezetőbe kötött („B” típusú) gázfogyasztó készülék valamelyikével ellátott, vagy azzal légtér összeköttetésben lévő helyiségek esetében a légellátás feltételének lényeges megváltozását jelenti az is, ha a helyiségben utólag égéstermék-elvezetőbe kötött, vegyes tüzelésű kályhát, kandallót vagy cserépkályhát telepítenek, vagy egyéb módon elszívó ventilátorral szerelt berendezést, hordozható beltéri légkondicionáló berendezést (mobil klíma)" üzemeltetnek.

A már üzemelő gázfogyasztó készülékek légellátási feltételeinek megváltozása esetén a gázfogyasztó készülékek légellátását a tervezőnek biztosítania kell.

A gázfogyasztó készülék elhelyezését a tervező úgy tervezze meg, hogy a készülék üzeméhez szükséges szellőzőlevegő-térfogatáram a következő módok valamelyikével jusson el a gázfogyasztó készülék helyiségébe:

- a) a gázfogyasztó készülék helyiségének külső határoló szerkezetén elhelyezett, a levegő bevezetésére teljesítménynyilatkozattal és jelleggörbével rendelkező, a tervező által kiválasztott levegő-bevezető alkalmazása;*
- b) a közvetlenül szomszédos helyiségen keresztül történő levegőbevezetés alkalmazása, ha e helyiség külső határoló szerkezetén a tervező által*

kiválasztott levegő-bevezetők vannak, és ezt a szomszédos helyiséget a gázfogyasztó készülék helyiségével összeszellőztetik; vagy

- c) a szabadból nyíló, méretezett légcsatorna alkalmazása, amelyen keresztül a tervezett szellőzőlevegő-térfogatáram gravitációs vagy ventilátorral létrehozott nyomáskülönbség hatására a gázfogyasztó készülék helyiségébe áramlik.*

Két, egymással határos helyiség akkor tekinthető összeszellőztetettnek, ha a két helyiség közös elválasztó falán 2 db, egyenként legalább 150 cm² szabad felületű, el nem zárható, a két légteret összekötő szellőzőnyílás van, amelyek közvetlenül a padlószinten és a mennyezet alatt, de egymástól legalább 1,8 m függőleges távolságban helyezkednek el.

A levegő-bevezetők elzárásának vagy az összeszellőztető nyílások eltakarásának tilalmát a kiviteli tervben elő kell írni. Az összeszellőztető nyílások eltakarásának tilalmát a gázfogyasztó készülék helyiségében közvetlenül a szellőztető nyílások közelében „A szellőzőnyílások eltakarása tilos!” tábla kihelyezésével maradandóan jelezni kell a felhasználó részére.

A tervezőnek a szellőző levegő bevezetésére tervezett légcsatorna szabadba nyíló végén el nem zárható zsalu, huzalháló vagy rács beépítését kell előírnia.

Ha a szellőző levegő bejuttatására tervezett légtechnikai berendezésben nagy áramlási ellenállású elemek találhatóak, a tervező meghatározza a tervezett ventilátor és a gázfogyasztó készülék reteszelésének műszaki megoldását. A légcsatornába a tervező által kiválasztott hővisszanyerő elem beépíthető.

Ha a szellőző levegő útvonalán a légcsatornában, vagy a légtechnikai berendezésben zárószerkezet van, akkor a tervezőnek biztosítania kell, hogy a gázfogyasztó készülék csak a szerkezet teljesen nyitott állapotában legyen üzemeltethető.

Ha a tervköteles beavatkozás a felhasználói berendezést nem érintik (pl. csatlakozóvezeték létesítés), akkor a tervezés és a megvalósítás során a csatlakozóvezetékkel érintett helyiségekben lévő lakossági gázfogyasztó készülékek levegő-ellátását és szellőzését is vizsgálni kell.

4.3.2. Az „A” típusú gázfogyasztó készülékek helyiségének levegő ellátásával, szellőzésével kapcsolatos sajátos követelmények

Az „A” típusú gázfogyasztó készülékek biztonságtechnikai és egészségügyi szempontból kifogástalan üzemének biztosítása céljából a tervezőnek meg kell terveznie a helyiség olyan légcseréjét, amely az égéstermék és a használat során keletkezett egyéb szennyezőanyagok koncentrációját az egészségügyi követelményeknek megfelelően korlátozza.

A lakossági fogyasztóknál felszerelt, legfeljebb 11 kW névleges hőterhelésű gáztűzhely esetében a helyiség levegőellátását és szellőzését megfelelőnek kell tekinteni, ha

- a) a felszerelési helyiség 15 m^3 -nél nagyobb légtérfogatú,
- b) a felszerelési helyiségnek legalább egy szabadba nyíló ajtaja vagy legalább $1,0 \text{ m}^2$ felületű szabadba nyitható ablaka van, és
- c) a tervező a kiviteli tervben, majd a kivitelezést követően - vagy meglévő gázfogyasztó készülék egyszerűsített eljárással történő cseréje esetén a kivitelező a kivitelezést követően - írásban hívja fel a felhasználó figyelmét a gáztűzhely üzeme során a légtérbe jutó káros anyagok eltávolításának fontosságára és ennek érdekében a szellőztetés biztosítására.

A c) alpontjában meghatározott figyelemfelhívásnak az átvételét a felhasználónak aláírásával igazolnia kell.

Ha az előző bekezdésben a lakossági fogyasztóknál felszerelt tűzhely elhelyezésére meghatározott követelmények közül egy vagy több nem teljesül, akkor a gázfogyasztó készülék elhelyezésére szolgáló helyiség szellőzőlevegő-térfogatáramát a tervezőnek úgy kell meghatároznia, hogy a gázfogyasztó készülék egyidejű hőterhelésére vonatkoztatva a legalább $12 \text{ m}^3/\text{h}/\text{kW}$ érték biztosított legyen.

A lakossági fogyasztónál felszerelt gázfogyasztó készülékek egyidejű hőterhelését az adattábla szerinti névleges hőterhelés (kW) és az alábbi táblázatban megadott egyidejűségi tényezők szorzataként kell kiszámítani.

	A	B
1.	Gázfogyasztó készülék	Egyidejűségi tényező
2.	2-nél több főzőhelyet tartalmazó tűzhely	0,5
3.	1-2 főzőhelyes gázfőző	0,65
4.	egyéb gázfogyasztó készülék	1,0
5.	nem lakossági fogyasztónál felszerelt gázfogyasztó készülékek	1,0

Ha a szellőzőlevegő-térfogatáram bejuttatását a tervező gépi elszívó szellőzéssel biztosítja, akkor a tervezői nyilatkozat terjedjen ki arra is, hogy a gépi elszívás a helyiséggel légtér-összeköttetésben lévő „B” típusú gázfogyasztó készülék vagy egyéb tüzelőberendezés égéstermék elvezetésére nincs káros hatással.

4.3.3. A „B” típusú gázfogyasztó készülékek helyiségének ellátásával, szellőzésével kapcsolatos sajátos követelmények

a) A „B” típusú gázfogyasztó készülékek biztonságtechnikai és egészségügyi szempontból kifogástalan üzeméhez a tervező tervezze meg:

- az áramlásbiztosítóval rendelkező gázfogyasztó készülékeknél az égési levegő, valamint az áramlásbiztosítón keresztül a helyiségből kiáramló helyiséglevegő pótlását,
- az áramlásbiztosítóval nem rendelkező gázfogyasztó készülékeknél legalább az égési levegő pótlását.

b) A gázfogyasztó készülék biztonságos üzemeléséhez szükséges szellőzőlevegő-térfogatáramot a tervezőnek biztosítania kell. A minimálisan szükséges szellőzőlevegő-térfogatáram meglétét a tervező hő- és áramlástanai méretezéssel igazolja. Az MSZ EN 13384-1 (Égéstermék-elvezető berendezések. Hő- és áramlástechnikai méretezési eljárások. 1. rész: Égéstermék-elvezető berendezések egy tüzelőberendezéshez) szabvány szerint, vagy több gázfogyasztó készüléket ellátó égéstermék elvezetés méretezése esetén, az MSZ EN 13384-2:2015+A1:2020 (Égéstermék-elvezető berendezések. Hő- és áramlástechnikai méretezési eljárás. 2. rész: Égéstermék-elvezető berendezések több tüzelőberendezéshez) szabvány szerint végrehajtott méretezés, vagy azokkal legalább egyenértékű méretezési eljárások eredménye szerint megfelelő megoldásokat úgy kell tekinteni, hogy azok e pont követelményeinek megfeleljenek.

Áramlásbiztosítóval rendelkező gázfogyasztó készülék helyiségének szellőzőlevegő térfogatárama:

$$\dot{V}_{szell} = \dot{V}_{é,lev} + \dot{V}_{h,lev} \text{ m}^3/\text{h},$$

Ahol:

$\dot{V}_{é,lev}$ – az égési levegő térfogatárama m^3/h ,

$\dot{V}_{h,lev}$ – az égéstermék-áramlásbiztosítóba beszívott helyiséglevegő (hígító levegő)-térfogatáram m^3/h .

Az égési levegőt és – az áramlásbiztosítóval rendelkező gázfogyasztó készülékek esetén – a szellőzőlevegő-térfogatáram összetevőit számítással kell meghatározni.

A gázfogyasztó készülék rendeltetésszerű üzeméhez szükséges égésilevegő-térfogatáram:

$$\dot{V}_{é,lev} = \dot{V}_{lev,elm} \cdot \lambda \cdot \frac{\dot{Q}}{H_a} \cdot 3600 \text{ m}^3/\text{h}$$

Ahol:

$V_{lev,elm}$ – a gázösszetételből számított elméleti égésilevegő-igény m^3/m^3 gáz,

λ – a légellátási (légfelesleg) tényező, értéke 1,5-nél nem lehet kisebb, kivéve, ha a gyártó ennél kisebb értéket határozott meg.

\dot{Q} – a készülék hőterhelése kW

H_a – a gáz fűtőértéke kJ/m³.

Az áramlásbiztosítóba belépő hígító levegő számított térfogatárama a következő legyen:

$$\dot{V}_{h,lev} = V_{lev,elm} \cdot \lambda \cdot \frac{\dot{Q}}{H_a} \cdot 3600 \text{ [m}^3/\text{h]}$$

ahol $\lambda = 1$, kivéve, ha a **gyártó** ennél kisebb értéket határozott meg.

Áramlásbiztosítóval rendelkező gázfogyasztó készülékek esetén a szellőzőlevegőnek a helyiségbe való beáramlásához szükséges nyomáskülönbséget lehetőleg a kémény huzatának kell biztosítania.

c) Új gázfogyasztó készülék telepítése vagy meglévő égéstermék-elvezetőhöz csereként beépített gázfogyasztó készülék esetén a tervező a gyártó által megadott adatokat veszi figyelembe a méretezés során.

d) Új gázfogyasztó készülék tervezése esetén a tervező a légellátási tényező felvételénél a méretezést a gázfogyasztó készülék gyártója által a gázfogyasztó készülék égéstermék kilépésre szolgáló kivezetésére, illetve szükséges levegőellátására vonatkozóan megadott adatok alapján végzi el, és ellenőrzi, hogy a gázfogyasztó készülék gyártója által megadott légellátási és égéstermék-elvezetési követelmények, a számítás eredményei szerint teljesülnek-e.

Áramlásbiztosítóval rendelkező gázfogyasztó készülékek esetén a szellőzőlevegőnek a helyiségbe való beáramlásához szükséges nyomáskülönbséget lehetőleg az égéstermék-elvezető huzatának kell biztosítania. Amennyiben a szükséges nyomáskülönbség csak túlnyomásos szellőztetéssel vagy gépi elszívásos égéstermék elvezetéssel hozható létre, akkor ezek működését a gázfogyasztó készülék üzemével reteszolni kell.

e) A légellátási tényező értékét a készülék égéstermék elvezetőjében mért CO₂ vagy O₂ értékek alapján a gázfogyasztó készülék üzembe helyezőjének ellenőriznie és írásban rögzítenie kell.

f) A tervezőnek biztosítania kell, hogy az áramlásbiztosító nélküli „B” típusú gázfogyasztó készülék esetében a gázfogyasztó készülék helyiségének szellőzőlevegő-térfogatárama legalább a gázfogyasztó készülék névleges hőteljesítményéhez tartozó égéstermék tömegáram alapján meghatározott égési levegő térfogatáram legyen.

g) Áramlásbiztosítóval rendelkező gázfogyasztó készülékek esetén, ha a szellőző levegőnek a helyiségbe való beáramlásához, valamint a gázfogyasztó készülék égéstermék kilépésénél szükséges nyomáskülönbség összegét az égéstermék-elvezető huzata nem biztosítja, a tervezőnek a kiviteli tervben kell megadnia a megfelelő műszaki megoldást a

következők szerint:

- a szabadból befúvó, túlnyomásos szellőzést kell létesíteni, amelynek üzeme a gázfogyasztó készülék üzemével retesztelt, vagy
 - szívott rendszerű égéstermék elvezetést kell létesíteni a szükséges szellőzőlevegő-térfogatáramhoz alkalmas bevezetéssel.
- h) „B” típusú gázfogyasztó készülékek helyiségének levegő ellátására, szellőztetésére kiegyenlített szellőztetés nem alkalmazható.
- i) A tervező a „B” típusú készülék légellátásának tervezésénél köteles minden, az égéstermék elvezetés üzemét befolyásoló berendezést és üzemeltetési körülményt figyelembe venni.
- j) A tervező a felhasználói berendezés létesítésének kiviteli tervében szövegesen előírja a felhasználó kötelezettségét, a légellátás feltételeinek mindenkori biztosítását.

4.3.4. A „B” típusú gázfogyasztó készülékek égéstermékének elvezetésével kapcsolatos sajátos követelmények

B_1 , B_2 és B_3 típusú gázfogyasztó készülék csak olyan égéstermék-elvezetőhöz csatlakoztatva tervezhető, amely a levegőellátás, a gázfogyasztó készülék és az égéstermék-elvezető együttesét figyelembe véve a 4.3.3. b) pontban előírtak szerint biztosítja a gázfogyasztó készülék égéstermékének maradéktalan elvezetését a szabadba.

B_1 , B_2 , B_3 típusú készülékek égéstermékének elvezetésre betervezni, illetve beépíteni csak az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet szerint teljesítménynyilatkozattal rendelkező égéstermék-elvezetőt szabad. Az épület égéstermék elvezetője feleljen meg az MSZ EN 1443 [Égéstermék-elvezető berendezések. Általános követelmények.] szabvány vagy azzal egyenértékű műszaki megoldás előírásainak.

Az égéstermék-elvezető átjárható, könnyen és biztonságosan tisztítható, megfelelő gáztömörségű, illetve a szabad keresztmetszete teljes hosszában ellenőrizhető legyen. Az ellenőrzéshez az összekötőelem tisztíthatóságát elsősorban annak bonthatóságával vagy tisztítónyílások kialakításával kell biztosítani. Szükség szerint biztosítani kell a tisztító-, ellenőrző- és mérőnyílásokat, valamint a kitorcollás biztonságos megközelíthetőségét.

A gázfogyasztó készülék részeként tanúsított égéstermék kivezető (B_3 , B_4 , B_5 típusok) és égési levegőt hozzávezető (B_3 típus) részegysége feleljenek meg a gyártó előírásainak.

A B_4 , B_5 típusú gázfogyasztó készülék égéstermék kivezetésének tető feletti elhelyezkedését úgy kell megtervezni, hogy a kiáramló égéstermék ne jelentsen veszélyt az épületben tartózkodók számára, egészségüket ne veszélyeztesse, továbbá a kiáramló égéstermék az épület meglévő berendezéseinek működését hátrányosan ne befolyásolja. Az MSZ EN 13384-

1:2015+A1:2020 (Égéstermék-elvezető berendezések. Hő- és áramlástechnikai méretezési eljárás. 1. rész: Egy tüzelőberendezést kiszolgáló égéstermék-elvezető berendezések) szabványnak és az MSZ EN 15287-1:2007+A1:2011 (Égéstermék-elvezető berendezések. Égéstermék-elvezető berendezések tervezése, kivitelezése és üzembe helyezése. 1. rész: Nyitott égésterű tüzelőberendezések égéstermék-elvezető berendezései) szabványnak, homlokzati kivezetésre alkalmas „B” típusú készülék esetén az MSZ EN 15287-2:2008 (Égéstermék elvezető berendezések. Égéstermék-elvezető berendezések tervezése, kivitelezése és üzembe helyezése. 2. rész: Zárt égésterű tüzelőberendezések égéstermék-elvezető berendezései) szabványnak megfelelő elhelyezkedésű égéstermék kivezetések elhelyezéseket, vagy ezekkel legalább egyenértékű műszaki megoldásokat úgy kell tekinteni, hogy azok e pont követelményeinek megfeleljenek.

Merev vagy hajlékony fém bélésűvel bélelt épített vagy fémből készült szerelt, a gázfogyasztó készülék részeként tanúsított hajlékony vagy merev fém béléssel rendelkező, illetve rendszer jellegű égéstermék-elvezető kitorcollásának tető feletti elhelyezkedése az MSZ EN 15287-1 [Égéstermék-elvezető berendezések. Égéstermék-elvezető berendezések tervezése, kivitelezése és üzembe helyezése. 1. rész: Nyitott égésterű tüzelőberendezések égéstermék-elvezető berendezései.] szabvány vagy azzal egyenértékű műszaki megoldás szerinti legyen.

Az égéstermék-elvezető kitorcollását akkor kell a szélnyomás szempontjából kedvezőtlen elhelyezkedésűnek tekinteni, ha a következő a)-c) pont alatti feltételek egyidejűleg vagy a d)-e) pont alatti feltételek egyidejűleg teljesülnek:

- a) a kitorcollás magassága a tetőgerinc felett 0,4 méternél kisebb,
- b) az égéstermék-elvezető kitorcollásától a tető síkjával való metszéspontig vagy a tetőgerinc tető feletti vetületéig húzott képzeletbeli vízszintes vonal hosszúsága 2,3 méternél kisebb, és
- c) a tető lejtése 40°-nál nagyobb,
- d) a kitorcollás tetőgerinctől mért vízszintes távolsága 1,0 méternél nagyobb, és
- e) a tető lejtése 25°-nál nagyobb és az égési levegőt bevezető nyílás és az égéstermék-elvezető kitorcollása a tetőgerinc két különböző oldalán helyezkedik el.

Az égéstermék-elvezető kitorcollását a szélnyomás szempontjából akkor is kedvezőtlen elhelyezkedésűnek kell tekinteni, ha a következő három feltétel egyidejűleg teljesül az MSZ EN 13384-1 [Égéstermék-elvezető berendezések. Hő- és áramlástechnikai méretezési eljárás. 1. rész: Egy tüzelőberendezést kiszolgáló égéstermék-elvezető berendezések] szabvány C melléklete szerint:

- a) a szomszédos épületek, szerkezetek, akadályok vízszintes távolsága a kitorcollástól 15 méternél kisebb, és
- b) a szomszédos épületek, szerkezetek, akadályok vízszintes síkban 30°-nál nagyobb szög alatt látszanak, és
- c) a szomszédos épületek, szerkezetek, akadályok legfelső éle valamint a kitorcollás vízszintes síkja közötti függőleges szög nagyobb, mint 10°.

Ha az égéstermék-elvezető kitorcollása a szélnyomás szempontjából kedvezőtlen elhelyezésű, akkor a méretezés során a PL szélnyomás értékét beépített területen 25 Pa, nem beépített területen vagy tóparton, folyóparton, illetve nagy kiterjedésű sík területen (pl.: Balaton, Alföld, Kisalföld) területeken 40 Pa értékre kell felvenni.

Az újonnan létesített homlokzati kivezetéssel rendelkező „B” típusú gázfogyasztó készülékek égéstermék kivezetését úgy kell megtervezni, hogy a kiáramló égéstermék az épületben lakók egészségét ne veszélyeztesse és más tüzelő- vagy szellőző berendezések üzemét ne befolyásolja hátrányosan. Az MSZ EN 15287-2:2008 (Égéstermék-elvezető berendezések. Égéstermék-elvezető berendezések tervezése, kivitelezése és üzembe helyezése. 2. rész: Zárt égésterű tüzelőberendezések égéstermék-elvezető berendezései) szabványban a zárt égésterű gázfogyasztó készülékek égéstermékének kivezetésére vonatkozó elhelyezési feltételeknek megfelelő elhelyezkedésű „B” típusú gázfogyasztó készülék égéstermék kivezetésének elhelyezkedését úgy kell tekinteni, hogy az e pontban felsorolt követelményeknek megfelelnek.

A gázfogyasztó készülék részeként tanúsított (szerves részének minősülő) égéstermék elvezető, és égési levegő ellátó elemek a **gyártó** előírásainak feleljenek meg (B₃, B₄, B₅ típusú készülék).

Az égéstermék elvezető maximális hossza a **gyártó** előírása szerinti legyen. Az égési levegő hozzávezetést méretezni kell. Az égéstermék-elvezető berendezés átjárható, könnyen és biztonságosan tisztítható, megfelelő gáztömorségű, illetve a szabad keresztmetszete teljes hosszában ellenőrizhető legyen. Az ellenőrzéshez biztosítani kell a szükséges tisztító-ellenőrző és mérőnyílásokat, valamint az kitorcollás biztonságos megközelíthetőségét.

A kitorcollás elhelyezésekor a szélhatást is figyelembe kell venni a vonatkozó MSZ 845:2012 [Égéstermék-elvezető berendezések tervezése, kivitelezése és ellenőrzése] szabvány 11.2.1. pontja, vagy azzal egyenértékű műszaki megoldás szerint.

Az épület égéstermék elvezetőjét igénybe vevő gázfogyasztó készülékek esetén az új gázfogyasztó készülékek felszerelését megelőzően, vagy meglévő készülékek cseréje esetén a **tervező**nek be kell szerezni a kéményseprő-ipari tevékenységet állító égéstermék-elvezető berendezésre vonatkozó, érvényességi időn belüli nyilatkozatát.


A „B” típusú gázfogyasztó készülék fém égéstermék-elvezető berendezéseinek kitorkollási helyei

(A hivatkozott szabvány M melléklet táblázatának kivonata)

Jelölés	Az égéstermék-elvezető berendezés kitorkollásának helye	Gáz tüzelőanyag esetén	Túlnyomásos berendezés esetén
a	Magasság magastető gerince felett, a tetőgerinc közelében	$a \geq 0,4 \text{ m}$	$a \geq 0,4 \text{ m}$
a1	Magasság szalmatető magastető gerince felett, a tetőgerinc közelében	$a \geq 0,6 \text{ m}$	$a \geq 0,8 \text{ m}$
a2	Tiltott zóna szomszédos magas épületek vagy épületrészek esetén	$\geq 0,6 \text{ m}$	$\geq 0,6 \text{ m}$
b	Magasság lapostetők, vagy zárt mellvédek felett	$b \geq 0,6 \text{ m}$	$\geq 0,4 \text{ m}$
γ	A tető hajlásszöge Megjegyzés: A tetőt laposnak kell tekinteni, ha $\gamma \leq 20^\circ$ és magastetőnek, ha $\gamma > 20^\circ$.		
c	Vízszintes távolság a magastetőtől	$c \geq 1,5 \text{ m}$	$c \geq 1,4 \text{ m}$
c1	Magastető nem éghető tetőfelületére merőlegesen mért legkisebb távolság	$\geq 1,0 \text{ m}$	$\geq 0,4 \text{ m}$
c2 ahol L	Magasság magastető felett A tetőgerinctől mért távolság	$\geq 0,4 \text{ m}$ ha $L < 8,0 \text{ m}$	$\geq 0,4 \text{ m}$ ha $L < 8,0 \text{ m}$
d	Magasság a nyílászárók felett	$d \geq 1,0 \text{ m}$	$d \geq 1,0 \text{ m}$
e ahol f és g	Akadályok, vagy negatív lejtésű tető legmagasabb pontja feletti magasság Az égéstermék-elvezető berendezés távolsága az akadályoktól Az akadályok magassága	ha $f < 1,5xg$ akkor $e \geq 1,0 \text{ m}$	ha $f < 1,5xg$ akkor $e > 0,4 \text{ m}$
h	A szomszédos és csatlakozó épületek feletti magasság	ha $i < 2,3 \text{ m}$	ha $i < 2,3 \text{ m}$
ahol i	Az égéstermék-elvezető berendezés vízszintes távolsága a szomszédos vagy határos épületektől	akkor $h \geq 0,6 \text{ m}$	akkor $h \geq 0,4 \text{ m}$
A	Távolság a magastetőn elhelyezett szerkezetektől, ablakoktól és nyílásoktól	ha $A < 1,5 \text{ m}$	ha $A < 1,5 \text{ m}$
B	Magasság a magastetőn lévő nyílászárók vagy nyílások felett	akkor $B \geq 0,6 \text{ m}$	akkor $B \geq 0,6 \text{ m}$
C	Távolság magastetőn elhelyezett nyílások vagy ablakok felett vagy mellett	$C \geq 0,6 \text{ m}$	$C \geq 0,6 \text{ m}$
D	Távolság a magastetőn elhelyezett nyílások vagy ablak alatt	$D \geq 2,0 \text{ m}$	$D \geq 2,0 \text{ m}$

4.2. sz. táblázat

A jelölések a 4.4.11. sz. ábra szerintiek

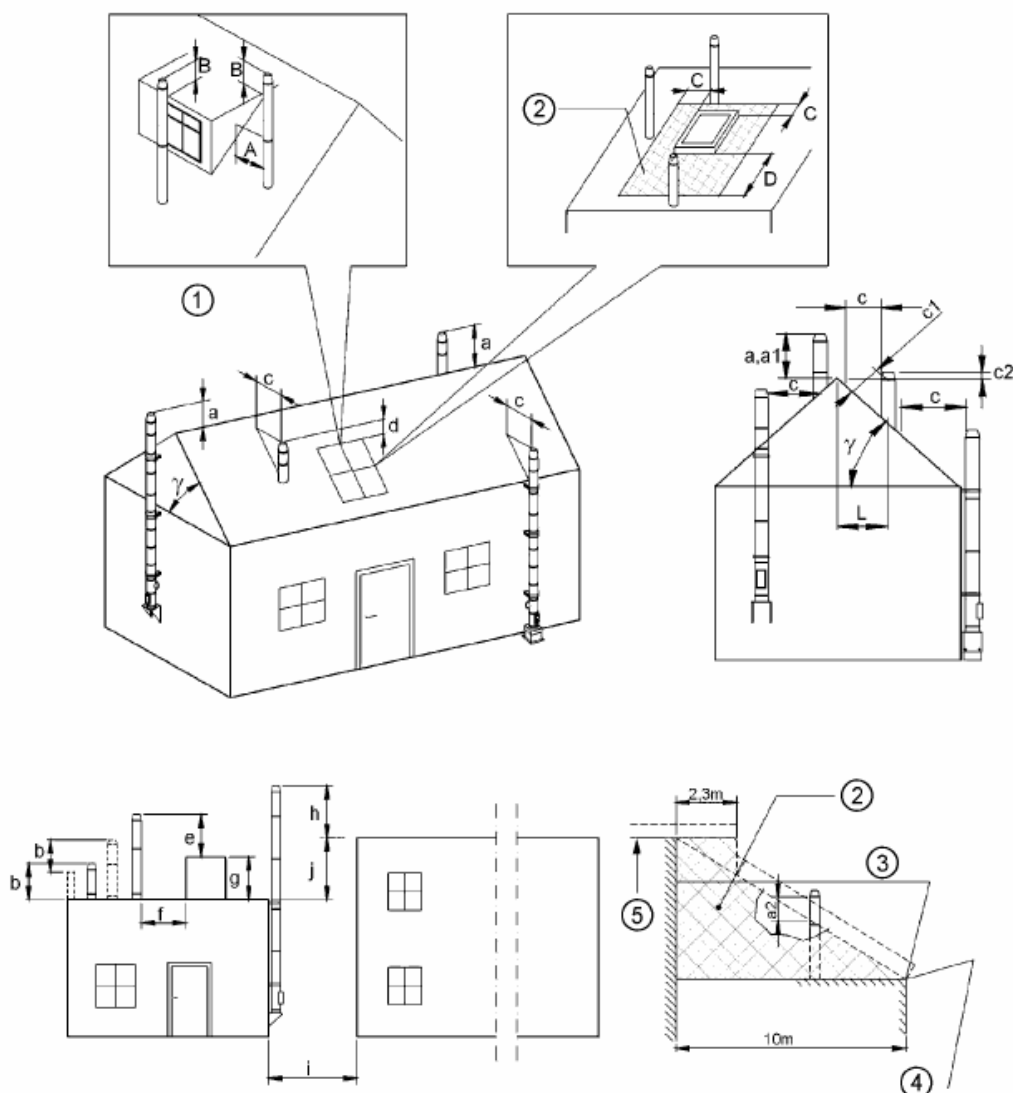

4.4.11. sz. ábra

Nyitott égésterű ("B" típusú) gázfogyasztó készülékek fém égéstermék-elvezető berendezéseinek kitorkollási helye a tető felett a hivatkozott szabvány M melléklet M1. ábrája alapján

Jelmagyarázat

- 1 → A kitorkollás elhelyezése ablakok és magas tetőn kialakított nyílászárók szomszédságában.
- 2 → Tiltott zóna.
- 3 → Ezek a falak ugyanannak vagy a szomszédos épületnek a falai is lehetnek.
- 4 → A lejjebb fekvő lapos tető kiterjedésének határa, vagy 10 m a nagyobb szerkezettől.
- 5 → A szomszédos magas épület teteje.

4.3.5. A „C” típusú gázfogyasztó készülék légellátásával és égéstermék elvezetésével kapcsolatos sajátos követelmények

A C_1 , C_3 , C_5 , C_7 , C_9 , $C_{(11)}$, $C_{(13)}$, $C_{(14)}$, $C_{(15)}$ típusú gázfogyasztó készülékek esetén a tervező a kiviteli tervben a gázfogyasztó készülékek tanúsított típusainak megfelelő részegységeket tervezheti be.

A gázfogyasztó készülékek részeként tanúsított elemekből kialakított rendszereket a gázfogyasztó készülék gyártójának beépítési utasításai alapján kell beszerezni és ellenőrizni.

A C_4 , C_8 típusú gázfogyasztó készülékekhez kapcsolódó égéstermék-elvezető azon szakaszában, amelyben több gázfogyasztó készülék égésterméke áramlik, túlnyomás kialakulása csak akkor tervezhető, ha a gázfogyasztó készülék gyártói dokumentációja ezt kifejezetten megengedi. Az égéstermék-elvezetőben a hő- és áramlástan mértezés szerint lehetséges legnagyobb túlnyomás értéke nem lehet nagyobb, mint az égéstermék-elvezető minősítése szerint megengedett legnagyobb nyomás. Ugyanezt a követelményt kell alkalmazni a gyújtó rendszerű égéstermék-elvezetőhöz csatlakozó C_6 típusú gázfogyasztó készülék telepítése esetén is.

A C_6 típusú gázfogyasztó készülékek égéstermék elvezetése a CEN/TR 1749, vagy az EN 1749 [European standard for the classification of gas appliances according to the method of supplying combustion air and of evacuation of the combustion products (types)] szabványban szereplő, bármelyik „C” típusú kialakításra megadott elrendezésben kialakítható, amennyiben a gázfogyasztó készülék gyártója a kialakítható „C” típusok körét nem korlátozza. A gázfogyasztó készülék és az égéstermék-elvezető együttesét, a gázfogyasztó készülék gyártójának és az égéstermék-elvezető elemek gyártójának előírásai alapján kell kialakítani. A létesítéshez be kell szerezni a kéményseprő-ipari tevékenységet állító nyilatkozatát. Az égési levegőellátás és az égéstermék elvezetés mértezése a terv részét képezi.

A $C_{(10)}$ és $C_{(12)}$ típusú gázfogyasztó készülékekhez kapcsolódó égéstermék-elvezető gyújtó szakaszában 25 Pa-nál nagyobb túlnyomás csak abban az esetben tervezhető, ha a gázfogyasztó készülék gyártói dokumentációja ezt kifejezetten megengedi. Az égéstermék-elvezetőben az égéstermék-elvezető minősítése szerinti határértéknél nagyobb túlnyomás kialakulása nem megengedett.

Ha gyártói előírás nem áll rendelkezésre, akkor

- a) a homlokzati kivezetéssel rendelkező gázfogyasztó készülék égéstermék kilépésre szolgáló kivezetésének 0,5 m-es környezetében legalább 300 °C hőállóságú anyagok alkalmazhatók;
- b) a C_{11} típusú gázfogyasztó készülékek teleszkópos rendszerű külsőfali kivezetéseinek esetében vakolatnál jobb légáteresztő képességű anyagok

alkalmazása csak akkor megengedett, ha ezt a gyártói előírás megengedi;

- c) *a homlokzati hőszigetelési munkák idejére a gázfogyasztó készüléket le kell választani a fogyasztói vezetékről.*

A 70 kW-nál nem nagyobb együttes hőterhelésű, „C” típusú gázfogyasztó készülékek égéstermék kivezetésének épület homlokzatán (külső falán) való elhelyezésére vonatkozó feltételek


A „C” típusú gázfogyasztó készülékek égéstermékének homlokzati, külső fali kivezetését úgy kell megtervezni, hogy a kiáramló égéstermék ne jelentsen veszélyt az épületben tartózkodók számára, egészségüket ne veszélyeztesse, továbbá a kiáramló égéstermék az épület meglévő berendezéseinek működését hátrányosan ne befolyásolja. Az MSZ EN 15287-2:2008 (Égéstermék elvezető berendezések. Égéstermék-elvezető berendezések tervezése, kivitelezése és üzembe helyezése. 2. rész: Zárt égésterű tüzelőberendezések égéstermék-elvezető berendezései) szabványnak megfelelő, az ezekkel legalább egyenértékű más műszaki megoldásokat úgy kell tekinteni, hogy azok e pont követelményeinek megfeleljenek.

A homlokzati kivezetéssel rendelkező gázfogyasztó készülékek égési levegőt beszívó és égéstermékét kivezető tartozékát a külső falsíkon kell elhelyezni. A kivezetéseket tilos a külső falsíkhhoz képest kifejezetten besülylyeszteni, például kúpok vagy lépcsős felületek kialakításával. A kivezetések környezetében ablakpárkányok és a kivezetés egyik szélétől 200 mm-nél távolabb lévő díszítési célú, 5 cm-t meg nem haladó falvastagság-változások megengedettek.

Az utólagos hőszigetelési munkákat követően a külsőfali gázfogyasztó készülékek megfelelő összeszerelését és a beépítését, a gyári előírások betartását arra jogosult szakembernek dokumentáltan igazolni kell.

A kitorkollás elhelyezése kiegyenlített égéstermék-elvezetés esetén

A hivatkozott szabvány „K” melléklete a kiegyenlített égéstermék-kitorkollások elhelyezésére a 4.6. sz. ábra szerinti példát mutatja a lakossági fűtés vagy ehhez hasonló alkalmazások esetében. A példákat ismert nemzeti szintű szabályozások alapján fejlesztették ki.

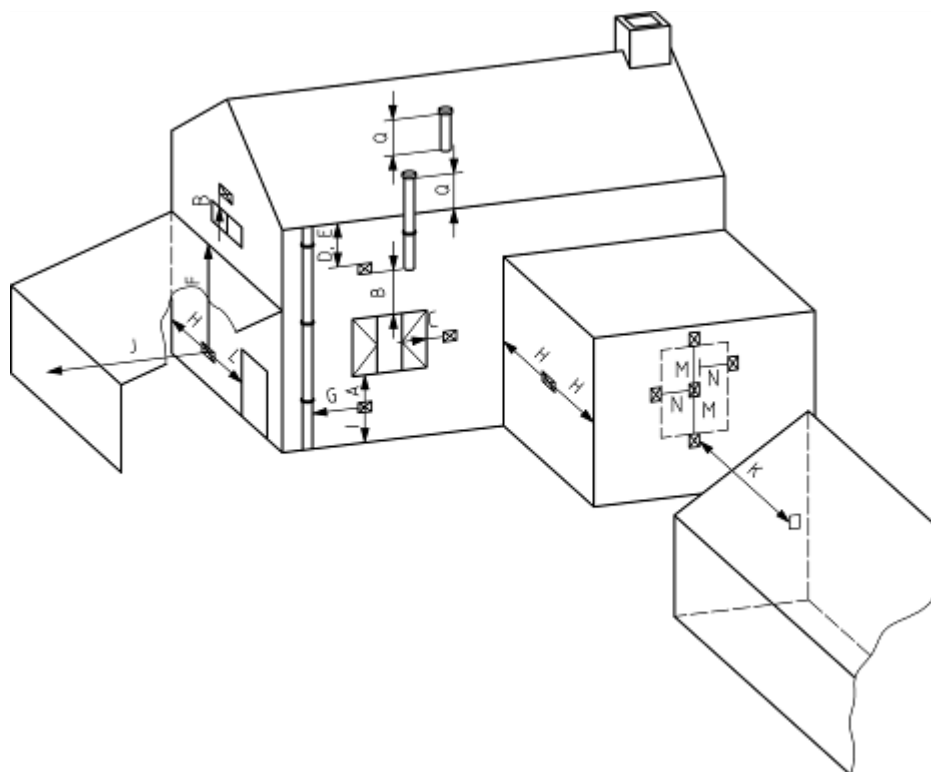

4.6. sz. ábra

Példa a kiegyenlített égéstermék-elvezető berendezések kitorcollásának elhelyezésére a helyiség légterétől elzárt égésterű, „C” típusú gázfogyasztó készülékek esetében

A gáztüzelésű, kiegyenlített égéstermék-elvezetések kitorcollásának elhelyezésére vonatkozó, ajánlott méretek a hivatkozott szabvány „K.1.” táblázata szerint, amelyek alapját szintén az ismert nemzeti szabályozások jelentik, a 4.6. sz. ábra jelöléseinek megfelelően a 4.3. sz. táblázatban láthatók.

Szim-bólum	A kitorkollás helyzete	Hőterhelés [kW] (nettó)	Természetes huzat esetén mm	Mesterséges huzat esetén mm
A ^a	közvetlenül nyílás, üreges téglá, nyitható ablak stb. alatt	0-7 >7-14 >14-32 >32-70	300 600 1500 2000	300
B ^a	nyílás, üreges téglá, nyíló ablak stb. felett	0-7 >7-14 >14-32 >32-70	300 300 300 600	300
C ^a	vízszintes távolság nyíláshoz, üreges téglához, nyitható ablakhoz képest	0-7 >7-14 >14-32 >32-70	300 400 600 600	300
D	hőre érzékeny építőelemek alatt, pl. műanyag esővízcsatornák, szennyvíz- vagy esővíz vezetékek	70-ig	300	75
E	eresz alatt	70-ig	300	200
F	erkélyek és fedett autóbeállók alatt	70-ig	600	200
G	távolság szennyvíz és esővíz ejtőcsövektől	0-5 >5-70	300 300	75 150
H ^b	távolság belső vagy külső sarokból	70-ig	600	300
I	távolság a talajszint, tetőszint vagy erkélyszint felett	70-ig	300	300
J	távolság a kitorkollással szemben lévő felülettől	70-ig	600	600
K	távolság a kitorkollással szemközti lévő másik kitorkollástól	70-ig	600	1200
L	távolság fedett autóbeállóból a lakóépületbe vezető nyílástól (pl. ajtó, ablak)	70-ig	1200	1200
M	függőleges távolság ugyanazon a falon lévő kitorkollástól	70-ig	1500	1500
N	vízszintes távolság ugyanazon a falon lévő kitorkollástól	70-ig	300	300
Q	a tetővel való metszéspont felett: a kitorkollás teteje a gerinc szintje alatt ^c a kitorkollás teteje a gerinc szintje felett	70-ig	300 300	300 300

^a továbbá, a kitorkollás távolsága nem lehet kisebb, mint 150 mm (mesterséges huzat) vagy 300 mm (természetes huzat) az épületszerkezetben lévő olyan nyílástól, amelynek funkciója olyan beépített elem elhelyezése, mint például az ablakkeret.


^b azokon a külső sarkokon ez a korlátozás figyelmen kívül hagyható, ahol a külső sarkot egy 450 mm-nél kisebb épület-kiugrás hozza létre (pl. a külső falakon elhelyezett kémények esetében) a következők esetében: mesterséges huzatú égéstermék-elvezető rendszerek kitorkollásai; természetes huzatú égéstermék-elvezető rendszerek kitorkollásai, amikor olyan természetes huzatú berendezéshez kapcsolódnak, amelyek a 7 kW nettó hőterhelést nem haladják meg; és amennyiben a berendezés gyártójának szerelési utasításai erre lehetőséget biztosítanak.

^c a nyeregterő felszínétől mért vízszintes távolság nem lehet nagyobb, mint 300 mm.

4.3. sz. táblázat

A kitorkollás elhelyezése kiegyenlített égéstermék-elvezetés esetén

A hivatkozott szabvány „K” melléklete a nem kiegyenlített égéstermék-kitorkollások elhelyezésére a 4.7. sz. ábra szerinti példát mutatja.

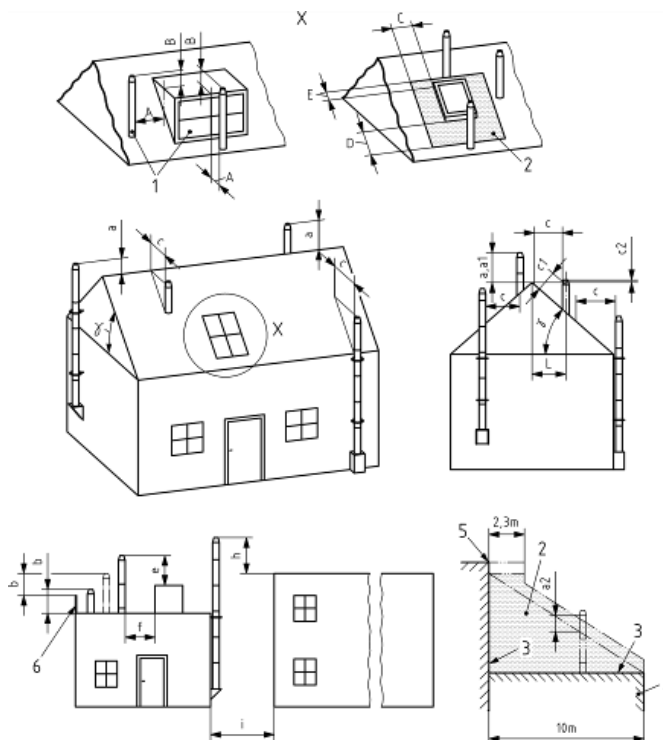

4.7. sz. ábra

Példa „C” típusú gázfogyasztó készülék kiegyenlített égéstermék-elvezetésének kitorkollására

Jelmagyarázat

- 1 a kitorkollás elhelyezkedése a szomszédos ablakok és nyílások közelében, nyeregtetőn
 - 2 tiltott zóna
 - 3 ezek a falak lehetnek ugyanannak az épületnek a falai, vagy szomszédos épületek részei
 - 4 lapos tetős épület alacsonyabb szerkezetének a széle, vagy 10 méter az építménytől számolva, amelyik a nagyobb érték
 - 5 szomszédos magasabb épület teteje
 - 6 mellvéd
- A nyeregtetőn lévő szerkezetekhez, ablakokhoz és nyílásokhoz mért távolság
- B az „A” távolságban a nyílások feletti magasság
- C a nyeregtetőn lévő nyílásoktól vagy ablakoktól oldalt mért távolság
- D a nyeregtetőn lévő nyílások vagy ablakok alatti távolság
- E a nyeregtetőn lévő nyílások vagy ablakok feletti távolság

A gáztüzelésű, „C” típusú gázfogyasztó készülékek nem kiegyenlített égéstermék-
kitorkollásának elhelyezésére vonatkozó ajánlott méretek a hivatkozott szabvány „K.2.”
táblázata alapján, a 4.7. sz. *ábra* jelöléseinek megfelelően a 4.4. sz. *táblázat*ban láthatók.

Szimbólum	Az égéstermék kitorkollás helyzete	Ajánlott méretek a kéménykitorkollások elhelyezésére vonatkozóan az alábbi alkalmazások esetében:	
		Gáz tüzelőanyag alkalmazása (természetes huzat)	Túlnyomásos alkalmazások (mesterséges huzat)
a	Nyeregтетő gerince feletti magasság, közel a gerinchez	$a \geq 0,4 \text{ m}$	$\geq 0,3 \text{ m}$
a1	Nádból készült nyeregтетő gerince feletti magasság, közel a gerinchez	$a \geq 0,6 \text{ m}$	$a \geq 0,3 \text{ m}$
a2	Szomszédos épületek vagy szerkezetek között húzott vonal feletti magasság	$\geq 0,6 \text{ m}$	$\geq 0,6 \text{ m}$
b	Lapostetők vagy zárt mellvédek feletti magasság	$b \geq 0,6 \text{ m}$	$\geq 0,3 \text{ m}$
γ	A tető lejtésszöge	Megjegyzés: A tetőt lapostetőnek kell tekinteni, ha $\gamma \leq 20^\circ$ és nyeregтетőnek, ha $\gamma > 20^\circ$	
c	Vízszintes távolság a nyeregтетőtől	$c \geq 1,5 \text{ m}$	$c \geq 1,5 \text{ m}$
c2	Magasság a nyeregтетő felett,	$\geq 0,4 \text{ m}$	$\geq 0,4 \text{ m}$
ahol L	távolság a tetőgerinctől	$ha L < 1,5 \text{ m}$	$ha L < 1,5 \text{ m}$
e	Magasság a lapostetőn lévő akadályok vagy szerkezetek felett	$ha f < 1,5xg$	$ha f < 1,5xg$
ahol f	Az égéstermék-elvezető berendezés távolsága az akadályoktól vagy szerkezetektől	akkor	akkor
h	Magasság a szomszédos vagy kapcsolódó épületek felett	$ha i < 1,5xj$	$ha i < 1,5xj$
ahol i	Az égéstermék-elvezető berendezés távolsága a szomszédos vagy kapcsolódó épületektől	akkor $h \geq 0,6 \text{ m}$	akkor $h \geq 0,6 \text{ m}$
A	A nyeregтетőn lévő, ablakokkal és nyílásokkal rendelkező szerkezetekhez mért távolság	$Ha A < 1,5 \text{ m}$	$Ha A < 1,5 \text{ m}$
B	A nyeregтетőn lévő, ablakokkal vagy nyílásokkal rendelkező szerkezetek felett mért magasság	akkor $B \geq 0,6 \text{ m}$	akkor $B \geq 0,6 \text{ m}$
C	A nyeregтетőn lévő nyílások vagy ablakok oldalától mért távolság	$C \geq 0,6 \text{ m}$	$C \geq 0,6 \text{ m}$
D	A nyeregтетőn lévő nyílások vagy ablakok alatt mért távolság	$D \geq 2 \text{ m}$	$D \geq 2 \text{ m}$
E	A nyeregтетőn lévő nyílások vagy ablakok felett mért távolság	$E \geq 0,6 \text{ m}$	$E \geq 0,6 \text{ m}$

4.4. sz. táblázat

4.3.6. A gyújtó és központi rendszerű égéstermék-elvezetőhöz csatlakozó „B” és „C” típusú gázfogyasztó készülékek légellátásával és égéstermék elvezetésével kapcsolatos sajátos követelmények

Lakóépületek új, egy vagy több építményszintről igénybe vett gyújtó rendszerű égéstermék-elvezetői csak „C” típusú gázfogyasztó készülékek csatlakoztatására alkalmas kivitelűek lehetnek.

Ha lakóépületben a gázfogyasztó készülékek elhelyezése egy közös kazánházban történik és központi rendszerű égéstermék-elvezetőhöz csatlakoznak (kaszád telepítés), akkor megengedett „B” típusú gázfogyasztó készülékek telepítése is.

Az égéstermék elvezetését és a levegő bevezetését valamennyi rácsatlakozó gázfogyasztó készülék figyelembevételével kell tervezni és méretezni.

Amennyiben a gyújtó rendszerű égéstermék-elvezetőben túlnyomás alakulhat ki, akkor az ahhoz csatlakoztatott gázfogyasztó készülékeknél az égéstermék visszaáramlását megakadályozó szerkezetet kell alkalmazni. Túlnyomásos gyújtó rendszerű égéstermék-elvezetőre csak olyan gázfogyasztó készülékek csatlakoztathatók, amelyek a gyártó által megadott műszaki paramétereik szerint a gázfogyasztó készülékek bármely részterhelésénél is alkalmasak az égéstermék-elvezetőben előforduló túlnyomások elviselésére. Az égéstermék-elvezetőben kialakuló túlnyomás a gázfogyasztó készülékek dokumentációjában megengedett értéknél nem lehet nagyobb. A túlnyomásos gyújtó rendszerű égéstermék-elvezetőre kapcsolt gázfogyasztó készülékek egymás üzemét kedvezőtlenül nem befolyásolhatják, az égéstermék-elvezetőben nyomáslengések kialakulása nem megengedett.

4.3.7. A vészszellőzőre, valamint az üzemi szellőztető levegő be- és kivezetésére vonatkozó követelmények

Az égési- és az üzemi szellőztető levegő be- és kivezetésének szerkezetileg és működés szempontjából függetlennek kell lennie a helyiség szellőző rendszerétől.

Az égési- és az üzemi szellőztető levegő be- és kivezetésére a szabadból nyíló, illetve a szabadba vezető nem éghető anyagú csatornát vagy nyílást kell kialakítani, melynek szabadba nyíló végén zsalu, huzalháló vagy rács lehet.

Ha a szellőztető levegő útvonalában szabályozó- vagy záró szerkezet van, biztosítani kell, hogy a szerkezet zárt állapotában a gázfogyasztó készülék ne legyen üzemeltethető.

A fogyasztói vezetékben elhelyezett automatikus záró szerelvénynek zárt állapotban kell lennie, ha a szellőzőberendezés nem üzemel, vagy zárnia kell, ha a berendezés üzem közben

meghibásodik.

5. A csatlakozóvezetékek és felhasználói berendezések kivitelezési követelményei

5.1. Általános kivitelezési követelmények

5.1.1. A kivitelezővel szemben támasztott követelmények

A kivitelezést a földgázelosztó által műszaki biztonsági szempontokból felülvizsgált és kivitelezésre alkalmasnak minősített tervdokumentáció alapján kell végezni, kivételt képez az 5.3. pont szerinti „készülékcsere” és „egyszerűsített készülékcsere”, amelyet a gázszerelők közhitelű hatósági nyilvántartásában [42/2017. (XII. 11.) NGM rendelet a gázszerelők és gázkészülék-javítók tevékenysége folytatásának részletes feltételeiről, az e tevékenységek bejelentésének és nyilvántartásának rendjéről, valamint az e tevékenységekre vonatkozó kötelezettségek be nem tartásának esetén alkalmazandó jogkövetkezményekről] is szereplő **gázszerelő** végezhet 5.3 pontban meghatározott feltételek mellett. Elektronikus tervjövahagyás esetén a **tervező** feladata a tervdokumentáció teljes körű, léptékhelyes és olvasható kinyomtatása, az eredeti aláírások biztosítása és a kivitelezőnek történő átadása.

A felülvizsgált tervtől eltérni csak a **tervező** dokumentált engedélyével szabad. Amennyiben a tervtől való eltérés műszaki biztonsági kérdést is érint, úgy a **tervező** által módosított terv szerinti munka a **földgázelosztó** előzetes hozzájárulásával, és az ismételt tervfelülvizsgálatot követően kivitelezhető .

A szerelési munkák elvégzésére a **gázszerelők** közhitelű hatósági nyilvántartásában [42/2017. (XII. 11.) NGM rendelet a gázszerelők és gázkészülék-javítók tevékenysége folytatásának részletes feltételeiről, az e tevékenységek bejelentésének és nyilvántartásának rendjéről, valamint az e tevékenységekre vonatkozó kötelezettségek be nem tartásának esetén alkalmazandó jogkövetkezményekről] szereplő **gázszerelő** jogosult. Ez nem zárja ki, és nem helyettesíti a hegesztővel szemben támasztott minősítési követelmények teljesülését, ha a kivitelezési munka ezt szükségessé teszi, továbbá ha a létesítésre vonatkozó előírások további követelmények teljesülését is megköveteli.

5.1.1.1. A kivitelező felelőssége

A **kivitelező** köteles a tőle elvárható legmagasabb szakmai színvonalon a vonatkozó jogszabályokban előírtak betartásával, valamint a felhasználó jogos igényeinek figyelembevételével végezni munkáját.

A **kivitelező** a gázszerelési és készülékcseré munkáját csak az arra vonatkozó jogosultságok birtokában végezheti.

A **kivitelező** köteles a szerelési munkát – az egyszerűsített készülékcseré esetének kivételével – a **földgázelosztó** (készülékcseré esetén a tervező) által kivitelezésre alkalmasnak minősített kiviteli terv szerint elvégezni.

Az a **gázszerelő**, aki az egyszerűsített készülékcserét végez, felelős:

- az új gázfogyasztó készüléknek a meglévő fűtési és/vagy használati melegvíz rendszerhez, valamint az égéstermék elvezető berendezéshez való szakszerű illesztéséért (amennyiben végzettsége és szakképesítése szerint szükséges és indokolt, arra jogosult **tervező/szakértő** [266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről] bevonásáért);
- a kivitelezéshez és az üzemeltetéshez szükséges engedélyek, nyilatkozatok, tanúsítványok és egyéb dokumentumok meglétének ellenőrzéséért;
- a felhasználó biztonságos üzemeltetéssel kapcsolatos kötelezettségeiről történő szakszerű tájékoztatásáért;
- a kivitelezési munka műszaki biztonsági ellenőrzéséért (a területileg illetékes földgázelosztó feljogosítása alapján);
- a megtörtént egyszerűsített készülék cseréről a 7.7. szakasz szerinti *Szerelési nyilatkozat és bejelentő bizonylat* szakszerű kiállításáért
- az új készülék elektromos bekötésének *Újonnan kiépített, épületen belül gázvezeték hálózat EPH-bekötéséről nyilatkozat* kiállításáért, továbbá a földgázelosztóhoz a munka elvégzését követő 2 munkanapon belül történő – dokumentált – átadásáért;
- a gázfogyasztó készülékbe, annak tartozékaiba beépített szerelvények, tartozékok és a gázfogyasztó készülék megfelelőségét igazoló dokumentumok másolatainak – amelyeknek egy példányát a készülék üzemeltetőjének ad át – 10 évig történő megőrzéséért.

5.1.2. Felépítményi munkák

A felhasználási helyre részegységekben szállított gázfogyasztó készülék esetén az összeszerelési műveletek során kizárólag olyan gyári alkatrészek, részegységek építhetők a gázfogyasztó készülékbe, amelyeket annak gyártója a (EU) 2016/426 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint a gázfogyasztó készülék részeként, a megfelelőséget értékelő tanúsítónál azonosított és ezzel összhangban, kiadványaiban dokumentált.

5.1.2.1. Nem oldható kötések

A csatlakozó- és fogyasztói vezetékek csőkötéseinél nem oldható kötésekkel kell alkalmazni.

Oldható kötések csak az 5.2.1.2. pontban előírt esetekben alkalmazhatók. Amennyiben a cső anyaga, mérete, vagy a szerelési körülmények megváltoznak, vagy azokat módosítani kell, a szerelési technológia előírásaira vonatkozóan a **tervező** által új technológiai követelményrendszer megadása szükséges, és a munkálatokat ennek megfelelően szabad folytatni.

a) Az acél anyagú csatlakozóvezeték, fogyasztói vezeték és telephelyi vezeték hegesztésének sajátos követelményei

Mindazon acél vezetékeknél, ahol harmadik fél által vizsgáztatott és tanúsított hegesztő végezhet hegesztési munkát, a hegesztést a hegesztéstechnológia vizsgálatával igazolt gyártói hegesztési utasításnak megfelelően kell végezni.

A DN 25-nél nagyobb méretű nagy-középnomású, a DN 50-nél nagyobb méretű közepnyomású és a DN 100-nál nagyobb méretű kisnyomású csatlakozóvezeték, fogyasztói vezeték, telephelyi vezeték hegesztését tanúsított ív- vagy lánghegesztő végezheti. A hegesztés kivitelezőjének rendelkeznie kell hegesztési felelőssel, valamint a hegesztési tevékenység helyszíni irányításával írásban megbízott hegesztésirányítóval. A tanúsítás az MSZ EN ISO 9606-1:2017 Hegesztők minősítése. Ömlesztőhegesztés 1. rész: Acélok nemzeti szabvány alapján történik.

A fentiekől eltérő esetkörökben a gázszerelők és gázkészülék-javítók tevékenysége folytatásának részletes feltételeiről, az e tevékenységek bejelentésének és nyilvántartásának rendjéről, valamint az e tevékenységekre vonatkozó kötelezettségek be nem tartásának esetén alkalmazandó jogkövetkezményekről szóló miniszteri rendeletben nevesített gázszerelő is jogosult a csatlakozóvezeték, a fogyasztói vezeték, és a telephelyi vezeték kivitelezésére.

A DN 25-nél nagyobb méretű nagy-középnomású, a DN 50-nél nagyobb méretű közepnyomású és a DN 100-nál nagyobb méretű kisnyomású csatlakozóvezeték, fogyasztói vezeték, telephelyi vezeték hegesztése esetén hegesztési naplót kell vezetni.

A hegesztési naplónak tartalmaznia kell:

- aa) a vezeték megnevezését, azonosító adatait,*
- ab) a hegesztőberendezés típusát, azonosító jelét, munkavédelmi ellenőrzésének érvényességét, műszerek kalibrálásának érvényességét,*
- ac) a hegesztés időpontját,*
- ad) az alapanyag megnevezését (cső vagy idom), anyagminőségét és méretét, annak teljesítménynyilatkozata alapján;*

- ae) a hozaganyag megnevezését, az alkalmazott hegesztési eljárást, MSZ EN ISO 9606-1:2017 Hegesztők minősítése. Ömlesztőhegesztés 1. rész: Acélok nemzeti szabvány alapján;*
- af) a környezeti jellemzőket,*
- ag) a hegesztő nevét, azonosító jelét,*
- ah) a gázszerelő igazolványának számát, tanúsított hegesztők esetében a hegesztő tanúsítványának számát, keltét és érvényességét, és annak igazolását, hogy a hegesztő tanúsítványának érvényesítése a hegesztési felelős által fél évenként az adott hegesztési eljárással végzett munkája alapján megtörtént;*
- ai) a varrat azonosító sorszámát, nemét,*
- aj) a varratok szemrevételezéses ellenőrzésének eredményét és*
- ak) a varrat minősítését,*
- al) a varraton végzett javítások tényét,*
- am) a javítások eredményét,*
- an) varratétképet,*
- ao) a hegesztést végzők és a hegesztésirányító (kivétel egyéni vállalkozóként munkát végző gázszerelő esetét) aláírását.*

A csatlakozóvezeték, fogyasztói vezeték és a telephelyi vezeték hegesztése alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységnek minősül, azt az előzetesen írásban, a helyszín adottságainak ismeretében meghatározott feltételek alapján szabad végezni. A feltételek megállapítása a munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személy feladata, ha nincs ilyen személy, a munkát végző kötelezettsége, figyelemmel az OTSz vonatkozó előírásaira.

Hegesztési eljárás (technológia)

- 4,5 mm falvastagságnál nem nagyobb falvastagságú csöveket és csőidomokat – tompa illesztéses.
- Lánghegesztési eljárással is szabad hegeszteni.
- A 4,5 mm-nél nagyobb falvastagságú csöveket és csőidomok bevont elektródás – az üzemi hőmérsékletnek megfelelő hideg ütőmunkára bizonylatolt elektródával – kézi ívhegesztéssel kell hegeszteni.
- Mindazon acél vezetékknél, ahol **minősített hegesztő** végezhet csak hegesztést, azt az MSZ EN ISO 15614-1:2017 |Fémek hegesztési utasítása és hegesztéstechnológiájának minősítése. A hegesztéstechnológia vizsgálata. 1. rész:

Acélok ív- és gázhegesztése, valamint nikkel és ötvözetei ívhegesztése (ISO 15614-1:2017).] szabvány, vagy azzal egyenértékű műszaki megoldás szerinti eljárásvizsgálattal igazolt hegesztési utasításnak (WPS) megfelelően kell végezni.

Technikai feltételek

- Hegesztett kötések készítésére olyan eszközök használhatók, amelyek megfelelnek az acélhegesztő eszközök időszakos felülvizsgálatára vonatkozó előírásoknak [143/2004. (XII. 22.) GKM számú rendelet a Hegesztési Biztonsági Szabályzat kiadásáról].
- A hegesztésnél alkalmazott berendezések, gépek, készülékek, szerszámok, segédeszközök, védőeszközök (továbbiakban berendezések) feleljenek meg a Hegesztési Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 143/2004. (XII. 22.) GKM számú rendeletben előírt követelményeknek.

Acél anyagú csatlakozó és fogyasztói vezeték szerelése présidomos kötéssel

Présidomos kötéshez a technológiára alkalmas, tanúsítással rendelkező, rozsdamentes acélcsövek és idomok használhatók fel. A szerelésnél csak a felhasznált anyaghoz (márkához) előírt présfoga használható.

b) Rézanyagú csatlakozó és fogyasztói vezeték szerelése

Rézanyagú csatlakozó és fogyasztói vezetékét az szerelhet, aki az adott technológiára vonatkozó tanfolyamot elvégezte, és arról tanúsítvánnyal rendelkezik.

Szerelés forrasztott kötéssel:

Forrasztási eljárás (technológia)

- Az alkalmazott forrasztóanyag feleljen meg az MSZ EN ISO 17672:2017 [Keményforrasztás. Keményforrasztók.] szabvány, vagy azzal egyenértékű műszaki megoldás előírásainak és legalább 450 °C olvadáspontú legyen, amely felhasználásánál a **gyártó** előírásait be kell tartani.
- Csak a forrasztóanyaghoz előírt, az MSZ EN 1045:1999 [Keményforrasztás. Folyósítószeres keményforrasztáshoz. Osztályba sorolás és műszaki szállítási feltételek.] szabvány, vagy azzal egyenértékű műszaki megoldás szerinti folyósító szert szabad használni.

Szerelés présidomos kötéssel:

Cső- és csőidom anyaga:

- Csak az MSZ EN ISO 15614-1:2017 [Fémek hegesztési utasítása és hegesztéstechnológiájának minősítése. A hegesztéstechnológia vizsgálata. 1. rész: Acélok ív- és gázhegesztése, valamint nikkel és ötvözetei ívhegesztése (ISO 15614-

1:2017).] szabvány, vagy azzal egyenértékű műszaki megoldás előírásainak megfelelő kemény vagy félkemény (illetve rejtett szerelésnél lágy fokozatú is) rézcső alkalmazható.

- Az alkalmazott cső falvastagsága a 3.2.3. b) pontban megadott lehet.
- A vezeték szerelésénél felhasznált idomok a PEN 1254-7 [Présidosomos végű szerelvények fémcsövekhez.] szabvány vagy azzal egyenértékű műszaki megoldás előírásainak feleljenek meg.
- A szerelésnél csak a felhasznált anyaghoz előírt préspofa használható.

c) A PE anyagú csatlakozóvezeték, fogyasztói vezeték és telephelyi vezeték hegesztésének sajátos követelményei

A PE anyagú vezetékek hegesztését hegesztéstechnológia vizsgálatával igazolt gyártói hegesztési utasításnak megfelelően kell végezni. Egyéni vállalkozóként munkát végző hegesztő a hegesztést a területileg illetékes földgázelosztó minőségirányítási rendszerében elfogadott WPS alapján is végezheti.

PE anyagú vezeték hegesztését harmadik fél által tanúsított hegesztő végezheti. A hegesztés kivitelezőjének rendelkeznie kell hegesztési felelőssel, valamint a hegesztési tevékenység helyszíni irányításával írásban megbízott PE hegesztésirányítóval. (kivételez az előző bekezdés esete)

A tanúsítás történhet

- ca) *MSZ EN 13067:2013 Műanyaghegesztők. A hegesztők minősítővizsgálója. Hegesztett, hőre lágyuló műanyag szerkezetek. szabvány (A minősítés érvényessége 2+2 év), vagy a*
- cb) *15/2012. MHT – MHTÉ közlemény a műanyaghegesztők minősítési rendszeréről és az elméleti tesztkérdésekről (A minősítés érvényessége 3+3 év) alapján.*

A PE hegesztési varratok vizsgálatának és dokumentálásának követelményei:

A csatlakozóvezeték, fogyasztói vezeték és a telephelyi vezeték hevítő elemes tokos-, vagy hevítő elemes nyeregidom hegesztéssel készült varratait szemrevételezéssel 100%-ban kell ellenőrizni.

A hegesztési varratok roncsolás-mentes vizsgálatát a tervező által előírt esetekben kell elvégezni.

Ha a szemrevételezéssel vizsgált varratok közül valamelyik nem megfelelőnek bizonyult, akkor azt ki kell vágni, és az új hegesztési varratot szemrevételezéssel kell ellenőrizni. A hiba okát meg kell állapítani és intézkedni kell a hasonló esetek megelőzésére.

Ha a roncsolásmentes vizsgálat alapján a varrat nem megfelelő, akkor a nem megfelelő kötést ki kell vágni, és az új hegesztési varrat roncsolásmentes vizsgálatát el kell elvégezni. A hiba okát meg kell állapítani és intézkedni kell a hasonló esetek megelőzésére.

A fűtőszálas idomokkal végzett hegesztéseket szemrevételezéssel 100%-ban kell ellenőrizni. Ha a szemrevételezéssel vizsgált varratok közül valamelyik nem megfelelő minősítést kapott, a nem megfelelő kötést ki kell vágni, és az új hegesztési varratot szemrevételezéssel kell ellenőrizni. A hiba okát meg kell állapítani és intézkedni kell a hasonló esetek megelőzésére.

A vizsgált varrat vizsgálati számát vagy jelét a varrat mellett maradandóan fel kell tüntetni. A vizsgálati szám és a hegesztő azonosító jelét fel kell tüntetni a varrat vizsgálati jegyzőkönyvében és a roncsolásmentes vizsgálat felvételén is.

A hegesztési naplónak tartalmaznia kell:

- a) a vezeték megnevezését, azonosító adatait,*
- b) a hegesztőberendezés típusát, azonosító jelét,*
- c) a hegesztés időpontját,*
- d) az alapanyag megnevezését (cső vagy idom), anyagminőségét és méretét,*
- e) a hozaganyag megnevezését,*
- f) az alkalmazott hegesztési eljárást,*
- g) a környezeti jellemzőket,*
- h) a hegesztő nevét, azonosító jelét,*
- i) a tanúsítvány számát, keltét és érvényességét,*
- j) a varrat azonosító sorszámát, nemét,*
- k) a varratok szemrevételezéses ellenőrzésének eredményét és*
- l) a varrat minősítését,*
- m) a varraton végzett javítások tényét,*
- n) a javítások eredményét,*
- o) varratterképet,*
- p) a hegesztést végzők és a hegesztésirányító aláírását.*

Hegesztési felelős és a hegesztésirányító PE hegesztés esetén:

A hegesztési felügyeletet ellátók rendelkezzenek megfelelő képesítéssel és tapasztattal, figyelemmel azokra az esetekre, amikor a szabályzatok, szabványok és szerződések külön követelményeket támaszthatnak a hegesztésfelügyeleti személyzettel szemben, figyelemmel az MSZ EN ISO 14731:2019 Hegesztési felügyelet. Feladatok és felelősség nemzeti szabványban foglaltakra.

Hegesztési felelős felelőssége:

- a) *Felel a technológiai utasítás tartalmának helyességéért, a jogszabály vagy körülmény jelentős változása miatt annak módosításáért,*
- b) *a hegesztést irányítók Hegesztési technológiai utasításokkal való ellátásáért (WPQR-en alapuló WPS-ek),*
- c) *új vagy egyedi hegesztési eljárásra hegesztési technológia kidolgozásáért;*
- d) *a hegesztők minősítéseinek előkészítéséért;*
- e) *a minősítések meghosszabbításhoz a hegesztők munkájának figyelemmel kíséréséért, a szükséges igazolások jogszerűségéért és a hegesztés irányítók által adott dokumentumok alapján az igazolások kiadásáért.*

Hegesztés irányítója felelős:

- a) *az irányítása alá tartozó hegesztők hegesztési munkájának és dokumentációs tevékenységének valódiságáért;*
- b) *az azonosító jelek szabályos használatának, továbbá hegesztő berendezések, anyagok, minősítések, bizonylatok ellenőrzéséért;*
- c) *a lejárt minősítések érvényesítésének lejárt előtti meghosszabbításáért, újra minősítésének kezdeményezéséért;*
- d) *a meghibásodott hegesztő berendezések javításáért, ellenőrzéséért;*
- e) *a próbahegesztések, gyakorlóhegesztések kezdeményezéséért;*
- f) *varratminősítések elvégzéséért;*
- g) *a hegesztési felelős részére történő adatszolgáltatásért.*

Hegesztés irányítója az lehet, aki:

- a) *acél csatlakozóvezeték, fogyasztói vezeték, telephelyi vezeték hegesztési munkáinak helyszíni irányítására legalább középfokú gépész szakirányú képesítéssel és legalább 5 éves hegesztési szakmai gyakorlattal rendelkező olyan személy jogosult, akit erre a munkáltatója írásban megbízott, és feladatát munkaköri leírásban szabályozta;*
- b) *PE csatlakozóvezeték, fogyasztói vezeték, telephelyi vezeték hegesztési munkáinak helyszíni irányítására és ellenőrzésére középfokú végzettséggel és PE hegesztéssel kapcsolatos képesítéssel (vizsgaköteles szervezett tanfolyami oktatás) rendelkező olyan személy jogosult, akit erre a munkáltatója írásban megbízott, és feladatát munkaköri leírásban szabályozta.*

Hegesztési eljárást az 5.1. sz. táblázat szerint kell megválasztani.

PE cső mérete DN	Hegesztési eljárások								Elektro- fittinges
	Tompá	Tompá CNC	Tokos		Nyereg				
			Kézi	Gépi	Nyereg idom nyakmérete Kézi szerszámmal hegesztés DN 20; 32	Nyereg idom nyakmérete DN			
						63	90	110	
20x3	- -	- -	+ -	- -	- -	- -	- -	- -	+ -
32x3	- -	- -	+ -	- -	- -	- -	- -	- -	+ -
63 SDR 17,6 SDR 11	- -	- -	- +	- +	- +	- -	- -	- -	- +
90 SDR 17,6 SDR 11	- -	- +	- -	- +	- +	- +	- -	- -	- +
110 SDR 17,6 SDR 11	- -	+ +	- -	+ +	+ +	+ +	- -	- -	+ +
160 SDR 17,6 SDR 11	+ +	+ +	- -	- -	+ +	+ +	+ +	+ +	+ +
200 SDR 17,6 SDR 11	+ +	+ +	- -	- -	+ +	+ +	+ +	+ +	+ +
250 SDR 17,6 SDR 11	+ +	+ +	- -	- -	+ +	+ +	+ +	+ +	+ +
315 SDR 17,6 SDR 11	+ +	+ +	- -	- -	+ +	+ +	+ +	+ +	+ +
400 SDR 17,6 SDR 11	+ +	+ +	- -	- -	+ +	+ +	+ +	+ +	+ +

5.1. sz. táblázat

d) PE anyagú csatlakozó és fogyasztói vezeték szerelése

Cső- és csőidom anyaga:

- A cső és csőidom anyaga feleljen meg a 3.3. a), b), c) sz. táblázathoz tartozóan megadott szabványnak vagy azzal egyenértékű műszaki megoldásnak.
- Csak az MSZ EN 1555 [Műanyag csővezetékek éghető gázok szállítására. Polietilén csövek.] szabványsorozatban, vagy azzal egyenértékű műszaki megoldásban megadott tárolási időn belül használhatók fel a csövek és csőidomok.
- Présidomos kötéshez a technológiára alkalmas, tanúsítással rendelkező, polietilén csövek és vörösöntvény idomok használhatók fel. A szerelésnél csak a felhasznált anyaghoz (márkához) előírt présfofa használható. A technológia rendszergazdája a szerelési jogosultságot vizsgáláshoz kötheti.

Sajtolt vagy más mechanikai kötések alkalmazását a kötési rendszer tulajdonosa vizsgáláshoz kötheti.

5.1.2.2. Oldható kötések

Oldható kötések csak szerelvényekhez, idomokhoz, mérőelemekhez, szigetelő közdarabokhoz, készülék bekötésekhez, műszerekhez és csővég lezárásokhoz, továbbá egyéb olyan helyeken alkalmazhatók, ahol a földgázelosztó technológiai utasítása ezt megengedik.

Oldható kötésekhez kizárólag az MSZ EN 751 [Az 1. 2., és 3. családba sorolt gázokkal és forró vízzel érintkező menetes fémkötések tömítőanyagai.] szabványsorozat, vagy azzal egyenértékű műszaki megoldás előírásait kielégítő tömítések használhatók. Karimás kötések tömítő anyagai az üzemi nyomásnak (MOP) megfelelőek és pentán állóak legyenek.

Növényi eredetű (pl. kenderszál) tömítőanyagot alkalmazni nem szabad.

a) Karimás kötés

A karimás kötések készítésénél fokozott figyelemmel kell lenni:

- az alkalmazott karimák nyomásfokozatára,
- a csővégre felhegesztett karimák csőtengelyre való merőlegességére,
- a karima tömítés anyagára,
- és műszaki megoldására.


Az NKM Hálózat területén a karimás kötések elemei megfelelő, PN16 nyomásfokozatúak legyenek és feleljenek meg az MSZ EN 1092-1:2018. sz. szabvány követelményeinek:

- A hegeszthető toldatos acélkarima 11-es alaktípusú, tömítő felülete B1 alaktípusú legyen.
- A hegeszthető toldatos kötőgyűrű lazakarimához 34-es alaktípusú legyen.
- A csővégre hegeszthető kötőgyűrű 32-es alaktípusú legyen.
- A vakkarima 05-ös alaktípusú, tömítő felülete B1 alaktípusú legyen.

A karimák, hegtoldatok, kötőgyűrűk és lyukastárcsák legalább az MSZ EN 10204:2005 szabvány 2.1 pontja szerinti minőségazonossági bizonyítvánnyal rendelkezzenek.

A szakaszolási helyként kialakított karimás kötésekbe – mindkét oldalán az NKM Földgázhálózat területén rendszeresített vagy minősített, tömítéssel ellátott – lyukastárcsát kell beépíteni! A lyukastárcsa méretei az alábbi táblázatnak feleljenek meg, a nyelén furat legyen, a lemezvastagságot az „s” jelzi, a méretek mm-ben megadva.

	DN	D	d	L	h	s		
						PN 0,03	PN 1	PN 6
	25	63	28,5	130	30	1,6	2	2
	32	78	37,5	130	30	2	2	2

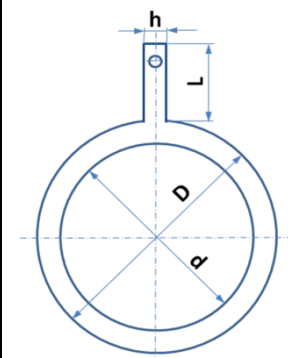	40	88	43,5	130	30	2	2	2
	50	105	55	130	30	2	2	2
	80	140	85	130	30	2	2	3
	100	160	110	135	35	2	2	5
	150	215	160	135	35	2	2	5
	200	270	210	135	35	2	3	8
	250	325	260	135	35	2	3	8
	300	380	310	135	35	2	4	10

b) Menetes kötés

Menetes kötés alkalmazható:

- szerelvények beépítésénél,
- gázfogyasztó készülékek kötéseinél,
- műszerek és műszer vezetékének kötéseinél.
- .

A menetes kötésekhez alkalmazott tömítőanyagok feleljenek meg az MSZ EN 751 [Az 1., 2. és 3. gázcsalád gázaival és forró vízzel érintkező menetes fémkötések tömítő anyagai.] szabványsorozat, vagy azzal egyenértékű műszaki megoldás előírásainak.

c) Hollandi anyás kötés

A hollandi anyás kötés anyagának és tömítőanyagának megválasztásánál figyelemmel kell lenni a csatlakozóvezeték és a felhasználói berendezés üzemi nyomására, hőmérséklet tartományára és az szállított közegre.

5.1.2.3. Csatlakozó és fogyasztói vezeték rögzítése

A szabadon szerelt vezeték a kiviteli terv szerint kell felerősíteni. *A csőbilincsek (csőtartó szerkezetek) nem éghető anyagúak és megfelelő szilárdságúak legyenek.* A réz anyagú vezeték rögzítéséhez csak olyan bilincs alkalmazható, ami megakadályozza a rézcső, és a bilincs közti fémes érintkezést (gumival szigetelt csőbilincs).

A szabadon szerelt vezeték csőbilinccsel kell rögzíteni legalább a következő helyeken:

- gázmérő csatlakozás mindkét oldalán,
- gázmérő utáni függőleges szakasz felső pontján,
- gázfogyasztó készülékhez leágazó vezeték felső és alsó pontján, a dilatációs igénybevétel miatt a tervező által meghatározott műszaki megoldással a fix és a csúszó megfogási helyeken.

A bilincsek megfogási távolságai épület külső falára vagy épületen belül szabadon szerelt

acél cső esetén

- a) 1"-ig 1,5 m,
- b) 1" felett 2,0 m,


2"-nál nagyobb átmérők esetében a cső önhordó hosszai szerint a tervező határozza meg a megfogások, illetve alátámasztások sűrűségét és helyét.

A bilincsek megfogási távolságai épület külső falára vagy épületen belül szabadon szerelt réz anyagú cső esetén

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Csőátmérő [mm]	15	18	22	28	35	42	54
2.	<i>Rögzítések egymástól mért távolsága [m]</i>	1,25	1,5	2,0	2,25	2,75	3,0	3,5

5.1.2.4. Csatlakozó és fogyasztói vezeték eltakarása, takaró burkolatai

A csővezeték szabadon szerelve, vagy rejtve szabad vezetni. A vezeték eltakarására vonatkozó részletes műszaki szabályozást e technológiai utasítás tartalmazza, amelyet figyelembe kell venni.

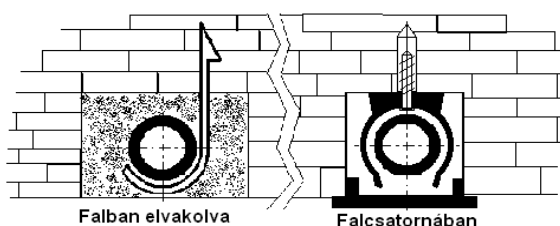

5.1. sz. ábra

Csatlakozó és fogyasztói vezeték burkolási előírásai

Ahol a vezeték mechanikai sérülésétől tartani lehet, ott annak védelméről gondoskodni szükséges.

A csatlakozó és fogyasztói vezeték szerelésére és minősítésére, valamint kötéseire és korrózióvédelmére a *technológiai utasítás 5. fejezet* tartalmaz részletes szabályozást.

Az elvakolás előírásai:

- Ha a falazat üreges vagy porózus téglából készült, a falhornyot cementhabarccsal tömören ki kell vakolni, az elvakoláshoz 1:4 arányban javasolt cementhabarcsot készíteni.
- Az elvakoláshoz csak szigetelt csőanyag alkalmazható.
- Irányváltásoknál javasolt a nyomvonal megjelölése (például villanszerelési doboz).
- Elvakolás előtt fényképeket és „D”, megvalósulási tervet kell készíteni a vezeték nyomvonaláról, pontosan beméretezve.

- A hegesztési varratok szigetelése, és az elvakolás kizárólag a sikeres műszaki biztonsági ellenőrzés után történhet meg.

A falcsatornában (falhoronyban) történő elhelyezés előírásai:

- A falcsatornában elhelyezett gázvezetéseket ki kell szellőztetni. A falcsatorna szakaszonkénti kiszellőztetését perforációval, nyílással, vagy rácsozattal kell kialakítani, amelynek felülete méterenként legalább a gázcső belső keresztmetszetének háromszorosa legyen.
- A kialakított szellőzőrácstól utólag elvakolni, elfedni tilos!
- A cső körüli tér legalább két átmérőnyi keresztmetszettel szabadon szellőzött legyen!
- A falcsatornában lévő gázvezetéseket bilincsbe rögzítve kell szerelni.
- *A takaró burkolat anyaga lehet fa, műanyag vagy fém. Kialakítása olyan legyen, hogy alatta a vezeték biztonsággal elférjen, illetve a hőtágulásból eredő méretváltozást ne akadályozza.*
- A burkolat legyen bontható (csavarozható, lepattintható).

Csatlakozó- és fogyasztói vezetéseket rejtve (burkolva) szerelni csak az előírás szerint elvakolva, vagy falcsatornába, falhoronyba lehet. Csatlakozó- és fogyasztói vezetéseket egyéb módon (például épületszerkezetbe, falazatba) rejtve beépíteni tilos!

5.1.2.5. Csatlakozó és fogyasztói vezeték korrózióvédelme

Acélcsőnél olyan helyen, ahol a cső teljes felületéhez szerelt állapotban nem lehet hozzáférni, a csövet a felszerelés előtt korrózióvédelemmel kell ellátni, a használatbavétel előtt az összes csőfelület korrózióvédelméről gondoskodni kell. A korrózióvédelem megfelelőségéről a csatlakozó és fogyasztói vezeték teljes élettartama idején folyamatosan gondoskodni kell. A korrózióvédelem történhet festéssel, fémbevonattal, műanyag bevonattal. A szabadon szerelt vezetéseket a szállított közegnek megfelelő sárga színűre kell festeni, vagy színjelöléssel kell ellátni. A színjelölés lakó- és kommunális épületeknél nem kötelező.

Rézcsőnél annak elvakolása esetén kell gondoskodni korrózióvédelemről.

Hagyományos módszerrel szerelt acélcsővezeték esetén a passzív korrózióvédelmi eljárásokat kell alkalmazni.

Minden falban vakolattal eltakart acél csővezetéseket az elvakolás előtt passzív korrózióvédelemmel kell ellátni.

5.1.3. Villámvédelem

Épületen kívüli csatlakozóvezeték és a fogyasztói vezeték föld feletti tartozékaira villámvédelmi berendezést az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint feltételekkel tervet kell készíteni. A

villámvédelmet csak a villámvédelmi terv készítésére jogosult **tervező** tervezheti.

A villámvédelmi berendezésen el kell végezni a létesítés során a később eltakarásra kerülő részek eltakarása előtt a részleges felülvizsgálatot és a létesítést követően az átadás előtt az első felülvizsgálatot.

5.1.4. Érintésvédelem

A csatlakozó- és fogyasztói vezetékek eltérő potenciálon lévő szakaszait egyen-potenciálra kell hozni. Mérőkötés villamos állandó átkötését csatlakozó vezeték átalakítás esetén is biztosítani kell.

A csatlakozó és a fogyasztói vezetéket a gázmérő helynél minden esetben megfelelő keresztmetszetű (legalább 16 mm²) védővezetővel át kell kötni.

Új EPH rendszer kiépítését, vagy meglévő EPH rendszerhez való csatlakozást csak a tevékenységre előírt szakképesítéssel rendelkező, jogosult személy végezheti. Az EPH rendszer kiépítését, annak megfelelőségét felülvizsgálni, minősítő nyilatkozatot kiállítani csak a 21/2010 (V.14.) NFGM rendeletnek eleget tevő szakember jogosult.

Az EPH minősítő nyilatkozat elvárt tartalmi elemei:

- a felülvizsgálat pontos helyszíne,
- az ingatlan tulajdonos vagy megrendelő neve,
- az épületen belüli fogyasztói vezetékre csatlakoztatott gázfogyasztó készülékek:
 - típusa,
 - védettsége,
 - felszerelési helye (helyisége),
 - bekötés módja (fix vagy hajlékony),
 - ha hajlékony a bekötés, akkor a bekötés típusa, azonosító adatai,
- az épületben kialakított EPH csomópont helye,
- nyilatkozat arról, hogy a védővezető folytonossága ellenőrzésre került, továbbá a gázmérő helynél a csatlakozó és fogyasztói vezeték megfelelő védővezetővel átkötött,
- érintésvédelmi adatok, FI-relé típusa, minősítés
- EPH csomópont és hálózat adatai, minősítése (megfelelt vagy nem felelt meg),
- felülvizsgáló azonosító adatai (vizsgabizonyítvány száma),
- dátum,
- megrendelő, felülvizsgáló aláírása.

A nem megfelelő EPH, kóboráram észlelése esetében a gázvezeték az arra alkalmas helyen

le kell zárni, a vezetéken további munkát végezni tilos a hiba elhárításáig! A hiba kijavíttatása és a megfelelő EPH kialakításának jegyzőkönyvvel való igazoltatása az ingatlan tulajdonosának (kezelőjének) feladata.

5.2. Az elkészült csatlakozóvezeték, felhasználói berendezés és telephelyi vezeték kivitelezést követő vizsgálatának követelményei

5.2.1. Nyomáspróba

A csatlakozóvezeték, a fogyasztói vezeték és a telephelyi vezeték minőségének és szerelésének megfelelőségét készre szerelt állapotban szilárdsági nyomáspróbával és tömörségi próbával ellenőrizni kell.

A kivitelezett telephelyi vezetéken, vagy csatlakozóvezetéken, vagy fogyasztói vezetéken elvégzett szilárdsági nyomáspróbát és tömörségi próbát az MSZ EN 1775 [Gázellátás. Fogyasztói gázvezetékek, Legnagyobb üzemi nyomás ≤ 5 bar. Műszaki előírások], vagy az MSZ EN 12007-1 [Gázinfrastruktúra. Legfeljebb 16 bar üzemi nyomású csővezetékek. 1. rész: Általános üzemeltetési követelmények] szabvány - vagy azzal egyenértékű más műszaki megoldás szerint kell elvégezni. Ha a kivitelezett csatlakozóvezeték, fogyasztói vezeték, telephelyi vezeték üzemi nyomása nagyobb, mint 16 bar, akkor a szilárdsági nyomáspróbát és tömörségi próbát a Szabályzat 28.13 pontja szerint kell elvégezni.

A csatlakozóvezeték, a fogyasztói vezeték és a telephelyi vezeték tömörsége, a nyomáspróba kiviteli terv szerinti elvégzése, dokumentálása és értékelése a kivitelező renszerfeladata és felelőssége.

A nyomáspróba gyakorlati végrehajtását

a) a területi földgázelosztó, vezetékes PB-gáz szolgáltató, telephelyi szolgáltató, telephelyi engedélyes, a PB-gáz forgalmazó képviselője vagy megbízottja, vagy

b) készülékcsere esetén a kiviteli tervet készítő tervező

jogosult köteles ellenőrizni.


A nyomáspróba megkezdése előtt biztosítani kell az alábbi feltételek teljesülését:

a) a csatlakozóvezetéknek, a fogyasztói vezetéknek és a telephelyi vezetéknek készre szerelt állapotban kell lennie;

b) az összes kötésnek hozzáférhetőnek és festéstől, takarástól mentesnek kell lennie;

c) valamennyi beépített tartozék és kötés feleljen meg


- ca) a műszaki-biztonsági szempontok alapján kivitelezésre alkalmasnak minősített kiviteli tervben előírt feltételeknek,
- cb) készülékcserre esetén a tervező által elkészített kiviteli tervben előírt feltételeknek, vagy
- cc) egyszerűsített készülékcserre esetén „a szereléssel érintett oldható kötések tömörség ellenőrzés alkalmasság-vizsgálatára” vonatkozó pontban meghatározott előírásoknak;
- d) álljon rendelkezésre a nyomáspróba időpontjában a megvalósulási dokumentáció;
- e) a kiviteli tervtől történt eltérés esetén - a készülékcserre esetkörét kivéve - álljon rendelkezésre a területi földgázelosztó, vezetékes PB-gáz szolgáltató, telephelyi szolgáltató, telephelyi engedélyes, vagy a PB-gáz forgalmazó hozzájárulása; és
- f) készülékcserénél a kiviteli tervtől történt eltérés esetén álljon rendelkezésre a kiviteli tervet készítő tervező igazolása a kivitelezett állapothoz való hozzájárulásáról.
- g) A vezeték a szilárdsági és tömörségi vizsgálat során üzemeltetési állapotban szabadon legyen, és/vagy csak szakaszos földtakarással legyen rögzítve.
- h) A nyomáspróbaához szükséges csatlakozási helyek és csonkok gáztömören zárhatóak legyenek. A csővég lezárására mutat példát a 5.2. sz. ábra.
- i) A nyomáspróba eredményét a földgázelosztó által rendszeresített jegyzőkönyvben kell rögzíteni.

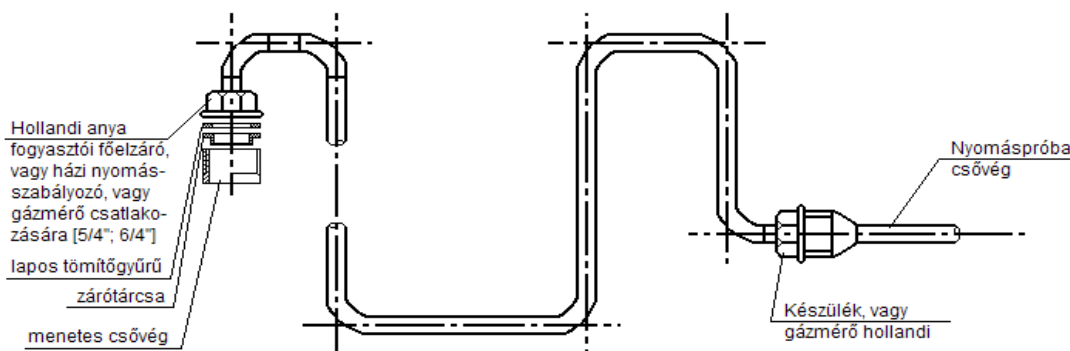

5.2. sz. ábra

A csővég lezárásának egy lehetséges megoldása nyomáspróba esetén

A különböző méretű hollandi anyákhoz tartozó záró tárcsákat a 5.3. sz. ábra mutatja.

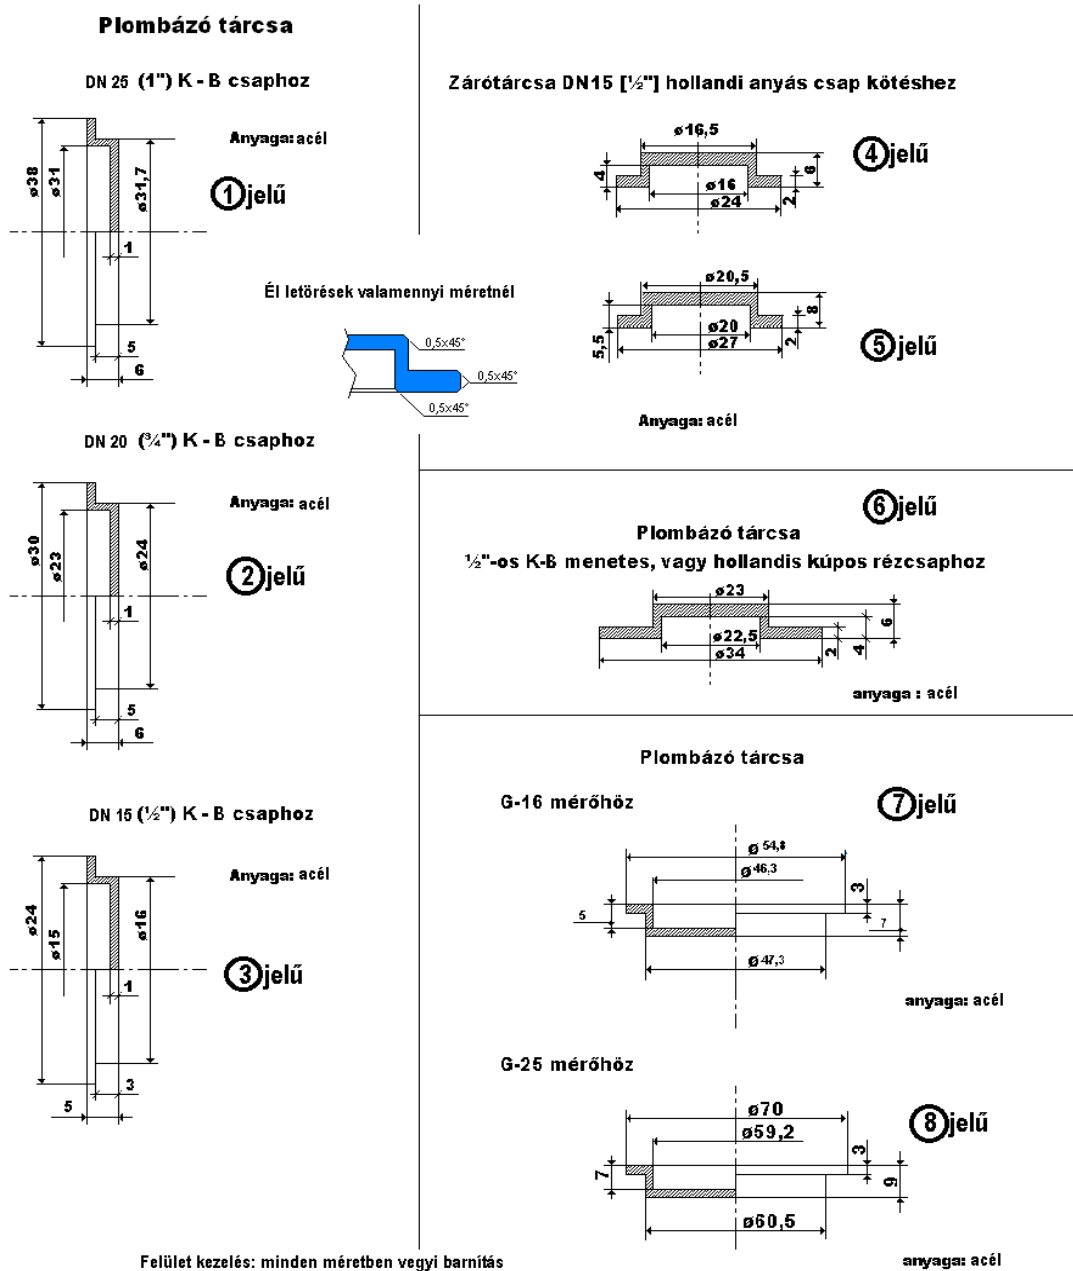

5.3. sz. ábra

Hollandi anyás kötésekbe beépíthető záró tárcsák

A szilárdsági nyomáspróba és a tömörségi próba értékét, időtartamát és a szükséges műszerezettséget a tervező által a műszaki leírásban meghatározott módon a kivitelezőnek kell biztosítania.

A szilárdsági nyomáspróba előzze meg a tömörségi próbát.

A nyomáspróba során kerülni kell minden hirtelen nyomásnövekedést a vizsgált

létesítményben. Meglévő csatlakozóvezeték, fogyasztói vezeték és telephelyi vezeték bővítéseként épült csővezetéseket szilárdsági nyomáspróbának és tömörségi próbának kell alávetni.

A meglévő és annak bővítéseként megépült vezetékek összekötő hegesztési varratát, vagy más összekötő elemét, szerelvényét haszongázzal üzemi nyomáson elvégzett tömörségi próbának kell alávetni.

A nyomáspróbáról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell:

- a) a nyomáspróba helyét és időpontját,
- b) a létesítmény megnevezését és főbb adatait, a megvalósulási dokumentáció azonosítóját,
- c) a nyomáspróbán részt vevő személyek nevét,
- d) a műszerezettségre vonatkozó adatokat,
- e) a nyomáspróba kezdetén és végén mért adatokat, amelyek a nyomáspróba minősítéséhez szükségesek és indokoltak,
- f) a nyomáspróba minősítését.

5.2.1.1. Szilárdsági nyomáspróba

A szilárdsági nyomáspróba nyomásértéke nem haladhatja meg a tervezési nyomást. A csatlakozóvezeték, a felhasználói berendezés és a telephelyi vezeték egyes tartozékait, amelyek nem viselik el a tervező által előírt vizsgálo nyomást, a vizsgálat időtartamára ki kell szerelni, vagy ki kell szakaszolni.

A szilárdsági nyomáspróba nyomásértékét a legnagyobb üzemi nyomástól függően a 5.2 táblázatban foglaltak alapján kell meghatározni.

	A	B
1.	Legnagyobb üzemi nyomás (MOP) [bar]	Szilárdsági próbanyomás (STP) [bar]
2.	$4,0 < MOP \leq 16$	legalább $1,3 \times MOP$
3.	$2 < MOP \leq 4$	legalább $1,4 \times MOP$
4.	$0,1 < MOP \leq 2$	legalább $1,75 \times MOP$, de legalább 1
5.	$MOP \leq 0,1$	1 bar

5.2. sz. táblázat

A nyomáspróba időtartamának az állandósult állapot elérését követően legalább 15 percnél kell lennie.

Ha a csatlakozóvezeték, fogyasztói vezeték, telephelyi vezeték üzemi nyomása nagyobb, mint 16 bar, a szilárdsági próbanyomás értékét a csatlakozóvezeték, a fogyasztói vezeték, a telephelyi vezeték, üzemi nyomásától függően 25 bar tervezési nyomásig a gázelosztó vezetékek biztonsági követelményeiről és a Gázelosztó Vezetékek Biztonsági Szabályzatáról szóló rendelet, a fölött a szénhidrogén szállítóvezetékek biztonsági követelményeiről és a Szénhidrogén Szállítóvezetékek Biztonsági Szabályzata közzétételéről szóló rendelet előírásai szerint a tervezőnek kell meghatározni.

A 600 dm³-nél nagyobb térfogatú csatlakozó- és fogyasztói vezetéket csak leválasztott szakaszonként, vagy a gázelosztó hálózatra előírt feltételekkel kell ellenőrizni. Ebben az esetben a csatlakozó- és fogyasztói vezeték tömörségi és szilárdsági nyomáspróbáját, hőmérsékletet és nyomást regisztráló műszerrel kell ellenőrizni.

5.2.1.2. Tömörségi nyomáspróba

A legfeljebb 0,1 bar üzemi nyomás esetében a tömörségi próba értéke 150 mbar. A 0,1 bar-t meghaladó üzemi nyomás esetében a tömörségi próba értékének legalább akkorának kell lennie, mint a legnagyobb üzemi nyomás, de nem haladhatja meg a maximális üzemi nyomás 150%-át.

Nagy-középnomású PB-gáz vezeték tömörségi próbája egyensúlyi gőznyomáson is elvégezhető, ha annak értéke legalább 3 bar. A tömörségi próba időtartama az állandósult állapot elérését követően legalább 10 perc.

A tömörségi próba akkor tekinthető eredményesnek, ha a vizsgált létesítményen szivárgás, maradandó alakváltozás, és a külső légnyomás- és hőmérsékletváltozás által indokoltan bekövetkezett nyomásváltozáson túli nyomásváltozás nem következett be.

A gázfogyasztó készülék, valamint a készülékelzáró szerelvény és a gázfogyasztó készülék közötti vezeték tömörségét üzemi nyomáson kell ellenőrizni.

Egyszerűsített készülékcsere során a szereléssel érintett oldható kötések tömörségét üzemi nyomáson

- a) haszongázzal,*
- b) szivárgásjelző folyadékkal,*
- c) nyomásmérő műszerrel, vagy*
- d) a haszongázra hitelesített vagy használati etalonnal ellenőrzött érzékelő- vagy mérőműszerrel végzendő alkalmasság-vizsgálattal kell ellenőrizni.*

5.2.2. A gázfogyasztó készülékek égéstermék-elvezetésének, illetve levegő bevezetésének vizsgálata

A gázfogyasztó készülékek égéstermék elvezetésének, levegő bevezetésének vizsgálata során a gázfogyasztó készülék típusát a felhasználási hely kialakítására vagy átalakítására vonatkozó kiviteli terven azonosított típus, egyszerűsített készülékcseré esetén a szerelési nyilatkozaton azonosított típus szerint kell azonosítani. A gázfogyasztó készülék üzembe helyezésekor a gázfogyasztó készülék kiviteli tervének és a szerelési nyilatkozatnak megfelelő típusát a típus feltüntetésével az üzembe helyező írásban igazolja.

Égéstermék-elvezető üzemét nem érintő gázfogyasztó készülék esetén a szerelési nyilatkozat részeként a gázfogyasztó készülék felszerelőjének írásban kell nyilatkoznia, hogy a gázfogyasztó készülék gyártója által előírt szerelési technológiát betartotta.

Égéstermék-elvezető üzemét érintő gázfogyasztó készülék esetén a szerelési nyilatkozat részeként a gázfogyasztó készülék felszerelőjének írásban kell nyilatkoznia, hogy a gázfogyasztó készülék gyártója által előírt szerelési technológiát betartotta.

Az égéstermék-vezető terek tömörségvizsgálatának dokumentált elvégzése a kivitelezést végző gázszerelő feladata.

A „B” típusú gázfogyasztó készülék kivitelezése esetén a helyiség szellőzése és a gázfogyasztó készülék biztonságos működéséhez szükséges légellátás feleljen meg a 4.3.3. pontban meghatározott követelményeknek.

A „B” típusú gázfogyasztó készülék csak akkor helyezhető üzembe, ha a **területileg illetékes kéményseprő-ipari tevékenységet állító** vagy **kéményseprő szolgáltatásra feljogosított szakember** az égéstermék-elvezetés megfelelőségét műszaki felülvizsgálatról szóló kéményvizsgálati nyilatkozattal igazolta.

A **földgázelosztó**, illetve **üzembe helyező** csak érvényességi időn belüli kéményvizsgálati nyilatkozatot fogadhat el.

A „B” típusú gázfogyasztó készülék részeként tanúsított égéstermék elvezető rendszer kivitelezésének felülvizsgálatát a **gyártó által az üzembe helyezésre feljogosított személynek** kell elvégeznie vagy elvégeztetnie és dokumentálnia.

A légellátás vizsgálatának dokumentált elvégzése a kivitelezést végző gázszerelő feladata.

A „C” típusú gázfogyasztó készülék kivitelezése esetén a gázfogyasztó készülék biztonságos működéséhez szükséges légellátás feleljen meg a gyártó által előírt szerelési technológiának.

- a. Abban az esetben, ha az égési levegő bevezetés és az égéstermék elvezetés elemeit, vagy azok egyes szakaszait a (EU) 2016/426 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti tanúsító szervezet a gázfogyasztó készülék részeként tanúsította (C1, C3, C5, vagy C7 típusok esetében a teljes rendszerre vonatkozóan; C2, C4, C8, vagy C9 típusok esetében a készülék részekét tanúsított szakaszokra vonatkozóan), akkor a gázfogyasztó készülék felszerelőjének ezen légbevezető és égéstermék elvezető csőrendszer vonatkozásában a szerelési nyilatkozat részét képezően írásban kell dokumentálnia a gázfogyasztó készülék gyártója által előírt szerelési technológia betartását.
- b. Abban az esetben, ha az égési levegőellátás és az égéstermék elvezetés nem képezi a gázfogyasztó készülék részét, akkor az ilyen berendezéshez kizárólag olyan gázfogyasztó készülék csatlakoztatható, amelyet (EU) 2016/426 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti tanúsító szervezet a gázfogyasztó készülék gyártójának kérésére C6 típusúként tanúsított. Ezen égési levegőellátó és égéstermék elvezető berendezés vonatkozásában a **gázfogyasztó készülék felszerelését végző szakembernek** a szerelési nyilatkozat részét képezően írásban kell dokumentálnia az égési levegő bevezető és az égéstermék elvezető elemek gyártója által előírt szerelési technológia betartását, valamint a gázfogyasztó készülék és az égési levegő-ellátó és égéstermék elvezető berendezés megfelelő kapcsolatát.
- c. Abban az esetben, ha az égési levegőellátás és az égéstermék elvezetésnek csak egy része képezi a gázfogyasztó készülék részét, akkor, az épület részét képező égési levegő bevezető és égéstermék elvezető berendezés (C2, C4, C8 típusú létesítések) megfelelőségét a **kéményseprő-ipari tevékenységet állító** jogosult igazolni. A C9-es típus esetében kéményseprő-ipari tevékenységet állító létesítés előtti nyilatkozatnak beszerzése szükséges az épületszerkezeti járat égési-levegőellátás céljára történő felhasználhatóságáról, ha egy eddig kéményként, vagy tartalék kéményként használt járatot kívánnak erre a célra felhasználni. A **gázfogyasztó készülék felszerelését végző szakembernek** a szerelési nyilatkozat részét képezően írásban kell dokumentálnia a gázfogyasztó készülék és az égési levegő-ellátó és égéstermék elvezető berendezés megfelelő kapcsolatát.
- d. Abban az esetben, ha az égési levegő bevezetés és az égéstermék elvezetés, vagy egyes szakaszai a gázfogyasztó készülék típusbesorolása szerint nem képezik a gázfogyasztó készülék részét, az épületbe csak akkor építhetők be, ha azok kizárólag egy CE jellel rendelkező égési levegőellátó és/vagy égéstermék-elvezető rendszer

részeit képezik, kialakításuk az MSZ 845:2012 szabvány [Égéstermék-elvezető berendezések tervezése, kivitelezése és ellenőrzése], minősítésük a 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet [az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól] vagy azzal egyenértékű műszaki megoldás előírásai szerint történt.

- e. A C2, C4, C6, vagy C8 típusok esetében az égési levegő-bevezető és égéstermék-elvezető berendezés csak a **területileg illetékes kéményseprő-ipari tevékenységet állító** felülvizsgálata után és nyilatkozata birtokában helyezhető üzembe.

Az égéstermék-elvezető tömörségéről a ventilátort tartalmazó gázfogyasztó készülékek esetében tömörségi (szivárgási érték) vizsgálattal kell meggyőződni.

A tömörségi (szivárgási érték) vizsgálat az égési levegőben mérhető O₂ vagy CO₂ tartalom ellenőrzésével akkor végezhető el, ha az égéstermék vezető tereket teljes terjedelmükben égési levegőt vezető terek veszik körül.

A C1, a C3 és a C9 típusok létesítése esetében, amikor az égési levegő bevezető és égéstermék elvezető csőrendszer teljes hosszában olyan koncentrikus elemeket tartalmaz, amelyekben az égéstermék-elvezető cső van belül, valamint

- a koncentrikus égéstermék-elvezető és égési levegő bevezető berendezéshez csak egy gázfogyasztó készülék csatlakozik,
- a gázfogyasztó készülék az égési levegő megfelelő áramlását érzékelő, beavatkozó szerkezettel rendelkezik,
- a belső égéstermék-elvezető cső esetleges tömörtelenségének szén-dioxid vagy oxigén koncentrációméréssel való ellenőrzésére a gázfogyasztó készüléken, vagy annak égési levegő bevezető cső csatlakozásánál az erre szolgáló mérőcsokn rendelkezésre áll,

akkor a tömörségvizsgálatot a **gyártó által az üzembe helyezésre feljogosított személy** az égési levegőben mérhető O₂ vagy CO₂ tartalom ellenőrzésével is elvégezheti.

5.3. Gázfogyasztó készülékek cseréinek eljárásai

Gázfogyasztó készülékek cseréinek változatai				
	A	B	C	D
1.	Tevékenységek	1. Nem terveköttes	2. Tervköttes	
2.		„Egyszerűsített készülékcseré”	a) készülékcseré	b) minden olyan csere, ami
3.		1/2020. (I. 13.) Korm. rendelet 7. §	GET 89. § (1), (3) és 1/2020. (I. 13.) Korm. rendelet 2. § 4.	- nem „egyszerűsített készülékcseré” és - nem „készülékcseré”

4.	Tervező bevonása	Feljogosított gázszereelő döntése.	Kötelező	
5.	Kéményseprő-ipari tevékenységet ellátó bevonása a tervezés folyamatába: érintettsége esetén*	*A kiválasztott gázfogyasztó készülék tanúsított típusától függően a Műszaki Biztonsági Szabályzat és a Szakági műszaki követelmények szerint. <i>A kéményseprő-ipari tevékenységet ellátó [21/2016. (VI. 9.) BM rendelet 8. § (3) bekezdésében előírt] szakmai nyilatkozatának beszerzése a tervezett, vagy a tervezéssel érintett égéstermék-elvezető műszaki megoldása megfelelőségével összefüggő, megrendelés alapján elvégzett tervfelülvizsgálatáról.</i>		
6.	Kiviteli terv felülvizsgálata műszaki-biztonsági szempontból (GET Vhr. 1. melléklet Földgázelosztási Szabályzat 5.2.)	Kiviteli terv nem készül.	A tervező kötelessége.	A kiviteli tervet műszaki-biztonsági szempontok szerinti felülvizsgálatra be kell nyújtani a földgázelosztóhoz. [GET 89. § (1)]
7.	Kivitelezés	1/2020. (I. 13.) Korm. rendelet 7. § (4) szerint „feljogosított gázszereelő” végezheti.	GET 89. § (1), (3), a Korm. rendelet 2. § (4) és az MBSZ szerint „gázszereelő” ^{**} végezheti. <i>*42/2017. (XII. 11.) NGM rendelet a gázszereelők és gázkészülék-javitók tevékenysége folytatásának részletes feltételeiről, az e tevékenységek bejelentésének és nyilvántartásának rendjéről, valamint az e tevékenységekre vonatkozó kötelezettségek be nem tartásának esetén alkalmazandó jogkövetkezményekről</i>	
8.		<i>A kéményseprő-ipari tevékenységet ellátó [21/2013. (VI. 9.) BM rendelet 7. § (1)] égéstermék-elvezetővel kapcsolatos helyszíni műszaki vizsgálat eredményéről szóló helyszíni szakmai nyilatkozatának beszerzése a 8. § (3) bekezdése alapján kiadott szakmai nyilatkozatban foglaltakra figyelemmel – érintettsége esetén (A:5) a kivitelező kötelessége.</i>		
9.	Műszaki-biztonsági ellenőrzés [GET Vhr. 1. mell. 6.]	A „feljogosított gázszereelő” végzi.	A tervező végzi. ^{*/***} [GET 89. § (3)]	A földgázelosztó vagy megbízottja végzi. ^{**} [GET 89. § (3)]
	*1. számú melléklet a 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelethez Földgázelosztási Szabályzat 6.9. Készülékcsere gázszereelésének műszaki-biztonsági szempontú ellenőrzését olyan tervezőmérnök végezheti, aki a tevékenység végzésének időtartama alatt rendelkezik legalább évi 2.000.000,- Ft értékű felelősségbiztosítással. Több lakást vagy több nem lakás céljára szolgáló helyiséget magában foglaló ingatlant érintő készülékcsere gázszereelésének műszaki-biztonsági szempontú ellenőrzését olyan tervezőmérnök végezheti, aki a tevékenység végzésének időtartama alatt rendelkezik legalább évi 5.000.000,- Ft értékű felelősségbiztosítással. ** GET 89. § (3) Az elkészült gázszereelést a gázfogyasztó készülékcsere kivételével a földgázelosztó vagy a megbízottja az üzembe helyezés előtt köteles – az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók esetében díjmentesen – műszaki-biztonsági szempontból ellenőrizni. ***Az elkészült gázszereelést készülékcsere esetén a tervező az üzembe helyezés előtt köteles műszaki-biztonsági szempontból ellenőrizni.			
10.	A gázmérő le- és felszerelése	A tevékenységgel nem érintett, nem indokolt.	Szükség esetén a területileg illetékes földgázelosztó, vagy megbízottja végezheti. [GET 89. § (4)]	
11.	A fogyasztói vezeték üzembe helyezése	A „feljogosított gázszereelő” végezheti.	A jogi zár feltörését a földgázelosztó, vagy az általa feljogosított, kivitelezést végző gázszereelő végezheti.	A csatlakozóvezeték és a fogyasztói vezeték üzembe helyezéséről a földgázelosztó köteles gondoskodni.... [GET 89. § (4)].
12.	Gázfogyasztó készülék és a gázfelhasználó technológiai rendszer üzembe helyezése	GET 89. § (4) A gázfogyasztó készülék* és a gázfelhasználó technológiai rendszer üzembe helyezésére a készülék gyártója vagy a gyártó feljogosított megbízottja is jogosult. <i>*42/2017. (XII. 11.) NGM rendelet 6. § (2) A gázfogyasztó készülék garanciális¹ üzembe helyezésére és garanciális időn belüli javítására az 1. mellékletben megjelölt képességgel, végzettséggel rendelkező gázszereelő jogosult, figyelemmel a készülék gyártójának vagy forgalmazójának vonatkozó előírásaira. [¹Megjegyzés: jótállás - 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról]</i>		

5.3.1 Készülékcsere

A készülékcserét az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló rendelet (266/2013 (VII.11.) Korm. rend.) szerinti, „G” jogosultsággal rendelkező tervező által készített kiviteli terv alapján lehet kivitelezni.

A készülékcserre kivitelezését a gázszerelők és gázkészülék-javítók tevékenysége folytatásának részletes feltételeiről, az e tevékenységek bejelentésének és nyilvántartásának rendjéről, valamint az e tevékenységekre vonatkozó kötelezettségek be nem tartásának esetén alkalmazandó jogkövetkezményekről szóló 42/2017. (XII. 11.) NGM rendelet szerinti, arra **jogosultsággal rendelkező szakember** végezheti.

Készülékcserre esetén az elkészült gázszerelés ellenőrzését az ingatlantulajdonos, vagy megbízása alapján a kivitelező szerelési nyilatkozat benyújtásával kezdeményezi a tervet készítő tervezőnél.

A szerelési nyilatkozatnak tartalmaznia kell:

- a) a munkavégzés pontos helyét,
- b) a felhasználó nevét, címét,
- c) a kivitelezői nyilatkozatot,
- d) a kivitelezői jogosultság igazolását,
- e) a kéményvizsgálati nyilatkozatot - amennyiben szükséges -, valamint
- f) a megvalósulási dokumentációt.

A műszaki-biztonsági ellenőrzést a készülékcserét tartalmazó **kiviteli terv készítője (tervező)** végzi el, Társaságunk jelenléte nélkül. A **tervező** feladata, hogy a nyomáspróba és a műszaki-biztonsági ellenőrzés során a felhasználói berendezést minősítse.

A műszaki-biztonsági ellenőrzést készülékcserre esetén az e technológiai utasítás 5.4. pontban leírtak értelemszerű alkalmazásával (pl. készülékcserre esetén a földgázelosztó helyett a tervező értendő) kell végezni.

Tervezői felelősség, hogy:

- az ingatlan tulajdonosa, vagy hozzájárulásával a felhasználó gondoskodik a készülékcserre miatt esetleg szükséges többletkapacitás igényléséről.
- a beépített új gázfogyasztó készülék(ek) feleljen(ek) meg a vonatkozó jogszabályoknak, különösen, de nem kizárólagosan az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezési kötelezettségeinek előírásáról, valamint forgalomba hozatalának és megfelelésértékelésének általános feltételeiről szóló jogszabály előírásainak.

Készülékcserre esetén a „D” terv alaprajzi és függőleges csőterv mellékleteit valamint a tervezői műszaki biztonsági ellenőrzésről készített jegyzőkönyvet (lásd 10.12. számú melléklet) a

kivitelező köteles a földgázelosztónak az ellenőrzést követő 2 munkanapon belül megküldeni/leadni.

A gáz csatlakozóvezetékek, a felhasználói berendezések és a telephelyi vezetékek műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről szóló 1/2020. (I. 13.) Korm. rendelet 2. §. 4. szerinti készülékcseréje esetén a gázmérő le- és visszaszerelését és a tervező által elvégzett műszaki-biztonsági ellenőrzést követően a gázmérő és a fogyasztói vezeték üzembe helyezését az illetékes gázipari engedélyes minőségirányítási rendszerében előírtak alapján nyilvántartott gázszerelő is elvégezheti.

5.3.2 Egyszerűsített készülékcseréje

Meglévő gázfogyasztó készülékek cseréje egyszerűsített eljárással az alábbi feltételek egyidejű fennállása esetén végezhető:

- a) az új gázfogyasztó készülék vagy gázfogyasztó készülékek felszerelése nem jár a gázmérőhelyen felszerelt névleges méréshatárú fogyasztásmérő cseréjével,
 - b) a készülékcseréje nem jár a fogyasztói vezeték cseréjével vagy átalakításával, kivéve annak a cserélendő gázfogyasztó készülék kizárására szolgáló elzáró szerelvény és az új gázfogyasztó készülék csatlakozási pontja közötti legfeljebb 1,5 m hosszú szakaszát,
 - c) az új gázfogyasztó készülék nem gyűjtőrendszerű, és nem több helyiségből igénybe vett égéstermék-elvezetőhöz csatlakozik, és
 - d) az égéstermék-elvezetőhöz csatlakozó új gázfogyasztó készülék hőterhelése nem nagyobb a meglévő gázfogyasztó készülék hőterhelésénél.
- Ha az új gázfogyasztó készülék besorolása megegyezik a meglévő gázfogyasztó készülék tanúsított típusa szerinti besorolásával, akkor a gázfogyasztó készülék elhelyezésének változatlanul meg kell felelnie a létesítéskori vagy a hatályos műszaki biztonsági feltételeknek.
 - (3) Ha az új gázfogyasztó készülék besorolása eltér a meglévő gázfogyasztó készülék tanúsított típusa szerinti besorolásától, akkor a gázfogyasztó készülék elhelyezésének meg kell felelnie a hatályos műszaki biztonsági feltételeknek.

A felhasználó a meglévő gázfogyasztó készülék egyszerűsített eljárással történő cseréjét az **NKM Földgázhálózat** által **feljogosított és műszaki-biztonsági felülvizsgáló** szakképesítéssel rendelkező gázszerelővel végezteti el.

Az elvégzett egyszerűsített készülékcserét a feljogosított gázszerelő a csere elvégzését követő 2 munkanapon belül a szerelési nyilatkozat és a bejelentőlap átadásával bejelenti az illetékes

földgázelosztónak.

A feljogosított gázszerelőnek a gázszerelők és gázkészülék-javítók tevékenysége folytatásának részletes feltételeiről, az e tevékenységek bejelentésének és nyilvántartásának rendjéről, valamint az e tevékenységekre vonatkozó kötelezettségek be nem tartásának esetén alkalmazandó jogkövetkezményekről szóló 42/2017. (XII. 11.) NGM rendelet (a továbbiakban: a gázszerelők nyilvántartásáról szóló NGM rendelet) 1. mellékletében foglalt táblázat A:6-A:8 mezője vagy A:9 és A:10 mezője szerinti tevékenység végzésére történő jogosultság mellett

- a) a gázszerelők nyilvántartásáról szóló NGM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat A:2 és A:3 mezője vagy
- b) a gázszerelők nyilvántartásáról szóló NGM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat A:4 és A:5 mezője

szerinti tevékenység végzésére is jogosultsággal kell rendelkeznie.

A gázfogyasztó készülék cserét végző **kivitelező**nek az egyszerűsített gázfogyasztó készülék csere után el kell végeznie a felhasználói berendezés műszaki-biztonsági ellenőrzését, és eredményét a 7.7. szakasznak megfelelően dokumentálnia kell és a

- szerelési nyilatkozat és bejelentő bizonylat,
- Kéményseprő-ipari tevékenységet állító nyilatkozata (ha szükséges),
- abban az esetben, ha az új készülék elektromos bekötéssel rendelkezik, az „Újjonnan kiépített, épületen belül gázvezeték hálózat EPH-bekötéséről” nyilatkozat

megküldésével kell a földgázelosztónak bejelenteni.

5.4. Műszaki biztonsági ellenőrzés

5.4.1. Műszaki biztonsági ellenőrzés feltételei

Az elkészült csatlakozóvezeték és felhasználói berendezést műszaki biztonsági szempontból a **földgázelosztó vagy megbízottja** köteles ellenőrizni. A **műszaki biztonsági ellenőrzést végző személy** az ellenőrzésről jegyzőkönyvet állít ki, amelynek egy példányát a kivitelezőnek, egy másik példányát a megrendelőnek (beruházónak, felhasználóknak) átadja.

5.4.1.1. A kivitelezés készre jelentése

Az elkészült létesítmény készre jelentésére – szerelési nyilatkozat (ld. 7.6. szakasz) benyújtásával – a **csatlakozóvezeték és a felhasználói berendezés kivitelezője** jogosult. A szerelési nyilatkozatnak tartalmaznia kell a kivitelező jogosultságának igazolását (igazolványa számát, érvényességét).

5.4.1.2. *Sikeres a műszaki-biztonsági ellenőrzés, ha a következő feltételek együttesen teljesülnek:*

- a) *a kivitelező az ellenőrzésnél jelen van;*
- b) *a kivitelező a szerelési nyilatkozathoz csatolta a megvalósulási dokumentációt;*
- c) *a kivitelezett telephelyi vezeték, vagy csatlakozóvezeték, vagy fogyasztói vezeték szilárdsági és tömörségi nyomáspróbája sikeres;*
- d) *a kivitelező az anyagok, és tartozékok, és robbanásbiztos kivitelű berendezések megfelelőségét igazoló dokumentumokat a megvalósulási dokumentációhoz csatolta;*
- e) *az érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló által kiadott érintésvédelmi szabványossági igazolása rendelkezésre áll;*
- f) *a műszaki kialakítástól függően a szükséges egyéb szakvélemények rendelkezésre állnak;*
- g) *a felszerelt gázfogyasztó készülékek a forgalomba hozatal időpontjában hatályos forgalmazási előírásoknak megfelelnek; és*
- h) *a kivitelezés tekintetében*
 - ha) *készülékcsere és egyszerűsített készülékcsere kivételével a csatlakozóvezeték, felhasználói berendezés vagy telephelyi vezeték esetében rendelkezésre áll az illetékes földgázelosztó által műszaki-biztonsági szempontból alkalmasnak minősített kiviteli terv,*
 - hb) *készülékcsere esetén a tervező kiviteli terve alapján történt a megvalósítás, vagy*
 - hc) *egyszerűsített készülékcsere esetén rendelkezésre áll a feljogosított gázszerelő megfelelőséget igazoló nyilatkozata.*

5.5. Üzembe helyezés

A csatlakozóvezeték, a fogyasztói vezeték és telephelyi vezeték létesítését, bővítését, átalakítását követő első üzembe helyezésének feltételei az egyszerűsített készülékcsere és a készülékcsere esetköreinek kivételével:

- a) *a kivitelezés a területi földgázelosztó által műszaki-biztonsági szempontból felülvizsgált és kivitelezésre alkalmasnak nyilvánított kiviteli terv alapján valósult meg;*

és

b) elvégezték a műszaki-biztonsági ellenőrzést, és az nem állapított meg üzembe helyezést gátló hiányosságot.

Készülékcsere keretében létesített felhasználói berendezés üzembe helyezését a kiviteli tervet készítő **tervező** által - az üzembe helyezést gátló hiányosságot meg nem állapító – lefolytatott műszaki biztonsági ellenőrzési eljárást követően szabad elvégezni.

A gázfogyasztó készülék üzembe helyezését és beüzemelését kizárólag a **gyártó nevében eljáró, feljogosított személyek** végezhetik el, amennyiben a gyártó ezt előírta.

A gázkészülékek első gáz alá helyezése akár ideiglenesen is csak abban az esetben történhet, ha a *technológiai utasítás 3. fejezet 3.1.3.2 pontjában* előírtak teljesültek, valamint a földgázelosztónak a gázellátó rendszerre vonatkozó műszaki biztonsági ellenőrzése megfelelő eredményű volt.

Szintetikus földgázzal (SNG) vagy csúcsfedező gázzal (PSG) történő üzemeltetéshez előzetesen meg kell kérni a gázfogyasztó készülék, vagy a gázfelhasználó technológia gyártójának nyilatkozatát, amely tartalmazza a szintetikus földgázzal vagy csúcsfedező gázzal történő üzemeltetéshez való hozzájárulásának feltételeit.

5.5.1. Csatlakozó- és fogyasztói vezeték gáz alá helyezése

Az üzemem kívül helyezett csatlakozóvezeték, fogyasztói vezeték, telephelyi vezeték újbóli gáz alá helyezésére a tömörségi próba, hat hónapon túli üzemszünet esetében a szilárdsági nyomáspróba és a tömörségi próba eredményes elvégzését követően kerülhet sor.

A csatlakozóvezeték, a fogyasztói vezeték, a telephelyi vezeték gáz alá helyezése során a bennük lévő nyomáspróba közeget el kell távolítani.

A gáz alá helyezést NKM Földgázhálózat munkatársai, vagy megbízottja e műveletekre vonatkozó technológiai utasítása szerint kell elvégezni.

A gáz alá helyező az üzembe helyezés megkezdése előtt köteles meggyőződni a csővégek biztonságos, csak szerszámmal bontható, gáztömör lezárásáról.

A szilárdsági és tömörségi vizsgálat eredményét a *10.10. melléklet* szerint a „nyomáspróba jegyzőkönyv”-ben kell rögzíteni

A készülékcsere eljárást követően az üzembe helyezését megelőzően tömörségi ellenőrzést kell végezni az **üzembe helyezőnek** a fogyasztói vezetéken.

5.5.1.1 A csatlakozói vezetékek gáz alá helyezése üzemelő gázvezetésekre.

A gáz alá helyezési munkát csak az **NKM Földgázhálózat munkatársai** végezheti el, akinek meg kell felelnie az utasítás *8. fejezete meghatározott munka- és tűzvédelmi előírásoknak*.

A gáz alá helyezés egész művelete alatt ügyelni kell arra, hogy a munkahelyen idegenek ne tartózkodhassanak.

A csatlakozó gázvezeték rendszer gáz alá helyezése előtt meg kell győződni a fogyasztói főcsap zárt állapotáról, a plombák épségéről.

A rákötéssel érintett gázvezetékét nyomás mentesíteni kell, amelyet egy gázmérőnél, illetve az előtte elhelyezett fogyasztói főcsapnál kell ellenőrizni.

A szikraképződéssel nem járó rákötési munkák esetén a főelzáró szerelvény zárása, és a vezetékben levő gáz elfogyasztása, vagy szabadba való kivezetése után nyomásmentesített állapotban elvégezhető, folyamatos légtér szellőztetése és ellenőrzése mellett. A gáz alá helyezés egész művelete alatt a dohányzás és nyílt láng használata tilos!

Szikraképződéssel (hegesztéssel) járó munkák esetében a rákötéssel érintett csatlakozóvezeték szakaszt nyomás és gázmentesíteni kell.

Ezután a rákötéssel érintett vezetékszakaszban maradt földgázt semleges gázzal (nitrogén) át kell öblíteni addig, amíg a távozó közegben műszeres méréssel sem lehet a földgáz jelenlétét kimutatni. A kiáramló gáz szabadba való biztonságos elvezetéséről arra alkalmas gumitömítővel gondoskodni kell.

A szükséges beavatkozások elvégzéséhez jelen technológiai utasítás *10.4. számú mellékletében* adtuk meg a szerelői szerszámozást.

A rákötési munkálatokat folyamatos légtér szellőztetés és ellenőrzés mellett szabad elvégezni. A gáz alá helyezés egész művelete alatt a dohányzás és egyéb a rákötéssel nem kapcsolatos nyílt láng használata tilos!

Megfelelő várakozási (pl.: hűlési) idő után üzemi nyomás alá kell helyezni a rákötés helyét és tömörségét szivárgásvizsgáló műszerrel, vagy habképző anyaggal, ellenőrizni kell.

Megfelelőnek minősített rákötési munkálatok után a teljes csatlakozó és felhasználói rendszert az alábbi fejezet szerint ki kell levegőztetni.

(A csatlakozói vezetékek gáz alá helyezéséhez műveleti terv minták a 10.5 számú mellékletben található)

5.5.1.2 A csatlakozói és fogyasztói vezetékek kilevegőztetése

A **kilevegőztetést végző szakembernek** meg kell felelnie az utasítás 8. fejezetében meghatározott munka- és tűzvédelmi előírásoknak.

A kilevegőztetés megkezdése előtt meg kell győződni a gázmérők előtti főcsapok zárt állapotáról, a plombák épségéről. A fogyasztói főelzáró megnyitásával lehet a megépült belső gázvezeték rendszert gáz alá helyezni. Amennyiben középnyomású, vagy nagyközépnyomású ellátás van a gázaláhelyezés előtt a házi, vagy egyedi nyomásszabályozót fel kell szerelni és tömörségi ellenőrzés után lehet a gáz alá helyezést folytatni.

A kivitelezés, vagy ismételt tömörségi nyomáspróbát követő üzembe helyezést megelőzően kell a nyomás alatti csőszakasz(ok)-ból a vizsgáló nyomást leengedni, ahol erre lehetőség van (pl. csatlakozóvezetékek, G-6-nál nagyobb gázmérők utáni fogyasztói vezetékek). Ennek megléte biztosítja az üzembe helyezőt arról, hogy az üzembe helyezésre kerülő csőszakasz(ok) zártak.

Amennyiben az üzembe helyezésre kerülő csőszakasz(ok)-ból azok megnyitásával nem távozik vizsgáló közeg, azaz nincsen(ek) nyomás alatt, akkor a tömörségi próbát haszongázzal meg kell ismételni annak megállapítására, hogy az üzembe helyezésre kerülő rendszer zártsága megállapítható legyen.

A megépült csatlakozó gázvezeték-rendszer legfelső pontján a felszálló vezeték végén szabadba kell engedni a vezetékben lévő levegőt és koncentráció mérő műszerrel kell ellenőrizni, hogy a vezetékben tiszta gáz van-e. E művelet végzése során a vezetékből kiengedett gáz–levegő elegyet tömlővel a szabadba kell vezetni, és az abból vett minták vizsgálatával kell meggyőződni a levegő teljes kiszorításáról. A kilevegőztető vezeték végén kiáramló gázt meggyújtani tilos!

A kilevegőztetés egész művelete alatt ügyelni kell arra, hogy a munkahelyen idegenek ne tartózkodjanak.

A fogyasztói vezeték kilevegőztetése előtt, valamennyi készülék elzáró szerelvény zárt állapotát ellenőrizni kell.

A fentiek szerint kilevegőztetett méretlen vezetékből a lakások fogyasztói főcsapjainak kinyitásával a gázt a fogyasztói vezetékbe kell engedni a felszerelt gázmérőn keresztül.

A fogyasztói vezeték gáz alá helyezését is a rendszer tömörségének ellenőrzésével kell kezdeni. Ez történhet a tömörségi vizsgáló nyomás leengedésével – ami bizonyítja, hogy zárt a rendszer -, vagy, ha nincs nyomás alatt a fogyasztói vezeték, akkor haszongázzal új tömörségi ellenőrzést kell tartani annak megállapítására, hogy zárt a rendszer.

A már légtelenített – méretlen csatlakozó – vezetékből a gázmérő főcsap nyitásával a fogyasztói vezeték(ek)be kell engedni a gázt.

Ezt követően habzó szeres gáztömörtség vizsgálattal ellenőrizni kell a mérő kötését és a mérőt, valamint a készülékkötéseket.

A fogyasztói vezeték(ek) légtelenítését egy (lehetőleg a legtávolabbi) készülék kötés hollandi anyás csavarzatának megbontásával, és a kiáramló gáz tömlővel történő szabadba vezetésével kell elvégezni. A gáz mintavétel a csatlakozóvezeték gáz alá helyezésénél írt módon történjen. A légtelenítést be kell fejezni, ha a tömlő végén kiáramló gázt ellenőrző műszer 100%-os koncentrációt jelez.

Ezt követően a megbontott hollandi anyás kötetést vissza kell csavarni és annak gáztömörségéről habzó szeres tömörségvizsgálattal meg kell győződni.

A vezeték kilevegőztetésekor – függetlenül attól, hogy a kilevegőztetés a szabadba történik - a helyiség szellőztetéséről gondoskodni kell.

5.5.2. Gázfogyasztó készülékek üzembe helyezése

A gázfogyasztó készülék üzembe helyezésére a gyártó a gázszerelők engedélyezéséről és nyilvántartásáról szóló 42/2017. (XII. 11.) NGM rendelet (a továbbiakban: a gázszerelők nyilvántartásáról szóló NGM rendelet) 1. mellékletében megjelölt képesítéssel, végzettséggel rendelkező képviselője, vagy a gyártó által megbízott gázszerelő jogosult.

5.5.2.1. A felhasználói berendezés és annak részeként a gázfogyasztó készülék akkor helyezhető üzembe, ha a következő feltételek együttesen teljesülnek:

- a) a gázfogyasztó készüléket a gyártója CE megfelelőségi jelöléssel ellátta, a készülékhez EU-megfelelőségi nyilatkozat rendelkezésre áll, továbbá a gázfogyasztó készülék kivitele, helyszíni összeszerelése megfelel a készülék CE típus-megfelelőségi tanúsítványának, valamint az egyszerűsített készülékcseré bizonylaton feltüntetett, választott egyetlen tanúsított típusának;*
- b) a gázfogyasztó készülékhez a megfelelő elektromos csatlakozás kiépítésre került, a megfelelő feszültség rendelkezésre áll, és a csatlakozás érintésvédelmi szempontból megfelelő;*
- c) a gázfogyasztó készülék csatlakozási pontjában a készülék számára előírt minőségű gáz az előírt nyomáson rendelkezésre áll;*
- d) a telepítés körülményei megfelelnek a gázfogyasztó készülékhez csatolt gyártói dokumentáció feltételeinek; és*
- e) a felhasználói berendezés biztonságos üzeméhez szükséges védelmi berendezések, a kiépített gázérzékelők, riasztó berendezések és a beavatkozó*

elemek működőképeseek, ellenőrizésük igazolt.

A gázfogyasztó készülék az egyszerűsített készülékcseré és a készülékcseré esetköreit kivéve csak akkor helyezhető üzembe, ha a területi földgázelosztó, vezetékes PB-gáz szolgáltató, telephelyi szolgáltató, telephelyi engedélyes, vagy a PB-gáz forgalmazó által lefolytatott műszaki-biztonsági ellenőrzés eredményes volt.

5.5.2.2. A gázfogyasztó készülék nem helyezhető üzembe, ha az üzembe helyező:

- a) a helyszínen élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető körülményt tapasztal, vagy*
- b) az életet, a vagyonbiztonságot közvetlenül nem veszélyeztető szakszerűtlenség fennállását állapítja meg.*

Nem megfelelésség megállapítása esetén a beüzemelést végző írásban rögzíti a tapasztalt hiányosságokat, szabálytalanságokat és az azok megszüntetéséhez szükséges intézkedéseket.

5.5.2.3. A gázfogyasztó készüléket és a gázfelhasználó technológiai rendszert a vonatkozó gyártói előírások betartásával kell üzembe helyezni. Az üzembe helyező a besabályozási értékeket az üzembe helyezési jegyzőkönyvben rögzíteni köteles. Az üzembe helyező feladata a felhasználó kioktatása a készülék használatára. Ennek során a gázfogyasztó készülék kezelési utasításának meglétéről meg kell győződnie, szükség esetén azt pótolnia kell.

Felhasználók oktatása

Az **üzembe helyező** az üzembe helyezés alkalmával köteles a felhasználóval a csatlakozó és a fogyasztói vezeték, valamint ezek tartozékait képező nyomásszabályozó, gázmérő és elzáró szerelvények használatát és a felhasználó kötelezettségét gázszivárgás, gázömlés, vagy gázszolgáltatás kimaradásának esetén szükséges tennivalókat ismertetni. A tájékoztatás ki kell, hogy terjedjen a gázfogyasztó készülékek légellátásának és a helyiségek szellőztetésének és az égéstermék elvezetésének biztosítására, valamint a felhasználói rendszer ötvenkénti kötelező ellenőrzésének fontosságára.

Fel kell hívni a felhasználó figyelmét a készülék tartozékát képező figyelmeztető táblákra és használati utasításokra, amelyeknek magukban kell foglalniuk az esetleges meghibásodás (gázömlés) észlelésekor követendő eljárást. Mindezek megtörténtét a felhasználónak írásbeli elismervényen igazolni kell, hogy a fentieket elsajátította.

A gázkészülék üzembe helyezését a készülék **gyártója, vagy az általa feljogosított személy, társaság** végezheti.

5.6. Csatlakozó- és fogyasztói vezetékek felhagyása, megszüntetése

5.6.1. Általános előírások

A csatlakozó és a fogyasztói vezetéket a készülékcseré kivételével átalakítani, üzemben kívül helyezni és elbontani csak a **földgázelosztó** hozzájárulásával szabad.

A gázmérő bármilyen okból történő leszerelését csak a területi földgázelosztó, telephelyi szolgáltató, telephelyi engedélyes, vagy azok megbízottja végezheti.

A felhasználási helyen a csatlakozóvezetékek és a fogyasztói vezeték üzemben kívül helyezése esetén a gázmentesítést a gázszerelők és gázkészülék-javítók tevékenysége folytatásának részletes feltételeiről, az e tevékenységek bejelentésének és nyilvántartásának rendjéről, valamint az e tevékenységekre vonatkozó kötelezettségek be nem tartásának esetén alkalmazandó jogkövetkezményekről szóló miniszteri rendelet 1. melléklet szerinti táblázat 2. sor B oszlopa szerinti végzettséggel és üzembe helyezésre jogosultsággal rendelkező gázszerelő végezheti.

Gáz alatt lévő csővezetékek és tartozékaik üzemben kívül helyezése esetén gázmentesítését, csak a **földgázelosztó vagy megbízottja** végezheti.

A munka megkezdése előtt értesíteni kell azokat a felhasználókat, fogyasztókat, akiknek a gázellátását ez a művelet érinti, vagy korlátozza.

5.6.2. Üzemben kívül helyezés műszaki biztonsági körülményei

Minden üzemben kívül helyezni szándékozott vezetékszakaszt le kell választani a gáz utánpótlást biztosító csőszakasztól.

A megszüntetett csatlakozó- és/vagy fogyasztói vezetéket ismételt használatba venni, üzembe helyezni csak az érintett vezetékszakasz újra tervezését, szükséges kivitelezését és sikeres műszaki-biztonsági ellenőrzését követően szabad!

6. AZ ÜZEMELTETÉS KÖVETELMÉNYEI

6.1. Üzemeltetés

A **felhasználó**, illetve az **üzemeltető** (a továbbiakban együtt: üzemeltető) köteles a csatlakozóvezetékét és a felhasználói berendezést:

- rendeltetésszerű állapotban tartani,
- rendeltetésszerűen üzemeltetni,
- a szükséges ellenőrzéseket és karbantartását a gyártói előírások alapján rendszeresen elvégeztetni,
- minden vonatkozó biztonsági előírást betartatni,
- a hatósági, illetve a földgázelosztó ellenőrzése során az ellenőrzés feltételeit biztosítani,
- műszaki biztonsági szempontból időszakonként ellenőrizni,
- a földgázelosztó köteles a csatlakozóvezeték és a fogyasztói vezeték 10 évenként esedékes, szivárgásellenőrzéssel végzendő gáztömörségi felülvizsgálatát elvégezni.

Az üzemeltető a csatlakozóvezeték és a felhasználói berendezés biztonságos üzemét veszélyeztető körülmény észlelése esetén annak kijavítására, a kijavítás megtörténteig a használat szüneteltetése mellett haladéktalanul intézkedni tartozik.

A felhasználói berendezés üzemeltetésének műszaki biztonsági feltételeit befolyásoló üzemeltetési körülményeinek megváltoztatása (nyílászárók cseréje vagy tömítése, elszívó szellőzés létesítése, stb.) tervezői felülvizsgálatot követően történhet.

Gázfogyasztó készülékek átalakításának tilalma

A gázfogyasztó készülék irányelv hatálya alá tartozó és üzemben tartott gázfogyasztó készülékek üzemeltetésük során is feleljenek meg az üzembe helyezés időpontjában érvényes feltételeknek. A gázfogyasztó készülék átalakítása, ide értve a gázfogyasztó készülék részeként tanúsított levegő be- és égéstermék kivezető tartozékokat is, kizárólag a gázfogyasztó készülék gyártójának előírásai szerint történhet, amelyet a gyártó kizárólag a gázfogyasztó készülék megfelelőség értékelésével megbízott európai gázfogyasztó készülék tanúsító intézethez benyújtott azonosítási dokumentáció szerint adhat ki.

A gázmérő üzemeltetése és a vonatkozó jogszabályok [1991. évi XLV. törvény a mérésügyről; 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet a mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról] szerinti időszakos hitelesíttetése eltérő megállapodás hiányában a **mérő tulajdonosának** kötelezettsége.

A **földgázelosztó** a már üzembe helyezett csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés

üzemét részben, vagy egészben – a kizárás alapjául szolgáló állapot fennállásáig – letilthatja:

- Ha az üzemeltető a csatlakozóvezetékét és a felhasználói berendezést az életre, a testi épségre, az egészségre, vagy a biztonságra veszélyes módon, nem rendeltetésszerűen használja,
- Ha a nyomásszabályozó, vagy a gázmérő működését befolyásolja,
- Ha a felhasználói berendezés ellenőrzését, illetve
- Ha a gázmérő leolvasását a földgázelosztó megbízottja részére nem teszi lehetővé.

6.2. Karbantartás, javítás

Az **ingatlan tulajdonosa, használója**, eltérő megállapodás hiányában köteles gondoskodni a csatlakozóvezeték, a felhasználói berendezés és a telephelyi vezeték rendszeres karbantartásáról, javításáról és szükség szerinti cseréjéről.

A **tulajdonos** köteles a csatlakozóvezetésekre, a felhasználói berendezésre a telephelyi vezetésekre vonatkozó kezelési és karbantartási utasításokat betartani, a karbantartásokat a gyártó által előírt gyakorisággal elvégeztetni. Ezt a kötelezettségét az ingatlan bérlőjére, használójára, üzemeltetőjére átháríthatja.

Javítás során a gáz csatlakozóvezetéken vagy felhasználói berendezésen:

- annak valamely elemét (szerelvényét, vagy alkatrészét) – funkcióját nem változtatva – meghibásodás, illetve elavultság miatt részben vagy egészben cserélik,
- vagy a gyártó által előírt alkalmassági idő lejártja miatt azt cserélik,
- vagy a szerelvény kötésének meghibásodását, elemi csőszakasz gáztömörtelenségét megszüntetik.

Az NKM Földgázhálózat területén, a csatlakozó- és fogyasztói vezeték javítása során az eredeti nyomvonal, vezeték hossz és csőméret nem változhat.

Az **NKM Földgázhálózat** javításként a következő szerelési műveleteket fogadja el:

- csatlakozó- és fogyasztói vezeték helyi hibáinak, sérüléseinek javítása vezeték szakasz kivágással (például korróziós hiba),
- a menetes kötés tömítéseinek cseréje,
- csatlakozó- és fogyasztói vezeték oldható kötéseinek kiváltása nem oldható kötésre (például menetes kötés kiváltás hegesztett kivitelűre),
- szakaszolási hely utólagos beépítése csatlakozóvezetékbe,
- felszálló vezeték (ami a csatlakozóvezeték része) hiányzó szakaszolhatóságának biztosítása,
- gázmérőkötés előírás szerinti átalakítása,

- szerelvények (például kúpos csap) meghibásodás, elavultság miatti cseréje,
- szerelvények (például hajlékony vezeték) gyártó által előírt alkalmassági idő lejártá miatti cseréje.
- fali átvezetők cseréje

A szabadon szerelt csatlakozó- és fogyasztói vezetéseken elfogadott a csőszakasz kivágása, de:

- az egy helyen kivágott elemi vezetékszakasz nem lehet hosszabb, mint
 - 2 méter a DN 50 alatti,
 - 1 méter a DN 50 és a feletti névleges méretű vezetékek esetében,
- továbbá a vezeték kivágások 2 méteren belül nem ismétlődhetnek.

A beavatkozás végeztével a javított vagy cserélt részeket, tartozékokat működési próbának, és kötéseivel együtt, üzemi nyomáson, alkalmassági-vizsgálatnak kell alávetni. A funkcionális ellenőrzés eredményét és a gáztömörséget dokumentálni kell. A javítás nem tervköteles beavatkozás.

. A gázfogyasztó készülék karbantartását és javítását jótállási időtartamon belül a gyártó vagy megbízottja, azt követően a gázszerelők és gázkészülék-javítók tevékenysége folytatásának részletes feltételeiről, az e tevékenységek bejelentésének és nyilvántartásának rendjéről, valamint az e tevékenységekre vonatkozó kötelezettségek be nem tartásának esetén alkalmazandó jogkövetkezményekről szóló miniszteri rendelet szerint jogosultsággal rendelkező gázszerelő is végezheti.

Az ellenőrzés és a karbantartás kiterjed a gázfogyasztó készülék 4.3. pont szerint meghatározott valamennyi részegységére is. Ha az üzemelő gázfogyasztó készülék típusa nem állapítható meg, annak meghatározására a gázfogyasztó készülék gyártója vagy a gyártó megbízottja jogosult.

A fogyasztói főelzáró karbantartása és javítása a területileg illetékes földgázelosztó, a vezetékes PB-gáz szolgáltató, a telephelyi szolgáltató, telephelyi engedélyes kötelessége saját költségén. A gyártó karbantartásra vonatkozó előírásaitól eltérni a hibaelemzések eredményeire figyelemmel, garanciális idő letelte után lehet.

6.2.1 A földgázelosztó karbantartási feladatai

a., Rövid idejű beavatkozások végzése

A rövid idejű beavatkozások közé tartoznak a következő műveletek:

- a) gázmérő le- és felszerelés,
- b) nyomásszabályozó le- és felszerelés,
- c) fogyasztói főcsap csere.

Ezen beavatkozások során a területileg illetékes földgázelosztó, vagy a telephelyi szolgáltató, vagy a telephelyi engedélyes, vagy megbízottja nyomásmentesíti a csatlakozóvezetékét, a fogyasztói vezetékét, illetve a telephelyi vezetékét és ezt követően az oldható kötések megbontásával, a vonatkozó technológiai utasítás betartásával elvégzi a szükséges feladatot.

A gáz alá helyezést és az üzemi nyomás beállítását követően a megbontott oldható kötések alkalmasság-vizsgálatnak kell alávetni.

b., A gázszolgáltatásból való kizárás, kikapcsolás

Kikapcsolás esetén a következő módszerek alkalmazhatók a gáz utánpótlás megakadályozása érdekében:

- a) fogyasztói főelzáró, illetve fogyasztói főcsap zárásával és a gázmérő vagy a nyomásszabályozó csonkjában elhelyezett tele-tárcsával történő kikapcsolás. Ezen művelet elvégzését követően a gázmérő és a nyomásszabályozó felszerelt állapotban a felhasználási helyen marad;
- b) fogyasztói főelzárót, illetve fogyasztói főcsapot le kell zárni, a gázmérőt és a nyomásszabályozót le kell szerelni. Mindkét oldali csővég lezárását el kell végezni;
- c) gázfogyasztó készülék kikapcsolásakor az előtte lévő elzáró szerelvényt le kell zárni és azt zárt állapotban le kell plombálni.

6.2.1.1. Házi nyomásszabályozók ellenőrzése

A házi nyomásszabályozókat ellenőrizni kell:

- felhasználói hibabejelentés alkalmával,
- csatlakozó és fogyasztói vezetékek ellenőrzésének és/vagy a hitelesítési mérőcsere alkalmával.

A házi nyomásszabályozók ellenőrzésekor a következőképpen kell eljárni. Ellenőrizni kell a helyszínen:

- adattábla megléte, olvashatósága
- kezelő elemek épségét,
- a szabályozó szakszerű felszerelését,
- a szabályozó épségét,

- a beépítésre vonatkozó előírások betartását, biztonsági ("BIZTONSÁGI GYORSZÁR KIIKTATÁSA TILOS, MERT ÉLETVESZÉLYES!" feliratú) címke meglétét. Ez utóbbival el kell látni a nyomásszabályozót, ha nincs még rá felragasztva.
- A nyomásszabályozó típusát és gyártási (felújítási) évét.

Hiányosság vagy hiba esetén az alábbi intézkedést kell tenni:

- ha az adattábla hiányzik vagy nem olvasható, a kezelőszervek sérültek, hiányoznak, a szabályozón szakszerűtlen beavatkozás, vagy javítás tapasztalható, illetve ha bármely olyan jellegű hiányosság tapasztalható, le kell cserélni (10.1.1. pont szerint);
- ha a beépítésre vonatkozó előírásokat bármely okból megsértették, illetve nem tartották be, a felhasználót a szabálytalanság mértékétől függően fel kell szólítani a szabálytalanság megszüntetésére, vagy az *Üzletszabályzat* előírásaitól függően a gázszolgáltatásból ki kell zárni.
- ha a szabályozó előtti elzáró kilépő (az elzáró szerelvénnyel a nyomástól védett) oldalán, a szabályozó kötéseinél, illetve a nyomásmérő csonknál van szivárgás, akkor azt újratömörítéssel el kell hárítani (a 6.2.1.2. pont szerinti műveletek).
- ha a nyomásszabályozó szivárog, azt ki kell cserélni (6.2.1.2. pont szerint) és szakműhelybe kell szállítani javításra.
- a nyomásszabályozó szűrőjének elfagyása esetén a szűrőt ki kell cserélni (6.2.1.2. pont szerint).

6.2.1.2. Házi nyomásszabályozók cseréje.

Abban az esetben, ha valamilyen üzemviteli ok (meghibásodás, időszakos csere) következtében a meglévő nyomásszabályozó kötését az új csere-szabályozó kötése miatt át kell alakítani, az csak a meglévő vezeték megbontásával történhet. A nyomásszabályozó kötés átalakítási (hegesztési) munkáit lehetőleg a szabályozott oldal felőli csőszakaszra kell korlátozni.

A házi nyomásszabályozók cseréje esetén a következő műveleteket kell végrehajtani:

1. sz. művelet.

Nyitott csapállás mellett ellenőrizze a csap és a kötések (menetes, hollandi anyás) gáztömörségét.

A nyomásszabályozó előtti fogyasztói főelzáró zárt állapota mellett szerelje fel a potenciál átkötő kábelt és szerelje le a cserére szánt szabályozót (6.1. sz. ábra).



6.1. sz. ábra

A potenciál kiegyenlítő kábel felszerelése

2.sz. művelet.

Szerelje le a nyomásszabályozót (6.2. sz. ábra).



6.2. sz. ábra

A leszerelt nyomásszabályozó kötése

3. sz. művelet.

Amennyiben a szabályozó kötés menetes alkatrészeinél szivárgást észlelt, úgy azokat tömítse újra. Amennyiben szükséges a fogyasztói főelzáró belépő oldali tömítésének felújítása az expanziós dugós csapcszerelő és a potenciál átkötő kábel védelme mellett kell elvégezni.

Ebben az esetben nyomásszabályozó előtti fogyasztói főelzáró előtti gázvezeték szakaszhoz kell a potenciál átkötő kábelt rögzíteni.

Az új nyomásszabályozóba a bemenő oldalon helyezze be a szűrőt (6.3. sz. ábra).



6.3. sz. ábra

A szűrő behelyezése

4. sz. művelet.

Helyezze fel a be- és kilépő oldalon a hollandi anyás szívóvégekre a tömítőgyűrűket majd az új nyomásszabályzót.

5. sz. művelet.

Bemenő oldalon kézzel csavarja fel a hollandi anyát, majd svédfogóval húzza meg.



6.4. sz. ábra



6.5. sz. ábra

A kilépő – szabályozott – oldali hollandi becsavarása

Ismételje meg az előző műveletet a kilépő oldali hollandi anyás kötésen is.

6. sz. művelet.

Nyissa meg a nyomásszabályozó előtti fogyasztói főcsapot, majd húzza fel a nyomásszabályozó gyorszárát

7. sz. művelet.

Habzó szeres szivárgás-keresővel ellenőrizze a kötések gáztömörtségét (6.7. sz. ábra).



6.7. sz. ábra

A gáztömorség ellenőrzése

8. sz. művelet.

Helyezze fel a hollandi anyás kötésekre a plombát.



6.8. sz. ábra

A hollandi anyás kötések plombálása

6.2.2. Gázmérők helyszíni ellenőrzése

6.2.2.1. A gázmérő előtti elzáró szerelvény ellenőrzése

A gázmérő előtti elzáró szerelvény ellenőrzése során meg kell győződni:

- tömörségéről, habzszeres próbával vagy műszeres méréssel üzemi nyomáson,
- a csapkulccsal vagy kezelőkarral való elfordíthatóságról (átlagos emberi erővel zárható, ill. nyitható legyen),
- a zárás tömörségéről (zárt állapotában a fogyasztói vezetékbe ne juthasson gáz).

Abban az esetben, ha nincs mód (pl csap cseréjére,) nyomásmentesítés követően az elzáró szerelvényt le kell szerelni és szétszerelést követően pentánálló, biztonsági adattalappal rendelkező csapzsírral a szivárgást meg kell szüntetni. Nyomásmentesítéssel csapcserét vagy javítást csak **Társaságunk munkavállalói** végezhetnek. Az elosztói engedélyestől **független**

vállalakozó, csak leválasztott, nyomás és gázmentesített csatlakozó ill. fogyasztói vezetéken végezhet szerelési, bővítési, vagy javítási (gázszerelési) munkát.

Hiba esetén az alábbi intézkedéseket kell tenni:

- ha szivárgás tapasztalható, akkor az elhárítást a 6.2.4. fejezet előírásai szerint azonnal el kell hárítani;
- ha a csap nehezen elfordítható, illetve nem zár tömören akkor a 6.2.4. fejezet előírásai szerint ki kell cserélni. A csapcserét az adott elzáró szerelvény előtti és utáni gázvezeték szakaszok potenciál átkötő kábellel történő összekötése mellett végezhető el.

6.2.2.2 Gázmérő-nyomásszabályozó ellenőrzése

A nyomásszabályozó előtti szakaszt szemrevételezéssel ellenőrizni kell, hogy azon rendellenesség, rongálás, erőszakos behatolás nem tapasztalható-e. Értelem szerűen el kell végezni a 6.2.1 pontban leírt ellenőrzéseket is, továbbá meg kell győződni tömörségéről habzszeres próbával vagy műszeres méréssel. Szivárgás, vagy rendellenes működés esetén:

- a nyomásszabályozót azonnal ki kell cserélni;
- cserénél a gázmérő előtti elzáró szerelvényt lezárva a vezetékből a gázt el kell fogyasztani, és csak ezután szabad a hibás nyomásszabályozót lecserélni.

6.2.2.3 A gázmérőkötés ellenőrzés

A gázmérőkötés tömörségét üzemi nyomáson habzszeres próbával vagy műszeres méréssel ellenőrizni kell. Szivárgás esetén:

- a gázmérő előtti elzáró szerelvény zárása után az észlelt szivárgást újra tömítéssel el kell hárítani.

6.2.2.4. A gázmérő ellenőrzése

Szemrevételezéses ellenőrzés

Szemrevételezéssel kell ellenőrizni a plombazárak és a gázmérő épségét. Meg kell figyelni, hogy rongálás. erőszakos behatolás, illetve egyéb rendellenességre utaló nyom tapasztalható-e.

Amennyiben az **elosztói engedélyes, vagy megbízottja** sérülést, illetve a beavatkozást észlel, akkor intézkedni kell a gázmérő leszereléséről és beszákolásáról. A tapasztaltakat jegyzőkönyvben rögzíteni kell, melyet a felhasználóval alá kell írni, majd a gázmérőt le kell cserélni és azonnal értesíteni kell a közvetlen munkahelyi vezetőt, aki köteles a további intézkedéseket megtenni.

A gázmérő működésének ellenőrzése


A gázmérő működésképességét a legkisebb teljesítményű égő takarékkerhelésen és több nagyteljesítményű készülék névleges terhelésen történő üzemeltetésével egyaránt ellenőrizni kell, hogy a gázmérő kijelzőjén/számdobján a felhasználás ténye látható-e. Figyelni kell, hogy működése közben rendellenes működésre utaló jelenség, zaj észlelhető-e.

Ha a gázmérőműködése közben hibára utaló jelenségeket lehet észlelni, akkor a gázmérőt le kell cserélni.

A gázmérő hitelességének ellenőrzése

Az ügyfeleknél üzemelő legfeljebb 6 m³/h névleges teljesítményű gázmérők hitelesítését 10 évenként, a 6 m³/h névleges teljesítményt meghaladó gázmérők hitelesítését 5 évenként kell elvégezni. A földgázelosztó tulajdonában álló mérők hitelesítésére vonatkozóan ennél szigorúbb feltételeket is meghatározhat.

A gázmérő fogyasztói rendszerből való kizárását a 5.3. sz. ábrán megadott tárcsák célszerű elvégezni. Ez a módszer a szezonális felhasználók időszakos kiiktatására is alkalmas.

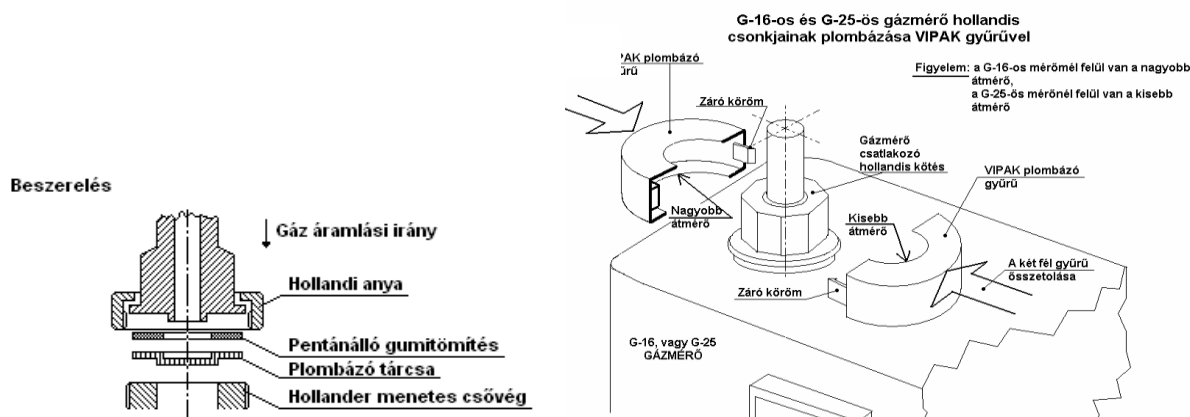

6.9. sz. ábra

A membrános gázmérő tárcsás lezárása és plombálása

6.2.2.4.1 Kétcsomkú membrános gázmérők cseréje

A G-4 és G-6 jelű mérők cseréje alkalmával követendő műveletek

1.sz. műveletor:

- ellenőrizze a gázmérő kötés gáztömörtségét habzszeres szivárgáskeresővel,
- zárja el a fogyasztói főcsapot, majd a készülék elzáró csapokat,
- ellenőrizze a plombákat, majd törje azokat fel,
- a gázmérő felszerelési helyiségben ajtó, ablak nyitásával biztosítson szellőztetést,
- ha nincs potenciál átkötés a mérő felett, akkor a csipeszes potenciál átkötőt a csőszakaszok fémtisztára tisztítása után helyezze el (6.10. sz. ábra),



6.10. sz. ábra

A potenciál kiegyenlítő kábel felszerelése

- lazítsa meg a gázmérő hollandi anyákat, majd szerelje le a gázmérőt (6.11. sz. ábra).



6.11. sz. ábra

A gázmérő leszerelése

2. sz. művelet

- Ha az 1/a) pont szerinti ellenőrzéskor a fogyasztói főcsap és a gázmérő hollandi közti fittingeknél, vagy a mérő kötés mért oldali fittingjeinél szivárgást tapasztal, úgy ezeket a szivárgási helyeket újratömítéssel javítsa ki.

3. sz. művelet

- Ha a fogyasztói főcsap záró eleme (golyó, csapkúp) előtti szakaszon észlel szivárgást, akkor – ha a csap egyenes átömlésű és a fittingezés megengedi -, a csapot expanziós csapcserélő és a potenciál átkötő kábel védelme mellett le kell szerelni és újra kell tömíteni (ennek részletes műveletterve a Gázelosztó vezetékek üzemeltetése c. technológiában található). Amennyiben ez nem lehetséges, úgy a felhasználót ki kell zárni a gázszolgáltatásból és írásban fel kell szólítani a hiba kijavíttatására.

4. sz. művelet

- Cserélje ki a tömítő gyűrűket újra (6.12. sz. ábra).



6.12. sz. ábra.

A tömítő gyűrűk kicserélése

5. sz. művelet

- Az új gázmérő belépő (méretlen) oldali csonkját szerelje fel a hollandi csavarzatra, amit csak kézzel húzzon meg, fordítsa ki a gázmérőt úgy, hogy a kilépő csonk szabadon legyen (6.13. sz. ábra).



6.13. sz. ábra

Az új gázmérő méretlen csonkjának felszerelése és a mérő kifordítása

6.sz. művelet

- Nyissa meg a fogyasztói főcsapot és a gázmérőn keresztül bocsásson ki
 - G-4 jelű mérő esetén 5 liter gázt,
 - G-6 jelű mérő esetén 10 liter gázt
- A kiáramló gáz mennyiségét a gázmérő számlálójának balról számított utolsó kerék elmozdulásával és annak állásával tudja ellenőrizni (6.14. sz. ábra).
- Zárja el a fogyasztói főcsapot.



6.14. sz. ábra

A gázmérőn át a szabadba bocsátott gázmennyiség ellenőrzése a liter (1/1000 m³) számláló kerékkel

7. sz. művelet

- Fordítsa be helyére a gázmérőt és mindkét hollandi anyát húzza szorosra, hogy
- gáztömör legyen a kötés (6.15. sz. ábra).



6.15. sz. ábra

A gázzal átöblített gázmérő mindkét hollandijának meghúzása

8. sz. művelet

- Nyissa meg a fogyasztói főcsapot és habzszeres szivárgás keresővel ellenőrizze a kötések gáztömörségét. Szivárgás észlelése esetén húzza meg jobban a hollandi anyákat. Ha ez nem vezet eredményre, akkor zárja el a főcsapot és tömítse újra a hollandis kötések (6.16. sz. ábra). A művelet befejezését követően a felhelyezett ideiglenes potenciál átkötőt el kell szerelni.



6.16. sz. ábra

A kötések ellenőrzése

9. sz. művelet

- Ellenőrzött és megfelelő gáztömörség esetén a fogyasztói főcsapot hagyja nyitva, és plombálja le a gázmérő hollandi csavarjait (6.17. sz. ábra).



6.17. sz. ábra

A gáztömör hollandi anyás kötések plombálása

10. sz. művelet


- Nyissa ki a gázfogyasztó készülékek elzáró csapjait, de csak a lángörzés nélküli – ha van ilyen – gázfogyasztó készülékeken helyezzen üzembe egy gázégőt, majd zárja el az üzembe helyezett gázégőt.

Gázmérő csere G-10; G-16; G-25; G-40; G-65 és G-100 méretű membrános gázmérők esetén: A gázmérő csere 1.; 2.; 3.; 4.; és 5. művelete megegyezik a G-4 –s G-6 jelű gázmérőknél ismertetett azonos számú műveletekkel. [Eltérés viszont, hogy a G-40; G-65 és G-100 jelű gázmérők karimás kötésűek, valamint az, hogy ezen gázmérők mért oldali kötésében is van elzáró szerelvény, amit el kell zárni a mérő leszerelése előtt.

6. sz. művelet

- Szerelje fel az új gázmérő belépő oldali csonkját, fordítsa ki a gázmérőt úgy, hogy a mért oldali csonk tudja fogadni a gumidugós szellőztető csövet.

- A szellőztető cső gumidugóját szorítsa be a mérő mért oldali csonkjába és a gumitömlő szabad végét vezesse ki a szabadba (6.19. sz. ábra).

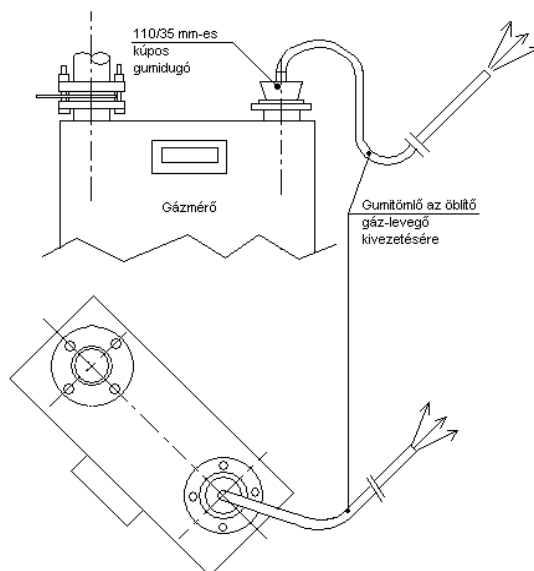

6.19. sz. ábra

A G-10 ...G-100 jelű membrános gázmérők gázzal való átöblítése gázmérő csere alkalmával

- Nyissa meg a gázmérő előtti – méretlen oldali – főcsapot és a hajlékony gumicsövön keresztül bocsásson a szabadba az alábbiaknak megfelelő mennyiségű gázt.
 - G-10 jelű mérő esetén 30 litert,
 - G-16 jelű mérő esetén 30 litert,
 - G-25 jelű mérő esetén 60 litert,
 - G-40 jelű mérő esetén 100 litert,
 - G-65 jelű mérő esetén 150 litert és
 - G-100 jelű mérő esetén 250 litert.
- A gázmérőn átfolyt mennyiségeket a mérő számlálóján tudjuk ellenőrizni.
- A művelet végén ellenőrizze műszerrel a hajlékony gumicső végén kiáramló gáz összetételét. Amennyiben az még nem 100% gáz, akkor folytassa a légtelenítést. Ha a koncentráció mérése 100% gáz jelenlétét igazolja, zárja el a mérő előtti főcsapot.

7. sz. művelet.

- Szerelje le a tömlőt a gumidugós csatlakozással, majd fordítsa helyére e mérőt és a tömítés (karimás kötésnél pentán álló acélbetétes gumitömítés, hollandis kötésnél pentán álló gumi gyűrű, vagy műanyag tömítő gyűrű), és rögzítse a mérő kötéseit.

8. sz. művelet.

- Nyissa meg a gázmérő előtti – méretlen oldali – csapot és habzó szeres szivárgáskeresővel ellenőrizze a kötések gáztömörtségét. Tömörtelenség esetén a hollandi anyákat, vagy a karimás kötések csavarjainak továbbhúzásával szüntesse meg a tömörtelenséget. Szükség esetén zárt csapok mellett tömítsen újra.


9. sz. művelet

- Plombálja le a gázmérő csonkok oldható kötéseit.

6.2.2.4.2 Forgódugattyús és turbinás gázmérők cseréje, a mérőkötés megbontása és gáz alá helyezése

Jelen műveleti utasítás kizárólag a meglévő forgódugattyús és turbinás gázmérők hitelesítési, vagy más ok miatt történő cseréjére vonatkozik. Nem vonatkozik a mérőhely és kötések átalakításának munkafolyamataira, tekintettel arra, hogy ez esetben a munka terveköttelezett, és a **kvitelező** felelősségébe van utalva. Vonatkozik ugyanakkor jelen pont mindazon esetre, amikor bármilyen okból meg kell bontani a mérőkötést (csere, vagy átalakítás) és/vagy nyomás, illetve gázmentesíteni kell a mérő kötetést.

Forgódugattyús gázmérők

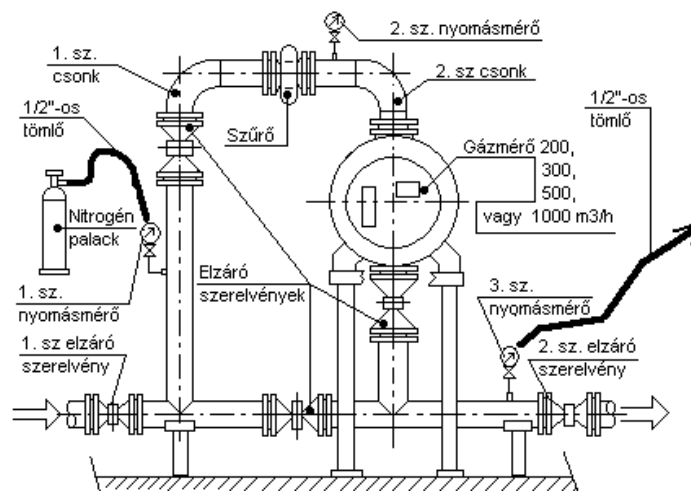

6.20. sz. ábra

elvi ábra

A forgódugattyús gázmérők kötésének megbontásakor (csere, kötés átalakítás előtti szétszerelés) és gáz alá helyezéskor előírt műveletekhez, a mérőkötés megbontásának és a mérő ki, illetve beszerelésének műveletei a következők (6.20. és 6.21. sz. ábra):

1. Zárja el az 1. sz. elzáró szerelvényt, majd a 2. sz. elzáró szerelvényt, míg a többi, nem számozott elzáró szerelvényt nyissa ki. Zárja el a nyomásmérők elzáróját. Ha nincs

- kiépített mérő kerülő szakasz, akkor potenciál kiegyenlítő kábellel kösse össze a mérő be- és kilépő oldali csővezetéseket.
2. Szerelje le az 1. sz. és a 3. sz. nyomásmérőt, de e nyomásmérő elzárókat hagyja zárt állapotban a helyükön.
 3. A 3. sz. nyomásmérő elzárójára szerelje fel a gáz- és nyomásmentesítő tömlőt (1/2"-os tömlő), amelynek szabad végét vezesse a szabadba.
 4. Nyissa meg a 3. sz. nyomásmérő elzáróját, és a gázmérőben, illetve a kötésben lévő gázt a tömlőn át bocsássa a szabadba. A tömlő végén ellenőrizze a gáz kiáramlásának ütemét. Ha csökken ugyan, de nem szűnik meg a gáz kiáramlása, akkor vélhetően az 1. sz. elzáró szerelvény nem zár tökéletesen.
 5. Nitrogén palack tömlőjét szerelje fel az 1. sz. nyomásmérő elzárójára, nyissa meg az elzárót, majd a nitrogén palackot. A szabadba kivezetett tömlő végén ellenőrizze a gázkoncentrációt. A nitrogénnal való átöblítést addig folytassa, amíg a tömlő végén 0,2xARH alá nem süllyed a koncentráció.
 6. Bontsa meg az 1. sz. elzáró szerelvény elmenő oldali kötését és záró lemezt (blind lemez) helyezzen be, majd zárja a kötést.
 7. Újra ellenőrizze a kivezetett tömlő végén a koncentrációt, és ha az 0,2xARH alatt van, zárja el a nitrogén betáplálást.
 8. Szerelje le az 1. sz., és a 2. sz. csonkot, bontsa meg a mérő kilépő oldali kötését.
 9. Emelővel emelje ki a mérőt.
 10. Tisztítsa le a megbontott tömítő felületeket és a mérő belépő oldali karimás kötésébe helyezze el a tömítésbe integrált lapszűrőt, a kilépő oldali karimás kötésébe helyezze be az új tömítést (célszerűen acél betétes gumi tömítés), majd az emelővel emelje be az új (csere) mérőt a helyére.
 11. Emelje vissza az 1. sz. és 2. sz. csonkokat, a karimás kötésekhez új tömítőgyűrűt használjon.
 12. valamennyi karimás kötést – a záró lemezes kivételével – rögzítse a csavarokkal, majd vegye ki a záró lemezt.
 13. Szerelje le a nitrogén palackot és csatlakozását, helyezze vissza az 1. sz. nyomásmérőt, hagyja nyitva a mérő kerülő elzárót, és adja be a gázt a 2. sz. elzáró zárt állapota mellett.
 14. Ellenőrizze a 3. sz. nyomásmérő csonkra felszerelt tömlő szabadban lévő végén a gáz koncentrációt. Ha 10%-os a gáz jelenléte, zárja el a mérő kerülőt, majd újra ellenőrizze a szabadba vezetett gáz összetételét. Ha elérte a 100%-ot, zárja el a 3. sz. nyomásmérő csonk szelepét (csapját) és szerelje le a tömlőt, szerelje vissza a nyomásmérőt.


Megjegyezzük, hogy az átöblítő gáz mennyisége a mérőn is ellenőrizhető a következők szerint.

Az öblítő gáz mennyisége: 200 m³/h térfogatáramú mérő esetén 0,3 m³

- 300 m³/h térfogatáramú mérő esetén 0,6 m³
- 500 m³/h térfogatáramú mérő esetén 0,6 m³
- 1000 m³/h térfogatáramú mérő esetén 1,5 m³

15. Műszerrel, vagy habzószeres tömörségvizsgálattal ellenőrizze a kötéseket, szükség esetén húzza utána a csavarokat.
16. Helyezze véglegesen üzemnyomás alá a berendezést és nyissa meg a 2. sz. elzárót. (Ha egy darab gázfogyasztó készülék üzemel a mérőről és az a mérő maximális térfogatáramát kihasználja, célszerű az első indítást a mérő kerülő kismértékű megnyitásával kezdeni, majd a kerülőt elzárni és plombálni).

Turbinás gázmérő kötésének megbontása hitelesítési, vagy más okból történő csere alkalmával.

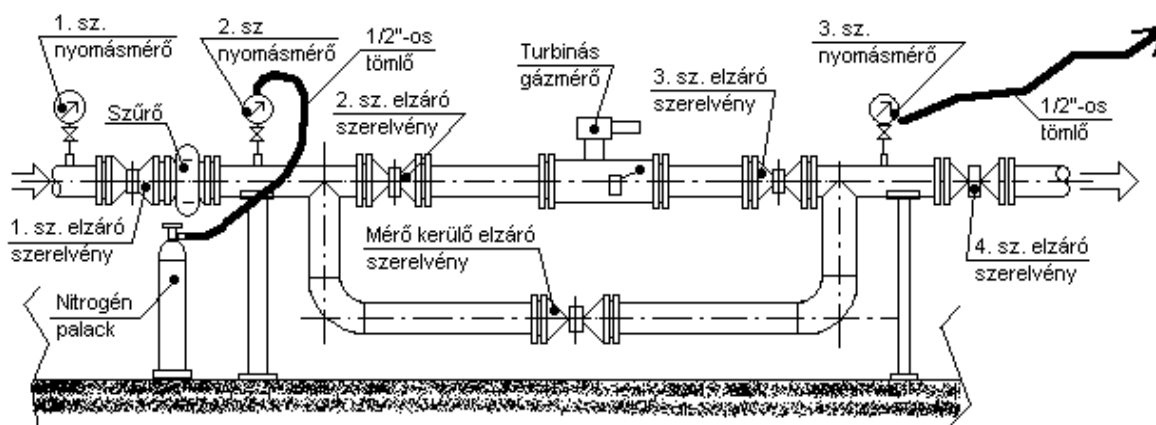

6.21. sz. ábra

A turbinás gázmérő kötésének megbontási műveleteihez
elvi ábra

A mérőkötés megbontásának és a mérő ki, illetve beszerelésének műveletei lényegében azonosak a forgódugattyús mérőknél ismertetett műveletekkel.

1. Zárja el az 1. sz. elzáró szerelvényt, majd a 4. sz. elzáró szerelvényt, míg a többi elzáró szerelvényt nyissa ki. Zárja el a nyomásmérők elzáróját. Ha nincs kiépített mérő kerülő szakasz, akkor potenciál kiegyenlítő kábellel kösse össze a mérő be- és kilépő oldali csővezetékeit.
2. Szerelje le az 1. sz. és a 3. sz. nyomásmérőt, de e nyomásmérő elzárókat hagyja zárt állapotban a helyükön.

3. A 3. sz. nyomásmérő elzárójára szerelje fel a gáz- és nyomásmentesítő tömlőt (1/2"-os tömlő), amelynek szabad végét vezesse a szabadba.
4. Nyissa meg a 3. sz. nyomásmérő elzáróját, és a gázmérőben, illetve a kötésben lévő gázt a tömlőn át bocsássa a szabadba. A tömlő végén ellenőrizze a gáz kiáramlásának ütemét. Ha csökken ugyan, de nem szűnik meg a gáz kiáramlása, akkor vélhetően az 1. sz. elzáró szerelvény nem zár tökéletesen.
5. Nitrogén palack tömlőjét szerelje fel az 1. sz. nyomásmérő elzárójára, nyissa meg az elzárót, majd a nitrogén palackot. A szabadba kivezetett tömlő végén ellenőrizze a gázkoncentrációt. A nitrogénnal való átöblítést addig folytassa, amíg a tömlő végén 0,2xARH alá nem süllyed a koncentráció.
6. Bontsa meg az 1. sz. elzáró szerelvény elmenő oldali kötését és záró lemezt helyezzen be, majd zárja a kötet.
7. Újra ellenőrizze a kivezetett tömlő végén a koncentrációt, és ha az 0,2xARH alatt van, zárja el a nitrogén betáplálást.
8. Bontsa meg a mérő kilépő, majd belépő oldali kötését.
9. Az emelővel emelje ki a mérőt.
10. Tisztítsa le a megbontott tömítő felületeket, az új mérőt az emelő segítségével emelje be a helyére, majd a karimás kötésekbe az alsó csavarokat helyezze be.
11. Ezekre pozícionálja az új tömítéseket (célszerűen acél betétes gumitömítés), belépő oldali karimás kötésébe helyezze el a tömítésbe integrált lapszűrőt tegye be az összes csavart és rögzítse a karimás kötések.
12. Valamennyi karimás kötetet, amelyet megbontott - a záró lemezes kivételével – rögzítse a csavarokkal, majd végül vegye ki a záró lemezt és ezt a kötetet is rögzítse.
13. Szerelje le a nitrogén palackot és csatlakozását, helyezze vissza az 1. sz. nyomásmérőt, hagyja nyitva a mérő kerülő elzárót, és adja be a gázt a 2. sz. elzáró zárt állapota mellett.
14. Ellenőrizze a 3. sz. nyomásmérő csonkra felszerelt tömlő szabadban lévő végén a gáz koncentrációt. Ha 10%-os a gáz jelenléte, zárja el a mérő kerülőt, majd újra ellenőrizze a szabadba vezetett gáz összetételét. Ha elérte a 100%-ot, zárja el a 3. sz. nyomásmérő csonk szelepét (csapját) és szerelje le a tömlőt, szerelje vissza a nyomásmérőt.
Megjegyezzük, hogy az átöblítő gáz mennyisége a mérőn is ellenőrizhető a következők szerint.

Az öblítő gáz mennyisége: 200 m³/h térfogatáramú mérő esetén 0,3 m³

- 300 m³/h térfogatáramú mérő esetén 0,6 m³
- 500 m³/h térfogatáramú mérő esetén 0,6 m³

- 1000 m³/h térfogatáramú mérő esetén 1,5 m³

15. Műszerrel, vagy habzószeres tömörségvizsgálattal ellenőrizze a kötéseket, szükség esetén húzza utána a csavarokat.
16. Helyezze véglegesen üzemnyomás alá a berendezést és nyissa meg a 2. sz. elzárót. (Ha egy darab gázfogyasztó készülék üzemel a mérőről és az a mérő maximális térfogatáramát kihasználja, célszerű az első indítást a mérő kerülő kismértékű megnyitásával kezdeni, majd a kerülőt elzárni és plombálni).

A forgódugattyús és turbinás gázmérők cseréjének szerszámozása természetesen annyiban tér el a 10.4. sz. mellékletben megadott szerszámozástól, hogy a méreteknek megfelelő csavarkulcs készlettel, nitrogén palackkal és tömlővel, valamint kilevegőztető elvezető tömlővel azt ki kell egészíteni.

6.2.3. Gázömlések, gázszivárgások elhárítása csatlakozó és fogyasztói vezetéken

6.2.3.1. Általános előírások

Hibajelentések fogadása

A bejelentőt úgy kell röviden kikérdezni, hogy megállapítható legyen a gázömlés, vagy üzemzavar

- közterületen,
- telekhatáron belül,
- földbefektetett vagy szabadon szerelt vezetéken,
- gázmérőnél, nyomásszabályozónál, vagy elzárónál,
- fogyasztói vezetéken, vagy készüléken,
- földgáznál, vagy pégégáznál fordul-e elő.

Ha a gázömlés, gázszivárgás épületen, lakáson belül tapasztalható fel kell kérni a bejelentőt az azonnali szellőztetésre és a gázmérő előtti elzáró, vagy szükség esetén a főelzáró elzárására, a dohányzás és nyílt láng használatának mellőzésére.

Meg kell tiltani, hogy az elektromos berendezéseket, hűtőszekrényt használja. Súlyosnak vélt esetben fel kell szólítani az összes nyílászáró kinyitására.

A bejelentőt minden esetben fel kell kérni, hogy a szerelők kiérkezéséig maradjon a helyszínen.

6.2.3.2. Elsődleges intézkedések gázömléses bejelentések fogadása után

A gázömlések elhárítását, a bejelentések kivizsgálását azonnal meg kell kezdeni.

Mind az elhárításhoz, mind a szükséges beavatkozások elvégzéséhez jelen technológiai utasítás 10.4. számú mellékletében adtuk meg a szerelői szerszámozást.

Üzemzavar, gázömlés bejelentése után a helyszínen először a veszélyhelyzetet kell felmérni. Ha szükséges az épület gázellátását meg kell szüntetni.

Gázömlések alkalmával a légtér ellenőrzésére robbanásbiztos kivitelű műszert kell a helyszínre vinni, a szükséges világítást csak robbanásbiztos fényforrással lehet biztosítani.

A gázömlés, gázszivárgás tényéről a bejelentés alapján, a vezeték nyomvonalán végzett műszeres vizsgálattal győződünk meg. Ha a vizsgálat, szivárgást mutat ki, azonnal ellenőrizni kell műszeres vizsgálattal az épület pincéjét, alagsorát, a lépcsőházat a vezeték környezetében levő egyéb közművek nyomvonalát, aknáit, csatornáit.

Ha bármely helyiségben a gáz mennyisége eléri a robbanási koncentráció alsó határának 20%-át a főelzárót azonnal le kell zárni, az épületet áramtalanítani kell, és egyidejűleg el kell végezni a helység nyílászáróinak nyitásával a szabadba való szellőztetést.

Amennyiben gázszivárgás helyét nem lehet közvetlenül behatárolni és ideiglenesen elhárítani, a vészhelyzetet a vezetékszakasz kizárásával (leválasztásával) meg kell szüntetni a gázszolgáltatást.

Ha a szivárgás során az elárasztási zóna elérte az egyéb közművek nyomvonalát, illetve ezek aknáiban, csatornáiban gáz jelenléte mutatható ki, akkor meg kell állapítani további gondos műszeres méréssel az elárasztási zóna nagyságát, kiterjedését és ellenőrizni kell a környező épületekben is a gáz jelenlétét. Ha a gáz mennyisége az épület pincéjében, alagsorában, vagy attól nagyobb területen van jelen, a helyiségek nyílászáróinak nyitásával el kell végezni a szabadba való szellőztetést, meg kell tiltani a dohányzás és nyílt láng használatát, elektromos berendezések használatát.

A hibahely szemrevételezése és vizsgálata után az **ügyeletes műszaki dolgozó**nak, szükség esetén a **felelős vezető**nek kell meghatározni az elhárítás módját és rendelkezni a további munkafázisokról műveletterv formájában.

Ideiglenes elhárítást követően a kizárás mellőzhető, de a felhasználót a javító intézkedések megtételére határidő megjelölésével írásban fel kell szólítani.

A helyszín ismeretében **ügyeletes műszaki dolgozó**nak szükség esetén a **felelős vezető**nek művelettervében rögzíteni kell az üzemen kívül helyezni szándékozott vezetékszakaszt, mikor, hol, mely módon történjen a leválasztása a gáz utánpótlást biztosító csőszakaszról.

Házi nyomásszabályozót meghibásodása esetén le kell cserélni.

Egyedi nyomásszabályozó bármilyen meghibásodása esetén a szabályozó előtti és utáni elzárók zárásával a szabályozót ki kell zárni a szolgáltatásból. Újbóli üzembe helyezés csak javítás után történhet.

6.2.3.3. A vezeték gázmentesítése

A hibahely meghatározása után a javítási munkák elvégzése céljából a szükségesnek ítélt vezetékszakaszt gáz mentesíteni kell.

A gázatlanítani kívánt vezeték szakaszt művelettervben meghatározott módon le kell választani a gázellátó rendszerről, figyelembe véve a helyi adottságokat (pl.: karima, elzáró szerelvény, hollanderes kötésben elhelyezett lezáró tárcsa, csővezeték levágása és lehegesztése, stb,).

Ezután a rendszerben maradt földgázt semleges gázzal (nitrogén) átöblítjük addig, amíg a távozó közegben műszeres méréssel sem lehet a földgáz jelenlétét kimutatni. A kiáramló gáz szabadba való biztonságos elvezetéséről arra alkalmas gumitömlővel gondoskodni kell.

A szükséges beavatkozások elvégzéséhez jelen technológiai utasítás *10.4. számú mellékletében* adtuk meg a szerelői szerszámozást.

6.2.3.4. Vállalkozó munkái a leválasztott csatlakozó, vagy fogyasztói vezetéken

A **szolgáltatótól független vállalkozó** csak leválasztott, nyomás és gázmentesített csatlakozó ill. fogyasztói vezetéken végezhet szerelési, bővítési , vagy javítási (gázszerelési) munkát.

A munka elkészültéről a **vállalkozó** értesíti az **illetékes üzemet**, akinek képviselője a szerelési, javítási munkát ellenőrzi.

Az ellenőrzést követően üzemi nyomáson gázzal feltöltött rendszeren tömörségi ellenőrzést kell végezni.

A funkcionális ellenőrzés eredményét és a gáztömörséget dokumentálni kell.

6.2.3.5. Gázelosztó vezeték meghibásodását (rekonstrukcióját) követő kisnyomású csatlakozó gázvezeték tömörségének ellenőrzése, gázvisszaadása

Csatlakozó vezetékbe gázt visszaadni csak a rendszer sikeres tömörségi nyomáspróbáját követően lehet.

Csatlakozó vezeték tömörségi próbájának feltétele, hogy csatlakozóvezetékhez kapcsolódó gázmérő előtti főcsapjai zárt állapotban legyenek és legalább egy felhasználónál a gázmérő kötés hozzáférhető legyen, vagyis több lakásos épület esetén legalább egy lakásba be lehessen jutni a tömörségi próba ellenőrzése céljából.

A tömörségi próbát a következők szerint kell elvégezni.

A kijelölt – hozzáférhető – mérőkötést megbontva a méretlen oldali mérőkötésre fel kell szerelni egy nyomásmérő műszert. („U” csöves, vagy min. 0,6 osztálypontosságú manométert). Így az ellenőrző nyomásmérő és a csatlakozó gázvezetékkel egy gázteret fog képezni a mérőhely fogyasztói főcsapjának nyitásával.


A közterületi elzáró szerelvény nyitásával a csatlakozó vezeték rendszert nyomás alá kell helyezni. A gázcsatlakozó vezetékben néhány (max 5) másodperc alatt kialakul az elosztóvezeték üzemi nyomása, majd a közterületi elzáró szerelvényt ismételten el kell zárni (vízzár esetén szifonozás – újra töltés).

Ezzel üzemi nyomás alá kerül a teljes csatlakozó vezetékrendszer.

A műveletben résztvevők – a **főelzárót kezelő** és a **nyomásmérőt ellenőrző dolgozó** – egymással kapcsolatban kell, hogy legyenek. Ez lehet hallástávolságon belül élőszó, nagyobb távolság esetén rádiókapcsolat, mobiltelefon.

Nyomáspróba menete:

- A nyomáspróbát ellenőrző a műszer felszereléséről értesíti a **főelzáró kezelőjét** és utasítást ad a főelzáró nyitására, illetve zárására.
- A **főelzáró kezelője** nyugtázza az utasítást és értesíti a **nyomáspróbát ellenőrző munkatársát** a főelzáró pozíciójáról (nyitva – zárva).
- Az ellenőrző nyomásmérőn 10 percig ellenőrizni kell a gáztömörséget. Megfelelő a csatlakozó vezetékrendszer, ha a nyomáspróba alatt nem mutatható ki tömörtelenség.
- A sikeres tömörségi próbát követően a vezeték teljes nyomásmentesítését el kell végezni. Azaz a 0 (nulla) nyomást is kontrollálni kell nyomásmérővel, ugyancsak 10 perc időtartamig.
- Az ellenőrző tömörségi próbáról jegyzőkönyvet kell kiállítani. A gáz visszaadása sikeres ellenőrző tömörségi próba után történhet meg a levegővel szennyezett csőszakasz átöblítésével, melyet a tömörségi ellenőrzésénél használt mérőcsonkon gáz mintavétellel kell ellenőrizni.
- A megbontott gázmérőcsonkról gumicsövön keresztül kell a szabadba vezetni a csővezeték átöblítését szolgáló gázt.

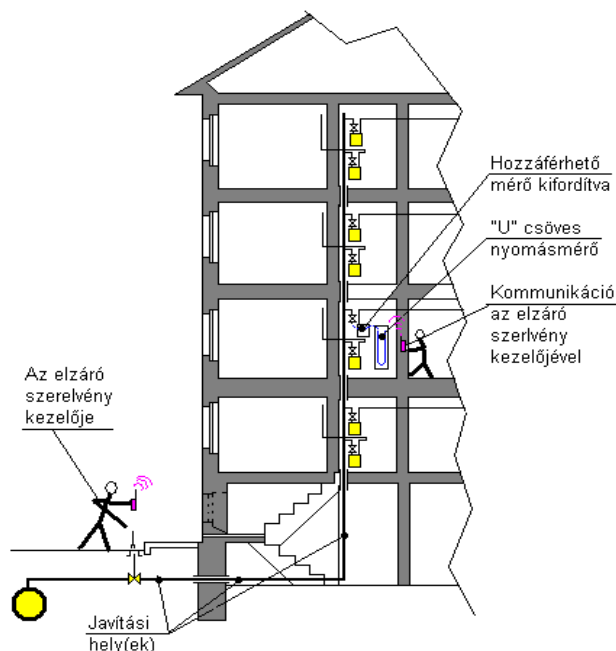

Tömörtelenség esetén a gáz nem adható be a csatlakozó vezetékbe.

A tömörtelenség okát fel kell deríteni, ki kell javítani. Ezt követően a tömörségi nyomáspróbát ismételten el kell végezni csatlakozó vezetéken.

A gáz visszaadását követően azon lakásokban, felhasználói helyeken, ahol ez lehetséges, ellenőrizni kell a felhasználói berendezés rendszereket, azokat üzembe kell helyezni. Ahova nem lehet bejutni az adott lakásokban ott a mérő előtti elzáró szerelvényt zárt állapotban kell hagyni.

6.2.4. Felhasználói berendezések kikapcsolása és a gázszolgáltatás helyreállítása (visszakapcsolás)

A felhasználói berendezés kikapcsolása történhet:

- a.) a felhasználó kérésére,
 - b.) a gázszolgáltatási szerződés megszegése esetén, az ügyfél által, vagy más okból megváltoztatott műszaki-biztonsági feltételek indokaként, vagy az Üzletszabályzat megsértéséből adódó szolgáltatói beavatkozásként,
 - c.) tüzeset, vagy más elemi kár elhárítási munkái során kármegelőző beavatkozásként.
- a.) és b.) esetben tehát a felhasználó kérésére, vagy a szolgáltatási szerződés megszegéséből adódó esetekben a kikapcsolás során a megbontott vezetékvégeket le kell zárni (menetes szerelvényvel, csappal, telekarimával) és ezeket a záró elemeket plombálni kell.

A szolgáltatás újbóli helyreállítását megelőzően:

- ellenőrizni kell a kikapcsoláskor elhelyezett plombák sértetlenségét,
- azokat a műszaki körülményeket, melyek a kikapcsolást indokolták (Pl. kémény megfelelőségi igazolás ellenőrzése, ha emiatt történt a kikapcsolás, légellátás megfelelőségének ellenőrzése, ha emiatt történt a kikapcsolás, gáztömörség ellenőrzése, ha emiatt történt a kikapcsolás egyéb, stb.),
- fél évet meghaladó kikapcsolt állapot után a teljes (a kikapcsolással érintett) felhasználói berendezést szilárdsági és tömörségi nyomáspróbának kell alávetni a felhasználóhely tulajdonosának költségére.
- a fél évet meg nem haladó kikapcsolt állapotot követő gáz alá helyezéskor (a rendszer újbóli gáz alá helyezésekor) a gáz felhasználói berendezésbe történő beadásakor ellenőrizni kell, annak tömörségét szivárgás kereső spray-vel.
- a „c” esetben, ha az elemi csapás, vagy a tűzkár érintette a fogyasztói, vagy a csatlakozóvezeték rendszert, a visszakapcsolás előtt minden esetben műszaki felülvizsgálatot kell tartani, melynek során:
 - szilárdsági és készülékes tömörségi nyomáspróbát kell tartani a fogyasztói, vagy a

károsult csatlakozóvezeték rendszeren,

- felül kell vizsgálni a készülékek elhelyezésének és légellátásának megfelelőségét,
- a károkozás mértéke alapján kell dönten a kéményvizsgálat szükségességéről.

6.2.4.1 A kikapcsolt felhasználási helyek a tartozás rendezését követő visszakapcsolása:

- Hat hónapon belül történő visszakapcsolás

Ezen művelet csak akkor végezhető el, ha a csatlakozóvezeték, vagy a fogyasztói vezeték, vagy a telephelyi vezeték a 6.2.1. b., pontjában részletezett valamelyik módszerrel került kikapcsolásra és időközben azon nem végeztek tervköteles tevékenységet (átalakítást, bővítést, vagy megbontással járó karbantartást, javítást), vagy egyszerűsített készülékcsereét.

A megbontott oldható kötéseket, valamint a csatlakozóvezetékét, a fogyasztói vezetékét, illetve a telephelyi vezetékét a területileg illetékes földgázelosztó, vagy a telephelyi szolgáltató, vagy a telephelyi engedélyes, vagy megbízottja alkalmasság-vizsgálatnak veti alá.

A területileg illetékes földgázelosztó, vagy a telephelyi szolgáltató, vagy a telephelyi engedélyes, vagy az által előírt értéknek megfelelő eredményű tömörség esetén a gázszolgáltatás visszakapcsolható.

- Hat hónapon túli történő visszakapcsolás

Ha a szolgáltatás hat hónapot meghaladóan szünetel, a szüneteléssel érintett csatlakozóvezeték, illetve fogyasztói vezeték gáz alá helyezése előtt az 5.2.1 pont szerinti szilárdsági nyomáspróba és tömörségi próba elvégzése szükséges az ott leírt követelmények szerint.

Az elvégzett ellenőrzésről jegyzőkönyv készül, amelynek egy eredeti példányát a területileg illetékes üzemnél le kell adni.

Az elosztói engedélyes a felhasználási hely visszakapcsolását csak a **kereskedő** (egyetemes szolgáltató) megrendelését követően, ill. a felhasználási hely megfelelőnek minősített szilárdsági és tömörségi nyomáspróbáját követően végzi el.

6.2.5 A csatlakozóvezeték és a fogyasztói vezeték 10 évenként esedékes, szivárgásellenőrzéssel végzendő gáztömörségi felülvizsgálata

6.2.5.1 Személyi feltételek

A csatlakozó- és fogyasztói vezeték szivárgásellenőrzéssel végzendő gáztömörségi felülvizsgálatát a gázszerelők és gázkészülék-javítók tevékenysége folytatásának részletes

feltételeiről, az e tevékenységek bejelentésének és nyilvántartásának rendjéről, valamint az e tevékenységekre vonatkozó kötelezettségek be nem tartásának esetén alkalmazandó jogkövetkezményekről szóló 42/2017. (XII. 11.) NGM rendelet 1. számú mellékletében meghatározott végzettséggel, szakképesítéssel és gyakorlati idővel rendelkező szakemberek végezhetik.

6.2.5.2 Szivárgásellenőrzéssel végzendő gáztömörégi felülvizsgálat általános követelményei
A csatlakozó- és a fogyasztói vezeték 10 évenként esedékes gáztömörégi felülvizsgálata csak a szivárgás tényének megállapítására szolgál, a szivárgás mértékének meghatározására nem terjed ki.

A csatlakozóvezeték és a fogyasztói vezeték szivárgásellenőrzése csak akkor tekinthető megfelelőnek, ha az ellenőrzött vezetékrendszeren nem mutatható ki gázszivárgás.

A csatlakozó- és a fogyasztói vezeték gáztömörség vizsgálatát jelen technológiai utasításban foglaltak szerint kell elvégezni.

Az ellenőrzésnek ki kell kiterjednie:

- a csatlakozó és fogyasztói vezeték teljes körű szivárgásellenőrzésére,
- a csatlakozó- és a fogyasztói vezetékrendszerbe beépített elzáró szerelvények, házi és egyedi nyomásszabályozók, mérőszabályozók, gázmérők, illetve kötéseinek ellenőrzésére.

A szivárgásellenőrzés elvégzését igazoló dokumentumban a következő adatokat kell rögzíteni:

- a tömörségi ellenőrzés helyét és időpontját,
- a tömörségi ellenőrzést végző személy nevét, aláírását,
- az alkalmazott mérőeszköz típusát, gyári számát,
- az érintett vezeték szakasz megnevezését (csatlakozó- és/vagy fogyasztói vezeték),
- a tömörségi ellenőrzés minősítését

6.2.5.2.1 Szivárgáskereső műszerrel történő gáztömörség vizsgálat

A csatlakozóvezeték és a fogyasztói vezeték 10 évenként esedékes, szivárgásellenőrzéssel végzendő gáztömörégi felülvizsgálatát elsődlegesen ezzel a módszerrel kell ellenőrizni.

Az ellenőrzési munkát csak érvényes kalibrálású szivárgás kereső műszerrel lehet végezni. A műszer működőképességéről a napi munkakezdés előtt meg kell győződni, a műszer kezelési utasításában foglaltak szerint.

A műszernek alkalmasnak kell lennie épületekben és épületen kívül /csatlakozó és fogyasztói gázvezetékek gázszivárgás keresésére.

A gázszivárgás keresőműszerrel szemben elvált minimális műszaki követelmények:

- üzemelési hőmérséklet -5°C - $+40^{\circ}\text{C}$ -ig,
- kb. 1 sec-os érzékelési idejű szivárgás kereső műszer legyen,
- a műszer méréstartománya földgáz 0-40% ARH,
- ppm tartományban az érzékenység 100 ppm,
- érzékenysége a műszernek lehetőleg a jelzéshatár 1%-a legyen,
- alkalmas legyen metán (CH_4) kimutatására.

Műszeres szivárgásvizsgálat

A tömörségi ellenőrzést a teljes nyomvonalon végzett műszeres szivárgásvizsgálattal kell elvégezni.

Térszint alatti gázvezeték esetében:

A gázvezeték vizsgálata a teljes nyomvonalon elvégzett műszeres szivárgásellenőrzéssel történik.

A gázvezeték ellenőrzésének ki kell terjednie:

- szilárd burkolat alatt elhelyezkedő gázvezeték esetén a gáz lehetséges felbukkanási helyeire (pl. aszfaltrepedéseknél, épületek fala és szilárd burkolat találkozási vonalánál, pinceablakoknál, stb.),
- a gázvezeték földalatti szerelvényeire és egyéb technológiai elemek felszíni kivezetéseire (pl. elzáró szerelvény kezelőszárára, szaglószáraakra védőcsövek, csapszekrények esetén),
- a gázvezeték nyomvonalán található aknákra, üregekre,
- a gázvezeték biztonsági övezetén belüli társközművek aknáira és az egyéb közművezetékek felszíni kivezetésére.

Térszint felett gázvezeték esetében:

A gázvezeték vizsgálata a teljes nyomvonal bejárása során elvégzett műszeres szivárgásellenőrzéssel történik. Az ellenőrzés A gázvezeték ellenőrzésének ki kell terjednie:

- az eltakart, a bevakolt (szigetelésben elrejtett) gázvezetésekre, és a faláttörésekre,
- a gázvezetéken tapasztalható korróziós meghibásodásokra és annak környezetére,
- a gázvezeték térszint feletti szerelvényeire (szűrő, mágnes szelep, stb.),
- a felhasználási helyen a térszint felett lévő nyomásszabályozó készülékekre, gázmérőre és azok kötéseire, elzáró szerelvényre és azok oldható kötéseire.

A műszeres vizsgálat során észlelt gázszivárgás tényéről néhány percen belüli újraméréssel meg kell győződni.

Az egyes felhasználói helyek adottságainak figyelembevételével a gáztömörség ellenőrzés részben habképző anyaggal történő tömörségvizsgálattal is elvégezhető (pl.: egyes vezetékszakaszok, illetve oldható és oldhatatlan kötések esetében).

A habképző anyaggal vizsgált felületek, kötések gáztömörsege megfelelő, ha azokon a – legalább 1 percig tartó – megfigyelési idő alatt buborék nem keletkezik.

6.2.5.2.2 Egyéb gáztömörség vizsgálati eljárások

Azon csatlakozó- és fogyasztói gázvezeték rendszerek felülvizsgálata esetében, ahol nincs lehetőség a teljes vezetékrendszer bejárására (nehezen vagy egyáltalán nem érhetők el, illetve a szivárgási hely belátható távolságról felismerhető, anélkül, hogy a teljes vezeték hosszon végig kellene haladni) ott a rendszert a következő vizsgálatokkal lehet ellenőrizni.

Nyomásméréssel történő gáztömörség vizsgálata

A csatlakozó- és fogyasztói vezeték tömörsegi vizsgálata elvégezhető nyomásellenőrzéssel. A nyomásmérés a gázfelhasználói rendszerben lévő gázmérő leszerelését követően hajtható végre. A nyomásellenőrzést haszongázzal kell elvégezni, az erre a célra kialakított, a mérőkötésben elhelyezett passzdarab és manométer segítségével.

Az ellenőrzött gázvezeték nyomásmentesítését lehetőleg szabadtéren lévő oldhatókötés megbontásával kell elvégezni.


A zárt- és félig zárt tereknél gondoskodni kell a felhasználási hely megfelelő szellőztetéséről.

A nyomás ellenőrzésére legalább 1.6 pontossági osztályú, megfelelő méréshatárú 2 éven belül kalibrált nyomásmérőt lehet használni. A passzdarab elvi kialakítása az *6.23. számú ábrán* látható.

Az adott felhasználói rendszert nyomás mentesíteni kell, a csatlakozó vezetékben lévő elzáró szerelvény vagy a fogyasztói főcsap zárásával, mérőkötés megbontásával.

A felhasználói rendszer gázfogyasztás mérőjét le kell szerelni és helyére csatlakoztatni kell az *6.23. számú ábra* szerinti kialakítású nyomásmérő passzdarabot.

A készülék elzáró szerelvények zárásával, a csatlakozó vezetékben lévő elzáró szerelvény vagy fogyasztói főcsap nyitásával, majd (állandósult üzemi nyomás elérését követő) zárásával a felhasználói rendszer nyomás alá helyezhető.

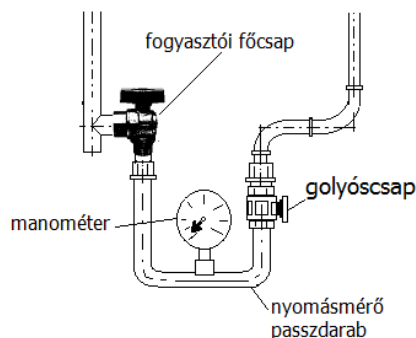

6.23 számú ábra

Nyomásellenőrző passzdarab elvi ábrája

Szükség esetén a csatlakozó vezeték és a fogyasztói vezeték külön-külön is ellenőrizhető a nyomásmérő passzdarabra szerelt elzáró szerelvény segítségével. A nyomásmérő passzdarabhoz csatlakoztatott manométerrel az üzemi nyomás változása folyamatosan ellenőrizhető.

A tömörségvizsgálat időtartama 10 min.

A megfelelőnek minősített tömörségi ellenőrzést követően, a fogyasztói rendszert ismételtlen nyomás mentesíteni kell, majd a nyomásmérő passzdarab leszerelését követően a gázmérő visszaszerelhető (vagy új hitelesítésű gázmérő felszerelhető).

Nem megfelelőnek minősített tömörségi ellenőrzést követően, amennyiben lehetőség van rá a fogyasztói rendszerben lévő elzáró szerelvények szakaszolásával és szivárgás kereső műszer segítségével a tömítetlenség helyét meg kell keresni és/vagy habzószerrel kell lokalizálni.

Amennyiben a tömörtelen vezetékszakasz nem zárható ki (nem választható le) az ellenőrzött fogyasztói vezetékrendszerről, úgy a leszerelt gázmérő nem szerelhető vissza (vagy új hitelesítésű gázmérő nem szerelhető fel).

Tömörségi nyomásellenőrzés értékelése

A nyomásellenőrzés akkor tekinthető megfelelőnek, ha a vizsgált csatlakozó- és/vagy fogyasztói vezetéken szivárgás miatt bekövetkezett nyomásváltozás nem mutatható ki.

A földgáz (metán) szivárgásjelző detektorral vagy szivárgáskereső kamerával történő gáztömörség vizsgálata

A szivárgásjelző detektor vagy szivárgáskereső kamera segítségével lehetőség van nagy távolságokról a teljes csatlakozó- és fogyasztói vezetékrendszer gáztömörségi ellenőrzésére.

A szivárgásjelző detektor vagy kamera olyan gázvezetékek felülvizsgálatára alkalmas, amelyek nehezen vagy egyáltalán nem érhetők el, illetve a szivárgási hely a belátható távolságról

felismerhető.

A szivárgásjelző detektorral vagy kamerával végzett tömörségi ellenőrzéseket az eszköz **gyártói** előírásainak figyelembe vételével (pl. környezeti hőmérséklet, időjárás, eszköz hatótávolsága, vizsgálathoz szükséges-e reflexiók felület vagy sem, stb.) kell elvégezni.

6.2.5.3 Eljárás élet- és vagyonbiztonságot közvetlenül veszélyeztető helyzet esetén

A gáztömörség felülvizsgálat során tapasztalt vészhelyzetet a **felülvizsgáló**nak a tőle elvárható módon meg kell szüntetnie, vagy törekednie kell a következmények lehetséges csökkentésére.

A gáztömörség ellenőrzést végző **gázszerelő**nek lehetőség szerint meg kell szüntetni minden olyan szivárgást, amely e technológiai utasítás *10.4.1 sz. melléklet* szerinti szerszámok és anyagok, segédanyagok segítségével elvégezhető. A javítással érintett részt alkalmasság vizsgálattal kell ellenőrizni.

Amennyiben a gázzzivárgást nem lehet megszüntetni, abban az esetben a **felülvizsgáló**nak a veszélyhelyzet elhárításánál arra kell törekednie, hogy csak a vészhelyzetet okozó gázvezeték szakasz(oka)t és/vagy gázkészülék(ek)et zárja ki szolgáltatásból.

A veszélyhelyzet elhárítása az alábbi megoldások valamelyikével, vagy együttesével történhet:

- a helyszínen a rendelkezésére álló eszközökkel, anyagokkal a kisebb hiba elhárítása (pl. menetes kötés újratömítésével),
- gázkészülék kizárásával a készülék előtti elzáró szerelvény zárásával,
- fogyasztói vezetékben elhelyezett elzáró szerelvény zárásával, amely csak a hibás vezetékszakaszt és a hozzá kapcsolódó gázkészülék(ek)et zárja ki a gázszolgáltatásból,
- felhasználói berendezés(ek) kizárása a gázmérő előtti főcsap elzárásával,
- csatlakozó vezeték esetén csatlakozó vezetékbe beépített elzáró szerelvény zárásával (nem társasház esetén esetlegesen földfeletti fogyasztói főelzáró zárásával).

Minden olyan csatlakozó vezetéki szivárgás észlelése esetén, amikor a **felülvizsgáló** a veszélyhelyzetet nem tudja megszüntetni, haladéktalanul értesítenie kell a **Társaság diszpécsterszolgálatát** és meg kell várnia az **elsődleges beavatkozó szerelő** kiérkezését.

Szükség esetén segítséget kell kérni a veszélyeztetett terület lezárására, nyílt láng használat, dohányzás megtiltására, villamos berendezések használatának megtiltására, illetve áramtalanítására.

7. EGYÉB MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK, ADATOK, BIZONYLATOK

7.1. A nyomásszabályozó állomások robbanásveszélyes zónáinak meghatározása

a) A nyomásszabályozó állomás azonosítása: ... helység, ... utca/tér/.../ ... szám

Nyomásviszony: ...bar/...bar

Típus jele: ...

Névleges térfogatáram: ... m³/h

b) Szellőzés

A szabályozó helyiségének, szekrényének alapterülete ... m²

Alsó szellőzők együttes felülete: ... m²

Felső szellőzők együttes felülete: ... m²

Összes szellőző felület / helyiség alapterület x 100 = ... %


c) Lefúvató típusa, mérete: ..., ... mm

Nyitási nyomása: ... mbar ; bar

Legnagyobb gázkibocsátása: ... kg/s

Lefúvató cső mérete: DN mm

d) Lefúvató cső kibocsátási magassága a térszinttől: ... m

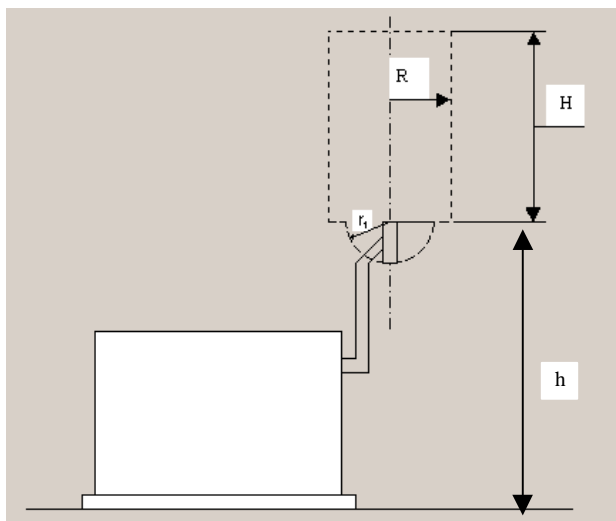

R = ... m
H = ... m
r₁ = ... m
h = ... m

7.6. sz. ábra

Nyomásszabályozó állomások robbanásveszélyes zónáinak meghatározása

7.2. A megvalósulási dokumentáció tartalmi követelményei

A megvalósulási dokumentáció tartalmazza a következőket:

- a) *tartalomjegyzék;*
- b) *a megvalósult állapot kiviteli tervtől való eltérése esetén a tervező nyilatkozata, valamint érintettsége esetén a területi földgázelosztó hozzájáruló nyilatkozata;*
- c) *jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a kéményseprő-ipari tevékenységet ellátó nyilatkozata a tervezett gázfogyasztó készülék típusától függően;*
- d) *szerelői nyilatkozat;*
- e) *szilárdsági nyomáspróba és tömörségi próba jegyzőkönyvek;*
- f) *szolgalmi jogi nyilatkozat (idegen ingatlan - nyomvonallal vagy a csatlakozó-, telephelyi vagy fogyasztói vezeték védőtávolságával történő - érintése esetén a szolgalmi jog alapításáról szóló, ingatlan-nyilvántartási bejegyzésre alkalmas okirat, továbbá ennek mellékletét képező, érvényes földhivatali záradékkal ellátott változási vázrajz);*
- g) *elektromos szabványossági nyilatkozat, melyben az EPH és az érintésvédelem megfelelőségéről is nyilatkozni kell;*
- h) *villamos felülvizsgálati jegyzőkönyv RB szerelés, villámvédelmi rendszer és elektromos reteszfeltételek esetén, amely tartalmazza a gázészlelő és beavatkozó, vészszellőző, „B” típusú gázfogyasztó készülék és elszívó ventilátor üzemének megfelelőségére vonatkozó nyilatkozatot is.;*
- i) *hegesztési napló, varratétkép;*
- j) *hegesztési varratvizsgálati jegyzőkönyvek;*
- k) *a beépített anyagok, szerelvények, tartozékok teljesítménynyilatkozatai;*
- l) *a szellőző berendezések beszabályozási jegyzőkönyve;*
- m) *a kiviteli tervben a tervező által meghatározott egyéb dokumentumok*
- n) *a kiviteli terv felhasználásával elkészített, a megvalósult állapotot tartalmazó kivitelezői „D-terv”;*
- o) *szerelői nyilatkozat a levegő be- és égéstermék elvezető tartozékok gyártó által kiadott szerelési technológia szerinti kivitelezéséről (lásd.: 10.11 számú melléklet);*

7.4. Kisnyomású földgáz csatlakozó és fogyasztói vezetékek méretezése









A különféle gázfogyasztó készülékek egyidejűségi tényezői

Készülékek száma	Egyidejűségi tényező (f_G)			
	f_G (gáztűzhelyek, gázfűzők, sütők)	f_G (átfolyó vízmelegítők)	f_G (konvektorok, tárolós vízmelegítők)	f_G (kazánok, kombi készülékek 30 kW teljesítményig)
1	0,621	1,000	1,000	1,000
2	0,448	0,607	0,800	0,883
3	0,371	0,456	0,703	0,822
4	0,325	0,373	0,641	0,782
5	0,294	0,320	0,597	0,752
6	0,271	0,283	0,564	0,729
7	0,253	0,255	0,537	0,710
8	0,239	0,234	0,515	0,694
9	0,227	0,217	0,496	0,680
10	0,217	0,202	0,480	0,668
11	0,208	0,191	0,466	0,657
12	0,201	0,180	0,454	0,648
13	0,194	0,172	0,443	0,639
14	0,188	0,164	0,432	0,631
15	0,183	0,157	0,423	0,624
16	0,178	0,151	0,415	0,617
17	0,173	0,146	0,407	0,611
18	0,169	0,141	0,400	0,605
19	0,166	0,137	0,394	0,599
20	0,162	0,133	0,387	0,594
21	0,159	0,129	0,382	0,590
22	0,156	0,125	0,376	0,585
23	0,153	0,122	0,371	0,581
24	0,151	0,119	0,366	0,577
25	0,148	0,117	0,362	0,573
26	0,146	0,114	0,357	0,569
27	0,144	0,112	0,353	0,566
28	0,142	0,110	0,349	0,562
29	0,140	0,108	0,346	0,559
30	0,138	0,106	0,342	0,556
31	0,136	0,104	0,339	0,553
32	0,134	0,102	0,336	0,550
33	0,133	0,100	0,332	0,547
34	0,131	0,099	0,329	0,545
35	0,130	0,097	0,327	0,542
36	0,128	0,096	0,324	0,540
37	0,127	0,095	0,321	0,537
38	0,126	0,093	0,319	0,535
39	0,125	0,092	0,316	0,533
40	0,123	0,091	0,314	0,530

41	0,122	0,090	0,311	0,528
42	0,121	0,089	0,309	0,526
43	0,120	0,088	0,307	0,524
44	0,119	0,087	0,305	0,522
45	0,118	0,086	0,303	0,520
46	0,117	0,085	0,301	0,518
47	0,116	0,084	0,299	0,517
48	0,115	0,083	0,297	0,515
49	0,144	0,082	0,295	0,513
50	0,144	0,082	0,293	0,512

7.2. sz. táblázat

Földgáz vezetékknél figyelembe vehető alaki ellenállás tényezők

Szimbólum	Megnevezés	ξ
	Könyök vagy csőív (irányérték a DIN 1988 3. része és a TRGI szerint)	0,7
	Áramlás szétválasztás, derékszögű leágazás	1,3
	Áramlás szétválasztás, átmenő ág	0,3
	Áramlás szétválasztás, ellenáramú ágak	1,5
	Szűkítő idom	0,4
	Elzárócsap (kúpos), sarok (biztonsági csatlakozószerelvény)	5,0
	Elzárócsap (golyós), átmeneti	0,5
	Elzárócsap (golyós), sarok	1,3

7.3. sz. táblázat

7.5. A szerelési nyilatkozat tartalma

7.5.1.

SZERELÉSI NYILATKOZAT TERVKÖTELES TEVÉKENYSÉGRE

(A kivitelező tölti ki.)

Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítéséről*, bővítéséről, átalakításáról*,
üzemen kívül helyezéséről*, megszüntetéséről*

*a nem kívánt rész áthúzandó

Alulírott kivitelező (adószám:; igazolvány száma:) bejelentem, hogy a területileg illetékes földgázelosztónál/telephelyi szolgáltatónál, vezetékes PB-gáz szolgáltatónál nyilvántartott jogosultságom alapján

a(z) ... ir. szám: település: utca: ... házsám: ... / hrsz:...

alatt..... számára (megrendelésére) a következő gázszerelési munkát a számon felülvizsgált és műszaki- biztonsági szempontok alapján kivitelezésre alkalmasnak minősített kiviteli terv szerint elvégeztem:

- új csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítését,
- meglévő csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés felhasználói berendezés átalakítását,
- meglévő csatlakozóvezeték és/vagy felhasználói berendezés bővítését,
- meglévő csatlakozóvezeték és/vagy felhasználói berendezés megszüntetését.

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a szerelést a számon felülvizsgált és kivitelezésre alkalmasnak minősített kiviteli terv szerint, a vonatkozó jogszabályoknak és hatósági előírásoknak, továbbá a Szabályzatban foglalt műszaki előírásoknak megfelelően végeztem és csak teljesítménynyilatkozattal ellátott anyagokat használtam.

Mellékletek:

1. Felülvizsgált terv
2. Kéményseprő-ipari tevékenységet ellátó szakmai nyilatkozatai [a földgázellátás végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet 1. melléklet 6.2. bekezdés e) pontja szerint.
3. Statikai szakvélemény szükség szerint
4. Érintésvédelmi jegyzőkönyv
5. Polietilén vezeték szerelésére jogosító bizonyítvány
6. Az egy gázmérőről ellátott
 - gázfogyasztó készülék(ek) típusa(i), gázterhelése(i):
 - gázfelhasználó technológia, technológiák gázterhelése:
7. Egyéb

Kelt: év ... hó ... nap

[bélyegzőlenyomat]
[kivitelező]

**7.5.2. Szerelési nyilatkozat és bejelentő bizonylat
egyszerűsített légellátási terv megvalósításához**

Kérjük, hogy az alábbi nyomtatványt olvashatóan, nyomtatott betűkkel töltsse ki!

Bejelentem, hogy a **Felhasználási hely adatai** rovatban megjelölt ingatlanban a légellátási tervben előírt kivitelezést elvégeztem az alábbi rovatokban rögzítettek szerint.

Kivitelező adatai	Kivitelező neve, azonosítója:		
Gázszerelői igazolvány száma, érvényessége			
Lakcím	Ir. szám, település:		
utca		hsz.	tel.

Kivitelező cég adatai	cég neve:	
cégjegyzékszám:	<input type="text"/>	adószám: <input type="text"/>
székhely:	ir. szám	település
telefon:	fax:	e-mail:
		utca
		hsz.

Felhasználási hely és a légellátási terv adatai		Felhasználó neve:	
POD azonosító:		Gázmérő gyári száma:	
Tervező neve:		MMK azonosító száma:	
Lakcím	Ir. szám, település:		
utca		hsz.	telefon:

Légellátás biztosításának módja
A légellátás a csatolt azonosító számú egyszerűsített légellátási terv szerint.
Alulírott gázszerelő kijelentem, hogy a beépített anyagok (tömítő- és segédanyagok, készülék/tartozékok az érvényben lévő műszaki-biztonsági előírásoknak, a területileg illetékes földgázelosztó/vezetékes PB-gáz szolgáltató/telephelyi szolgáltató/telephelyi engedélyes/PB-gáz forgalmazó műszaki utasításrendszere szerint kerültek beépítésre, azok az érvényes minőségi követelményeknek megfelelnek, a minőséget igazoló dokumentumokat, bizonylatokat a felhasználónak átadtam.

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény alapján kijelentem, hogy a kivitelezett megoldás munkavédelmi szempontból megfelelő, a biztonságos üzemeltetés feltételei adottak. A kivitelezett berendezések szakszerű, gyártói előírások szerinti beüzemelését elvégeztem, a készülék biztonságos kezelésének feltételeit a felhasználóval ismerttettem, használatának oktatása megtörtént.

Kelt: _____, _____ év _____ hó, _____ nap _____ feljogosított gázszerelő

A kivitelezés megtörténtét igazolom, a gázfogyasztó készülék(ek) biztonságos kezelésének feltételeit megismerttem, a használatának oktatása megtörtént.

Kelt: _____, _____ év _____ hó, _____ nap _____ felhasználó/tulajdonos/bérlő

Melléklet: Egyszerűsített légellátási terv

7.6. Kiviteli tervtől való eltérés

	A kiviteli tervtől való eltérést a földgázelosztó az alábbi esetekben nyilatkozat útján elfogadja, tervezői ellenjegyzés mellett
1.	A kivitelezés ütemezhetősége miatt, az eredeti tervhez képest a csatlakozó vagy fogyasztói vezetékszakasz csak részben valósult meg.
2.	Szabadon szerelt PE-acél anyagváltás helyett a fali felállástól 1m-re földi PE-acél anyagváltás van, vagy fordítva.
3.	A vezeték épületbe lépésénél hiányzik a szakaszolási lehetőség.
4.	Ha a tervezett hosszcsavar helyett karimás passzdarab kerül beépítésre.
5.	Ha menetes gömbcsap helyett karimás kerül beépítésre.
6.	Földi gázvezeték védőcső anyagának változása.
7.	A gázvezeték nyomvonal változása, ha védőövetet nem érint, a nyomvonal rövidebb, és/vagy az iránytörések száma kevesebb, az átmérő a felülvizsgált terv szerinti,
8.	A gázvezeték a tervezett nyomvonalon, nagyobb átmérővel valósult meg.
9.	Gázvezeték mechanikai védelem kiépítése szükséges.
10.	Lakossági gázfelhasználás esetén acél vezeték helyett a méretnek megfelelő rézvezeték kerül beépítésre.
11.	Rézvezeték helyett a méretnek megfelelő acél vezeték kerül beépítésre.
12.	G10 alatti gázmérő szerelési magassága 900 és 1600 mm között változik.
13.	Gázmérő helye a helyiségen belül változik.
14.	Gázmérőhöz szigetelőfal beépítése szükséges, ha a gázmérőtől és a vele egy légtérben lévő gázfogyasztó készülék távolsága vízszintes vetületben 0.5-1.0 m között van.
15.	Lakossági felhasználás esetén a gázvezeték nyomvonala helyiségen belül változik.
16.	Fogyasztói vezeték utólagos bontható, kiszellőztetett elburkolása
17.	Lakossági gázfogyasztó készülék (tűzhely, konvektor, 36 kW-ig kazán stb.) bekötése fix helyett nem éghető hajlékony, vagy fordítva.
18.	A gázfogyasztó készülék helye a helyiségen belül, a tervhez képest 1 m távolságon belül változik. Égéstermék elvezető és/vagy égési levegő bevezető érintettsége esetén a változás legyen összhangban a hő- és áramlástechnikai méretezéssel és az MBSZ által előírt esetekben a kéményseprő-ipari szolgáltató nyilatkozatával
19.	Háztartási tűzhely típusának változása, ha a beépített készülék rendelkezik magyarországi forgalombahozatali engedéllyel, és teljesítménye nem nagyobb a felülvizsgált tervben szereplő készülékénél.
20.	Gázfogyasztó készülék (tűzhely, konvektor, 36 kW-ig kazán) típusának változása, ha a beépített készülék besorolása nem változik, rendelkezik magyarországi forgalombahozatali engedéllyel, és teljesítménye nem nagyobb a kivitelezésre alkalmasnak minősített kiviteli tervben szereplő készülékénél.
21.	A gázfogyasztó készülékkel együtt tanúsított koncentrikus füstelvezető rendszer 60/100 méret helyett 80/125 mérettel épül meg.
22.	Amennyiben az égéstermék elvezető, égési levegő bevezető rendszer típusa, anyaga, nyomvonala változik és erről van végleges kéményseprő nyilatkozat és hő-és áramlástechnikaiméretezés, illetve tervező igazolja a megfelelőséget.
23.	Háztartási tűzhely légellátását biztosító légbevezető típusa változik, és a tervező a "D" tervhez mellékeli a légbevezető jelleggörbéjét, ezzel igazolja a megfelelőséget

7.7. Egyszerűsített készülékcsere bizonylat adattartalma

Szerelési nyilatkozat.

Meglévő gázfogyasztó készülékek cseréje egyszerűsített eljárással.

A bizonylat adattartalma. (MINTA)

Bejelentem, hogy a **Felhasználási hely adatai** rovatban megjelölt **Felhasználónál** nem tervekötles gázkészülék cserét végeztem a **Gázfogyasztó készülék adatai** rovatban rögzítettek szerint.

Regisztrált kivitelező/feljogosított gázszerelő adatai

feljogosított gázszerelő neve:					
egyedi (engedélyes ¹ által adott) azonosító:					
gázszerelői igazolvány száma:					
irányítószám:	település:	utca:	házsám:	em.:	a.:
telefon:					

¹Földgázelosztó, vezetékes PB-gáz szolgáltató, telephelyi szolgáltató/telephelyi engedélyes, PB-gáz forgalmazó

Kivitelező cég adatai, cégnév

cégjegyzékszám:					
adószám:					
székhely:					
irányítószám:	település:	utca:	házsám.:	em.:	a.:
telefon:					
e-mail:					

Felhasználói hely adatai, cég/név

egyedi (POD) azonosító:					
gázmérő gyári száma:					
irányítószám:	település:	utca:	házsám:	em.:	a.:

Gázfogyasztó készülékek adatai

leszerelt gázfogyasztó készülék					
gyártó/gyártmány/modell:					
hőterhelés: ... [kW]					
gázfogyasztó készülék beépítés CEN/TR1749 szerinti főcsoport*:			A	B	C
CEN/TR1749 szerinti alcsoport:					
felszerelt gázfogyasztó készülék					
gyártó/gyártmány/modell:					
hőterhelés: ... [kW]					
gázfogyasztó készülék beépítés CEN/TR 1749 szerinti főcsoport*:			A	B	C
CEN/TR 1749 szerinti alcsoport:					

Légellátás biztosításának módja

A fenti módon biztosított légellátás megfelel*	
a létesítéskori előírásoknak <input type="checkbox"/>	
a gázfogyasztó készülék csere időpontjában hatályos Szabályzat vonatkozó előírásainak <input type="checkbox"/>	

Égéstermék elvezetés

„B” vagy „C” típusú gázfogyasztó készülék csere esetében kéményseprő-ipari tevékenység végzésére jogosult bevonása a készülék tanúsított alcsoportjától függően*	
indokolt <input type="checkbox"/> , nyilatkozat száma:	nem indokolt <input type="checkbox"/>

Közreműködő tervező vagy szakértő

van / nincs*	
név:	
kamarai azonosító száma:	

lakcíme: irányítószám:	település:	utca:	házsám.:
telefon:	e-mail:		
[aláírás]			

**Megfelelő rész aláhúzandó.*

1. melléklet – 2. oldal

Alulírott gázszerelő (kivitelező) kijelentem, hogy a beépített anyagok, tömítő- és segédanyagok, készülékek, tartozékok az érvényben lévő műszaki-biztonsági előírásoknak és az illetékes földgázelosztó, a vezetékes PB-gáz szolgáltató, a telephelyi szolgáltató/telephelyi engedélyes, a PB-gáz forgalmazó műszaki utasításrendszere szerint kerültek beépítésre, azok az érvényes minőségi követelményeknek megfelelnek, a minőséget igazoló dokumentumokat, bizonylatokat a felhasználónak átadtam.

A gázfogyasztó készülék és a lezárására szolgáló elzáró szerelvénytől a készülékig terjedő fogyasztói vezetékszakasz tömörségi nyomáspróbáját/szivárgás mentességét üzemi nyomáson elvégeztem, tömörtelenséget/gázszivárgást nem tapasztaltam.

Az egyszerűsített készülékcserevel érintett fogyasztói vezetékszakasz és az új gázfogyasztó készülék együttesének műszaki-biztonsági ellenőrzését elvégeztem, üzembe helyezést és üzemeltetést gátló tényező nem áll fenn.

Kelt:, év hó ... nap

[bélyegzőlenyomat]

[regisztrált kivitelező olvasható aláírása]

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény alapján tanúsítom, hogy a felszerelt gázfogyasztó készülék munkavédelmi szempontból megfelelő.

A felszerelt gázfogyasztó készülék szakszerű, gyártói előírások szerinti beüzemelése - a jóállás érvényesítésével – megtörtént, biztonságos kezelésének feltételeit a felhasználóval ismerttettem.

A gázfogyasztó készülék használatának oktatása és visszakérdezése megtörtént, a használati utasítást és a biztonsági tájékoztatót, továbbá részegység esetén az EU-megfelelőségi nyilatkozatot [GAR II. Fejezet 7. cikk (7)] és a jóállási jegyet [151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet] a Felhasználónak átadtam.

Kelt:, év hó ... nap


[bélyegzőlenyomat]

[üzembe helyező olvasható aláírása]
igazolvány száma:

[felhasználó/tulajdonos/bérlő olvasható aláírása*]
**Megfelelő rész aláhúzandó.*


7.8. Szemléltető ábrák

7.8.1. Csatlakozóvezetékek és felhasználói berendezések elhelyezési lehetőségei földgáz esetén

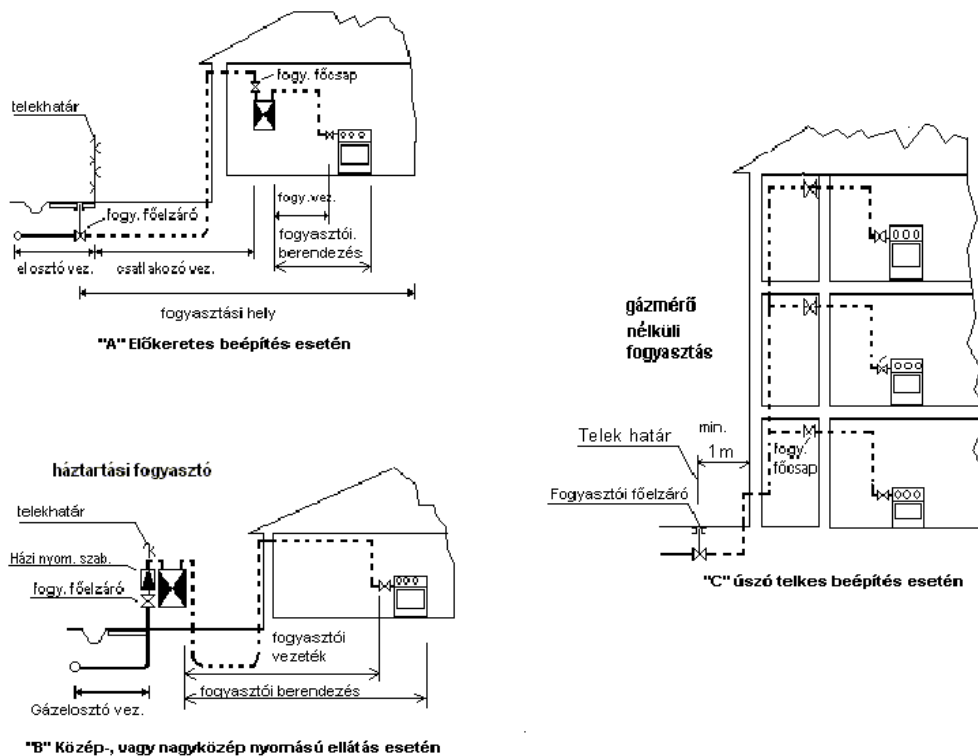


7.8.a) sz. ábra

Kisnyomású csatlakozó és fogyasztói vezetékek értelmezése

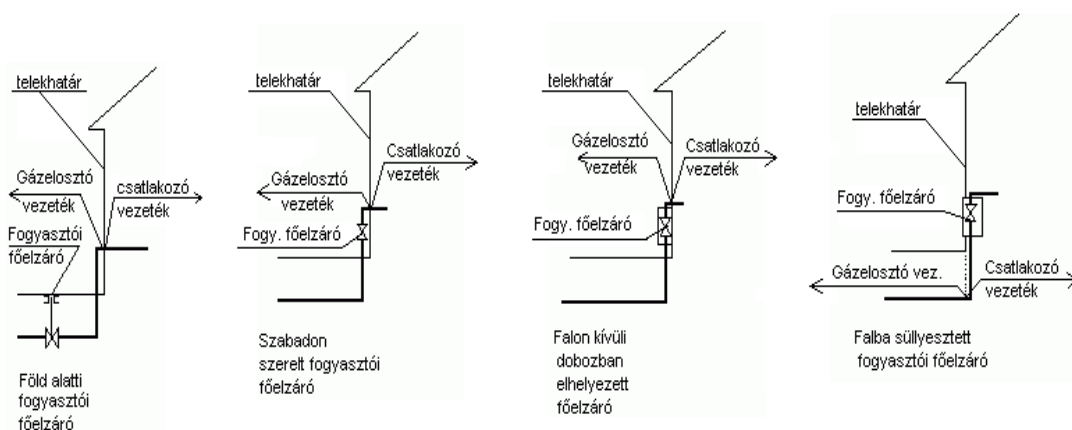


7.8.b) sz. ábra

A kisnyomású fogyasztói főelzáró elhelyezési lehetőségei zártosú beépítés esetén

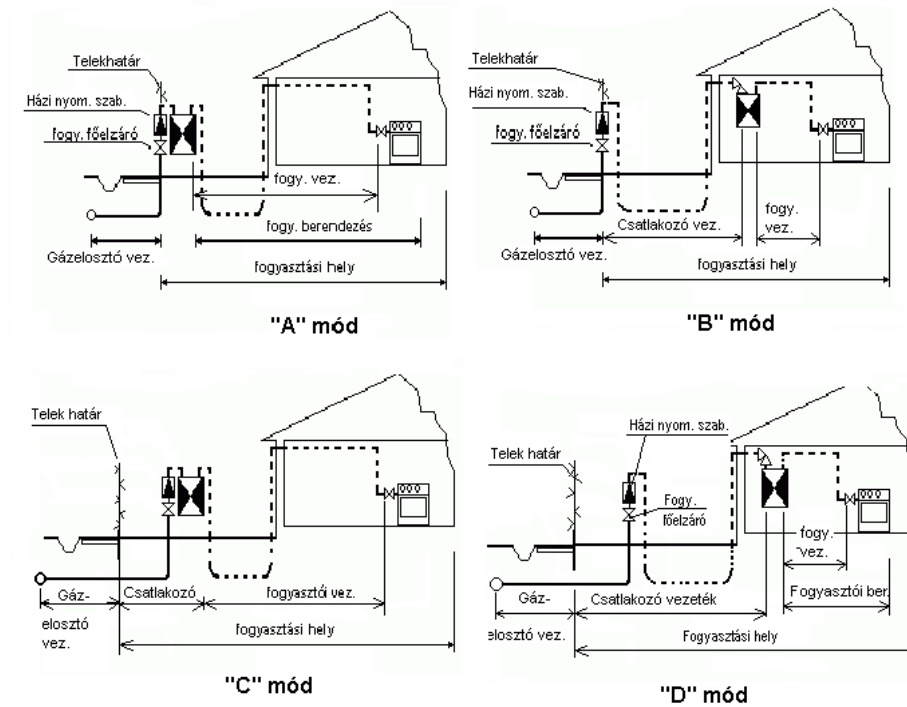


7.8.c) sz. ábra

Közép nyomású vezetékről ellátott felhasználói berendezések előkertes beépítés esetén

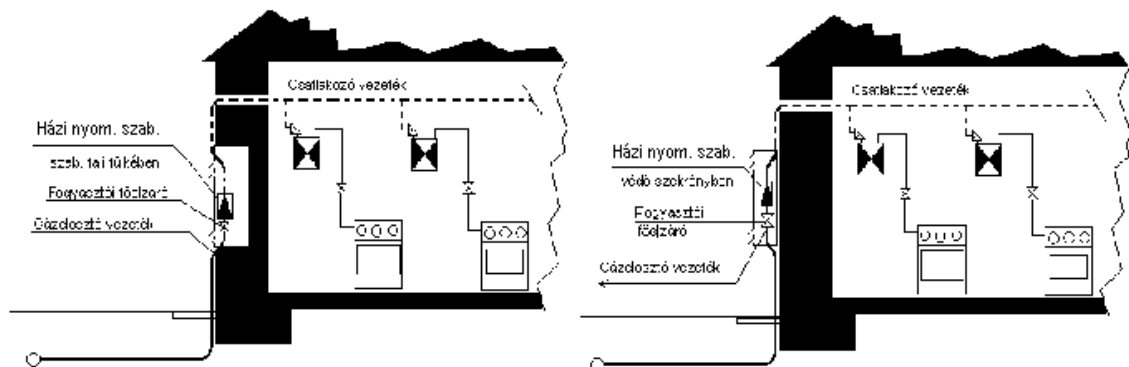

7.8.d) sz. ábra

Középnymású csatlakozóvezetékről ellátott felhasználói berendezések zárt sorú utcafrontos,
vagy úszótelkes beépítés esetén

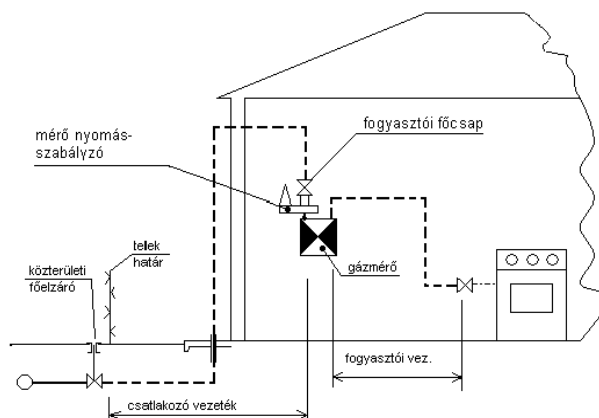

7.8.e) sz. ábra

Növelt kisnyomású elosztó vezeték csatlakozó és fogyasztói vezetéke

7.8.f) sz. ábra

Növelt kisnyomású gázellátás szerelvényezése központi, vagy gázmérő szabályozó alkalmazásával

7.9. Jegyzőkönyv a gázfelhasználó technológia műszaki biztonsági felülvizsgálatáról **Jegyzőkönyv gázfelhasználó technológiai rendszer műszaki biztonsági felülvizsgálatáról**

A bizonylat adattartalma. (MINTA)

(A jegyzőkönyvet a gázfelhasználó technológiai rendszer sajátosságának megfelelően kell kitölteni, indokolt esetben bővíthető.)

1. Alapadatok

- a) Megrendelő (felhasználó vagy megbízottja) neve:
- b) Megrendelő (felhasználó vagy megbízottja) elérhetőségei:
 - Felhasználási hely létesült (év, hó, nap):
 - Felhasználási hely címe:
 - Felhasználási hely POD azonosítója (ha van):
- c) A vizsgálat időpontja:
- d) A vizsgálatot végző(k) neve(i):
- e) füstgázelemző gyártmánya és típusa:
- f) füstgázelemző kalibrálása érvényes (év, hó, nap):
- g) szivárgásérzékelő gyártmánya és típusa:
- h) szivárgásérzékelő kalibrálása érvényes (év, hó, nap):

2. Műszaki adatok

2.1. A hőhasznosító vagy gázfelhasználó technológiai rendszer

- a) megnevezése:
- b) típusa:
- c) gyártója:
- d) teljesítménye/hőterhelés [kW]:
- e) gyári száma:
- f) üzembe helyezés időpontja:
- g) alkalmazott tüzelőanyag fajtája:
- h) összes fűtőfelülete [m²]:
- i) tüztér térfogata [m³]:
- j) üzemi nyomás [bar]:
- k) tüztéri hőmérséklet [°C]:
- l) töltet:

2.2. Az égő

- a) megnevezése:
- b) típusa:
- c) gyártója:
- d) teljesítménye [kW]:
- e) gyári száma:
- f) gyártási éve:
- g) üzembe helyezés időpontja:

h) alkalmazott tüzelőanyag fajtája, csatlakozási nyomás [mbar]:

i) szabályozás módja:

j) gyújtás módja:

k) gyújtóégő teljesítménye [kW]:

l) főégők száma [db]:

m) ventilátor gyártmánya és típusa:

n) szállított levegő mennyisége [m³/óra]:

o) szállított levegő nyomása [mbar]:

p) egyéb ventilátor: pl. elszívó

2.3. A tüzelésvezérlő automatika vagy PLC

a) típusa:

b) gyártója:

c) gyári száma:

d) gyártási éve:

2.4. A lángérzékelő

a) megnevezése:

b) típusa:

2.5. A lángór automatika

a) típusa

b) jellemzői:

3. Hideg- és melegüzemi vizsgálat

3.1. Tüzelőanyag-vezeték, égő- és szerelvényeinek

a) külső tömörsége:

b) belső tömörsége:

3.2. Reteszelt leállítás:

3.2.1. Égési levegőnyomás vagy mennyiség min.

a) kapcsolási érték [mbar/m³/h]:

b) érzékelő gyártmánya és típusa:

3.2.3. Füstgázcsappantyú retesz:

a) működik

b) nem működik

3.2.4. Technológiai reteszek, pl.: nyomás, hőmérséklet, szint, áramlás, koncentráció, végállás, gázkoncentráció érzékelő stb.

a) működik:

b) nem működik:

3.3. Tűztér-szellőztetési idő [s]:

3.4. Gyújtási idő [s]:

3.5. Biztonsági idő gyújtáskor [s]:

a) Gyújtó/ Örlángégő:

b) Fő-égő:

3.6. Biztonsági idő üzem közben [s]:

3.7. Hőterhelés szabályozás módja:

3.8. Környezeti hőmérséklet [°C]:

3.9. Tüzelőanyag fogyasztás [Nm³/h]:

- a) alsó határ teljesítményen:
- b) felső határ teljesítményen:
- c) közbenső vagy jellemző teljesítményen

3.10. Égéstermék oxigén tartalma [tf%]:

- a) alsó határ teljesítményen:
- b) felső határ teljesítményen:
- c) közbenső vagy jellemző teljesítményen

3.11. Égéstermék szénmonoxid tartalma [ppm]:

- a) alsó határ teljesítményen:
- b) felső határ teljesítményen:
- c) közbenső vagy jellemző teljesítményen:

3.12. Égéstermék nitrogénoxidok tartalma [ppm]:

- a) alsó határ teljesítményen:
- b) felső határ teljesítményen:
- c) közbenső vagy jellemző teljesítményen:

3.13. Tűztérnyomás [mbar]:

- a) alsó határ teljesítményen:
- b) felső határ teljesítményen:
- c) közbenső vagy jellemző teljesítményen:

3.14. Füstgáz főmérséklet [°C]:

- a) alsó határ teljesítményen:
- b) felső határ teljesítményen:
- c) közbenső vagy jellemző teljesítményen

3.15. Égéstermék-veszteség

- a) alsó határ teljesítményen:
- b) felső határ teljesítményen:
- c) közbenső vagy jellemző teljesítményen:

3.16. Égéstermék-oldali tömörség

- a) megfelel
- b) nem megfelel

3.17. A berendezés sajátosságából adódó egyéb, mért, vizsgált paraméterek felsorolása:

.....

.....

.....

4. A műszaki biztonsági felülvizsgálat megállapításai

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Megnevezés	Minősítés			Üzemelésre való alkalmasság		

2.		Megfelel	Feltétellel megfelel1	Nem felel meg2	Alkalmas	Feltétellel alkalmas3	Nem alkalmas4
3.	Gázfelhasználó technológiai rendszer						

1 A feltételek a 4.1. Megjegyzések alatt.

2 A nem megfelelések és indokai a 4.1. Megjegyzések alatt. Az illetékes gázipari engedélyest (együttes hőterhelés: ≤ 70 kW) vagy az illetékes hatóságot (együttes hőterhelés: > 70 kW) haladéktalanul értesíteni kell.

3 A feltételeket a 4.1. Megjegyzések pont tartalmazza.

4 A nem megfelelések és indokai a 4.1. Megjegyzések alatt. Az illetékes gázipari engedélyest vagy az illetékes hatóságot haladéktalanul értesíteni kell.

4.1. Megjegyzések

.....
.....

Dátum: év hó nap

.....
Időszakos felülvizsgálatot végezte
[név (olvashatóan) és aláírás]
Igazolvány száma:

A tulajdonos, üzemeltető / képviselőjének nyilatkozata

a) „Feltétellel megfelel” minősítés esetén: A felsorolt hiányosságokat megismertem, azok megszüntetéséről gondoskodom, annak elmulasztásából adódó következményeket vállalom.

b) „Nem felel meg” minősítés esetén: A gázfelhasználó technológiai rendszert üzemben kívül helyezésére intézkedtem.

Az időszakos műszaki biztonsági felülvizsgálat 4. pontban adott megállapításait tudomásul vettem.

Dátum: hó nap

.....
tulajdonos/üzemeltető
[név (olvashatóan) és aláírás]

8. MUNKA- ÉS TŰZVÉDELEM

8.1. Személyi feltételek

Külső vállalkozó esetében:

A vállalkozások a tevékenységüket a hatályos munkavédelemre és tűzvédelemre vonatkozó jogszabályi előírások betartásával végezhetik.

Gázszerelési munkát csak olyan **szakember** végezhet, aki az alábbi feltételeknek eleget tesz:

- A munka elvégzésére az előzetes és időszakos orvosi vizsgálat során alkalmasnak bizonyult.
- Előírt tűzvédelmi szakvizsgával rendelkezik (45/2011. (XII. 7.) BM rendelet a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairó.l)
- A **szereelő** rendelkezék a 42/2017. (XII. 11.) NGM rendelet a gázszerelők és gázkészülék-javítók tevékenysége folytatásának részletes feltételeiről, az e tevékenységek bejelentésének és nyilvántartásának rendjéről, valamint az e tevékenységekre vonatkozó kötelezettségek be nem tartásának esetén alkalmazandó jogkövetkezményekről szerinti nyilvántartásba vételi okirattal.
- A **munkavállaló** a munkavégzés során a lehetséges kockázatok ellen védelmet nyújtó védőeszközöket kell, hogy rendeltetészerűen viselje, melyek használatáról érvényesen nem mondhat le.
- Tűzveszélyes munkavégzés, **szereződött partner** esetében gázmérőcsere, csatlakozó és fogyasztói vezeték rendszer kilevegőztetése és üzembe helyezése során az alábbi védőruházat használata szükséges: pamut alsóruházat, pamut póló vagy ing, lángálló antisztatikus védősapka, lángálló antisztatikus kétrészes védőruha, antisztatikus orrmerevítő félcipő vagy bakancs.
- A **munkavállalót** ki kell oktatni a munkavégzéssel kapcsolatos veszélyforrások ismeretére, azok elhárítására és a helyi sajátosságokra. Azok elsajátításáról meg kell győződni. Az oktatást dokumentálni és a munkavállalóval igazoltatni kell. (Ezen tevékenység nem Társaságunk feladata.)

Társasági munkavállalók esetében:

Gázszerelési munkát csak olyan **szakember** végezhet, aki az alábbi feltételeknek eleget tesz:

- A munka elvégzésére az előzetes és időszakos orvosi vizsgálat során alkalmasnak bizonyult.

- Előírt, tűzvédelmi és munkavédelmi szakvizsgával rendelkezik (45/2011. (XII. 7.) BM rendelet a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól), illetve a Tűzvédelmi Szabályzat, valamint a Munkavédelmi Szabályzat szerint.
- Az időszakos munkavédelmi oktatáson részt vett. (Munkavédelmi Szabályzat)
- A **nyomáspróbát végző dolgozónak** a belső szerelési munkákra előírt védőruhát kell viselnie.
- A **szereelő** rendelkezék 42/2017. (XII. 11.) NGM rendelet a gázszerelők és gázkészülékjavítók tevékenysége folytatásának részletes feltételeiről, az e tevékenységek bejelentésének és nyilvántartásának rendjéről, valamint az e tevékenységekre vonatkozó kötelezettségek be nem tartásának esetén alkalmazandó jogkövetkezményekről szerinti nyilvántartásba vételi okirattal.
- A munkavégzés során előforduló kockázatok ellen védelmet nyújtó (Munkavédelmi Szabályzatban meghatározott) védőeszközöket kell a **munkavállaló** számára biztosítani, aki azok használatáról érvényesen nem mondhat le.
- A munkavégzés során az alábbi védőruházat használata szükséges: pamut alsóruházat, pamut póló vagy ing, lángálló antisztatikus védősapka, lángálló antisztatikus kétrészes védőruha, antisztatikus orrmerevítő félcipő vagy bakancs.
- Munka végzésére csak 18 éven felüli, egészségileg alkalmas, munka- és tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező **munkavállalót** szabad megbízni. A **munkavállalót** a Munkavédelmi Szabályzat szerint ki kell oktatni a munkavégzéssel kapcsolatos veszélyforrások ismeretére, azok elhárítására és a helyi sajátosságokra. Az oktatást dokumentálni és a munkavállalóval igazoltatni kell.

8.2. Általános előírások

Magasabban végzett munkához csak biztonságos, a mindenkori célnak és igénybevételnek megfelelő, jó állapotban levő, szétcsúszás és félrebillenés ellen biztosított, kétágú létrát szabad használni.

Kétágú létrát támasztva használni nem szabad!

Munkahelyi vezető előzetesen köteles gondoskodni olyan teherhordó szerkezet kialakításáról, vagy kijelöléséről, ahova a védőfelszerelést rögzítheti a munkavállaló. A leesés elleni védelmet elsősorban biztonságot nyújtó berendezéssel kell megoldani.

Építési munkaterületen védősisak használata minden esetben kötelező.

Vésési munkákat, földem- és faláttöréseket úgy kell végezni, hogy a por és a lehulló törmelék a

dolgozókat és a berendezéseket ne veszélyeztesse.

Teherhordó szerkezeteket (pillér) csak előzetes írásbeli szakértői vélemény alapján szabad megvásárolni vagy áttörni.

Azokon a helyeken, ahol a gáz veszélyes koncentrációja fordulhat elő, a munka megkezdése előtt a földgáz ARH mérési tartományban működő műszerrel folyamatosan koncentrációmérést kell végezni.

- Az ARH 5 %-ig szennyezett légtérben, ha egyértelmű, hogy ez nem változhat, tűzveszélyes tevékenység is végezhető a gázkoncentráció folyamatos mérése mellett.
- ARH 5%-10%-ig szennyezett légtérben tűzveszélyes munka (nyílt láng, szikrát adó szerszámok, gyújtóforrás stb. bevitel, használata) nem végezhető;
- ARH 10%-20%-ig szennyezett légtérben csak vizsgálat, ellenőrzés, tisztítás céljából engedélyezhető a munkavégzés;
- Az ARH 20 % feletti koncentráció esetén a légtérben (helyiség, munkagödör, stb.) semmilyen munka nem végezhető.

„A csatlakozóvezetékek és felhasználói berendezések létesítése, üzembe helyezése, ellenőrzése, karbantartása során végzett tűzveszélyes tevékenység alkalmasszerű tűzveszélyes tevékenységnek minősül, amit előzetesen írásban meghatározott feltételek alapján szabad végezni. A feltételek megállapítása a munkát elrendelő feladata.

Nyílt lánggal járó munkát megfelelő képezéssel és tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező személy csak kifogástalan berendezéssel, illetve munkaeszközzel végezhet. A munkahelyen üzemképes tűzoltó berendezést kell tartani. (PI. 6 kg-os porral oltó tűzoltó készülék.).

Tűzoltó készüléket a veszélyeztetett hely közelében kell elhelyezni és csak a rendeltetésnek megfelelően szabad használni.

A leszerelt vagy gáz alatti vezetékhez felszerelt, még ki nem levegőzött mérő robbanó keveréket tartalmaz, ezért leszerelt mérő közelében dohányozni, nyílt lángot használni, valamint a mérőt hegesztőpalackhoz, kályhához közel rakni nem szabad!

Tömörséget nyílt lánggal vizsgálni szigorúan tilos és életveszélyes!

A csatlakozó és fogyasztói vezetéken munkát végezni, a rendszert megbontani (pl.: gázmérőt, nyomásszabályozót, elzáró szerelvényt le- és felszerelni) csak azután lehet, miután a gázfelhasználói rendszer feszültségállapotának ellenőrzése megtörtént. Az ellenőrzést feszültségkémlő műszerrel kell elvégezni. Amennyiben a feszültségkémlő jelzi, hogy a gázvezetékben elektromos áram van, a felhasználót fel kell kérni a felhasználási hely teljes áramtalanítására. Ezt követően a gázfelhasználói rendszer feszültségállapotának ellenőrzést ismételt el kell végezni. Abban az esetben, ha felhasználási hely áramtalanítását követően is

gázvezetéken elektromos áram jelenléte mutatható ki a gázfelhasználói rendszeren a tervezett beavatkozások (gázmérő, nyomásszabályozó csere, stb), nem végezhetők el.

Felszerelt, üzemben lévő gázmérőhöz csatlakozó gázvezetéken hegesztési munkálatokat végezni tilos. Ha a munkavégzést másképpen nem lehet megoldani, a mérőt le kell szerelni és jól szellőző helyre, vagy szabadba félretenni.

Leszerelt mérőnél, mérőre kapcsolt ledugózatlan vezetéknél a munkát félbehagyni és a munkahelyet (épületet, lakást) elhagyni tilos!

Gázmérő végleges leszerelésekor a teljes mérőkötést is le kell szerelni, és a csatlakozóvezetékét véglegesen, gáztömören le kell zárni.

A felszerelt gázmérőt, illetve mérőkötést beállítás és után húzás után mozgatni nem szabad. Ha szerelés után tömörtelenséget észlelünk, a mérőt le kell szerelni, a tömítést és beállítást előlről kell kezdeni.

Egymás fölé szerelt gázmérőknél mindig a felső mérőt kell először felszerelni, a leszerelést pedig mindig az alsó mérővel kell kezdeni.

A felhasználónál végzett bármilyen munkálat során a gázmérőt, a gázmérő elhelyezését, állapotát, a plombák állapotát mindig ellenőrizni kell.

A csapkulcsnak mindig a mérőcsapon kell lenni.

A hiányzó csapkulcsot pótolni kell. A csapkulcs pótlására fel kell hívni az **ügyfél** figyelmét.

A fogyasztói vezeték nyomáspróbáját csak a végleges rögzítés, bilincselés után szabad megtartani.

A gázmérőn csak gyári festés lehet, a **felhasználónak** a gázmérő befestését nem szabad megengedni.

A nyomáspróbahez használt kompresszort csak a gép kezelési és karbantartási utasításában előírt képesítéssel rendelkező **dolgozó**, az utasításban foglaltak szerint üzemeltetheti.

A nyomás alatti berendezés csővezetékét, szerelvényeit megbontani nem szabad. A bontási műveletet csak akkor szabad elkezdni, ha előzőleg a túlnyomást megszüntették, és biztosították a munkavégzés időtartamára a nyomás- illetve a veszélymentes állapotot.

Az üzemnyomású gázzal végzett ellenőrző tömörségi nyomáspróba esetén szükséges lefúvatás a helyiségen kívülre történjen.

A feltöltés és a lefúvatás ideje alatt a vezeték biztonsági övezetén (MSZ 7048-2 és MSZ 7048-3 szabvány) belül meg kell akadályozni az illetéktelenek jelenlétét.

8.3. Munka- és tűzvédelmi előírások

A földgázzal részben vagy egészben telített helyiség átszellőztetése után is fokozott óvatossággal kell eljárni, mert a földgáz könnyebb fajsúlya miatt a földem alatt zsákszerűen

megszorul és robbanókeveréket alkothat. Ilyen helyen végzett munka esetén a mennyezet alatt légmozgást kell kelteni.

A gázömlés és gázszivárgás kutatás és-elhárítás során a bejelentést mindaddig gázömlésnek kell tekinteni, amíg annak az ellenkezőjéről meg nem győződünk, vagyis a panasz pontos okát, a szag eredetét meg nem találtuk.

A gázömlésre vonatkozó vizsgálat csak akkor hagyható abba, ha minden kétséget kizáróan megállapítható, hogy a bejelentett szagnak nem gázömlés az oka.

Csatlakozóvezetéken gáz alatt végzendő munkáknál biztosítani kell a munkahely átszellőztetését. N₂-os fúvatásnál a kiáramlás helyét őrizni kell. Gondoskodni kell arról, hogy a fúvatáshoz felhasznált N₂ zárt légtérbe (helyiség, munkagödör, tolózár akna stb.) ne kerüljön.

A gázmérőt bármilyen okból is szereljük le, mindig meg kell győződni habzószeres ellenőrzéssel arról, hogy a fogyasztói főelzáró szerelvény tökéletesen zár-e. Ha ilyen munkahelyet a szerelő akár ideiglenesen is elhagy, a főelzáró utáni mérőhelyet dugózással gáztömören le kell zárni, a főelzárót pedig zárt állapotban plombálni kell.

9. KÖRNYEZETVÉDELMI ELŐÍRÁSOK

A környezethasználatot úgy kell megszervezni, hogy a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő, megelőzze a környezetszennyezést, és kizárja a környezetkárosítást. Minden tevékenységet a környezeti elemek kíméletével, takarékos használatával, továbbá a hulladékkeletkezés csökkentésével, a természetes és előállított anyagok visszaforgatására és újrafelhasználására törekedve kell végezni.

A **tevékenységet végző** minden esetben köteles betartani a vonatkozó környezetvédelmi jogszabályok valamint a szolgáltató Környezetvédelmi Szabályzatának előírásait.

9.1. A talaj védelme

A kivitelezés és üzemeltetés során biztosítani kell, hogy a környezeti hatások az érintett termőföld minőségében kárt ne okozzanak.

A vonatkozó jogszabály előírásai alapján a szükséges talajvédelmi szakhatósági hozzájárulás beszerzése a kivitelező feladata.

Ha a föld kitermelésekor felfedezzük, hogy a talaj szennyezett, azonnal értesíteni kell a **területileg illetékes ÁNTSz-t és a Környezetvédelmi Felügyelőséget**.

Földvisszatöltéskor be kell tartani a vonatkozó környezetvédelmi előírásokat.

9.2. Veszélyes anyagok felhasználása

Veszélyes anyagokkal, illetve készítményekkel végzett tevékenységek a vonatkozó jogszabályi előírások, betartásával végezhetők.

9.3. Hulladékkezelés

A tevékenységből adódó hulladékok kezeléséről a **tevékenységet végző** köteles gondoskodni. A tevékenység során keletkező nem szennyezett fém illetve műanyag csöveket illetve ezek maradványait (forgács), mint nem veszélyes hulladékot össze kell gyűjteni és megfelelő kezelésükről gondoskodni kell. A keletkező egyéb nem veszélyes hulladékok (pl.: építési, bontási hulladékok) gyűjtését és kezelését is meg kell oldani.

A tevékenységből keletkező veszélyes hulladékokat tilos más hulladékkal vagy anyaggal összekeverni.

A forrasztó anyag maradványait össze kell gyűjteni és veszélyes hulladékként a további kezeléséről (gyűjtés, szállítás, ártalmatlanítás) gondoskodni kell.

A folyató szert csak jól zárható edényben szabad tárolni és szállítani. Esetleg lecsöppent részeit fel kell itatni, a vezetékben lévő maradványait le kell törölni. Az erre a célra használt törlőruhát, a folyató szer göngyölegét, tárolóedényét veszélyes hulladékként kell kezelni. Veszélyes hulladékként kell kezelni mindezen túl még a csőelőkészítő munkákból származó tisztító

folyadék felhasználásra nem kerülő maradékát, ennek göngyölegét, valamint ezek felitatására használt rongyot vagy papírt, a festék maradványokat és göngyölegeiket, hígító maradványokat és azok göngyölegét, továbbá a szigetelésből eredő valamint az alapozó tovább felhasználni nem kívánt maradékát és annak göngyölegét.

10. MELLÉKLETEK

10.1. Jogszabályok

2008. évi XL. Törvény a földgázellátásról

19/2009 (I.30) Korm. Sz. rendelet a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról

1991. évi XLV. törvény a mérésügyről;

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről

1995. évi LIII. Törvény a környezet védelmének általános szabályairól

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról

40/2017. (XII. 4.) NGM rendelet az összekötő és felhasználói berendezésekről, valamint a potenciálisan robbanásveszélyes közegben működő villamos berendezésekről és védelmi rendszerekről.

127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet a mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról]

21/2016. (VI. 9..) BM rendelet „a kéményseprő-ipari tevékenység ellátásának szakmai szabályairól”

15/2012 NGM közlemény a műanyaghegesztők minősítési rendszeréről

(EU) 2016/426 európai parlamenti és tanácsi rendelet a gáz halmazállapotú tüzelőanyag égetésével üzemelő berendezésekről és a 2009/142/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről

(2016. március 9.) (GAR)44/2016. (XI. 28.) NGM rendelet a nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági követelményeiről és megfelelés tanúsításáról

35/2016. (IX. 27.) NGM rendelet a potenciálisan robbanásveszélyes környezetben történő alkalmazásra szánt berendezések és védelmi rendszerek vizsgálatáról és tanúsításáról

275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól

3/2003. (III. 11.) FMM-ESzCsM együttes rendelet a potenciálisan robbanásveszélyes környezetben levő munkahelyek minimális munkavédelmi követelményeiről

16/2018. (IX. 11.) ITM rendelet a műszaki-biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges szakmai képzésről és gyakorlatról, valamint az ilyen munkakörben foglalkoztatottak időszakos továbbképzésével kapcsolatos szabályokról

143/2004. (XII. 22.) GKM számú rendelet a Hegesztési Biztonsági Szabályzat kiadásáról

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről

42/2017. (XII. 11.) NGM rendelet „a gázszerelők és gázkészülék-javítók tevékenysége folytatásának részletes feltételeiről, az e tevékenységek bejelentésének és nyilvántartásának rendjéről, valamint az e tevékenységekre vonatkozó kötelezettségek be nem tartásának esetén alkalmazandó jogkövetkezményekről”

45/2011. (XII. 7.) BM rendelet a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól

21/2010. (V. 14.) NFGM rendelet az egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről]

54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról

312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról

1/2020. (I. 13.) Korm. rendelet a gáz csatlakozóvezetékek, a felhasználói berendezések és a telephelyi vezetékek műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről

3/2020. (I. 13.) ITM rendelet a csatlakozóvezetésekre, a felhasználói berendezésekre, a telephelyi vezetékekre, az olajfogyasztó technológiai rendszerekre és a gáztárolókra vonatkozó műszaki-biztonsági előírásokról és a műszaki-biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges szakmai képzésről és gyakorlatról, valamint az ilyen munkakörben fogottak időszakos továbbképzésével kapcsolatos szabály

10.2. Hivatkozott szabványok

MSZ EN 88-1:2011+A1:2016- Gázkészülékek nyomásszabályozói és kapcsolódó biztonsági berendezései. 1. rész: Nyomásszabályozók legfeljebb 50 kPa bemenő nyomásig.

MSZ EN 161:2011+A3:2013 Automatikus elzáró szerelvények gázégőkhoz és gázkészülékekhez.

MSZ EN ISO 9606-1:2017 Hegesztők minősítése. Ömlesztőhegesztés. 1. rész: Acélok.

MSZ EN 298:2012 Automatikus égőellenőrző rendszerek gáznemű vagy folyékony tüzelőanyaggal működő égőkhoz és készülékekhez

MSZ EN 334:2005+A1:2009 Gáznyomás-szabályozók 100 bar bemenő oldali nyomásig

MSZ EN 746-1:1997+A1:2010 Ipari hőtechnikai berendezések. 1. rész: Ipari hőtechnikai berendezések általános biztonsági követelményei.

MSZ EN 746-2:2010 Ipari hőtechnikai berendezések. 2. rész: Tüzelő- és tüzelőanyag-ellátó rendszerek biztonsági követelményei.

MSZ EN 751-1:1999 Az 1., 2., és 3. családba sorolt gázokkal és forró vízzel érintkező menetes fémkötések tömítőanyagai 1. rész: Anaerob tömítő anyagok

- MSZ EN 751-2:1999 Az 1., 2., és 3. családba sorolt gázokkal és forró vízzel érintkező menetes fémkötések tömítőanyagai 2. rész: Nem keményedő tömítő anyagok
- MSZ EN 751-3:1999 Az 1., 2., és 3. családba sorolt gázokkal és forró vízzel érintkező menetes fémkötések tömítőanyagai 3.rész: Szinterezetlen PTFE-anyagok
- MSZ 845:2012 Égéstermék-elvezető berendezések tervezése, kivitelezése és ellenőrzése
- MSZ EN 1045:1999 Keményforrasztás. Folyósítószeres keményforrasztáshoz. Osztályba sorolás és műszaki szállítási feltételek
- MSZ EN 1057:2006+A1:2010 [Réz és rézötvözetek. Varrat nélküli, körszelvényű rézcsövek vízhez és gázhoz, egészségügyi és fűtési alkalmazásra]
- MSZ EN 1254-1:1999 Réz és rézötvözetek. Csővezeték armatúra. 1. rész: Szerelvények rézcsőhöz kapillárisan lágy vagy kapillárisan kemény forrasztható véggel.
- MSZ EN 1254-2:1999 Réz és rézötvözetek. Csővezeték armatúra. 2. rész: Összenyomható végű szerelvények rézcsövekkel való felhasználásra
- MSZ EN 1254-3:1999 Réz és rézötvözetek. Csővezeték-armatúra. 3. rész: Összenyomható végű szerelvények műanyag csövekkel való felhasználásra
- MSZ EN 1555 Műanyag csővezetékrendszerek éghető gázok szállítására. Szabvány sorozat
- MSZ EN 1594:2013 Gázellátó rendszerek. 16 bar-nál nagyobb üzemi nyomású csővezetékek. Műszaki követelmények
- CEN/TR 1749:2012 A gázkészülékeknek az égéstermék-elvezetés módja szerinti osztályozási rendszere
- MSZ EN 1775:2008 Gázellátás. Fogyasztói gázvezetékek. Legnagyobb üzemi nyomás ≤ 5 bar. Műszaki előírások.
- MSZ EN 1776:2016 [Gázellátó rendszerek. Földgáz mérő állomások. Műszaki követelmények.]
- MSZ EN 10220:2003 Varrat nélküli és hegesztett acélcsövek. Méretek és hosszegységenkénti tömegek
- MSZ EN 10255:2004+A1:2007 – Hegesztésre és menetvágásra alkalmas ötvöztelen acélcsövek
- MSZ EN 10296-1:2004 Hegesztett acélcsövek mechanikai és általános műszaki célra – hegesztett acél
- MSZ 11425-2:1982 Ipari gázellátó rendszerek. Gázvezetékek és szerelvények követelményei és vizsgálata.
- MSZ EN 12186:2015 Gázinfrastruktúra. Gáznyomás-szabályozó állomások gázszállításához és gázelosztáshoz. Műszaki követelmények
- MSZ EN 12279:2002 Gázellátó rendszerek. Gáznyomás-szabályozók a csatlakozóvezetékben.

Műszaki követelmények

MSZ EN 12279:2000/A1:2006 Gázellátó rendszerek. Gáznyomás-szabályozók a csatlakozóvezetékben. Műszaki követelmények

MSZ EN 13384-1:2015 Égéstermék elvezető berendezések. Hő-, és áramlástechnikai méretezés. 1. rész: Égéstermék-elvezető berendezések egy tüzelőberendezéshez.

MSZ EN 13384-2:2015 [Égéstermék elvezető berendezések. Hő-, és áramlástechnikai méretezés. 2. rész: Égéstermék-elvezető berendezések több tüzelőberendezéshez.

MSZ EN ISO 14731:2019 Hegesztési felügyelet. Feladatok és felelősség

MSZ EN 15287-1:2007+A1:2011 Égéstermék elvezető berendezések. Fém égéstermék-elvezető berendezések kivitelezési szabályai. 1. rész: Égéstermék-elvezető berendezés nyitott égésterű tüzelőberendezésekhez.

MSZ EN 15287-2:2008 Égéstermék elvezető berendezések. Égéstermék-elvezető berendezések tervezése, kivitelezése és üzembe helyezése. 2. rész: Zárt égésterű tüzelőberendezések égéstermék-elvezető berendezései.

MSZ EN ISO 15614-1:2017 Fémek hegesztési utasítása és hegesztéstechnológiájának minősítése. A hegesztéstechnológia vizsgálata. 1. rész: Acélok ív- és gázhegesztése, valamint nikkkel és ötvözetek ívhegesztése (ISO 15614-1:2017)

MSZ EN ISO 23553-1:2014 Olajjégők és olajtüzelésű berendezések biztonsági és szabályozó készülékei. Egyedi követelmények. 1. rész: Automata és félautomata szelepek (ISO 23553-1:2014).

MSZ HD 60364 számú szabványsorozat (Épületek villamos berendezéseinek létesítése)

MSZ EN 60079-10 szabványsorozat (Villamos gyártmányok robbanóképes gázközegekben. A robbanásveszélyes térségek besorolása.)

MSZ 60079-14:2014 Robbanóképes közegek. 14. rész: Villamos berendezések tervezése, kiválasztása és szerelése (IEC 60079-14:2013).

MSZ HD 60364-7-701:2007/A12:2018 Kisfeszültségű villamos berendezések. 7-701. rész: Különleges berendezésekre vagy helyekre vonatkozó követelmények. Helyiségek fürdőkáddal vagy zuhannyal.

MSZ HD 60364-4-41:2018 Kisfeszültségű villamos berendezések. 4-41. rész: Biztonság. Áramütés elleni védelem.

MSZ EN 62305 szabványsorozat Épületek villámvédelme

MSZ EN 60529:2015 Villamos gyártmányok burkolatai által nyújtott védettség fokozatok (IEC 529)]

DVGW TS 233 Rozsdamentes acélcső présidomos kötéssel

prEN 1254-7 Présidomos végű szerelvények fémcsövekhez.

MSZ 2364:1997 Épületek villamos berendezéseinek létesítése szabványsorozat

MSZ EN 10216 szabványsorozat Varrat nélküli acélcső

MSZ EN 10217 szabványsorozat Hegesztett ötvözetlen acélcső

MSZ EN 334:2020 Gáznyomás-szabályozók legfeljebb 10 MPa (100 bar) belépőoldali nyomásig

10.3. sz. melléklet Gázmérési rendszerek kiválasztása

10.3.1. A mérni kívánt térfogatáram meghatározása

A mérni kívánt térfogatáramot a beépített gázfogyasztó készülékek gázterhelési értékeinek az összege adja.

A **tervezőnek** a tervezési dokumentációban a beépített készülékek teljesítményének figyelembevételével egyértelműen meg kell határozni a lehetséges minimum és lehetséges maximum térfogatáramot.

Minden egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználó, továbbá a korrektoros adatgyűjtővel illetve távleolvasásba bekötött mérőrendszerrel ellátott ügyfél kapacitásdíjas szerződést köt. A kapacitásdíjas szerződéses ügyfélnél a legnagyobb térfogatáram meghatározásakor az egyidejűségi tényezővel lehet számolni. A legkisebb térfogatáram meghatározásánál egyidejűségi tényező figyelembe vehető. Egy helyrajzi számon nyilvántartott telephely elszámolási célú gázmérését Társaságunk alapvetően egyetlen mérőrendszerrel kívánja megoldani, kivéve, ha ennek műszaki, vagy jogi akadálya van (pl. egy mérővel nem fogható át a felhasznált gázteljesítmény tartomány, az Ügyfél jogosult több csatlakozási, vagy mérési ponton földgázt vételezni).

A mérőrendszert a csatlakozási pont közelében, a telekhatárnál kell elhelyezni.


Amennyiben egy gázmérővel nem lehet pontosan megmérni az adott rendszeren várhatóan felmerülő minimum és maximum térfogatáramot, akkor a lehető leggazdaságosabb módon több mérőberendezést kell tervezni. Adott teljesítmény mérésére párhuzamosan kialakított mérést (mérők névleges teljesítménynek összevonását) Társaságunk nem engedélyezi.

Alapvető cél, hogy:

- a felhasználói berendezések gázmérésének körülményeit (fizikai gáz állapotváltozók alkalmazása) a vételi (átadói) gázmérések körülményeihez közelítsük,
- a gázmérést mérési rendszernek tekintsük,
- a mérési rendszer hiteles legyen.

10.3.2. Gázmérő kiválasztása

A gázmérő és tartozék műszereinek kiválasztására és kötelező alkalmazására két diagram és egy táblázat (10.1. sz. táblázat) vonatkozik. Ezek a mérni kívánt – maximális és minimális – térfogatáram és a mérési nyomás függvényében megadják a gázmérő választható

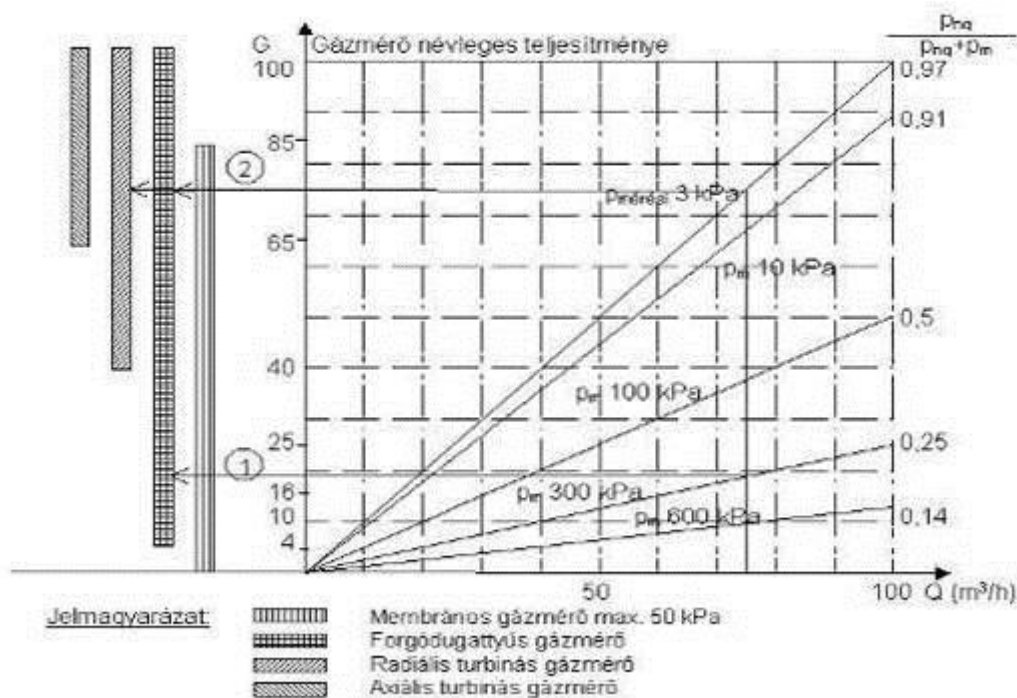

$$\frac{P_{ng}}{P_{ng} + P_m}$$

ahol P_{ng} légköri, abszolút nyomás kPa

P_m mérési nyomás kPa

Néhány alapelvet megadunk a diagram használatához.

A mérőkiválasztást úgy kell elvégezni, hogy a gázmérő legfeljebb $0,85 \times Q_{max}$ teljesítmény határterhelésen üzemeljen.

A gázmérők (membrános, forgódugattyús, turbinás) Q_{min} és Q_{max} közötti teljesítmény tartományát a hitelesítési bizonyítványuk tartalmazza. Az adott gázmérővel e tartományban mért gázteljesítmény hitelesnek tekintendő.

Gázmérők párhuzamos kötését nem engedjük meg teljesítménynövelési célból.

Elszámolási célú almérő tervezése és beépítése nem megengedett.

Almérő beépítése kizárólag technológiai illetve ellenőrző mérések céljára megengedett.

A felhasználói berendezés szerződésben meghatározott – lekötött – legnagyobb térfogatáram ± 15 %-os megváltozása esetén a mérési rendszert felül kell vizsgálni és jelen utasítás szerint kell módosítani.

Új bekapcsolásnál illetve a meglévő fogyasztói gázrendszer helyett tervezett új fogyasztói rendszerrel G40 névleges teljesítményű és afeletti membrános gázmérőtípust nem alkalmazunk. A G40 névleges teljesítmény kategóriában forgódugattyús, felette forgódugattyús

vagy turbinás mérőtípust kell tervezni.

A kiválasztott gázmérőhöz az órai gázteljesítmény függvényében az 10.1. sz. táblázatból kiválasztjuk a szükséges korrektort, illetve a korrekció módját.

A gázfogyasztás teljesítménye 10 m³/h-ig

Mérési nyomás pm < 3,3 kPa	G4; G6 kültéri elhelyezés esetén beépített hőfok korrekciós típus és nyomás faktorizálással G10 képlet szerinti (hőfok és nyomás) faktorizálással
Mérési nyomás pm > 3,3 kPa	G4; G6; kültéri elhelyezés esetén beépített hőfok korrekciós típus és nyomás faktorizálással G10 képlet szerinti (hőfok és nyomás) faktorizálással

A gázfogyasztás teljesítménye 10 m³/h-tól

Mérési nyomás p < 3,3 kPa	Képlet szerinti faktorizálás meteorológiai adatokkal hőmérsékletre és nyomásra. 100 m ³ /h felett korrektor és távleolvasás.
Mérési nyomás 3,3 < p < 10 kPa	Képlet szerinti faktorizálás meteorológiai adatokkal hőmérsékletre és nyomásra, de csak abban az esetben, ha a gázmérő közvetlenül a nyomásszabályozó után, a szekunder, kisnyomású vezetékszakaszba kerül beépítésre. 100 m ³ /h felett korrektor és távleolvasás.
Mérési nyomás p > 10 kPa	PTZ korrektor és távleolvasás

10.1. sz. táblázat

A Gázmérő kiválasztási diagramot természetesen nemcsak az abban kitüntetett mérési nyomásokra, hanem attól eltérő közbülső nyomásokra is használjuk. Ha külön kiszámítjuk a mérési nyomáshoz tartozó hányadost és a jobb oldali függőleges koordinátára, ehhez az értékhez húzzuk a „0” pontból a segéd egyenest.

A diagramokban bejelöltünk öt példát a mérési rendszer kiválasztására, demonstrálására és kipróbálására, melyekhez az alábbi magyarázatot adjuk:

1. sz. példa szerint:

$Q = 75 \text{ gn m}^3/\text{h}$ térfogatáramot kell mérünk

$P_m = 300 \text{ kPa}$ mérési nyomáson

Ehhez tartozik a függőleges tengelyen 18 m³/h tovább vetítve a vízszintes segédvonalunkat – kikerülve a membrános gázmérőket – forgódugattyús gázmérőt kell választanunk.

Tekintettel arra, hogy a forgódugattyús mérőknél + 60 % terhelés (a névleges teljesítményhez képest) megengedhető, a G16 méretű mérőt választjuk.

2. sz. példa szerint:

$Q = 75 \text{ gn m}^3$ térfogatáram (mint az 1 sz. példánál)

$P_m = 3 \text{ kPa}$ (kisnyomású mérés)

Ehhez tartozik a függőleges tengelyen $75 \text{ m}^3/\text{h}$.

Tovább vetítve választhatunk forgódugattyús, vagy axiális járókereű G65 névleges teljesítményű turbinás mérőkészüléket.

3., 4., 5. számú példák a $Q > 200 \text{ m}^3/\text{h}$ mérési esetekre ad nyomon követhető rendszer meghatározást.

10.3.2.2. A mért gáz gáztechnikai normálállapotra történő átszámításához alkalmazható korrekciós eszközök és módszerek.

Az üzemi állapotról gáztechnikai normálállapotra történő átszámításánál az Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal korábban hivatkozott hitelesítési előírásaiban foglaltak és a Társaság Üzletszabályzatában leírtak az irányadók.

Átszámítómű (mennységátszámító, korrektor)

Elektronikus számítógység, amely az üzemi állapotjelzők mellett megmért gáztérfogatot normálállapotra számítja át vagy konvertálja.

Kivitele szerint lehet

T (hőmérséklet) korrektor,

PT (nyomás-hőmérséklet) - korrektor ,

PTZ korrektor, amely az ideális gáztól való eltérést is figyelembe veszi a kompresszibilitási tényező használatával.

Gáztechnikai normálállapot

A földgáz olyan állapota, amikor:

abszolút nyomása $p_{ng} = 101,325 \text{ kPa}$

termodinamikai hőmérséklete $T_{ng} = 288,15 \text{ K}$ (15°C)

A különböző gázmérési igényekhez rendelhető korrekciós módszerek és eszközök:

A gázmérő minden esetben rendelkezzen impulzus kimenettel. Primer oldali mérőbeépítésnél, kisnyomásnál nagyobb mérési nyomás esetében a mérőkör tartalmazzon plombálható nyomás és hőmérséklet mintavételi helyet a korrektor csatlakoztatás céljára. A $10 \text{ m}^3/\text{h}$ -nál nagyobb névleges teljesítményű gázmérőket, és az ilyen mérőkkel szerelt korrektoros mérőrendszereket továbbá a $100 \text{ m}^3/\text{h}$ és ennél nagyobb teljesítményre szerződött felhasználók korrektorral felszerelt gázmérőit, mérőrendszereit, továbbá a szezonális felhasználók mérőrendszereit függetlenül a mérő- és a szerződött teljesítménytől GSM távleolvasó berendezéssel is fel kell szerelni.

A gázmérő kiválasztásnál figyelembe kell venni az alábbiakat:


- G40 méretben, meglévő mérőhelyek felújításakor és lakossági felhasználás esetén indokolt esetben alkalmazható membrános gázmérő.
- G40 méretben, új mérőhely kialakításakor csak forgódugattyús gázmérő alkalmazható.
- G10 – G650 mérettartományban alkalmazható forgódugattyús gázmérő.
- G100 mérettől alkalmazható turbinás gázmérő.

10 kPa és az feletti nyomáson a mérő túlterhelés elleni védelméről a mérő előtti és utáni csőszakaszba épített lassújárású elzáró szerelvény beépítésével kell gondoskodni.

10.3.3.1. Membrános gázmérők:

Társaságunk G4...G25 méretekben alkalmaz membrános gázmérőket. Meglévő G40-es membrános mérőrendszereknél a szükségessé váló mérőcsere során cseremérőként alkalmazható a G40-es membrános típus, de törekedni kell a G40 forgódugattyús mérővel történő kiváltásra. A membrános gázmérőket csak a típusbizonyítványban megjelölt nyomástartományra, de maximum 0,5 bar túlnyomásra lehet alkalmazni. A gázmérőt az érvényben lévő gázra vonatkozó árrendelet figyelembevételével kell kiválasztani.

A mérőre gyártmánytól függetlenül az alábbi pontossági jelleggörbe jellemző a mérő terhelésének függvényében.

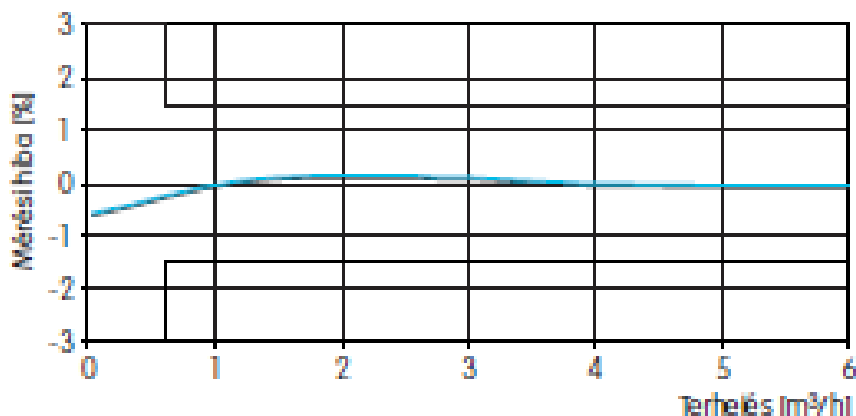

10.1.sz. ábra

Membrános gázmérő pontossága

Hitelesítési érvényesség: G4, G6 mérőknél: 10 év

G6-nál nagyobb mérőknél	5 év
PTZ korrektoroknál	5 év

A membrános gázmérők mérőhely – kötés kialakításánál az alábbiakat kell figyelembe venni:

G4; G6 mérők részére kizárólag két csontos 250 mm csonttávolságú mérőkötés szerelhető zártházassal, lehetőleg sarok gázcsappal [1" ill. hollandi csavarzat 5/4"]

G10; G16 csonttávolsága 280 mm [csonkméret 5/4" vagy 6/4"]

G25 felső csontos, csonttávolság 450 mm [csonk méret 2"]

G40 oldalcsontos, csonttávolsága 570 mm, laza karimás csatlakozó DN 80 névleges méretű.

Membrános gázmérő (max 0,5 bar üzemi nyomásra).

G4-G6 méretben kültéri, illetve nem fűtött térben történő elhelyezés esetén hőmérséklet kompenzátorral felszerelt gázmérőt kell alkalmazni.

Membrános előrefizetős gázmérő:

A törvényben meghatározott feltételek megléte esetén, a védendő fogyasztó részére G4 méretben előrefizetős gázmérőt kell biztosítani. Kültéri, illetve nem fűtött térben történő elhelyezés esetén hőmérséklet kompenzátorral felszerelt előrefizetős gázmérőt kell alkalmazni.

10.3.3.2. Forgódugattyús gázmérők

Forgódugattyús gázmérők a szabványos méretsorban G10...650 méretben, az illető gyártmányra megengedett, vagy annál kisebb üzemi nyomáson alkalmazhatók. A mérő alkalmazásánál a gyártómű által deklarált $0,85 \times Q_{\max}$ -ig való terhelést engedjük meg, míg minimum mérésként a névleges teljesítmény 5%-át határozzuk meg [Effektív térfogatárammal számolva]. Ettől eltérő, ha a gyártó a hiteles átfogási tényező alapján más értéket ad meg, illetve az átfogási tényezőtől más minimum érték következik.

A mérőszakasz gépészeti kialakítása, elemei sorrendben:


- mérő előtti főelzáró, zártházassal
- gázszűrő diff. manométerrel (differenciál manométer kiváltható a gázszűrő előtt elhelyezett megfelelő méréshatárú nyomásmérő műszerrel.)
- gázmérő előtti lassújárású elzáró szerelvény (pl. tolózár, vagy csigahajtóműves csap, vagy csigahajtóműves pillangószelep)
- mérő előtti 2D egyenes csőszakaszba a mérőkötéstől 150 mm-en belül két csőcsontot kell elhelyezni. Az egyikbe megfelelő mérési tartományú nyomásmérő műszer kell, a másikba (a mérőhöz közelebbibe) BB 1/4"-os, nyitott állapotban plombálható, ledugózott csapot kell beépíteni. (Opcionális lehetőségként ez utóbbiba kerülhet beépítésre a

korrektor nyomásérzékelője. A korrektor nyomásérzékelője az ¼"-os BB-s gömbcsap közbeiktatásával a gázmérő e célra kialakított csonkjába is beszerelhető.)

- a mérő belépő oldali karimás kötésébe lapszűrőt kell tervezni
- a gázmérő karimás kötésébe mindkét oldalon egy-egy plombálható (a plombazsinór átfűzéséhez kifűrt) csavarkötést kell elhelyezni
- a mérő helyére a gázmérő beépítési méreteivel megegyező karimás passzdarabot kell tervezni, amit a mérő beépítését követően a védőszekrényben kell tárolni. Folyamatos megléte a gázfelhasználó ügyfél felelőssége
- következik a mérő utáni 2D egyenes csőszakasz, amibe a mérőkötéstől 150 mm-en belül szintén két csőcsonkot kell beépíteni hőmérőzsákkal. Az egyikbe ipari hőmérőt kell beszerelni, a másikba (a mérőhöz közelebbibe) hőmérőzsákot kell beépíteni. (Opcionális lehetőségként ez utóbbiba kerülhet beépítésre a korrektor gázhőmérséklet érzékelője.) Ezt a csőcsonkot úgy kell elhelyezni, hogy a hőmérőzsákból a hővezető közeg ne folyjon ki.
- a mérő utáni (max. 3D) csőszakaszt antisztatikus hőszigeteléssel kell ellátni
- a mérő után beépítendő elzáró szerelvény lassú nyitást-zárást biztosító szerelvény legyen (pl. tolózár, vagy csigahajtóműves csap, vagy csigahajtóműves pillangószelep)
- az opcionális korrektor felszereléséhez egy megfelelő tartókonzolt kell a védőszekrénybe építeni
- a táv-adatküldő eszköz felszereléséhez szintén egy megfelelő tartókonzolt kell a védőszekrénybe építeni
- a csővezetékét és az egyéb fém tartószerkezetet a sikeres műszaki biztonsági ellenőrzését követően megfelelő passzív korrózió védelemmel kell ellátni
- a felsorolt nyomásmérő műszerek, hőmérő és hőmérőzsák plombálhatóságát biztosítani kell

A szükséges zajvédelmi megoldásokat a **tervezőnek** kell meghatározni. Ha a felhasználási helyre előírt zajkövetelmények teljesítése miatt a gázmérő működéséből eredő zaj csökkentését kell megvalósítani, akkor egyéb megoldás hiányában a forgódugattyús és turbinás gázmérő beépítése esetében a csőmegfogások távolsága legfeljebb 2 m legyen, továbbá a bilincs és a cső közé rezgést csillapító betétet kell tervezni és beépíteni.

A mérőre gyártmánytól függetlenül az alábbi pontossági jelleggörbe jellemző mérő terhelésének függvényében.

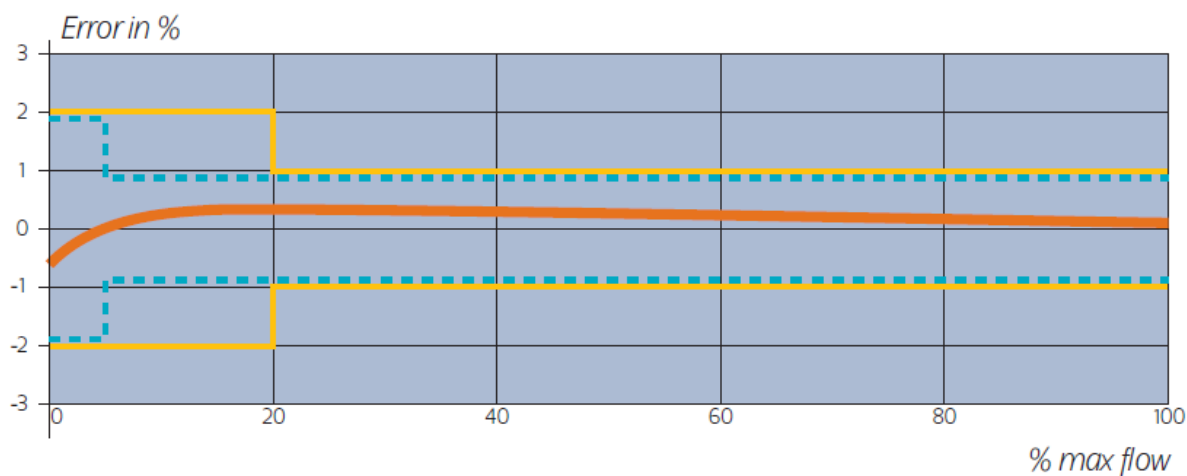

10.2.sz. ábra

Forgódugattyús gázmérő pontossága

Hitelességi időtartam a hitelesítéstől számított 5 év.

Forgódugattyús gázmérő alkalmazása G65 és G100 membrános gázmérők kiváltására, hitelesítési cseréjére:

A meglévő membrános G65 mérő főbb adatai:

Beépítési távolság:	680 mm
Karima méret:	DN100 PN16
Qmax:	100 m ³ /h
Qmin:	0,65 m ³ /h

A kiváltó G65 forgódugattyús gázmennyiség mérő paraméterei:


Beépítési távolság:	171 mm
Karima méret:	DN50 PN 16
Átfogás:	1:160
Qmax:	100 m ³ /h
Qmin:	0,65 m ³ /h

A meglévő membrános G100 mérő főbb adatai:

Beépítési távolság:	800 mm
Karima méret:	DN100 PN16
Qmax:	160 m ³ /h
Qmin:	1 m ³ /h

A kiváltó G100 forgódugattyús gázmennyiség mérő paraméterei:

Beépítési távolság:	171 mm
Karima méret	DN80 PN 16
Átfogás:	1:160
Qmax:	160 m ³ /h
Qmin:	1 m ³ /h

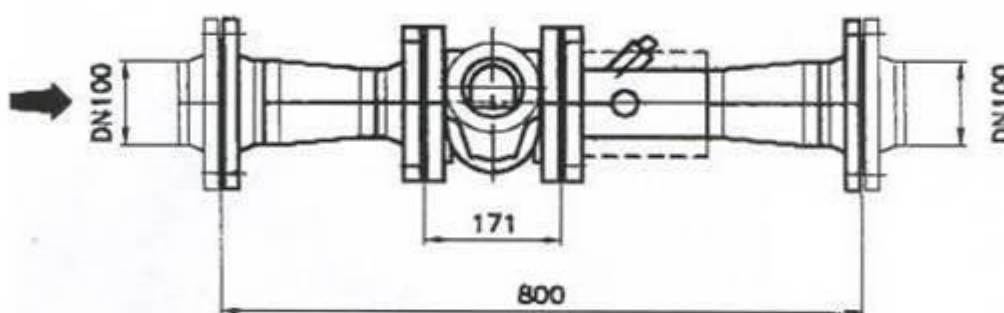

Beépítési példa közdarabokkal

10.3.3.3. Axiális átömlésű turbinás gázmérők

Társaságunk szolgáltatási területén 100 m³/h-nál nagyobb térfogatáramok mérésére kis-, közép-, és nagyközép nyomáson alkalmazható konstrukció.

Új felhasználó bekapcsolása esetén a GWF radiális turbinák alkalmazása nem megengedhető! Meglévő felhasználóknál mérő teljesítmény változás esetén a GWF turbinákat visszaszerelni nem lehet.

A mérőszakasz gépészeti kialakítása, elemei sorrendben:


- mérő előtti főelzáró, zártházás csap
- gázsűrő diff. manométerrel. (differenciál manométer kiváltható a gázsűrő előtt elhelyezett megfelelő méréshatárú nyomásmérő műszerrel.)
- gázmérő előtti lassújárású elzáró szerelvény (pl. tolózár, vagy csigahajtóműves csap, vagy csigahajtóműves pillangószelep)
- mérő előtt legalább 2D hosszúságú egyenes csőszakasz legyen, amibe a mérőkötéstől 150 mm-en belül két csőcsonkot kell elhelyezni. Az egyikbe megfelelő mérési

tartományú nyomásmérő műszer kell, a másikba (a mérőhöz közelebbibe) BB ¼"-os, nyitott állapotban plombálható, ledugózott csapot kell beépíteni. (Opcionális lehetőségként ez utóbbiba kerülhet beépítésre a korrektor nyomásérzékelője. A korrektor nyomásérzékelője az ¼"-os BB-s gömbcsap közbeiktatásával a gázmérő e célra kialakított csonkjába is beszerelhető.)

- a gázmérő karimás kötésébe mindkét oldalon egy-egy plombálható (a plombazsinór átfűzéséhez kifúrt) csavarkötést kell elhelyezni
- a mérő helyére a gázmérő beépítési méreteivel megegyező karimás passzdarabot kell tervezni, amit a mérő beépítését követően a védőszekrényben kell tárolni. Folyamatos megléte a gázfelhasználó ügyfél felelőssége
- következik a mérő utáni legalább 3D hosszúságú egyenes csőszakasz, amibe a mérőkötéstől 150 mm-en belül szintén két csőcsonkot kell beépíteni hőmérőzsákkal. Az egyikbe ipari hőmérőt kell beszerelni, a másikba (a mérőhöz közelebbibe) hőmérőzsákot kell beépíteni. (Opcionális lehetőségként ez utóbbiba kerülhet beépítésre a korrektor gáz hőmérséklet érzékelője.) Ezt a csőcsonkot úgy kell elhelyezni, hogy a hőmérőzsákból a hővezető közeg ne folyjon ki.
- a mérő utáni (max. 3D) csőszakaszt antisztatikus hőszigeteléssel kell ellátni
- a mérő után (az egyenes csőszakasz után) beépítendő elzáró szerelvény lassú nyitást-zárást biztosító szerelvény legyen (pl. tolózár, vagy csigahajtóműves csap, vagy csigahajtóműves pillangószelep)
- az opcionális korrektor felszereléséhez egy megfelelő tartókonzolt kell a védőszekrénybe építeni
- a táv-adatküldő eszköz felszereléséhez szintén egy megfelelő tartókonzolt kell a védőszekrénybe építeni
- a csővezeték és az egyéb fém tartószerkezetet a sikeres műszaki biztonsági ellenőrzését követően megfelelő passzív korrózió védelemmel kell ellátni
- a felsorolt nyomásmérő műszerek, hőmérő és hőmérőzsák plombálhatóságát biztosítani kell

Hitelességi időtartam a hitelesítéstől számított 5 év.

A gázmérőre – gyártmánytól függetlenül – az alábbi pontossági jelleggörbe jellemző a mérő terhelésének illetve a mérési nyomás mértékének függvényében.

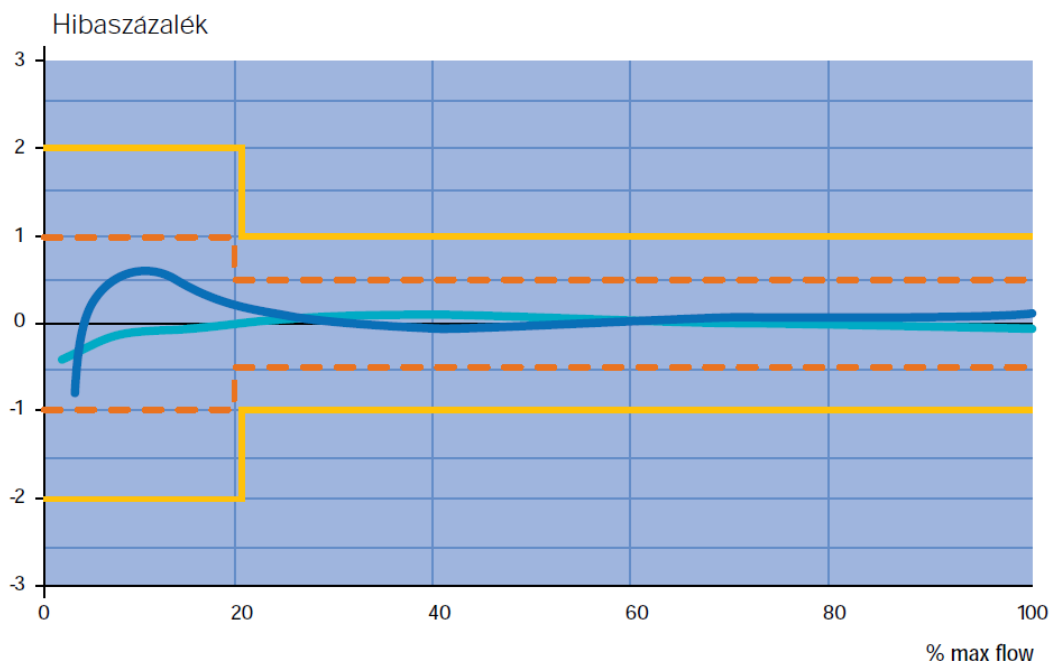

10.3. sz. ábra

Axiális átömlésű mérőturbina pontossága

Minimális mérési térfogatáramként a mérő névleges teljesítményének 5 %-át határozzuk meg a mérési nyomástól függő effektív térfogatárammal számolva.

Évi 5 millió $N\ m^3$ –t, vagy ezt meghaladó gázelvétel, illetve minden $100\ n\ m^3/h$ feletti fogyasztási gázteljesítmény turbinás illetve forgódugattyús mérésére egyedi tervet kell készíteni.

10.3.4 Elektronikus PTZ térfogat korrektor

A gázmérési rendszer kiválasztási 1. sz. táblázatban megadtuk azokat az eseteket, ahol – $3,0\ kPa$ feletti névleges mérési nyomás esetén, illetve $100\ n\ m^3/h$ és e névleges teljesítmény felett – a mérő térfogatmérési adatainak PTZ korrekciója elektronikus átszámítóval és adatgyűjtővel kell, hogy folyamatosan megtörténjen. A korrektor villamos energia ellátását belső elemcsomag biztosítja. A korrektor impulzus egyenértékének és a hozzá csatlakozó gázmérő impulzus egyenértékének azonosnak kell lennie.

A korrektor által biztosított adatok:

- üzemi- és korigált gáztérfogat,
- pillanatnyi (nyomás, hőmérséklet) értékek,
- csúcsfogyasztási értékek.

10.3.5.Mérési adatok adatátvitel

Társaságunk a gázmérési adatok átvitelének rendszereként a GSM-GPRS adatátvitelt alkalmazza mindazon helyeken, ahol a mérő kiválasztási segédlet, jogszabályi előírás vagy

társasági érdekek szerint ez szükségessé válik.

Az adatátvitel célja, hogy a társaságunknál rendszeresített adatküldő berendezések által szolgáltatott adatok automatikusan bekerüljenek Társaságunk adatbázisába, további feldolgozás érdekében.

Az adatküldő berendezés tápellátása 230V, napelem, vagy lítium elem segítségével történhet. Az adatküldő berendezés tápellátása új eszköznél belső, meglévő rendszereknél előfordulhat még 230V vagy napelem.

A gázmérő illetve a mérőrendszer korrekora (egyúttal a helyi adatgyűjtő), és a GSM adatküldő berendezés jelkábelrel kapcsolódnak egymáshoz. Az adatküldő berendezés GPRS kommunikáció útján küldi a mérési adatokat Társaságunk adatgyűjtő informatikai rendszerébe. Az adatok archiválása és a további feldolgozás ez által lehetséges.

A korrektor soros jelkimenetére csak Társaságunk adatküldő berendezése csatlakozhat. A mérési adatokkal arányos jelek egyéb célú (pl. fogyasztói) felhasználása Társaságunk engedélyéhez kötött és csak a korrektor impulzus jelkimeneti csatlakozóin vehetők igénybe. A korrektor impulzus jelkimenetére csatlakozás csak a korrektor külső tápellátásának kiépítése mellett engedélyezhető. A korrektor tápellátásáról, a jelátvitel módjáról külön tervet kell készíteni, amelyet a teljes felhasználói rendszerrel együtt jóvá kell hagyatni. A gázmérők impulzus jelkimenetére csak társaságunk adatküldő eszköze csatlakozhat. A GSM táv-adatküldő eszköz jelkimenetére idegen jelátviteli rendszer nem csatlakozhat.

A lakossági és nem lakossági gázmérő rendszerek kialakításával kapcsolatos általános műszaki követelmények:

- A gázmérő rendszert a fogyasztói gázvezeték, telekhatárhoz lehető legközelebbi pontján, a főelzáró után, megfelelő védőszekrényben kell elhelyezni.
- A gázmérőt jól hozzáférhető módon, úgy kell a védőszekrényben elhelyezni, hogy a cseréje, továbbá a számlálószerkezet és az adattábla leolvasása könnyen elvégezhető legyen.
- A gázmérő rendszer önállóan külön védőszekrényben, vagy a nyomásszabályozó berendezéssel közös szekrényben is kialakítható.
- A mérőrendszert a mérőköri elemek biztonságos szerelését, cseréjét, javítását lehetővé tevő, megfelelő méretű lemezszekrényben kell elhelyezni. A szekrény minden oldala lemezborítással rendelkezzen. A fali szekrény fal felőli oldalának lemezborítása nem követelmény, de ajánlott.
- A tetőlemez úgy legyen kialakítva, különös tekintettel az elkerülhetetlen okokból a tetőlemezen történő csőátvezetésre, hogy a csapadék, ne jusson a gázrendszerhez,

főként az elektronikus berendezésekhez, a gázmérőhöz. Az előbbiekből következik, hogy a tetőlemezen történő csőátvezetést a tervezéskor kerülni kell. Az oldallemezen történő csőátvezetés kivágását megfelelő lemezborítással kell befedni.

- A védőszekrényen kialakított egy vagy kétszárnyú ajtók zárható kivitelűek, nyitott állapotban rögzíthetők legyenek.
- A védőszekrény korrózióvédelmét a megfelelően előkészített fémfelületen az egyszeri alap-, és kétszeri fedőrétegben felhordott festékbevonat biztosítsa.

Nem lakossági felhasználás esetén:

- A gázmérő rendszer tervezése elsősorban a primer nyomású vezetékágba történjen. Amennyiben a rendelkezésre álló gázmérő méretsből választható gázmérők egyike sem felel meg a primer gáznyomáson a mérési feladatnak, akkor a megfelelő indoklással a szekunder ágban történő gázmérő rendszer kialakítása is tervezhető.
- A primer nyomású ágba tervezett mérőrendszer elé gázsűrő beépítése kötelező. Ajánlott a differenciál manométerrel felszerelt gázsűrő beépítése.
- A nyomásszabályozóval közös szekrényben elhelyezett, a szekunder ágba tervezett mérőrendszer elé külön gázsűrő beépítése nem kötelező. Amennyiben a szekunder ági mérőrendszer a nyomásszabályozó berendezéstől külön, önálló berendezésként kerül tervezésre és kivitelezésre, akkor a mérőrendszerben a mérő előtti csővezeték szakaszba külön gázsűrőt kell beépíteni.
- a gázmérő belépő oldali karimás kötésébe lapsűrőt is be kell építeni.
- A gázmérő rendszer falra, vagy betonlapra szerelt kivitelű is lehet. A mérőrendszer csővezetéki szakaszait, elemeit megfelelő alap-, és fedőrétegben felhordott festékbevonatú korrózióvédelemmel kell ellátni.
A tervdokumentáció tartalmazza a villám-, és érintésvédelem kialakításának módját, vagy a megfelelőségének ellenőrzését, dokumentálását.
- A mérőszakaszt megelőző csővezetékbe épített főelzáró szerelvény gömbcsap legyen. A mérőszakaszban a gázmérő előtt és után a lassú nyitást-zárást biztosító szerelvények legyenek beépítve.
- A turbinás gázmérő beépítésekor a megfelelő áramlási viszonyok elérése céljából a mérő előtt 2D, utána 3D egyenes csőszakaszt kell biztosítani.
- A forgódugattyús gázmérő esetében az áramlásrendezés szempontjából a mérő előtt és után egyenes csőszakasz biztosítása nem szükséges. A forgódugattyús mérő szerelvényvel történő közvetlen összeépítése nem megengedett, ezért a mérő előtt és után legalább 2D csőhossz biztosítása ajánlott.

- A gázmérő belépő oldali karimás kötésébe minden esetben lapszűrőt kell beépíteni, függetlenül attól, hogy a mérőrendszer a primer vagy a szekunder nyomású ágba tervezett.
- A gázmérő karimás kötését mindkét oldalon egy-egy plombálható csavarkötéssel kell kivitelezni.
- A gázmérőnek megfelelő passzdarabot a védőszekrényben, vagy a mérőhelyiségben el kell helyezni.
- A korrektort Társaságunk biztosítja a következő szempontok szerint.

A 100 m³/h és e feletti gázteljesítményre szerződött fogyasztóknál:

- A gázmérőhöz adatgyűjtővel rendelkező korrektort kell csatlakoztatni és a mérőrendszert az elosztó által felszerelt táv-adatküldő eszközzel az **elosztói engedélyes** távadat-gyűjtő rendszerébe kell kapcsolni.
- Kisnyomáson történő meglévő mérés esetében adatgyűjtővel ellátott ún. „T” korrektor is alkalmazható, amelynek előre beprogramozott nyomásértéke a mérési nyomás valós értékével megegyezik. Ezt a korrektortípust új bekapcsolásoknál már nem alkalmazzuk.
- Kisnyomásnál nagyobb mérési nyomás esetében a gázmérőhöz adatgyűjtős „PTZ” korrektort kell csatlakoztatni.
- A korrektor nyomásérzékelő-távadójának bekötése a gázmérő e célra kialakított csatlakozásába, vagy közvetlenül a mérő előtti csőszakaszba hegesztett csőcsomókba, egy nyitott állapotban plombálható elzáró szerelvény közbeiktatásával történjen.
- A mérési nyomás ellenőrzése céljából a mérő előtti csőszakaszba megfelelő méréshatárú nyomásmérő műszert kell beépíteni.
- A korrektor gázhőmérséklet érzékelőjét a mérő e célra kialakított nyílásába, vagy a mérő után 2D csőszakasz hosszon belül, függőlegesen, plombálható módon beépített úgynevezett hőmérőhüvelybe kell beépíteni. A gázhőmérséklet ellenőrzésére ugyanezen 2D csőszakaszba, úgyszintén hőmérőhüvelybe, ipari hőmérőt (nem higanyöltésűt) kell beszerelni. Az említett csőszakaszt antisztatikus hőszigeteléssel kell ellátni. A korrektort a gázmérő szekrényben, tartókonzolra megfelelő módon rögzítve, a kijelző és az adattábla olvashatóságát biztosítva kell elhelyezni. Ajánlott a karimakötéshez rögzíthető tartólemez alkalmazása.
- A turbinás vagy forgódugattyús mérővel tervezett mérőszakaszt kisnyomású mérés esetében (vagy ha a korrektor felszerelés egyelőre még nem követelmény) úgy kell tervezni és kivitelezni, hogy a későbbiek során PTZ korrektor felszerelése, a nyomás és hőmérséklet érzékelőinek bekötése elvégezhető legyen.

- A távadat-küldő berendezést Társaságunk biztosítja, telepíti és üzemelteti.
- Az adatküldő berendezés működéséhez villamos energiára van szükség, amit új adatküldő eszközök esetében a készülékben elhelyezett lítium elem biztosítja (Meglévő táv-adatküldő eszközök tápellátása napelemmel, vagy 230V-os tápegységgel is biztosítható).

(A 230V-os energiaellátás esetében az adatküldő berendezés üzemeltetéséhez, a gázmérő rendszer közelében, az Rb-s övezethatáron kívül, folyamatosan rendelkezésre álló (nem a térvilágítást ellátó) egyfázisú (AC~230/50Hz) elektromos csatlakozás szükséges földelő vezetékkel.)

A mérőrendszerből a mérési jeleknek az adatküldő berendezésig történő továbbítása érdekében a jelkábel behúzására alkalmas, üres, védőcső, pl. 20 mm átmérőjű gégecső elhelyezése szükséges. (A 230V-os tápellátású adatküldő esetében a jelkábel részére földbe fektetett védőcső szükséges, ami a táv-adatküldő eszköz felszerelési helyétől a gázmérő állomás alapzatán keresztül vezetve a gázmérő (korrektor) beépítési, csatlakozási pontjáiig tart.)

A tervdokumentáció mérés technikai fejezetére vonatkozó követelmények:

- A tervfelülvizsgálat során a mérés technikai szakvéleményezéshez a műszaki leírásnak tartalmaznia kell a max. és min. gázterhelést, a mérési gáznyomás értékét, mint alapadatokat. Szükséges továbbá a mérőrendszer elhelyezését bemutató helyszínrajz, a mérőrendszerrel részletes kétvonalas gépészeti tervrajz. A tervrajz ábrázolja a mérőrendszer kialakítását a szükséges méretekkel, a beépített gépészeti elemek, szerelvények, műszerek és eszközök (gázmérő, korrektor, táv-adatküldő, stb.) tételszámozásával és a tételjegyzékben felsorolt műszaki adatokkal, amelyek az egyértelmű azonosítást lehetővé teszik. Tartalmazza továbbá táv-adatküldő eszköz elhelyezését, bekötését, ha szükséges a távleolvasáshoz szükséges villamos előkészítést, és a villámvédelmet is.


10.3.6. sz. melléklet Membrános gázmérők szerelése

Általános előírások:

- beltéri és kültéri elhelyezésnél, új szereléskor a szerelendő gázmérő minden esetben kétcsonkú,
- növelt kisnyomás esetén a méretlen oldalon, a csap és mérőcsonk közé mérőszabályzót, mért oldalon kiegyenlítő toldatot kell beépíteni,
- a csatlakozóvezetékek, a gázmérő kötés és a fogyasztói vezeték csak indokolt számú oldható kötést tartalmazhat, törekedni kell a nem oldható kötések alkalmazására,

- csatlakozóvezeték lehet réz anyagú, azt követően acél anyagú vezetékre váltás nem megengedett,
- a gázmérő csonk tengelyvonala és a falsík vagy a védőszekrény hátlapja közötti távolság legalább 110 mm legyen.

A gázmérőcsatlakozók tengelyvonalai a gázmérő vízszintes felületéhez viszonyítva a függőlegestől 1°-nál nagyobb mértékben nem térhetnek el. A csatlakozócsonkok szabad végénél mért tengelytávolság a névleges értéktől $\pm 0,5$ mm-nél nagyobb mértékben nem térhet el. A tengelyek párhuzamostól való eltérése 1°-nál nagyobb nem lehet. A csatlakozócsonkok szabad végei a mért vízszintes felületéhez mérten 2 mm-nél nagyobb mértékben nem térhetnek el.

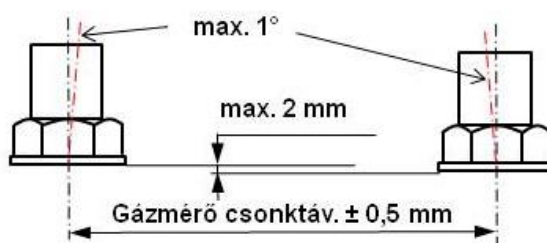

10.3.6.1 ábra


- Belső térben elhelyezett, egyedi gázmérő helyek kialakítása:

A csatlakozóvezeték anyaga acél,

A fogyasztói vezeték acél, vagy réz anyagú,

Fogyasztói főcsap: sarokcsap

A kötések kialakítása: hegesztett vagy préselt kötés

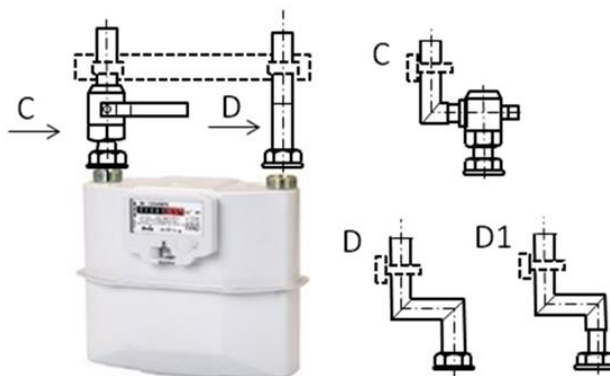


10.3.6.2 ábra

Minta kialakítás új felhasználási hely létesítésekor

A csatlakozóvezeték anyaga acél,


A fogyasztói vezeték acél, vagy réz anyagú,
Fogyasztói főcsap: egyenes (átmenő) golyóscsap
A kötések kialakítása: hegesztett vagy préselt kötés

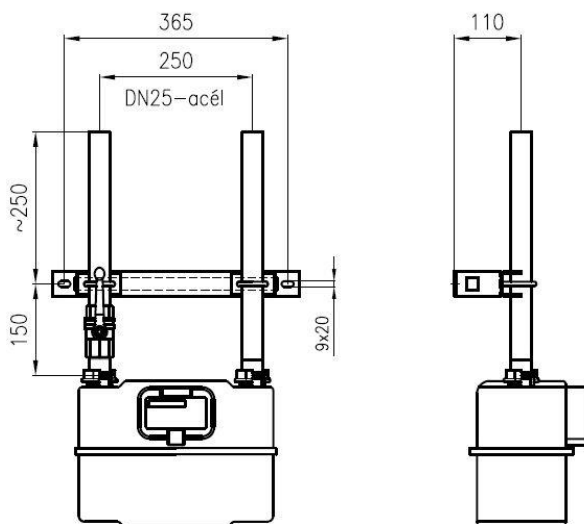

10.3.6.3 ábra

Minta kialakítás új felhasználási hely létesítésekor

A csatlakozóvezeték anyaga réz,
A fogyasztói vezeték anyaga réz
Fogyasztói főcsap: sarok golyóscsap
A kötések kialakítása: préselt kötés vagy keményforrasztással

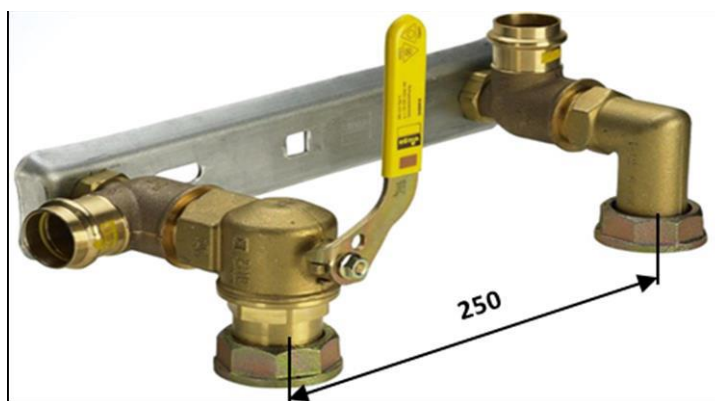

10.3.6.3 ábra


Minta kialakítás új felhasználási hely létesítésekor

Megjegyzések:

- a réz anyagú vezeték csatlakozás mérete d28,
Tervező számítása alapján a réz anyagú vezeték csatlakozást d22-es méretben is ki lehet alakítani.


- a mérőkötést lehetőleg gyári szerelőlappal és gyári idomokkal kell szerelni,
- sarokcsap helyett átmenő, préselhető vagy forrasztható csatlakozású fogyasztói főcsap is beépíthető, ekkor a fogyasztói oldal szerinti gyári idomot kell a sarokcsap helyére szerelni, az elzáró helye a csatlakozóvezetékben, kezelhető magasságban legyen,
- áramláskorlátozót tartalmazó elzáró szerelvény NEM építhető be,

Belső térben elhelyezett, közös felszálló vezetéken lévő gázmérési helyek

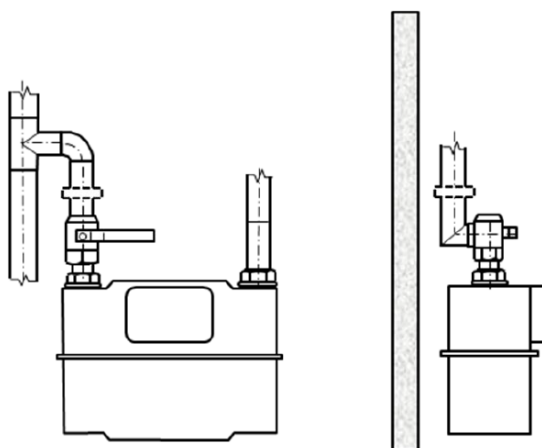

10.3.6.4 ábra



Minta kialakítás új felhasználási hely létesítésekor

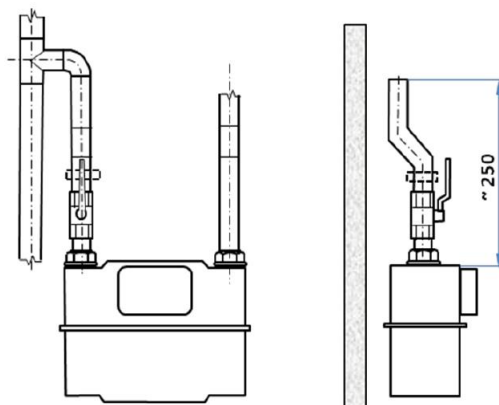

10.3.6.5 ábra



Minta kialakítás új felhasználási hely létesítésekor

Membrános gázmérők csoportos szerelése

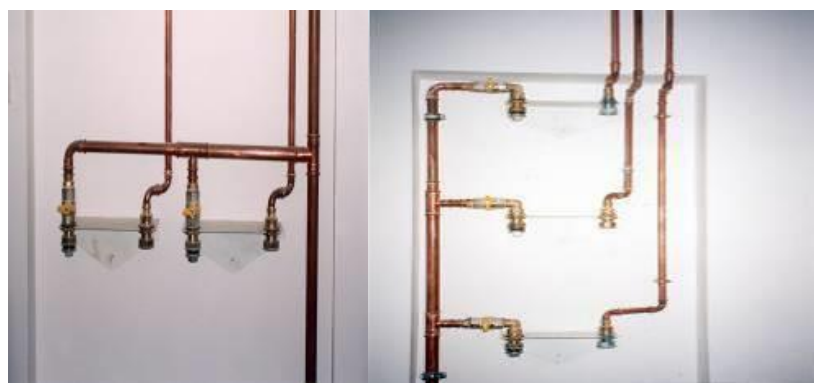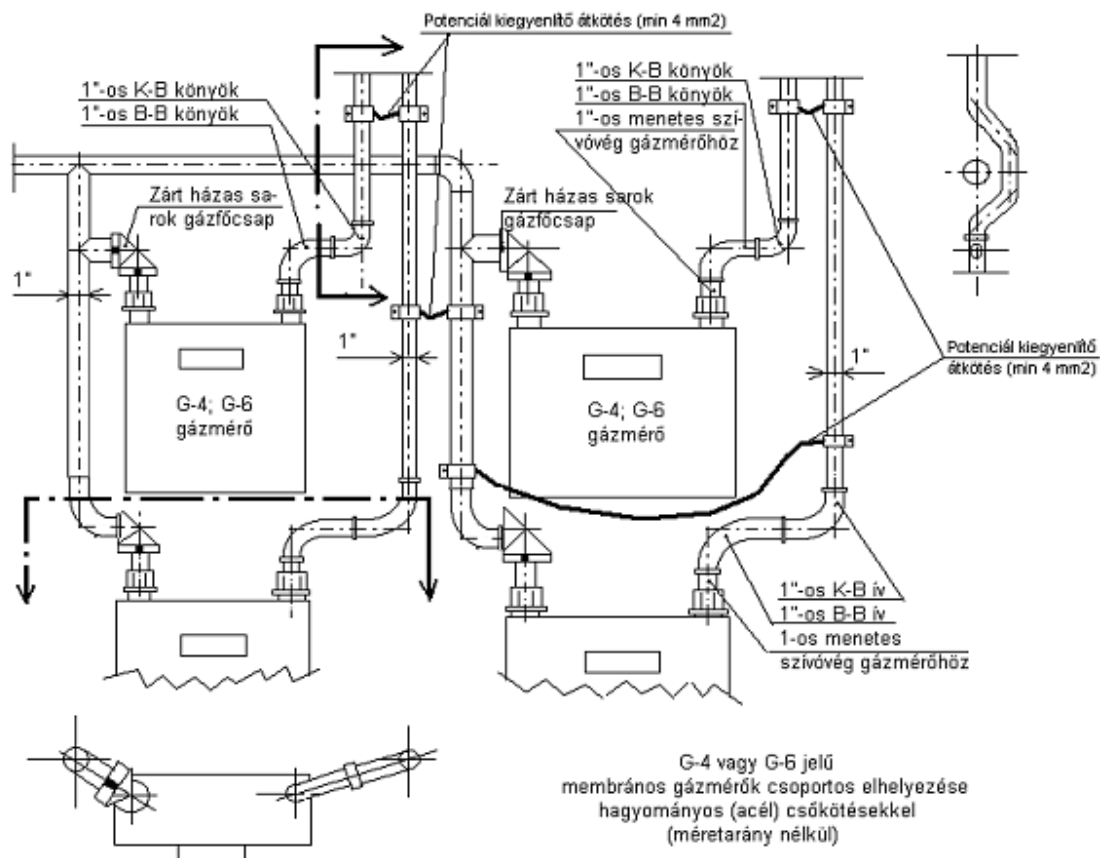


10.3.6.5 ábra

Példa a G4 és G6 jelű gázmérők csoportos szereléséhez

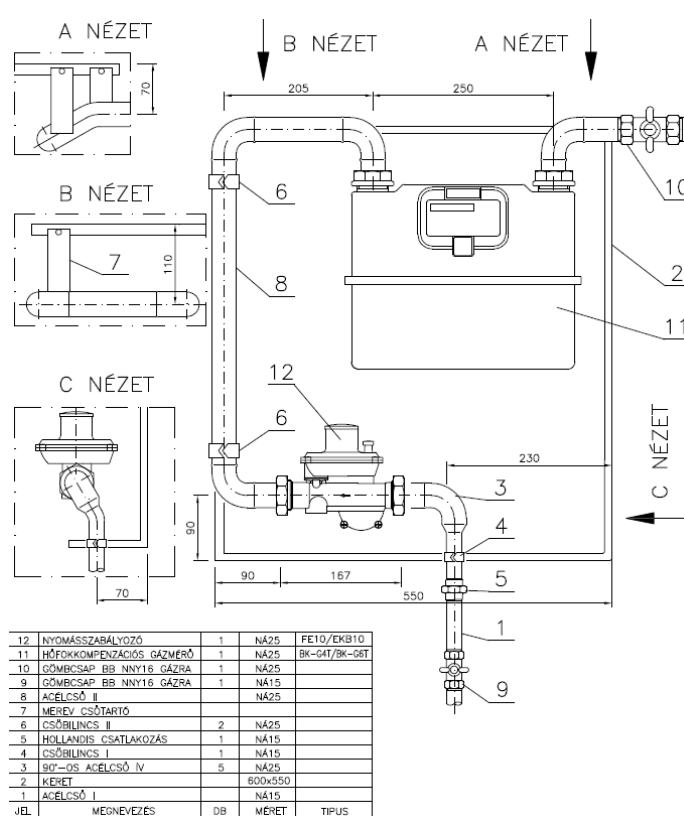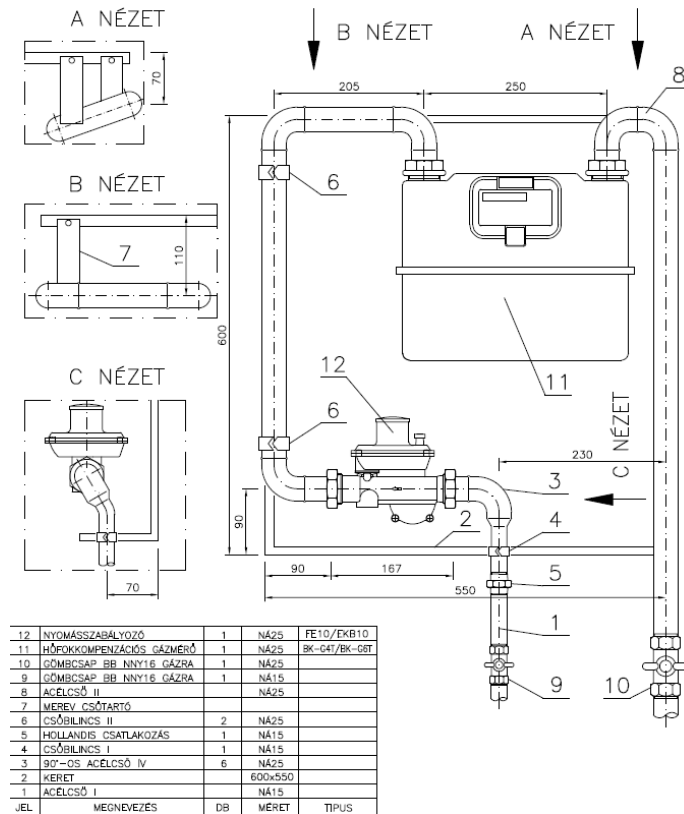


10.3.6/7/b ábra

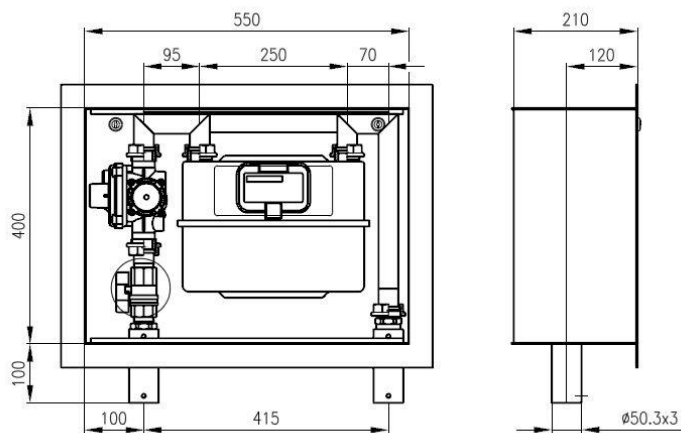

10.3.6.7. ábra

Minta kialakítás új felhasználási hely létesítésekor

Korábban kialakított egycsonkú gázmérőkötés átalakítása

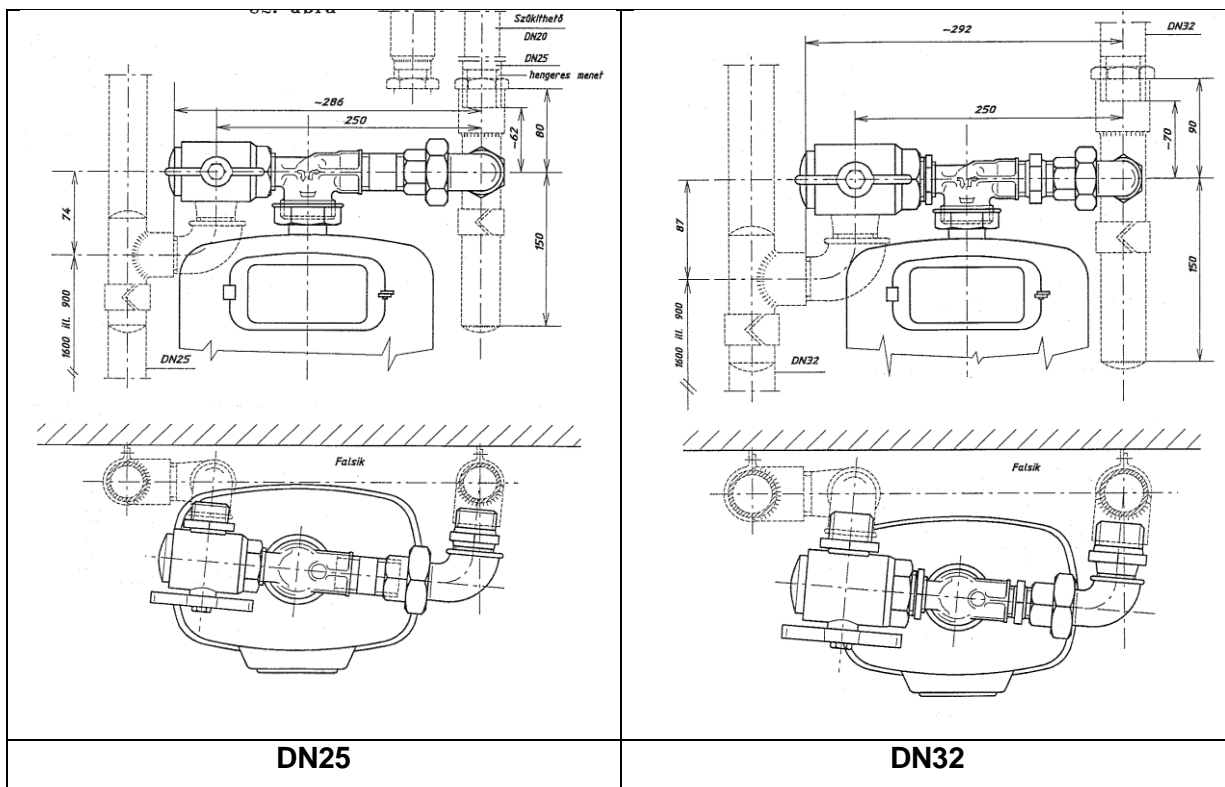


10.3.6.8 ábra

egycsonkú gázmérőkötés átalakítása

Acél anyagú menetes kötés átalakító szerelése, EFM toldattal


A 250 mm-től eltérő csonktávolságú gázmérők cseréjekor alkalmazható az alábbi ábra szerinti ún. EFM hollanderes csatlakozótoldat.

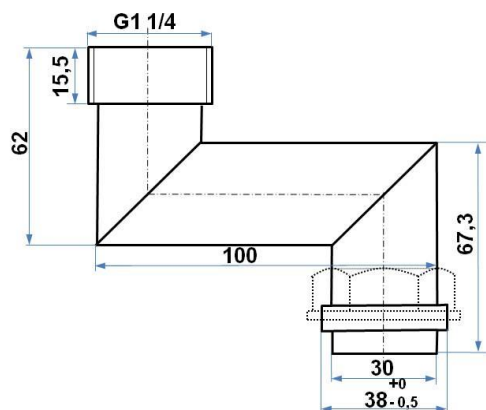

10.3.6.9 ábra


10.3.7. sz. melléklet G10 és e feletti gázmérők kötéseinek kialakítása

A bemutatott megoldásokon kívül egyéb gyári kialakítású, vagy a gázmérési osztállyal egyeztetett gázmérő állomások is elfogadhatók.

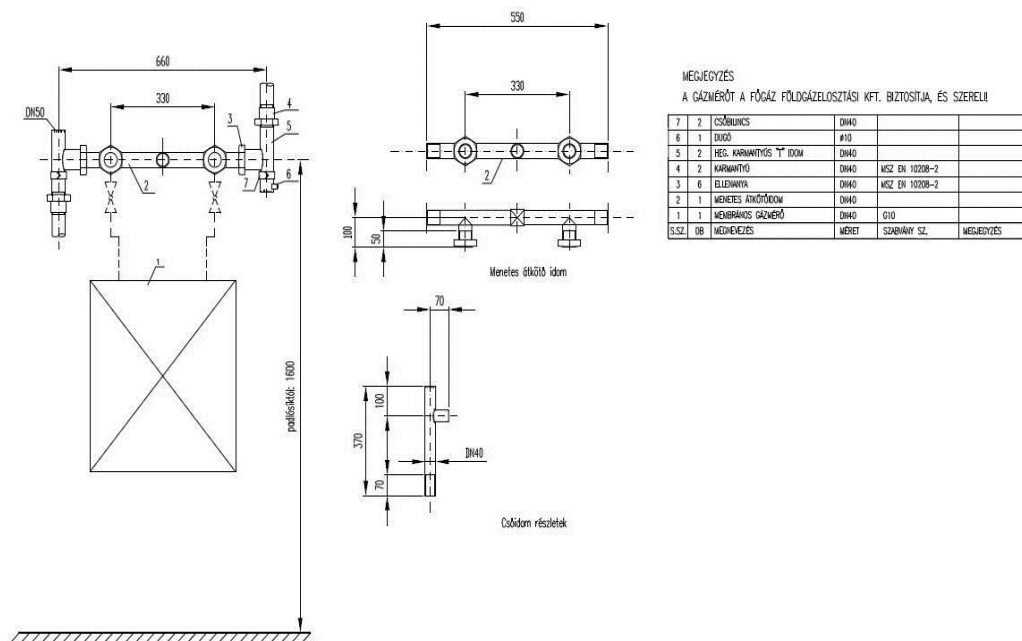

10.3.7.1 ábra


DN 40 méretű mérőkötésbe építhető a G10, membrános gázmérő új szerelés esetén, meglévő mérőkötés esetén, tervező számítása alapján G16 membrános gázmérő is beépíthető

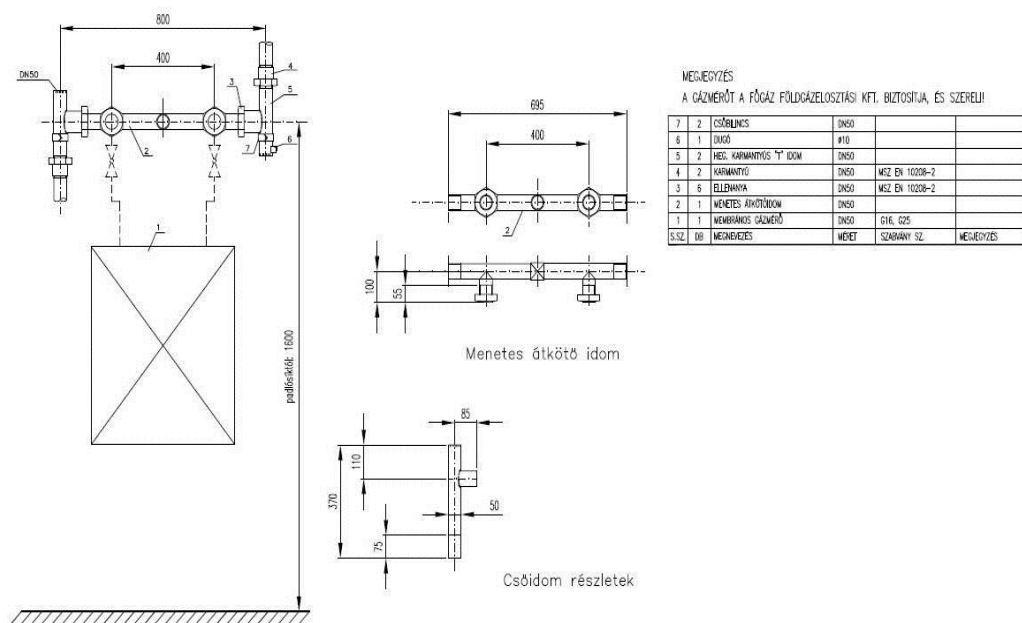

10.3.7.2 ábra

DN 50 méretű mérőkötésbe építhető a G10, a G16 és a G25 membrános gázmérő,

új szerelés és meglévő mérőkötés esetén is

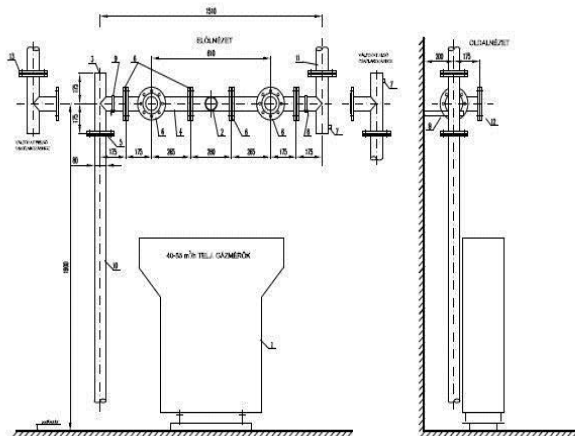

MEGJEJYZÉS

A GÁZMÉRŐT A FŐGÁZ FÖLDGÁZELOSZTÁSI KFT. BIZTOSÍTJA, ÉS SZERELI!

-ALKALMAZHATÓ ELZÁRÓK: KARIMÁS KIVITELŰ CÖMBCSAP

-A CSŐIDOMOK CSATLAKOZÁSAI HEGESZTETT KÖTŐGYŰRŰS

LAZAKARIMÁVAL KÉSZÜLNEK.

-MINDEN KARIMAPÁR KÖZÖTT 3 MM-ES PENTÁNYLÓ TÖMÍTÉS!


17	64	HÁTLEPELŐ ANYA	M16		
16	32	HÁTLEPELŐ CSAVAR	M16x100		
15	32	HÁTLEPELŐ CSAVAR	M16x80		
14	64	ALÁLET	#16		
13	2	HEGESZTHETŐ TÖLTŐS KARMA	DN80	EN 1092-1/118/DN80 PN16	
12	2	VAKKARMA	DN80	MSZ EN 1092-1	
11	1	FŐGÁSZTÓI VEZETÉK	DN80	MSZ EN 10208-2	
10	1	CSATLAKOZÓ VEZETÉK	DN80	MSZ EN 10208-2	
9	2	CSŐBOLCS ANYÁVAL	10x360		
8	2	SZŐGACÉL TARTÓ	LS0x50x5		
7	1	ACÉLKARIMANYÓ-HÜGŐ	#15		
6	10	LAZAKARMA	DN80	MSZ EN 1092-1	
5	10	CSŐVEGÉRE HEIS. KÖTŐGYŰRŐ	DN80	MSZ EN 1092-1	
4	6	KARIMÁS HOSSZÚ T T IDOM	DN80		
3	2	VEZSÁK T T IDOM	DN80		
2	1	KARIMÁS ALKÖTŐIDOM	DN80		
1	1	MEMBRÁNOS GÁZMÉRŐ	DN80	G40, G65	MOHT (DIPLOGER)
S.SZ	DB	MEGJEJYZÉS	MEHET	SZABÁNYOS JEJÖLES	MEGJEJYZÉS

HÁTLEPELŐ ANYA	M16	
HÁTLEPELŐ CSAVAR	M16x100	
HÁTLEPELŐ CSAVAR	M16x80	
ALÁLET	#16	
HEGESZTHETŐ TÖLTŐS KARMA	DN80	EN 1092-1/118/DN80 PN16
VAKKARMA	DN80	MSZ EN 1092-1
MEGJEJYZÉS	ANYAG JEJÖLES	ANYAG SZABÁNY

HÁTLEPELŐ ANYA	M16	
HÁTLEPELŐ CSAVAR	M16x100	
HÁTLEPELŐ CSAVAR	M16x80	
ALÁLET	#16	
HEGESZTHETŐ TÖLTŐS KARMA	DN80	
VAKKARMA	DN80	
VEZETÉK JEJÖLES	VEZETÉK MÉRÉTK	

10.3.7.3 ábra

DN 80 méretű mérőkötésbe épített G40 membrános gázmérő meglévő mérőkötés esetén

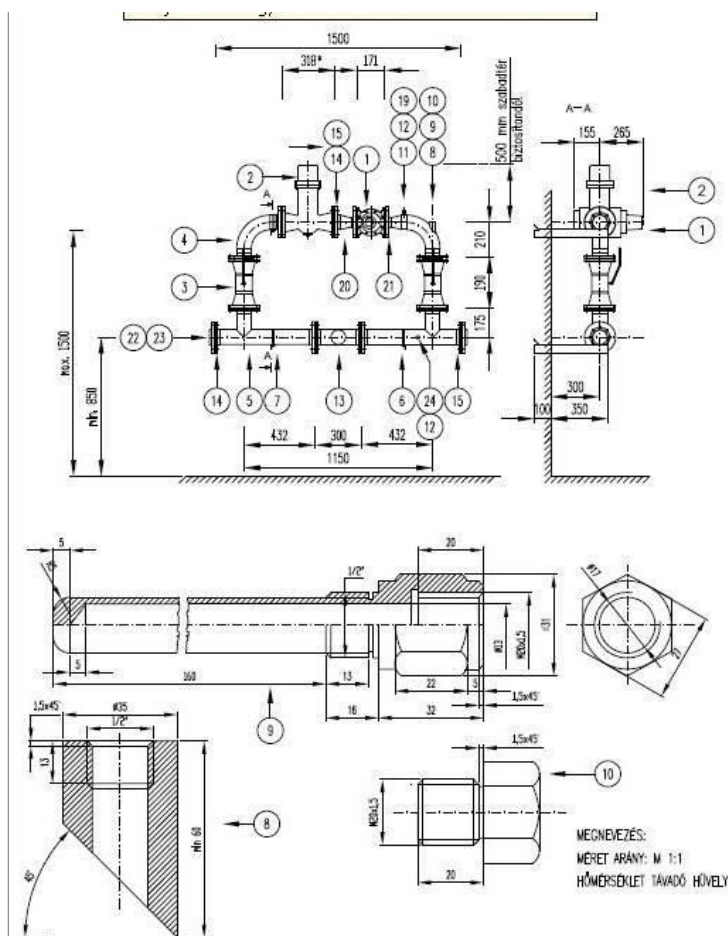

MEGJEJÉZÉS

A GÁZMÉRŐT ÉS AZ ÁTSZÁMÍTÓT A FŐGÁZ FÖLDGÁZELOSZTÁSI KFT. BIZTOSÍTJA, ÉS SZERELI!

-ALKALMAZHATÓ ELZÁRÓK: KARIMÁS BRANDONI GÖMBCSAP


-A *-GAL JELELT MÉRLET SZŐRŐ TÍPUSTÓL FÜGGŐ.

-MINDEN KARIMAPÁR KÖZÖTT 3 MM-ES PENTÁNÁLLO TÖMÍTÉS!

25	8	HITLAPFEJŐ CSAVAR	M16x40		
24	1	KARIMATYÚ	1/2"		
23	2	TELJÁRSZA	DN100		→0mm
22	2	HEJESZTHETŐ TÖLTŐTÉS KARIMA	DN100	MSZ EN 1092-1	MSZ EN 10208-2
21	2	HEJESZTHETŐ TÖLTŐTÉS KARIMA	DN50	MSZ EN 1092-1	MSZ EN 10208-2
20	2	SZŐRÍTŐ IDOM	DN100/50	MSZ EN 1092-1	MSZ EN 10208-2
19	1	B-B MENETES CSAP	1/2" B8		
18	80	HITLAPFEJŐ CSAVAR	M16x80		
17	88	HITLAPFEJŐ ANYA	M16		
16	88	ALAJÉL	#16		
15	10	CSONDEGRE HEJ. TÖLTŐTÉS KÖTŐGŐRŐ	DN100	MSZ EN 1092-1	MSZ EN 10208-2
14	10	LÁZKARIMA	DN100	MSZ EN 1092-1	MSZ EN 10208-2
13	1	KARIMÁS ÖSSZEKÖTŐ IDOM	DN100	MSZ EN 1092-1	MSZ EN 10208-2
12	2	9/16"	1/2"		
11	1	MENETES	1/2"		
10	1	3000	M20x1,5		
9	1	HŐMÉRSÉKLET TÁVADÓ HÖVELY	1/2"-M20x1,5		
8	1	MENETES IDOM	1/2"-M20x1,5		
7	3	SZŐRACÉL TARTÓ	L50x50x5		
6	3	CSONDEGRE ANYKAL	#10x30		
5	2	T" IDOM	DN100	MSZ EN 10208-2	
4	2	PATENTNY	DN100	MSZ EN 10208-2	
3	2	EGG GÖMBCSAP	DN100		BRANDONI
2	1	GÁZSZŰRŐ	DN100	ZFC100	ROMBACH
1	1	DRESSER TOM 50 G65 GÁZMÉRŐ	DN50	G65	DRESSER
S.SZ	08	MEGJEJÉZÉS	MÉRLET	SZABVÁNY SZ.	MEGJEJÉZÉS

10.3.7.2 ábra

DN 100 mérőkötésbe épített G40 és G65 forgódugattyús gázmérő kötés kialakítása.

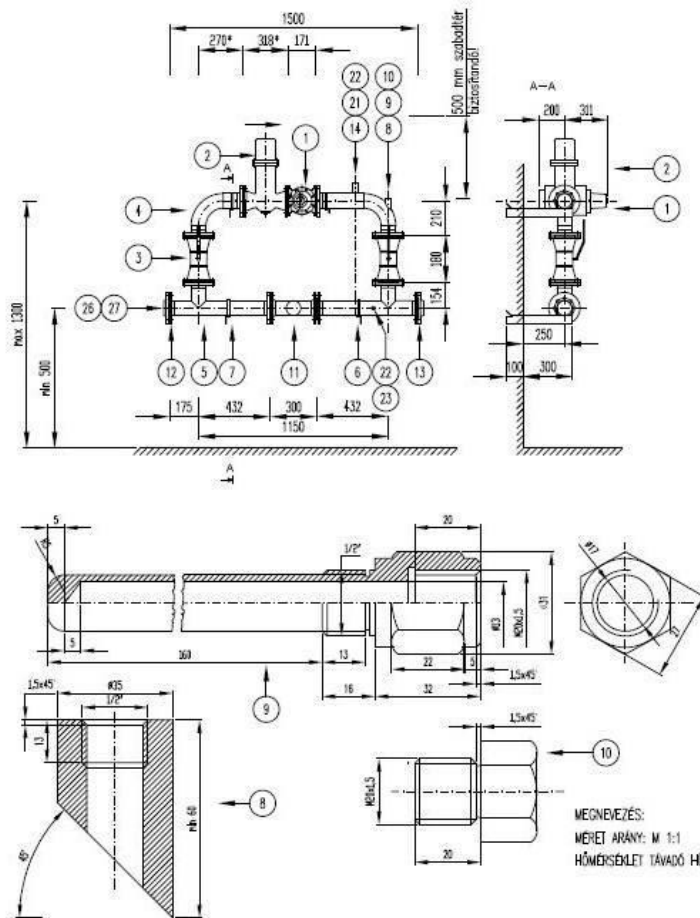

MEGJEGYZÉS

A GÁZMÉRŐT ÉS AZ ÁTSZÁMÍTÓT A FŐGÁZ FÖLDGÁZELOSZTÁSI KFT. BIZTOSÍTJA, ÉS SZERELI!

-ALKALMAZHATÓ ELZÁRÓK: KARIMÁS BRANDONI GÖMBCSAP


-A *-GAL JELELT MÉRLET SZŐRŐ TÍPUSTÓL FÜGGŐ.

-MINDEN KARIMAPÁR KÖZÖTT 3 MM-ES PENTÁNALÓ TÖMÍTÉS!

27	2	HÉBEZTETŐ TULAJDOS KARMA	DN80	MSZ EN 1092-1	MSZ EN 10208-2
26	2	TELIFRISKA	DN80		l=3 mm
25	8	HOLAPFEJŐ CSAVAR	M16x70		
24	4	HOLAPFEJŐ CSAVAR	M16x40		
23	1	KARIMANYTÓ	1/2"		
22	2	DUKÓ	1/2"		
21	1	MÉNETHÉG	1/2"		
20	4	TŐCSAVAR	M16x70		
19	78	HOLAPFEJŐ ANYÁ	M16		
18	72	HOLAPFEJŐ CSAVAR	M16x80		
17	88	ALÁLET	#16		
14	1	B-H MÉNETHES CSAP	1/2"		
13	10	CSONDEHE HEG. KÖTŐCÍMŐRŐ	DN80	MSZ EN 1092-1	MSZ EN 10208-2
12	10	LAZAKARMA	DN80	MSZ EN 1092-1	MSZ EN 10208-2
11	1	KARIMÁS ÖSSZEKÖTŐ IDOM	DN80	MSZ EN 1092-1	MSZ EN 10208-2
10	1	DUKÓ	M20x1,5		
9	1	HŐMÉRŐKÉLET TÁVADÓ HÖMVELY	1/2"-400x1,5		
8	1	MÉNETHES IDOM	1/2"-435x60		
7	4	SZŐRŐCÉL TRÉNY	L50x50x5		
6	4	CSONKLÉCS ANYÁVAL	#10X300		
5	2	T" IDOM	DN80	MSZ EN 10208-2	
4	2	PATENTNY	DN80	MSZ EN 10208-2	
3	2	KARIMÁS GÖMBCSAP	DN80		BRANDONI
2	1	GÁZSZŰRŐ	DN80	ZFR80	RÖMBACH
1	1	DRESSEY TOM 80 G100 GÁZMÉRŐ	DN80	G100	DRESSEY
S.S.Z.	08	MEGNEVEZÉS	MÉRLET	SZÁRVÁNY SZ.	MEGJEGYZÉS

10.3.7.3 ábra

DN 80 mérőkötésbe épített G100 forgó dugattyús gázmérő kötés kialakítása.

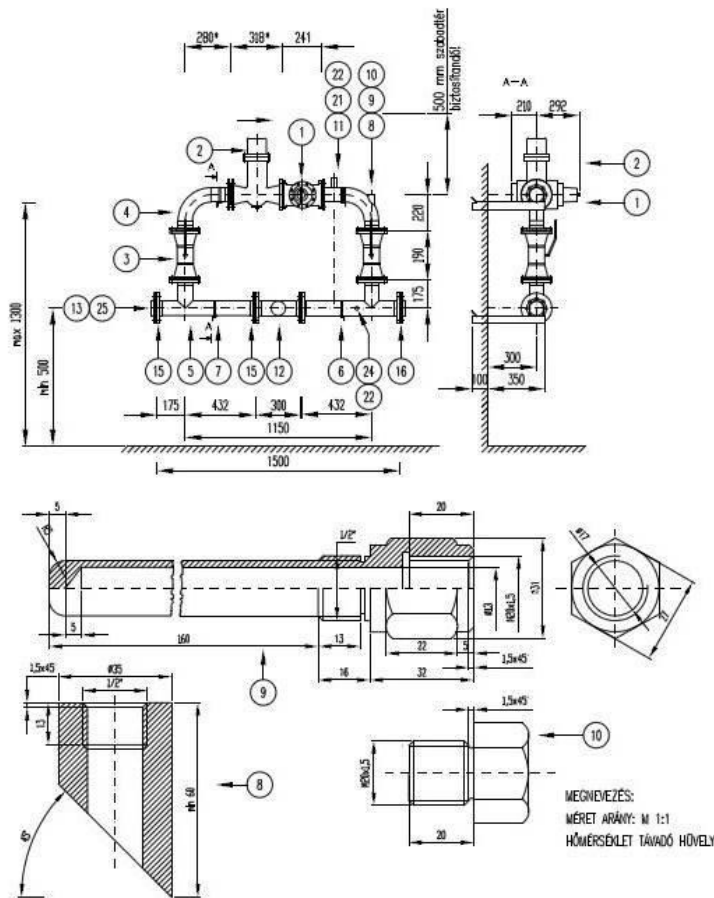

MEGJEGYZÉS

A GÁZMÉRŐT ÉS AZ ÁTSZÁMÍTÓT A FŐGÁZ FÖLDGÁZELOSZTÁSI KFT. BIZTOSÍTJA, ÉS SZERELLI.

-ALKALMAZHATÓ ELZÁRÓK: KARIMÁS BRANDONI GÖMBCSAP


-A *-GAL JELELT MÉRET SZŰRŐ TÍPUSTÓL FÜGG.

-MINDEN KARIMAPÁR KÖZÖTT 3 MM-ES PENTÁNÁLLÓ TÖMÍTÉS!

25	2	HELYESZETHető TOLDÁSOS KARIMA	DN100		
24	1	KARIMATYÚ	1/2"		
23	4	HATLAPFEJŐ CSÁVAR	M16x40		
22	2	DUGÓ	1/2"		
21	1	MEHETES	1/2"		
20	4	TÖMCSÁVAR	M16x70		
19	76	HATLAPFEJŐ NYRA	M16		
18	72	HATLAPFEJŐ CSÁVAR	M16x80		
17	88	ALJLET	#16		
16	10	CSONCOKRE NEEL KÖTŐGÖRŐ	DN100	MSZ EN 1092-1	MSZ EN 10208-2
15	10	LAZAKARIMA	DN100	MSZ EN 1092-1	MSZ EN 10208-2
14	8	HATLAPFEJŐ CSÁVAR	M16x70		
13	2	TELJÁRCSKA	DN100		
12	1	KARIMÁS ÖSSZEKÖTŐ DOM	DN100	MSZ EN 1092-1	MSZ EN 10208-2
11	1	B-B MEHETES CSAP	1/2"		
10	1	DUGÓ	M20x1,5		
9	1	HŐMÉRSÉKLET TÁVADÓ HÖVELY	1/2"-M20x1,5		
8	1	MEHETES DOM	1/2"-435x60		
7	3	SZŐRÉKELT TARTÓ	L50x50x5		
6	3	CSONCOKS AVYÁVAL	#10x360		
5	2	T" DOM	DN100	MSZ EN 10208-2	
4	2	PÁRÓTÍV	DN100	MSZ EN 10208-2	
3	2	KARIMÁS GÖMBCSAP	DN100		BRANDONI
2	1	GÁZSZŰRŐ	DN100	ZFG100	ROMBACH
1	1	DRESEKÉR TÖM 100 G160 GÁZMÉRŐ	DN100	G160	DRESEKÉR
S.SZ.	DB	MEGNEVEZÉS	MÉRET	SZABVÁNY SZ.	MEGNEVEZÉS

10.3.7.5 ábra

DN 100 mérőkötésbe épített G160 forgódugattyús gázmérő kötés kialakítása.

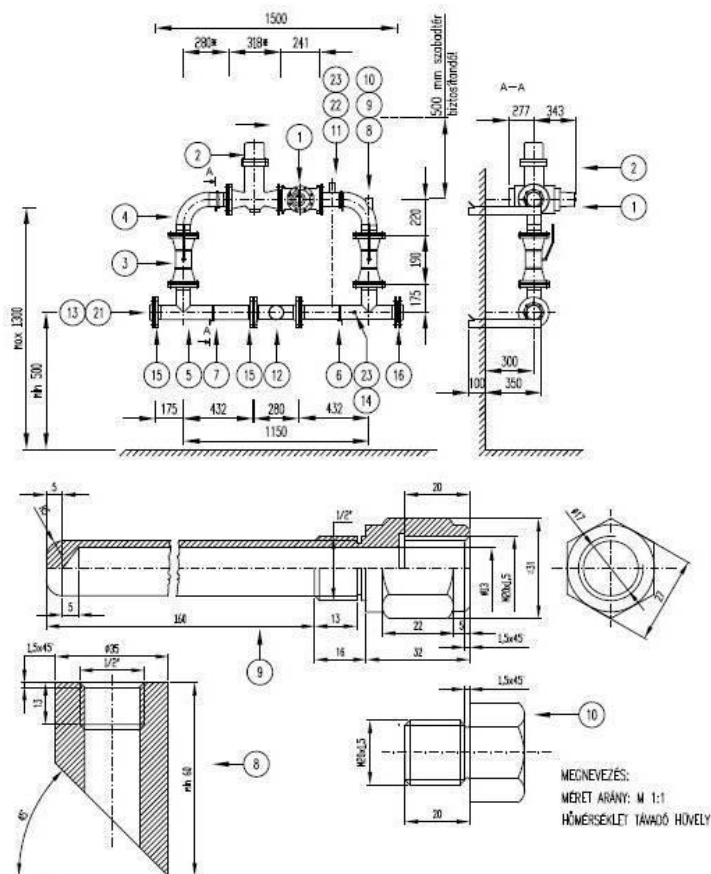

MEGJEGYZÉS

A GÁZMÉRŐT ÉS AZ ÁTSZÁMÍTÓT A FŐGÁZ FÖLDGÁZELOSZTÁSI KFT. BIZTOSÍTJA, ÉS SZERELI!

-ALKALMAZHATÓ ELZÁRÓK: KARIMÁS BRANDONI GÖMBCSAP


-A *-GAL JELELT MÉRLET SZŰRŐ TÍPUSTÓL FÜGGŐ.

-MINDEN KARIMAPÁR KÖZÖTT 3 MM-ES PENTÁNÁLLÓ TÖMÍTÉS!

25	8	HATLAPFEJŐ CSAVAR	M16x70		
24	4	HATLAPFEJŐ CSAVAR	M16x40		
23	2	DUGÓ	1/2"		
22	2	MÉNTEG	1/2"		
21	2	TULAJÁRCSA	DN100		- mm
20	4	TŐCSAVAR	M16x70		
19	76	HATLAPFEJŐ ANYA	M16		
18	72	HATLAPFEJŐ CSAVAR	M16x80		
17	88	ALUJÉL	#18		
16	10	CSŐVEGÉRE HEL. KÖTŐCÉRŐ	DN100	MSZ EN 1092-1	MSZ EN 10208-2
15	10	LAZAKARMA	DN100	MSZ EN 1092-1	MSZ EN 10208-2
14	2	KARIMÁNYTÓ	1/2"		
13	2	MÉRÉSEZTETŐ TÖLTETŐS KARIMA	DN100	MSZ EN 1092-1	MSZ EN 10208-2
12	1	KARIMÁS ÖSSZEKÖTŐ IDOM	DN100	MSZ EN 1092-1	MSZ EN 10208-2
11	1	B-B MENETES CSAP	1/2"		
10	1	DUGÓ	M20x1,5		
9	1	HŐMÉRŐKLET TÁVADÓ HÖVELY	1/2"-M20x1,5		
8	1	MÉNTEG IDOM	1/2"-#35x60		
7	3	SZŰRŐGÉL TARTÓ	L50x50x5		
6	3	CSŐBOLJCS ANYÁVAL	#10R360		
5	2	T IDOM	DN100	MSZ EN 10208-2	
4	2	PÁRENTH	DN100	MSZ EN 10208-2	
3	2	KARIMÁS GÖMBCSAP	DN100		BRANDONI
2	1	GÁZSZŰRŐ	DN100	ZFS/100	ROMBACH
1	1	DREISSER TOM 100 G250 GÁZMÉRŐ	DN100	G250	DREISSER
S.SZ.	09	MÉRETEZÉS	MÉRET	SZABVÁNY SZ.	MEGJEGYZÉS

10.3.7.6 ábra

DN 100 mérőkötésbe épített G250 forgódugattyús gázmérő kötés kialakítása.

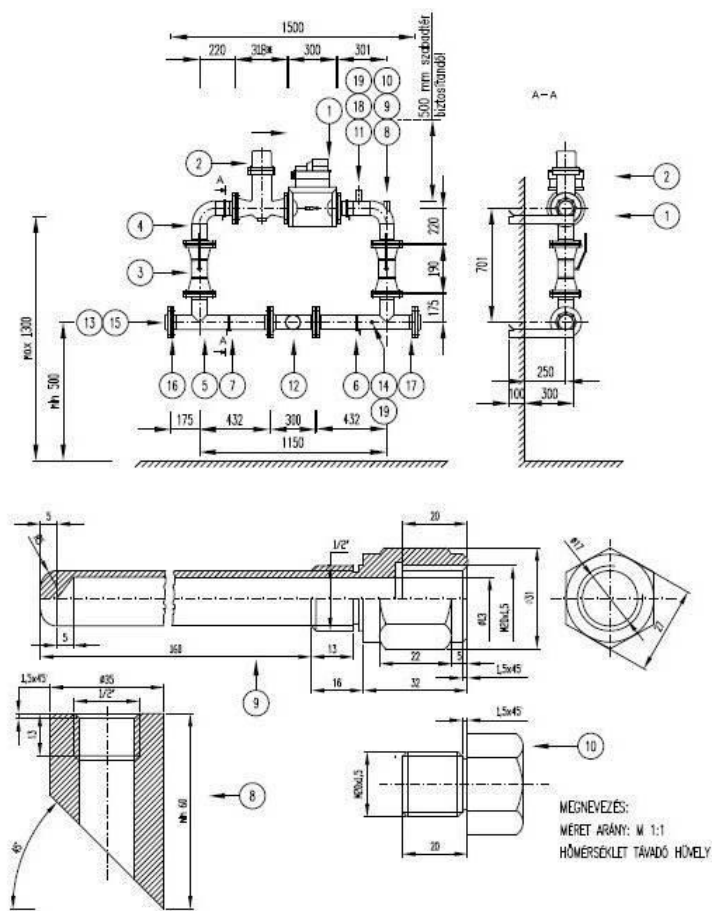

MEGNEVEZÉS

A GÁZMÉRŐT ÉS AZ ÁTSZÁMÍTÓT A FŐGÁZ FÖLDGÁZELOSZTÁSI KFT. BIZTOSÍTJA, ÉS SZERELI!

-ALKALMAZHATÓ ELZÁRÓK: KARIMÁS BRANDONI GÖMBCSAP

-A *-GAL JELELT MÉRLET SZŰRŐ TÍPUSTÓL FÜGGŐ.

-MINDEN KARIMAPÁR KÖZÖTT 3 MM-ES PENTÁNÁLLÓ TÖMÍTÉS!

24	8	HATLAPFEDŐ CSAVAR	M16x30		
23	4	FŐCSAVAR	M16x70		
22	88	HATLAPFEDŐ ANYA	M16		
21	84	HATLAPFEDŐ CSAVAR	M16x80		
20	88	ALJLET	ø16		
19	2	DUGÓ	1/2"		
18	1	MÉRLEK	1/2"		
17	10	CŐSŐVÉRE HIBA KÖTŐGYŐRŐ	DN100	MSZ EN 1092-1	MSZ EN 10208-2
16	10	LAZAKARMA	DN100	MSZ EN 1092-1	MSZ EN 10208-2
15	2	MEHESZTETHŐ TOLATÓS KARMA	DN100	MSZ EN 1092-1	MSZ EN 10208-2
14	1	KARIMANTYÚ	1/2"		
13	2	TELJÁRCSKA	DN100		1-3mm
12	1	KARIMÁS ÖSSZEKÖTŐ TROM	DN100	MSZ EN 1092-1	MSZ EN 10208-2
11	1	B-B MÉRLET CSAP	1/2"		
10	1	DUGÓ	M20x1,5		
9	1	HŐMÉRŐKLET TÁVADÓ HÖMÉLY	M20x1,5		
8	1	MÉRLET TROM	1/2"-ø33xø40		
7	3	SZŰRŐCÉL TARTÓ	L50xø50x5		
6	3	CŐSŐRLINCS ANYÁVAL	ø100x60		
5	2	T TROM	DN100	MSZ EN 10208-2	
4	2	PATENTNY	DN100	MSZ EN 10208-2	
3	2	KARIMÁS GÖMBCSAP	DN100		BRANDONI
2	1	GÁZSZŰRŐ	DN100	ZPS100	ROMBACH
1	1	DNF 100 G160, G250 GÁZMÉRŐ	DN100	G160, G250	DNF
SSZ	08	MEGNEVEZÉS	MÉRLET	SZABÁNY SZ.	MEGNEVEZÉS

10.3.7.7 ábra

DN 100 mérőkötésbe épített G160, 250 turbinás gázmérő kötés kialakítása.

**10.4. sz. melléklet Az elosztói engedélyes ügyfeleknél végzett munkáihoz szükséges
szerszámok**
10.4.1. Általános esetben (G-6-nál nem nagyobb membrános mérők esetén)

Munkafolyamat	Szerszám / készülék	Anyag	Segédanyag
Új felhasználó bekapcsolás	1 db. Csőfogó 1" 2 db. Csőfogó 6/4" 1 db. Vízpumpa fogó 2" 1 db vízpumpa fogó 1"	Nyomás- szabályozó, gázmérő	tömítő gyűrű, Plomba, csavarlazító spray, szivárgás kereső spray
Fogyasztói vezeték vezeték légtelenítése	1 db. Csőfogó 1" 2 db. Csőfogó 6/4" 1 db. Vízpumpa fogó 2" 1 db vízpumpa fogó 1" Gumi tömlő DN 12mm 10m hosszú		
Gáznyomás ellenőrzése	Csőrugós nyomásmérő 0-60 mbar, "U" csöves nyomásmérő 5/4"-os hollandira csatlakozó csavarzattal		Plomba
Felhasználó kikapcsolása	2db.PE csőelszorító DN63 mm, csapszekevény fedlap kiemelő, feszítővas, 1 db. Csőfogó 1" 2 db. Csőfogó 6/4" 1 db. Vízpumpa fogó 2" 1 db vízpumpa fogó 1"	1/2"-1"-5/4"-2"- 2 1/2" menetes dugó	Plomba, csavarlazító spray, szivárgás kereső spray, plomba
Gázmérő csere	1 db. Csőfogó 1" 2 db. Csőfogó 6/4", 1 db. Vízpumpa fogó 2", 1 db vízpumpa fogó 1" 24 mm-es villáskulcs, csavarhúzó készlet, lapos vágó, kalapács 1kg-os, áthidaló rézsodrony	tömítő gyűrű, tömítő anyagok peremes kötésekhez	Plomba, csavarlazító spray, szivárgás kereső spray
Nyomásszabályozó csere	1 db. Csőfogó 1" 2 db. Csőfogó 6/4" 1 db. Vízpumpa fogó 2" áthidaló rézsodrony Csavarhúzó készlet	Nyom. szab szűrő, tömítő gyűrű	Plomba, csavarlazító spray, szivárgás kereső spray
Szabadon szerelt Fogyasztói főcsap (golyós csap) csere, sarokcsapnál nem alkalmazható	Expanziós csapcsereélő készlet, 2 db. Csőfogó 6/4" 1 db. Vízpumpa fogó 2" 1 db. Csőfogó 1", 1 db vízpumpa fogó 1"	Zárt házas csap, tömítő gyűrű	Polipropilén zsinór, teflon zsír, szilikon paszta, teflon szalag, Plomba, csavarlazító spray, szivárgás kereső spray
Nyomásszabályozó szűrő csere	1 db. Csőfogó 1" 2 db. Csőfogó 6/4" 1 db. Vízpumpa fogó 2", 1 db vízpumpa fogó 1"	Nyom. szab. szűrő	tömítő gyűrű, Plomba, csavarlazító spray, szivárgás kereső spray

Vízzár lezárás	Csőkulcs 32 mm laptáv, felöntő edény (PE) és 15 mm laptávú imbusz kulcs, csapszekrény fedlap kiemelő, szifonzár hosszabbító		Polipropilén zsinór, teflon zsír, szilikon paszta, teflon szalag, víz kb. 15 liter
Vízzárból víz kiszívás	Csőkulcs 32mm laptáv, szifon pumpa és 15 mm laptávú imbusz kulcs		Mint az előző, tömítő anyagok
Szivárgás helyének felkutatása	Gázveszély kereső műszer (Ex-es), Zseblámpa (Ex-es)		Szivárgás kereső spray (fagyálló és nem fagyálló)
Szivárgás ideiglenes elhárítása	2 db.PE csőelszorító DN63 mm-ig		szivárgás kereső spray
Helyszín biztosítása	Korlát tüske 4db. 2kg-os kalapács, EX-es zseblámpa		Gázveszély jelző fólia
Kommunikáció a készenléttel, diszpécserrel	Mobil telefon,		
Toló zár lezárása	Toló zár kulcs		
Föld alatti gömbcsap lezárása	Csap kulcs: ISG csaphoz, ALDYL csaphoz, FRIATEC csaphoz Plasson csaphoz Georgfischer csaphoz		
Nyomásszabályozó szekrény kinyitása	Egység kulcs, csavarhúzó készlet		
Hollandi tömítés csere	1 db. Csőfogó 1" 2 db.Csőfogó 6/4" 1 db.Vízpumpa fogó 2", 1 db vízpumpa fogó 1"	tömítő gyűrű,	csavarlazító spray, szivárgás kereső spray
Menetes kötés újratömítése	1 db. Csőfogó 1" 2db. Csőfogó 6/4" 1db. Vízpumpa fogó 2", 1 db vízpumpa fogó 1" 1db. Kalapács 1kg-os 1 db. Fémfűrész		Polipropilén zsinór, teflon zsír, szilikon paszta, teflon szalag, csavarlazító spray, szivárgás kereső spray

Személyi felszerelések (személyenként)

Sisak, védőszemüveg, jól láthatósági védőmellény, pamut alsóruházat, pamut póló vagy ing, esőkabát, antisztatikus védőmellény, <i>szerszamos táska, irattáska,</i>
Lángálló és antisztatikus védőruha: sapka, téli sapka, kétrészes védőruha, téli védőkabát, téli védőnadrág
5 ujjas téli védőkesztyű, 5 ujjas mechanikai védőkesztyű, antisztatikus acél orrmerevítés félcipő és bakancs, antisztatikus orrmerevítés gumicsizma átszúrásmentes talppal

Biztonsági felszerelések (gépkocsinként)

Poroltó 6 kg töltettel	1 db.
Ásó, lapát, csákány	1-1 db.
Település térképek	1-1 pld.
Külterületi szakaszolási térképek	

10.4.2. Különleges esetben (G-6-nál nagyobb gázmérők szerelése esetén)

Munkafolyamat	Szerszám / készülék	Anyag	Segédanyag
Új felhasználó bekapcsolás	1 db. Csőfogó 1" 2 db. Csőfogó 6/4" 1 db. Vízpumpa fogó 2" 2 db. Csőfogó 3" 1 db. Vízpumpa fogó 3", 1 db vízpumpa fogó 1" 2 db. 24mm-es villáskulcs	Nyomás- szabályozó, gázmérő, plomba zsinór, oldalcsípő fogó	tömítő gyűrű, Plomba, csavarlazító spray, szivárgás kereső spray
Fogyasztói vezeték vezeték légtelenítése	1 db. Csőfogó 1" 2 db. Csőfogó 6/4" 1 db. Vízpumpa fogó 2" 2 db. Csőfogó 3" 1 db. vízpumpa fogó 3" Gumi tömlő DN12mm; 10m hosszú		
Gáznyomás ellenőrzése	Csőrugós nyomásmérő 0-60 mbar, "U" csöves nyomásmérő 5/4"-os hollandira a , a csatlakozó csavarzattal		Plomba csavarlazító spray, szivárgás kereső spray
Felhasználó kikapcsolása	2db. PE csőelszorító DN63 mm, csapszekrény fedlap kiemelő, feszítővas, 1 db. Csőfogó 1" 2 db. Csőfogó 6/4" 1 db. Vízpumpa fogó 2", 1 db vízpumpa fogó 1" 2 db 24mm-es villáskulcs, csavarhúzó készlet	1/2"-1"-5/4"-2"- 2 1/2" menetes dugó, telekarima (DN 50;80;100), lapos karima tömítések a fenti méretekben	Plomba, csavarlazító spray, szivárgás kereső spray
Gázmérő csere	1 db. Csőfogó 1" 2 db. Csőfogó 6/4", 1 db. Vízpumpa fogó 2" 2 db. Csőfogó 3" 1 db. vízpumpa fogó 3", 1 db vízpumpa fogó 1" 24 mm-es villáskulcs, csavarhúzó készlet, lapos vágó, 1 kg-os kalapács, , áthidaló rézsodrony	tömítő gyűrű, tömítő anyagok peremes kötésekhez, plomba zsinór	Plomba, csavarlazító spray, szivárgás kereső spray
Nyomás-szabályozó csere	1 db. Csőfogó 1" 2 db. Csőfogó 6/4" 1 db. Vízpumpa fogó 2" 1 db. vízpumpa fogó 3" áthidaló rézsodrony, csavarhúzó készlet	Nyom. szab szűrő, tömítő gyűrű	Plomba, csavarlazító spray, szivárgás kereső spray
Fogyasztói főcsap csere	Expanziós csapcserélő készlet, 1 db. csőfogó 1" 2 db. Csőfogó 6/4" 1 db. Vízpumpa fogó 2" 2 db. Csőfogó 3" 1 db. vízpumpa fogó 3", villás-csillag kulcs készlet,	Zárt házas csap, tömítő gyűrű, plomba zsinór, lapos karima tömítések	Polipropilén zsinór, teflon zsír, szilikon paszta, teflon szalag, Plomba, csavarlazító spray, szivárgás kereső spray
Nyomásszabályozó szűrő csere	1 db Csőfogó 1" 2 db. Csőfogó 6/4" 1 db. Vízpumpa fogó 2" 2 db. Csőfogó 3" 1 db. vízpumpa fogó 3"	Nyom. szab. szűrő, plomba zsinór, akkumulátoros fűrőgép	tömítő gyűrű, Plomba, csavarlazító spray, szivárgás kereső spray

Vízzár lezárás	Csőkulcs 32 mm laptáv, felöntő edény (PE) és 15 mm laptávú imbusz kulcs, csapszekrény fedlap kiemelő, szifonszár hosszabbító		Polipropilén zsinór, teflon zsír, szilikon paszta, teflon szalag, víz kb. 15 liter
Vízzárból víz kiszívás	Csőkulcs 32mm laptáv, szifon pumpa és 15 mm laptávú imbusz kulcs		Mint az előző tömítő anyagok
Szivárgás helyének felkutatása	Gázveszély kereső műszer (Ex-es), Zseblámpa (Ex-es)		Szivárgás kereső spray (fagyálló és nem fagyálló)
Szivárgás ideiglenes elhárítása	2 db.PE csőelszorító DN63 mm-ig		szivárgás kereső spray
Helyszín biztosítása	Korlát túske 4db. 2kg-os kalapács, EX-es zseblámpa		Gázveszély jelző fólia
Kommunikáció a készenléttel, diszpécserrel	PDA		
Tolózár lezárása	Tolózár kulcs		
Föld alatti gömbcsap lezárása	Csap kulcs: ISG csaphoz, ALDYL csaphoz, FRIATEC csaphoz Plasson csaphoz Georgfischer csaphoz		
Nyomásszabályozó szekrény kinyitása	Egység kulcs, cavarhúzó készlet		
Hollandi tömítés csere	1 db. Csőfogó 1" 2db.Csőfogó 6/4" 1db.Vízpumpa fogó 2" 2 db. Csőfogó 3" 1 db vízpumpa fogó 3"	tömítő gyűrű	csavarlazító spray, szivárgás kereső spray
Menetes kötés újrátömítése	1 db. Csőfogó 1" 2db.Csőfogó 6/4" 1db.Vízpumpa fogó 2" 2 db. Csőfogó 3" 1 db vízpumpa fogó 3", 1 db.fémfűrész		Polipropilén zsinór, teflon zsír, szilikon paszta, teflon szalag, csavarlazító spray, szivárgás kereső spray

Biztonsági felszerelések (gépkocsinként)

Személyi felszerelések (személyenként)

Poroltó 6 kg töltettel	1 db.
Ásó, lapát, csákány	1-1 db.
Település térképek	1-1 pld.
Külterületi szakaszolási térképek	

Sisak, védőszemüveg, jól láthatósági védőmellény, pamut alsóruházat, pamut póló vagy ing, esőkabát, <i>szerszámotáska, irattáska.</i>
Lángálló és antisztatikus védőruha: sapka, téli sapka, kétrészes védőruha, téli védőkabát, téli védőnadrág, antisztatikus védőmellény
5 ujjas téli védőkesztyű, 5 ujjas mechanikai védőkesztyű, antisztatikus acél orrmerevítő félcipő és bakancs, antisztatikus orrmerevítő gumicsizma átszúrásmentes talppal.

10.5 sz. mellékelt A gázcsatlakozó vezetékek gáz alá helyezéshez műveletterv minták

1. számú feladat leírása: A minta feladat a vázlatrajzon lévő „A” épület 3-as számú strang 3. pontjánál rákötési munkálatot kell elvégezni új csatlakozó és fogyasztó rendszer kialakítás miatt.

MŰVELETTERV

(minta)

Az elvégzendő munkafeladat pontos meghatározása:...Szeged, XY utcai társasház csatlakozóvezeték rákötési munkája a vázlatrajzon bejelölt 3-as ponton.

Időpontja.....

A helyszínen a munkavégzés irányítója:.....munkakör:.....

Sorsz.	Művelet rövid leírása (és ábrája)	Szerszám és anyag	Végzi	Megjegyzés
1	Az „A” épület 3. számú strangján lévő gázmérők zárt állapotának ellenőrzése			A rákötési munka egész művelete alatt ügyelni kell arra, hogy a munkahelyen idegenek ne tartózkodhassanak
2	Az „A” épület 3. számú strangján lévő stangelzáró, zárása	- Személyi gázérzékelő - RB-s gázkoncentráció mérő Kézi szerszámok - 2 db. Csőfogó 6/4",		- Folyamatos és légtér ellenőrzés
3	Az „A” épület 3. számú strangjának nyomásmentesítése elfogyasztással ill. az alaksori „1”. számú lakás mérő előtti főcsapnál vagy mérőkötésénél	- Személyi gázérzékelő - RB-s gázkoncentráció mérő - 2 db. Csőfogó 6/4", - csavarhúzó készlet, - lapos vágó, - kalapács 1kg-os, - áthidaló rézsodrony - gumitömítő		- Folyamatos szellőztetés, és légtér ellenőrzés - Abban az esetben, ha mérőkötésen nincs potenciál átkötő a mérőkötés megbontása előtt a rézsodronyt fémesen rögzíteni kell a mérő két csatlakozásánál

4	<p>Meg kell győződni nincs-e után áramlás, majd mérőhelyet le kell zárni.</p> <p>Helyszín: Az „A” épület alagsori „1” lakásánál</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Személyi gázérzékelő - RB-s gázkoncentráció mérő - Nyomásmérő műszer vagy „U” csöves manométer 2 db 6 kg porral oltó 		<p>A nyomásmentesített gázvezeték rendszer utánáramlása nem megengedett a rákötési munka ebben az esetben nem végezhető el.</p>
5	<p>A csatlakozóvezeték „A” épület 3. számú strangjnak első emeleti szakaszának gázmentesítése, majd mérőhelyet le kell zárni.</p> <p>Gázmentesítési pontok: Az alagsori „1” számú lakásának mérőkötésén N₂ történő öblítés</p> <p>2 emelet 5 vagy 6 számú lakás mérőkötésénél a gázt tömlőn keresztül ki kell vezetni</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Személyi gázérzékelő - RB-s gázkoncentráció mérő - Mobil telefon, PDA 2 db Gumi tömlő DN 12mm Kézi szerszámok - 2 db. Csőfogó 6/4" 2 db 6 kg porral oltó 		<p>- Folyamatos szellőztetés, és légtér ellenőrzés</p>
6	<p>Az „A” épület 3. számú strangján lévő csatlakozóvezeték (3 számú ponton) elvágása görgős vágóval, folyamatos szellőztetés és légtérelőellenőrzés mellett</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Görgős csővágó - 2 db. Csőfogó 6/4", - csavarhúzó készlet, - lapos vágó, - kalapács 1kg-os, - áthidaló rézsodrony 2 db 6 kg porral oltó 		<p>- Folyamatos szellőztetés, és légtér ellenőrzés</p>
7	<p>1 db tompahegesztés elvégzése, folyamatos szellőztetés és légtérelőellenőrzés mellett</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Lánghegesztő felszerelés - Személyi gázérzékelő - RB-s gázkoncentráció mérő - 2 db. Csőfogó 6/4", - csavarhúzó készlet, - lapos vágó, - kalapács 1kg-os 2 db 6 kg porral oltó 		<p>- Folyamatos szellőztetés, és légtér ellenőrzés</p>

8	A hegesztés kihűlését követően a strang elzáró szerelvény 5 sec-os megnyitásával nyomás alá helyezik a 3. számú strangot.	- Személyi gázérzékelő - RB-s gázkoncentráció mérő - Mobil telefon, PDA Kézi szerszámok - 2 db. Csőfogó 6/4" 2 db 6 kg porral oltó	- Folyamatos szellőztetés, és légtér ellenőrzés
9	Hegesztett kötés habzszeres tömörségellenőrzés	- Személyi gázérzékelő - RB-s gázkoncentráció mérő - Mobil telefon, PDA 2 db 6 kg porral oltó Szivárgás kereső spray	- Folyamatos szellőztetés, és légtér ellenőrzés
10	Az „A” épület 3-as számú strangjának kilevegőztetése - Strang elzáró nyitása - Kilevegőztetés a 2. emelet 5 vagy 6 számú ill. rákötéssel érintett 3.számú lakás mérőkötésénél gázt tömlőn keresztül történik	- Személyi gázérzékelő - RB-s gázkoncentráció mérő - Mobil telefon, PDA 2 db 6 kg porral oltó Szivárgás kereső spray	- Folyamatos szellőztetés, és légtér ellenőrzés
11	Gázmérők előtti csapok nyitása, csapok habzszeres tömörségellenőrzése, szükség szerint után húzása Lakásonként fogyasztói vezeték kilevegőztetése készülék előtti elzáró szerelvényénél	- Személyi gázérzékelő - RB-s gázkoncentráció mérő - Mobil telefon, PDA 2 db 6 kg porral oltó Szivárgás kereső spray Kézi szerszámok - 2 db. Csőfogó 6/4", - csavarhúzó készlet,	- Folyamatos szellőztetés, és légtér ellenőrzés

A művelettervet készítette:

Dátum: év hó nap


Készítő neve: Aláírása:

A művelettervet jóváhagyta:

Dátum: év hó nap

Jóváhagyó neve: Aláírása:

Vázlatrajz a művelettervhez

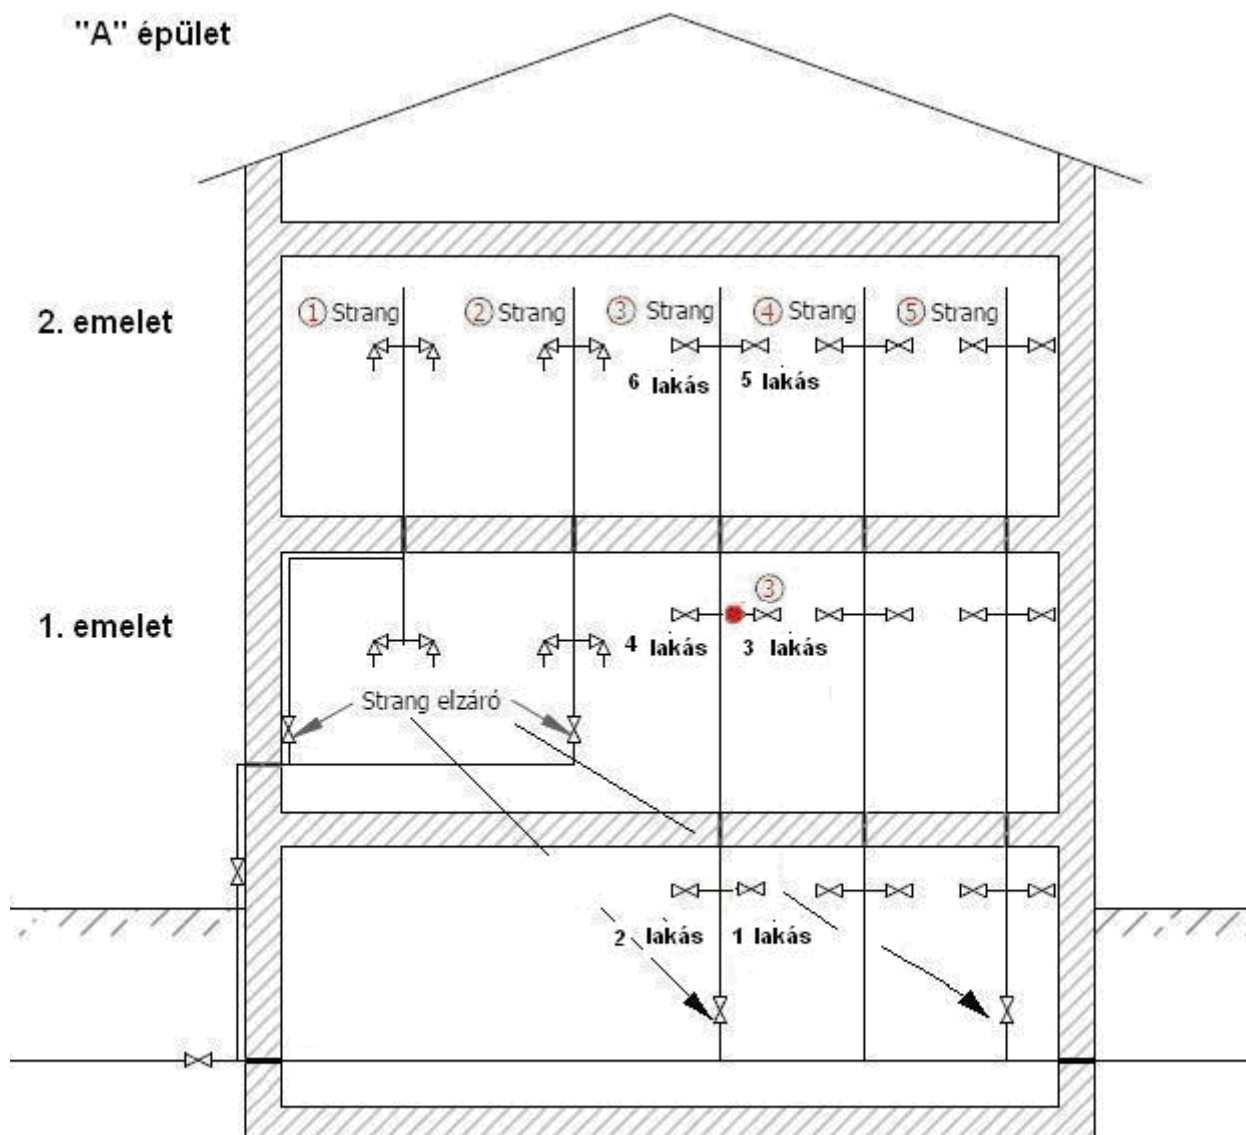

2. számú feladat leírása: A minta feladat a vázlatrajzon lévő „A” épület 1 pontjánál kell elvégezni gáz csatlakozóvezeték javítási munkálatot (elzáró szerelvény cserét).

MŰVELETERV

(minta)

Az elvégzendő munkafeladat pontos meghatározása:...Szeged, XY utcai társasház csatlakozóvezetékben lévő NA 50-es strang elzáró golyóscsap cseréje (a vázlatrajzon bejelölt 1-as ponton).

Időpontja:.....

A helyszínen a munkavégzés

irányítója:.....munkakör:.....

Sorsz	Művelet rövid leírása (és ábrája)	Szerszám és anyag	Végzi	Megjegyzés
1	Az „A” és „B” épület . utcai elzárójának zárása, gázmérők zárt állapotának ellenőrzése	- Személyi gázérzékelő - RB-s gázkoncentráció mérő Kézi szerszámok - 2 db. Csőfogó 6/4",		A javítási munka egész művelete alatt ügyelni kell arra, hogy a munkahelyen idegenek ne tartózkodhassanak
2	Teljes csatlakozóvezeték rendszer nyomásmentesítése elfogyasztással ill. egy adott lakás mérő előtti főcsapnál vagy mérőkötésénél	- Személyi gázérzékelő - RB-s gázkoncentráció mérő Kézi szerszámok - 2 db. Csőfogó 6/4",		- Folyamatos és légtér ellenőrzés
3	Az „A” és „B” épület minden strang elzárójának zárása 3 és 4 számú strangon lévő mérő előtti elzáró szerelvények zárása	- Személyi gázérzékelő - RB-s gázkoncentráció mérő - 2 db. Csőfogó 6/4", - csavarhúzó készlet, - lapos vágó, - kalapács 1kg-os, - áthidaló rézsodrony - gumitömlő		- Folyamatos szellőztetés, és légtér ellenőrzés - Abban az esetben, ha mérőkötésen nincs potenciál átkötő a mérőkötés megbontása előtt a rézsodronyot fémesen rögzíteni kell a mérő két csatlakozásánál
4	Meg kell győződni nincs-e után áramlás a csatlakozóvezetékrendszerbe, az ellenőrzés helyszínének választott	- Személyi gázérzékelő - RB-s gázkoncentráció mérő		A nyomásmentesített gázvezeték rendszer utánáramlása nem

	mérőhelyet az ellenőrzést követően le kell zárni. Helyszín: (pl.: az „A” épület alaksori „1” lakásánál)	- Nyomásmérő műszer vagy „U” csöves manométer 2 db 6 kg porral oltó		megengedett a rákötési munka ebben az esetben nem végezhető el.
5	A meghibásodott elzáró szerelvény csatlakozóvezeték szakaszának gázmentesítése, A gázmentesített vezetékszakaszt a művelet végén le kell zárni. Gázmentesítési pontok: Pl.: „A” épület 3-as strangon lévő alagsori lakásának egyik mérőkötésénél N ₂ -el történő öblítés „A” épület 4-es strangon lévő alagsori lakásának egyik mérőkötésénél a gázt tömlőn keresztül történő elvezetése	- Személyi gázérzékelő - RB-s gázkoncentráció mérő - Mobil telefon, 2 db Gumi tömlő DN 12mm Kézi szerszámok - 2 db. Csőfogó 6/4" 2 db 6 kg porral oltó		- Folyamatos szellőztetés, és légtér ellenőrzés
6	Az „A” épület 3. számú strangján lévő elzáró szerelvényének elvágása görgős vágóval, folyamatos szellőztetés és légtérelőellenőrzés mellett	- Görgős csővágó - 2 db. Csőfogó 6/4", - csavarhúzó készlet, - lapos vágó, - kalapács 1kg-os, - áthidaló rézsodrony 2 db 6 kg porral oltó		- Folyamatos szellőztetés, és légtér ellenőrzés
7	Elzáró szerelvény cseréje + 1 db tompahegesztés elvégzése, folyamatos szellőztetés és légtérelőellenőrzés mellett	- Lánghegesztő felszerelés - Személyi gázérzékelő - RB-s gázkoncentráció mérő - 2 db. Csőfogó 6/4", - csavarhúzó készlet, - lapos vágó, - kalapács 1kg-os 2 db 6 kg porral oltó		- Folyamatos szellőztetés, és légtér ellenőrzés
8	A hegesztés kihűlését követően a strang elzáró szerelvény 5 sec-os megnyitásával nyomás alá helyezik a 3. számú strangot.	- Személyi gázérzékelő - RB-s gázkoncentráció mérő - Mobil telefon, Kézi szerszámok		- Folyamatos szellőztetés, és légtér ellenőrzés

		- 2 db. Csőfogó 6/4" 2 db 6 kg porral oltó		
9	Hegesztett kötés habzszeres tömörségellenőrzés	- Személyi gázérzékelő - RB-s gázkoncentráció mérő - Mobil telefon, 2 db 6 kg porral oltó Szivárgás kereső spray		- Folyamatos szellőztetés, és légtér ellenőrzés
10	Az „A” épület 3-as és 4 –es számú strangjának kilevegőztetése - Strang elzáró nyitása - Kilevegőztetés minden esetben a legfelső lakások mérőkötésénél gázt tömlőn keresztül történik	- Személyi gázérzékelő - RB-s gázkoncentráció mérő - Mobil telefon, 2 db 6 kg porral oltó Szivárgás kereső spray		- Folyamatos szellőztetés, és légtér ellenőrzés
11	Gázmérők előtti csapok nyitása, csapok habzszeres tömörségellenőrzése, szükség szerint után húzása Lakásonként fogyasztói vezeték kilevegőztetése készülék előtti elzáró szerelvényénél	- Személyi gázérzékelő - RB-s gázkoncentráció mérő - Mobil telefon, 2 db 6 kg porral oltó Szivárgás kereső spray Kézi szerszámok - 2 db. Csőfogó 6/4", - csavarhúzó készlet,		- Folyamatos szellőztetés, és légtér ellenőrzés

A művelettervet készítette:

Dátum: év hó nap


Készítő neve: Aláírása:

A művelettervet jóváhagyta:

Dátum: év hó nap

Jóváhagyó neve: Aláírása:

Vázlatrajz a művelethez

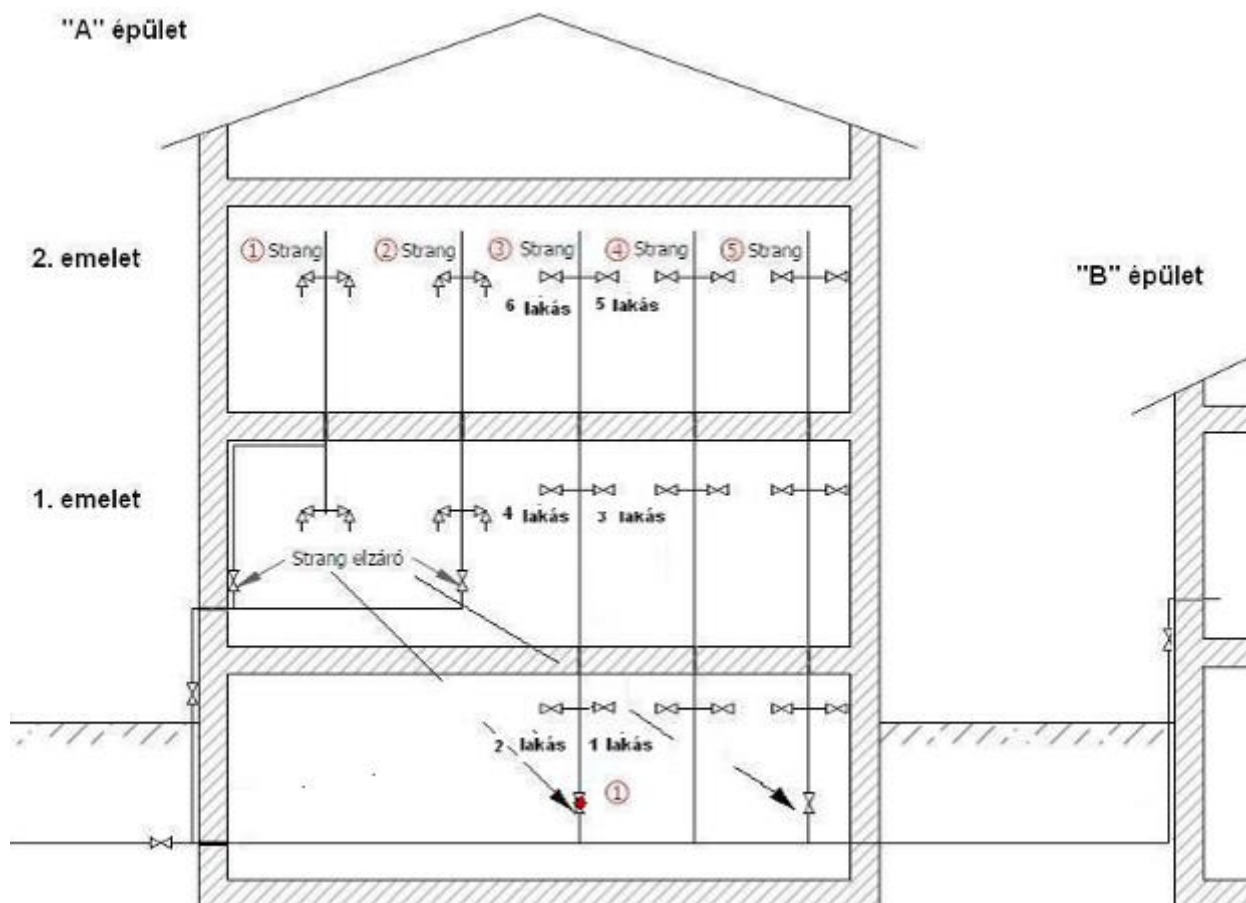

3. számú feladat leírása: A minta feladat a vázlatrajzon lévő „A” épület 4 számú strang csatlakozóvezeték szivárgását követő leválasztási munkálata.

MŰVELETERV

(minta)

Az elvégzendő feladat pontos meghatározása:...Szeged, XY utcai társasház 4 sz. strang cseréjéhez a szivárgással érintett NA 50-es csatlakozóvezeték szakasz leválasztása.

Időpontja.....

A helyszínen a munkavégzés

irányítója:.....munkakör:.....

Sorsz	Művelet rövid leírása (és ábrája)	Szerszám és anyag	Végzi	Megjegyzés
1	Az „A” és „B” épület utcai elzárójának zárása, gázmérők zárt állapotának ellenőrzése	- Személyi gázérzékelő - RB-s gázkoncentráció mérő Kézi szerszámok - 2 db. Csőfogó 6/4",		A javítási munka egész művelete alatt ügyelni kell arra, hogy a munkahelyen idegenek ne tartózkodhassanak
2	Teljes csatlakozóvezeték rendszer nyomásmentesítése elfogyasztással ill. egy adott lakás mérő előtti főcsapnál vagy mérőkötésénél	- Személyi gázérzékelő - RB-s gázkoncentráció mérő Kézi szerszámok - 2 db. Csőfogó 6/4",		- Folyamatos és légtér ellenőrzés
3	Az „A” és „B” épület minden strang elzárójának zárása 4 számú strangon lévő mérő előtti elzáró szerelvények zárása, mérők leszerelése, dugózása, plombálása	- Személyi gázérzékelő - RB-s gázkoncentráció mérő - 2 db. Csőfogó 6/4", - csavarhúzó készlet, - lapos vágó, - kalapács 1kg-os, - áthidaló rézsodrony - gumitömlő		- Folyamatos szellőztetés, és légtér ellenőrzés - Abban az esetben, ha mérőkötésen nincs potenciál átkötő a mérőkötés megbontása előtt a rézsodronyt fémesen rögzíteni kell a mérő két csatlakozásánál
4	Meg kell győződni nincs-e után áramlás a csatlakozóvezetékrendszerbe, az ellenőrzés helyszínének választott mérőhelyet az	- Személyi gázérzékelő - RB-s gázkoncentráció mérő - Nyomásmérő		A nyomásmentesített gázvezeték rendszer utánáramlása nem megengedett a

	ellenőrzést követően le kell zárni.	műszer vagy „U” csöves manométer 2 db 6 kg porral oltó		rákötési munka ebben az esetben nem végezhető el.
5	A meghibásodott csatlakozóvezeték szakaszának levágása görös csővágóval. <i>Megjegyzés: A levágás helyét úgy kell meghatározni, hogy az a hiányzó 4 sz. strang elzáró beépítés helye is legyen egyben.</i>	- Személyi gázérzékelő - RB-s gázkoncentráció mérő Kézi szerszámok - 2 db. Csőfogó" 2 db 6 kg porral oltó		- Folyamatos szellőztetés, és légtér ellenőrzés
6	A meghibásodott csatlakozóvezeték szakaszának gázmentesítése, A gázmentesített vezetékszakaszt a művelet végén le kell zárni. Gázmentesítési pontok: Pl.: „A” épület 4-as strangon lévő alagsori levágási pont N ₂ -el történő öblítés „A” épület 4-es strangon lévő 2. emeleti lakás egyik mérőkötésénél a gázt tömlőn keresztül történő elvezetése	- Személyi gázérzékelő - RB-s gázkoncentráció mérő - Mobil telefon, 2 db Gumi tömlő DN 12mm Kézi szerszámok - 2 db. Csőfogó" 2 db 6 kg porral oltó		- Folyamatos szellőztetés, és légtér ellenőrzés
7	Levágás helyének gázoldali lehegesztése, folyamatos szellőztetés és légtér ellenőrzés mellett	- Lánghegesztő felszerelés - Személyi gázérzékelő - RB-s gázkoncentráció mérő - 2 db. Csőfogó 6/4", - csavarhúzó készlet, - lapos vágó, - kalapács 1kg-os 2 db 6 kg porral oltó		- Folyamatos szellőztetés, és légtér ellenőrzés
8	A hegesztés kihűlését követően a utcai főelzáró nyításával és a strang elzáró szerelvények megnyitásával nyomás alá helyezzük az ép csatlakozóvezeték	- Személyi gázérzékelő - RB-s gázkoncentráció mérő - Mobil telefon, Kézi szerszámok - 2 db. Csőfogó 6/4"		- Folyamatos szellőztetés, és légtér ellenőrzés

	rendszer.	2 db 6 kg porral oltó		
9	A lehegesztett kötést habzószeres tömörségellenőrzése	- Személyi gázérzékelő - RB-s gázkoncentráció mérő - Mobil telefon, 2 db 6 kg porral oltó Szivárgás kereső spray		- Folyamatos szellőztetés, és légtér ellenőrzés
10	Az „A” és „B” épület gáz alatt lévő csatlakozóvezetékeinek és kilevegőztetése - Strang elzáró nyitása - Kilevegőztetés minden esetben a legfelső lakások mérőkötésénél gázt tömlőn keresztül kezdődik.	- Személyi gázérzékelő - RB-s gázkoncentráció mérő - Mobil telefon, 2 db 6 kg porral oltó Szivárgás kereső spray		- Folyamatos szellőztetés, és légtér ellenőrzés
11	Gázmérők előtti csapok nyitása, csapok habzószeres tömörségellenőrzése, szükség szerint után húzása Lakásonként fogyasztói vezeték kilevegőztetése készülék előtti elzáró szerelvényénél	- Személyi gázérzékelő - RB-s gázkoncentráció mérő - Mobil telefon, 2 db 6 kg porral oltó Szivárgás kereső spray Kézi szerszámok - 2 db. Csőfogó 6/4", - csavarhúzó készlet,		- Folyamatos szellőztetés, és légtér ellenőrzés

A művelettervet készítette:

Dátum: év hó nap


Készítő neve: Aláírása:

A művelettervet jóváhagyta:



Dátum: év hó nap

Jóváhagyó neve: Aláírása:

Vázlatrajz a művelettervhez

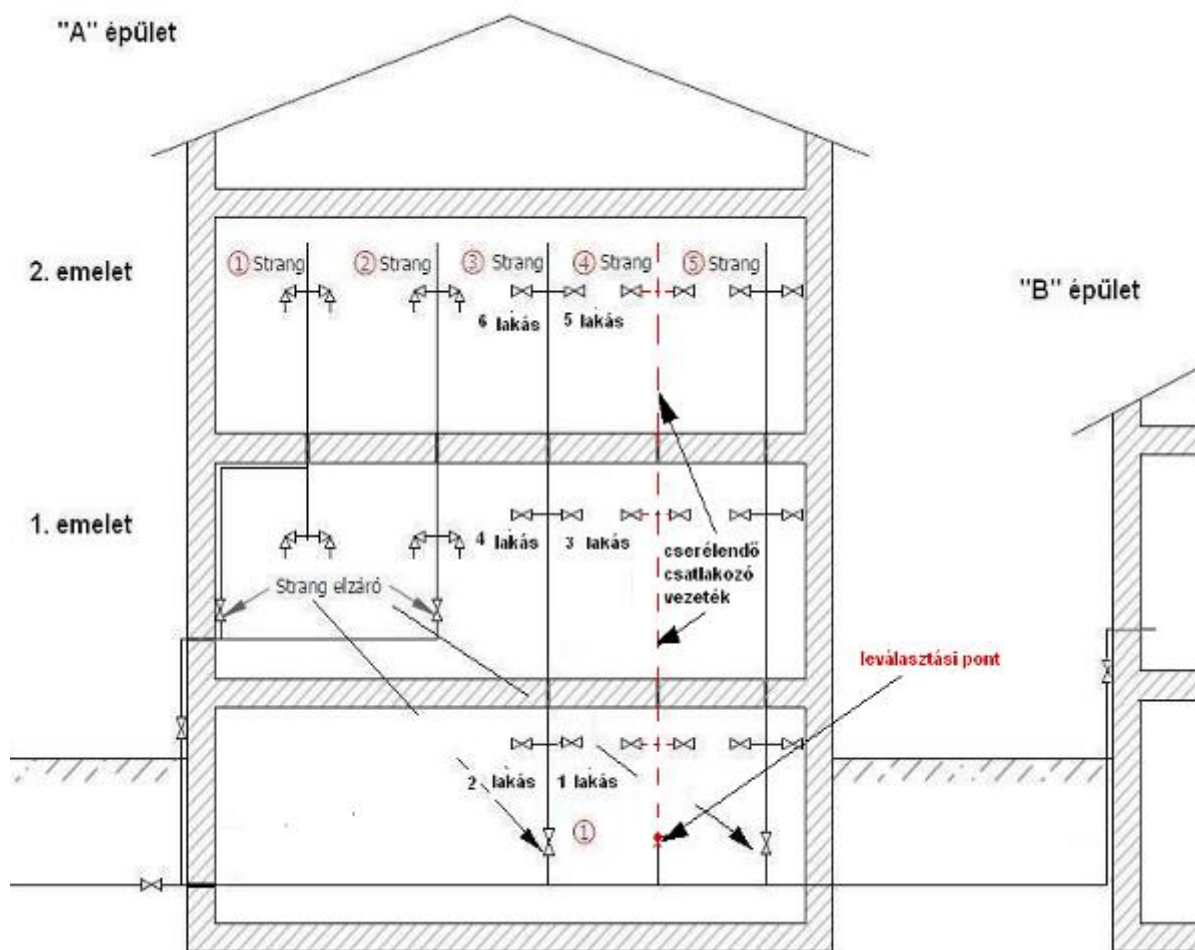


10.6. sz. melléklet Habgörények méretei

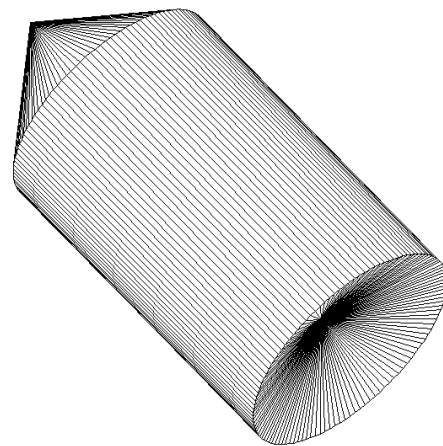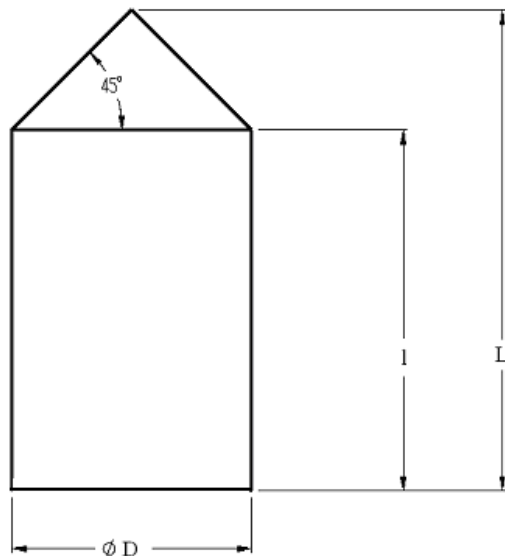


Sorszám	Vezeték névleges mérete	Habdugattyú méretei mm		
		D	l	L
1.	DN 63	58	100	124
2.	DN 90	80	150	185
4.	DN 110	150	220	290
6.	DN 160 SDR 17,6	180	260	360
7.	DN 160 SDR 11	170	260	360
8.	DN 200 SDR 17,6	225	330	450
9.	DN 200 SDR 11	210	330	450
10.	DN 250 SDR 17,6	287	370	510
11.	DN 250 SDR 11	265	370	510

10.7. sz. melléklet Görényindító és fogadó kamra javasolt méretei

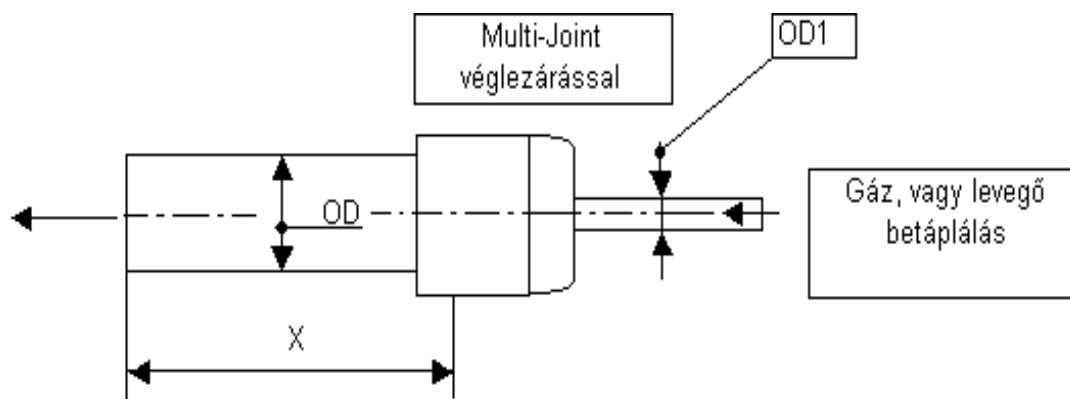

Szükséges méretek, fogadó kamra esetében (mm)			
Vezeték mérete OD	X	OD	OD1
63,4	1300	63,4	32
90,6	1500	90,6	32
110,7	1500	110,7	63
161	1600	161	63
200	1600	200	90
250	1800	250	90

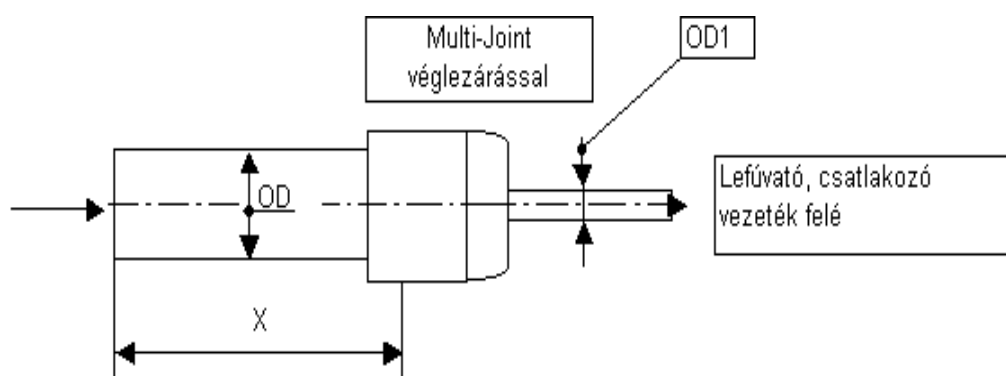

10.8. sz. melléklet NKM Földgázhálózat által biztosított házi és egyedi nyomásszabályozó típusok

Házi és egyedi nyomásszabályozó típusok NKM ÉSZAK-DÉL FÖLDGÁZHÁLÓZATI ZRT esetében					
típus	Bemenő nyomás (bar)	Névl. kimenő nyomás (mbar)	Beépítési méret	beépíthetőség	Rendelkezik-e szűrővel?
EKB 10-G 53	0,1-6,0	26,5	166 mm - G 5/4"	külső	igen
EKB 10-G 56	2,0-10			külső	igen
EKB 10-G 54	0,2-6,0	85		külső	igen
EKB 10-G 58				2,0-10	külső
EKB 10-G 59	0,1-6,0	26,5	166 mm – M 36 x 1,5	külső	igen
EKB 10-G 63			188 mm – M 36 x 1,5	külső	igen
EKB 10-G 65	0,2-6,0	85		külső	igen
EKB 10-G 13	0,1-6,0	28	BB-10/1"-1"	külső	igen
EKB 10-G 36			KB-10/1"-1"	külső	igen
EKB 10-G 30			3/4"-5/4"	külső	nem
FLAT FLOW	0,05-0,1	26	50mm-G5/4"	belső	igen
VF-50/24	2,0-10	26,5	166 mm - G 5/4"	külső	nem
VF-100/26	2,0-10	26,5	170 mm 5/4"-2"	külső	nem
VF-100/27	0,5-6	85	170 mm 5/4"-2"	külső	nem
VF-100/28	2,0-10	85	170 mm 5/4"-2"	külső	nem
VF-100/08	0,5-6	26,5	170 mm 5/4"-2"	külső	nem
VF 50/56E - 104- Z	0,3-6,0	26,5	166 mm - G 5/4"	belső	nem
EKB 10 /G53 "B"	0,1-6,0	26,5	166 mm - G 5/4"	belső	igen
FE-25	0,5-4,0	28	166 mm - G 5/4"	külső	igen
FE-40	0,5-4,0	28	166 mm - G 5/4"	külső	igen
FE-40	0,5-4,0	85	166 mm - G 5/4"	külső	igen

Házi és egyedi nyomásszabályozó típusok NKM FÖLDGÁZHÁLÓZATI KFT. esetében					
típus	Bemenő nyomás (bar)	Névl. kimenő nyomás (mbar)	Beépítési méret	beépíthetőség	Rendelkezik-e szűrővel?
EKB-SF ver.073	0,2-6,0	27	166 mm	külső	igen
EKB-10/G14	0,1-6,0	26	175 mm - G5/4"	külső	igen
EKB-10/G25	0,3-6,0	28	166 mm - G 5/4"	külső	igen
FLATFLOW DN25 (gázhiánybiztosító)	0,1-4,0	26	50 mm - DN 25	külső/belső	igen
GMT GmbH HR9140ZD	0,032-0,1	28	140 mm - G 6/4"	külső	igen
GMT GmbH HR9150ZD	0,032-0,1	28	140 mm - G 2"	külső	igen
ZR 20	0,03-0,1	26	26 mm – DN 25	külső/belső	igen

Egyéb nyomásszabályozó típusokat a mérési osztály engedélyezhet

**10.9. sz. melléklet Nyomáspróba jegyzőkönyv (A hat hónapon túl üzemen kívül
helyezett felhasználói rendszer újbóli gáz alá helyezéséhez)**

NYOMÁSPRÓBA JEGYZŐKÖNYV

Minta

Iktatószám: ISU F.hely: Felh.hely azonosító/.....

POD: Telefonszám:

Tulajdonos címe:

Felhasználó címe: HRSZ:

alatti létesítmény csatlakozó vezeték fogasztói vezeték gázfogyasztó berendezéseit a T-04
számú Technológiai Utasítása szerint ellenőriztem.

Kivitelező neve: Kam:

Kivitelező telefon: Nyomáspróba dátuma:

A szilárdsági nyomáspróba érték: kezdőbar befejezőbar Időtartamaperc

A mérőműszer típusagyári száma hitelesítés éve

A tömörségi nyomáspróba érték: kezdőbar befejezőbar időtartama perc

A mérőműszer típusagyári száma hitelesítés éve

A nyomáspróba eredménye: MEGFELELŐ NEM MEGFELELŐ

Gázkészülékek:

A fenti gázkészülékek felszerelése után a T-04 Technológiai Utasítás szerinti nyomáspróbát elvégeztük.

Az átadott dokumentumok:

db kéményseprői nyilatkozat víznyelvény szerelői nyíl. megfelelőségi nyíl. egyéb

Megjegyzés:

.....

Az elvégzett vizsgálatok alapján – a megjegyzésben rögzítettek teljesítése esetén – a rendszer gáz alá helyezhető.

A gázaláhelyezés: főelzárónál blind kivételével gáz alatti rákötéssel

egyéb módon: lehet megoldani

Felszerelésre kerül: db típusú nyomásszabályzó zárttér / nyílttér

db típusú gázmérő

Mérő elhelyezés

Mérő névleges telj.: m³/h

Nyomássz. n.telj:

Egyéb megjegyzések:

.....

Kelt:évhónap

.....

Nyomáspróbát elvégző gázszerelő
aláírása

.....
Felhasználó képviselője

10.10. sz. melléklet Szerelői nyilatkozat a levegő be- és égéstermék elvezető tartozékok gyártó által kiadott szerelési technológia szerinti kivitelezéséről

Minta

Felhasználó neve:.....

Felhasználói hely címe, helyrajzi száma:.....

.....

Gázkészülék típusa:.....

Osztályba sorolása:.....

Alulírott gázszerelő nyilatkozom, hogy
.....számon jóváhagyott gázterven feltüntetett gázkazánt és az
égéstermék-vezetőt a tervezői előírásoknak és a gázkészülék gyártójának az utasításának
megfelelően a készülék részeként szereltem össze.

A gázkészülék beüzemeltetésére vonatkozó előírásokról a felhasználót tájékoztattam.

Dátum:.....

.....

felhasználó aláírása

.....

gázszerelő aláírása

gázszerelői igazolvány száma:.....

10.11. sz. melléklet Műszaki biztonsági ellenőrzés jegyzőkönyv a GET 89. § (3) bekezdése és a 1/2020. (I. 13.) Korm. rendelet 2. §. 4. szerinti készülékcseréhez

MŰSZAKI BIZTONSÁGI ELLENŐRZÉS JEGYZŐKÖNYV

GET 89. § (3) bekezdése és a 1/2020. (I. 13.) Korm. rendelet 2. §. 4. szerinti
készülékcseréről

KÉRJÜK NYOMTATOTT, OLVASHATÓ BETŰKKEL KITÖLTENI!

1. Felhasználó neve, ügyfél-azonosítója:

.....

Felhasználási hely címe, helyrajzi száma:

.....

Felhasználási hely POD azonosítója:

.....

2. Gázszerelő nyilatkozata

Alulírottgázszerelő (igazolvány száma:, hatósági nyilvántartásba bejegyzett értesítési cím és telefonszám:) polgári és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az 1. pontban rögzített felhasználási helyen elvégzett gázszerelést tervező (kamarai szám/nyilvántartási szám...../.....) által készített kiviteli terv szerint, a vonatkozó jogszabályoknak, hatósági előírásoknak, a szakma szabályainak, továbbá a 3/2020. (I. 13.) ITM rendelet 1. mellékletét képező Műszaki Biztonsági Szabályzatban foglalt követelményeknek megfelelően végeztem. A szilárdsági és tömörségi nyomáspróba, valamint a műszaki-biztonsági felülvizsgálat elvégzésre került, a felhasználói berendezés üzembe helyezésre alkalmas. A kiviteli tervet és a tervezői műszaki biztonsági ellenőrzésről készített jegyzőkönyvet a 19/2009. (I.30.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletét képező Földgázelosztási Szabályzat 6.3. pontjában foglalt kötelezettségemnek megfelelően a területileg illetékes NKM Földgázhálózat részére a kivitelezés műszaki-biztonsági ellenőrzését követő 2 (két) munkanapon belül átadom.

Gázmérő adatai				
Típus	Gyártmány	Gyári szám	Hitelesítés év	Névleges méréshatár, terhelés felső határa
				G /Q _n m ³ /h

Gázfogyasztó készülékek adatai					
Készülékcsere előtti állapot			Készülékcsere utáni állapot		
Készülékek megnevezése*	Készülékek teljesítménye**		Készülékek megnevezése*	Készülékek teljesítménye**	
	kW	m ³ /h		kW	m ³ /h
	kW	m ³ /h		kW	m ³ /h
	kW	m ³ /h		kW	m ³ /h
	kW	m ³ /h		kW	m ³ /h
	kW	m ³ /h		kW	m ³ /h
Mindösszesen:	kW	m³/h	Mindösszesen:	kW	m³/h

* Az összes gázkészülék felsorolása, megnevezése és CEN/TR 1749 szerinti típusa,

** Égéshőre vetített hőterhelése (kW) és gázfogyasztása (m³/h)

Dátum:.....
 aláírás

3. Tervező nyilatkozata

Alulírott tervező (kamara nyilvántartás száma:, hatósági nyilvántartásba bejegyzett értesítési cím és telefonszám:) kijelentem, hogy készülékcsere tervezésére és műszaki-biztonsági ellenőrzésére jogosultsággal rendelkezem. Az 1. pont alatti felhasználási helyen tervezett és kivitelezett készülékcsere a rajzszerű tervdokumentáció tartozik. Polgári és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a tervezett műszaki megoldás megfelel a vonatkozó jogszabályoknak és hatósági előírásoknak, a telekhatáron belüli gázellátó rendszeren végzett beavatkozás készülékcsere minősül. A tervezett műszaki megoldás biztosítja az élet- és vagyonbiztonság, az egészség, a környezet és a kulturális örökség védelmét. Polgári és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem továbbá, hogy az 1. pont alatti felhasználási helyen elkészült gázszerelem a tervdokumentáció szerint készült el, a felhasználói berendezés szilárdsági és tömörségi nyomáspróbáját ellenőriztem és megfelelőnek minősítettem. A felhasználói berendezés műszaki-biztonsági ellenőrzését elvégeztem és megfelelőnek minősíttem. Nyilatkozom, hogy a felhasználói berendezés üzembe helyezésre alkalmas.

Dátum:.....
 aláírás

4. Ingatlan tulajdonos nyilatkozata

Alulírott..... az 1. pontban rögzített felhasználási helyet magába foglaló ingatlan tulajdonosa/tulajdonos műszaki-biztonsági ellenőrzés során jelen volt meghatalmazott képviselője nyilatkozom, hogy a **Gázszerelő** és a **Tervező** fenti nyilatkozataival egyetértek, a jelen **nyilatkozat** és a megvalósult állapotot tartalmazó **„D”-terv** 1 példányát átvettem, azt az ingatlan esetleges értékesítésekor az új tulajdonos részére átadom.

Dátum:.....
 aláírás

Melléklet: - 1 pld „D” terv

10.12. sz. melléklet Térszint alatti csatlakozóvezetékek tisztítása

A tisztítás módját tervező határozza meg az alábbiak figyelembevételével:

- a DN 100 acél ill. DN 110 PE, vagy annál nagyobb átmérőjű csatlakozóvezeték, amely meghaladja a 100 fm-t habgörénnyel kell tisztítani.
- Egyéb esetekben sűrített levegővel kell tisztítani.

A tisztítást a nyomáspróba előtt kell elvégezni.

Vezetéktisztítás sűrített levegővel

A gázvezeték a vezeték üzemi nyomásának megfelelő névleges üzemi nyomáshoz tartozó szilárdsági nyomáspróbának megfelelő értékre kell feltölteni, kivéve, ha ez az érték 3 bar-nál kisebb. Ebben az esetben a tisztítást 3 bar túlnyomással kell elvégezni.

A kifúvató csonkot függőleges helyzetben kell felszerelni.

A kifúvató csonk átmérőjét PE anyagú vezeték esetén

- DN 32 - DN 160-ig DN 25
- DN 160 - DN 400-ig DN50 méretű,

Acél anyagú vezeték esetén

- DN 25 - DN 150-ig DN 25
- DN 150 - DN 400-ig DN 50 méretű

A kifúvató csonkot elzáró szerelvényt kell ellátni.

A kifúvató csonkot a környezetre figyelemmel kell elhelyezni a vezetékvégen. A vezetékben a túlnyomás létrehozását lehetőleg a lefúvatósi hellyel átellenes vezetékvégen kell végezni. Tekintettel a viszonylag kis vezetékterfogatokra, a kifúvató megkezdését követően a levegő expandálása hamar bekövetkezik, így a levegő kiáramlási sebessége az idő függvényében egyre csökken, ezért nagyobb mennyiségű szennyezőanyag kiáramlása az idő múlásával nem várható, így a kifúvató kezdeti kiáramló szennyeződés függvényében esetleg meg kell ismételni.

A vezeték üzembe helyezésekor a légtelenítést követően üzemi nyomású haszongázzal végzett folyamatos kifúvatóssal - üzemeltető által meghatározott ideig - kell meggyőződni a levegővel végzett tisztítás hatékonyságáról.

A kifúvató által létrehozott áramlási sebességnek nagyobbnak kell lenni, mint a vezetékben üzemszerűen előforduló várható maximális gázsebesség.

A kifúvató megtörténtét és lefolyását, eredményét az építési naplóban kell rögzíteni.

Vezetéktisztítás habgörénnyel.

Térszint alatti csatlakozóvezeték építésénél az üzembe helyezés előtti vezetéktisztítást csak levegővel hajtott görénnyel lehet végrehajtani.

PE csövek esetében

Alkalmazás feltételei

A vezeték tisztítás eredményessége és biztonságos elvégzése érdekében a következő minimális ismeretek összegyűjtése szükséges:

- a tisztítandó vezeték nyomvonalrajza,
- a tisztítandó vezeték névleges átmérője és falvastagsága: csak azonos átmérőjű csövek tisztíthatók egy ütemben,
- a tisztítandó szakaszon található ívek, könyökök, leágazások jellemző mérete és darabszáma tekintetében a tisztításra kijelölt vezeték szakaszról ne legyen nála nagyobb átmérőjű leágazás, illetve ne csatlakozzon és torkolljon nála nagyobb átmérőjű csőbe.

A vezeték tisztítási műveletekhez az engedélyezett hajtó nyomáskülönbség maximum 3 bar. A habok - amelyek testsűrűsége 100 kg/m³ - rugalmassága lehetővé teszi, hogy a vezetékben található 90°-os könyökökön sérülés nélkül áthaladjanak.

A dokumentáció jellegét tekintve típus technológia, ezért minden egyes esetben a helyi speciális viszonyokra – elsősorban csőméretekre, a görény indítási és fogadási feltételeire vonatkozóan – megfelelő gondossággal kell adaptálni.

A tisztítandó gázvezeték adatainak birtokában meg kell vizsgálni és meg kell határozni, hogy melyik az az egybefüggő szakasz, amelynek tisztítását egyben lehet elvégezni.

Csak azonos átmérőjű szakaszok tisztítása végezhető el egy művelettel.

Ha valamely vezetékben átmérő változás található, akkor a vezetéket annyi tisztítási szakaszra kell bontani, ahány különböző átmérőjű csőszakaszból áll.

A tisztítás várható időtartama a vezetékszakasz hosszától és a tisztító eszközt mozgató közeg nyomásától, térfogatáramától függ:




$$\text{Légnemű közegnél: } v = \frac{3,583 \cdot 10^{-4} \cdot Q \cdot P_a}{P_1 \cdot Z \cdot D^2} [m/s]$$

ahol	v	= sebesség m/sec
	Q	= hozam (m ³ /h)
	P _a	= légköri nyomás (1,013 bar)
	P ₁	= átlagos vezetéknyomás [bar abszolút]
	D	= belső csőátmérő, m
	Z	= kompresszibilitási tényező (1)
	3,538×10 ⁻⁴	= átváltási tényező
	L	= a tisztítandó vezetékszakasz hossza m

Az összefüggés alkalmazásával kiszámolható a műveletet közbeni gázsebesség.

Megjegyezzük, hogy a hajtó nyomást általában tudjuk a csőgörény mögötti kompresszor levegő nyomásának ismeretében. A csőgörény előtti nyomást pedig a görény fogadóra szerelt – a görény fogadó és a lefúvató közt felszerelt nyomásmérővel tudjuk ellenőrizni. Számításaink szerint általában megfelelő a görény sebessége 5-10 km/h, ha a hajtó nyomás és a görény fogadásánál mért nyomás közötti különbség 0,5 és 1,5 bar közé esik. Ezt a görény fogadó és a fáklya közti elzáró szerelvényel végzett fojtással tudjuk beállítani. A levegősebesség a tisztítandó vezetékhoossz ismeretében a tisztítás várható időtartamát a $t = v/L$ összefüggéssel számítható másodpercben.

Hajtó közeg	Az indító pont kialakítási lehetőségei		A fogadó pont kialakítási lehetőségei	
<p style="text-align: center;">Levegő</p>	<p>Új vezeték üzembe helyezése</p>		<p>A fogadó pont kialakítási lehetőségei</p> <p>Zárt rendszerű görény fogadás</p> <p style="text-align: center;">Fogadó ponti pressure-vezeték kialakítása</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Acsővezeték csatlakozási bővítménye DN 200-ra 2. DN 200-as kamra 3. Nagynyomású Testálló tömítő (NT) 4. Előcső 5. Manométer 6. Fogadó állomás felé menő szűkítőkészlet 7. Mobil lefűtési tételek szűkítőkészlet 8. Mobil lefűtő 9. Mobil lefűtő <p>Fáklyára történő kibocsátás (Hajtó közeg levegő)</p> <p style="text-align: center;">Fogadó pont kialakítása</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ercsapítás 2. Multi-cint 3. Karimás csőcsatlakozó 4. Bővítmény 5. DN 200-es korróziós gőszedő 6. Valókarima megkötéssel 7. Manométer 8. Fáklyás cső 9. Csap 10. Mobil lefűtő 	
		<p style="text-align: center;">Karima megbontásával a csőgörény elhelyezése</p>		
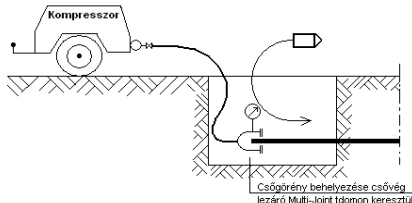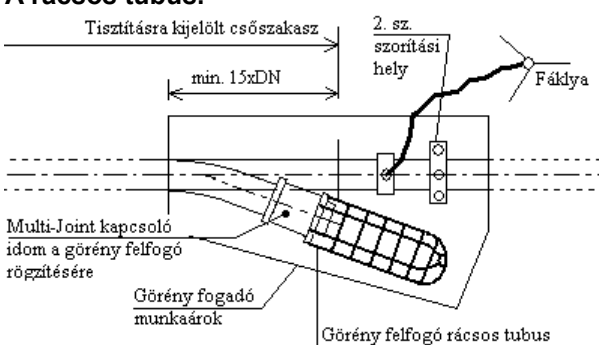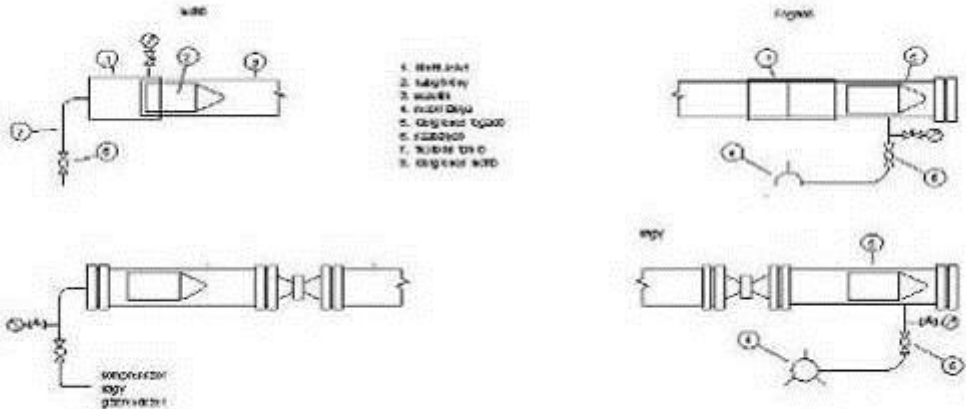
<p>Levegő</p>	<p>Üzembe helyezés előtti tisztítás</p> <p>FIGYELEM!</p> <p>Mind az indító ponton, mind a fogadó ponton a vezetéktől szigetelten leválasztott kamrákat sztatikus feltöltődés ellen le kell földelni!</p>		<p>A rácsos tubus.</p> <p>Tisztításra kijelölt csőszakasz</p> <p>min. 15xDN</p> <p>2. sz. szorítási hely</p> <p>Fáklya</p> <p>Multi-Joint kapcsoló idom a görény felfogó rögzítésére</p> <p>Görény fogadó munkaárok</p> <p>Görény felfogó rácsos tubus</p> 
<p>Levegő,</p>	<p>Zárt görényindító és fogadó általános kialakítási vázlata</p> <p>Mind az indító ponton, mind a fogadó ponton a vezetéktől szigetelten leválasztott kamrákat sztatikus feltöltődés ellen le kell földelni!</p>		

A vezeték tisztítás megtörténtét igazoló dokumentumokat (jegyzőkönyv, fényképek) a megvalósulási dokumentációhoz csatolni kell

Csőtisztítási jegyzőkönyv (minta)

Fogyasztási hely megnevezése:

Mérete: DN160 SDR 17,6 PE100-as gázvezeték tisztítása

Tisztítás időpontja: 2006.10.02.:

Középkeménységű habgörénnyel végzett ellenőrző futás:

Indítás időpontja: 1025

Indítás helye:

Fogadás időpontja: 1118


Fogadó helye:

Átlagsebessége: 11,42 km/h

A habgörény vége ~2 mm-es elasztomer bevonattal van lezárva.

Szennyező anyagok:

A habgörény teljes felülete és teste poros a kamrában kis mennyiségű por volt található. Az ellenőrző futás során a fogadó ponton szeparátoron keresztül ment a szükséges gáz elszállítása, melyben a leszerelés utáni mérleges ~40 kg többlet tömeget mutatott.

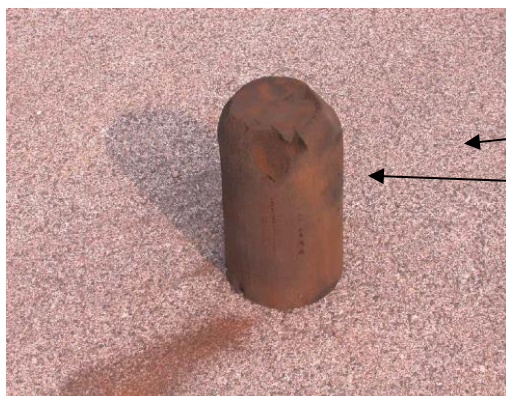

Kopás

Sérülés

Kopás:

A habgörény orr részén jelentős kopás és több helyen az anyag kitépődése tapasztalható. A hab átmérőjén jelentős csökkenés nem mérhető.

Értékelés:

A berendezés futtatása eredményes volt. Az indítás után észlelhető volt az eszköz haladása, minimális nyomásingadozás volt tapasztalható. A gáz sebességét az indító pont és a fogadó pont nyomásmérőinek értékei alapján tudtuk beállítani..

Általános értékelés

A vezetéken található 160/160-es „T” idomok, valamint a Fogadó ponton található ív csak közepes sűrűségű, hosszabb kialakítású hab futtatására volt mód.

A vezeték két különböző átmérőjű 159x6,3 és 168x6,3 cső beépítésével készült, ami további korlátot jelent a csőgörény kiválasztásakor.

A vezetékben jelenleg csak száraz szennyeződés található. A kis hatékonyságú szerszámmal is ~ 40 kg szennyeződés került kinyomásra a szeparátorba.

Kijelenthető, hogy az indító-fogadó DN160-es gázvezetékben jelenleg folyadék nem található, a hab kopása és a rajta levő szennyeződés azt mutatja, hogy a vezetékben száraz por van.

Dátum:

.....

Értékelést végezte név/aláírás

10.13. sz. melléklet NKM Földgázhálózati Kft. területére érvényes további előírások

Általános tervezési követelmények

3.1.3.4. pont felsorolása kiegészül

- d) az FLB 1.3-2-1 nyomtatványt 1 példányban, kitöltve, a megrendelő eredeti aláírásával, cég esetén eredeti aláírás + pecséttel ellátva
- e) a meglévő fogyasztási hely utolsó érvényes gázzámlájának másolatát
- f) kapacitás bővítés vagy új felhasználási hely létesítése esetén a csatlakozási szerződés másolatát
- g) több felhasználási helyet ellátó csatlakozóvezeték átalakítása esetén a csatlakozóvezetésekről ellátott felhasználó nevét, címét, gázmérő gyári számot tartalmazó listát
- h) amennyiben az ingatlan nem rendelkezik még csatlakozási ponttal, úgy a jóváhagyott elosztóvezeték leágazás tervdokumentációjának megléte.
- i) 100 m³/h névleges kapacitás felett felhasználási helyeknél a mérő kiválasztási és ellenőrzési adatlapot

A földgáz csatlakozóvezetékek és fogyasztói vezeték tervezési követelményei

A 3.2.1.3 pont felsorolása kiegészül

- h) A kis- és növelt kisnyomású, földi főelzárót tartalmazó leágazó elosztó vezeték vagy csatlakozóvezeték fali felállásainál és az épület alapfalán, térszint alatt alkalmazott fali átvezetéseinél oldható kötést kell kialakítani.
 - Az oldható kötés hozzáférhetőségét biztosítani kell.
 - Külső fali felállásnál karimás kötés (DN 25 mérettől) alkalmazható.
 - Utcafronton lévő csatlakozóvezetékben menetes kötés legfeljebb DN80 méretben alkalmazható.
 - A fali átvezetéseknel az épület belső oldalán kialakított oldható kötés karimás legyen (DN 50 és az alatti méreteknél szükség szerint megengedhető a menetes oldható kötés is).
- i) Kis- és növelt kisnyomású hálózatban, a falba, kerítésbe süllyesztett főelzáró (golyóscsap) esetében külön oldható kötés nem szükséges, ha az elzáró szekunder oldali csatlakozása hollandis kialakítású (így a kötés oldható, szükség esetén betárcsázható).
- j) Előkerti gázmérő szekrényeknél - ha az gyártmány - nem kell külön bonthatóságot biztosítani.

- k) Szabad térben, épület, építmény falára, támfalra szerelt gázmérő esetében nem szükséges bonthatóságot kialakítani, ha a csatlakozóvezeték csak egy felhasználási hely ellátását biztosítja.
- j) Közép- és nagyközép nyomású ellátás esetén külön oldható kötés kialakítása nem szükséges, elegendők a fogyasztói főelzáró (földi szerelvény vagy golyóscsap) és a nyomásszabályozó (és gázmérő) előírt szerelvényei.

100 m³/h névleges kapacitás feletti mérő kiválasztási és ellenőrzési adatlap (minta)

Tervszám:

Felhasználó:

Fogyasztói hely címe:

Tervezett/Meglévő beépített berendezések		TERVEZŐ tölti ki!
Beépített összteljesítmény:	<input type="text"/> m ³ /h	
Egyidejű maximális teljesítmény:	<input type="text"/> m ³ /h	
Minimális teljesítmény:	<input type="text"/> m ³ /h	
Tervezett/Meglévő gázmérő		
Típusa:	<input type="text"/>	
Névleges teljesítménye (kapacitása):	<input type="text"/> m ³ /h	
Névleges maximális teljesítménye:	<input type="text"/> m ³ /h	
Mérési nyomása:	<input type="text"/> bar	
Átfogása:	<input type="text"/> %	
Maximális mért korigált teljesítménye*:	<input type="text"/> m ³ /h	
Minimális mért korigált teljesítménye*:	<input type="text"/> m ³ /h	
*Megjegyzés: A korigált kapacitásra és a teljesítményre vonatkozó adatokat gáztechnikai normálállapotra átszámított m ³ /h-ban kell megadni		
Mérő telepítés módja:		
<input type="checkbox"/> épületben		<input type="checkbox"/> lemezszekrényben
Megjegyzés:		Mérési rendszereké rt. felmérés
Aláírás:		

A mérő telepítéshez hozzájárul: <input type="checkbox"/> IGEN <input type="checkbox"/> NEM	
Indoklás:	